地域のみなさんが安心して利用できる「水道水」をお届けします。

みなさんのもとに水道水が届くまでに、多くの水道施設が日々活躍しています。
「とめ・すいどう」では、1市1水道体制でより安全でおいしい水道水の給水を実現していきます。



登米市水道事業キャラクター
ジョーくん・スイちゃん

施　設　名	所在地・施設能力（水利権）
❶保呂羽浄水場 ⊙	登米市登米町寺池道場80 30,700（31,300）㎥／日
❷石越浄水場 ⊙	登米市石越町南郷字高森352-1 2,100（2,184）㎥／日
❸大萱沢浄水場 ⊙	登米市津山町横山字大萱沢150-2 760㎥／日
❹米川浄水場 ⊙	登米市東和町米川字町130-3 1,420㎥／日
❺錦織浄水場 ⊙	登米市東和町米谷字大嶺100-2 850（880）㎥／日
❻米谷浄水場 ⊙	登米市東和町米谷字大嶺101-2 1,200㎥／日
❼楼台浄水場 ⊙	登米市東和町米谷字楼台49-1 110㎥／日
❽合ノ木浄水場	登米市東和町米川字合ノ木84-8 8㎥／日
❾大綱木浄水場	登米市東和町米川字大綱木41-2 10㎥／日

北方配水池

施　設　名	能　　力
❶保呂羽配水池（1号～4号）	1号 2,400㎥、2号 2,400㎥、3号 3,800㎥、4号 6,100㎥
❶日根牛配水池 ★	700㎥
❷北方配水池（1号～2号）★	1号 2,000㎥、2号 2,000㎥、ポンプ3台 φ100mm×1.40㎥/min
❸新田配水池（1号～2号）⊙★	1号 2,000㎥、2号 2,000㎥、ポンプ4台 φ150mm×2.46㎥/min
❹本宮配水池	200㎥
❺保手配水池 ★	700㎥
❻相の山配水池 ★	500㎥
❼大岳配水池	200㎥
❽浅部配水池	10㎥
❾石越配水池（1号～3号）★	1号 400㎥、2号 150㎥、3号 700㎥
❿石貝配水池	110㎥
⓫前田沢配水池 ★	490㎥
⓬桑の沢配水池	130㎥
⓭米谷第1配水池	200㎥
⓮米谷第2配水池 ⊙★	300㎥
⓯嵯峨立配水池	150㎥
⓰錦織配水池	200㎥
⓱平倉配水池	120㎥
⓲米川配水池（1号～2号）★	1号 259㎥、2号 200㎥
⓳東上沢配水池	62㎥
⓴楼台配水池 ★	122㎥

★印は緊急遮断弁を設置している配水池

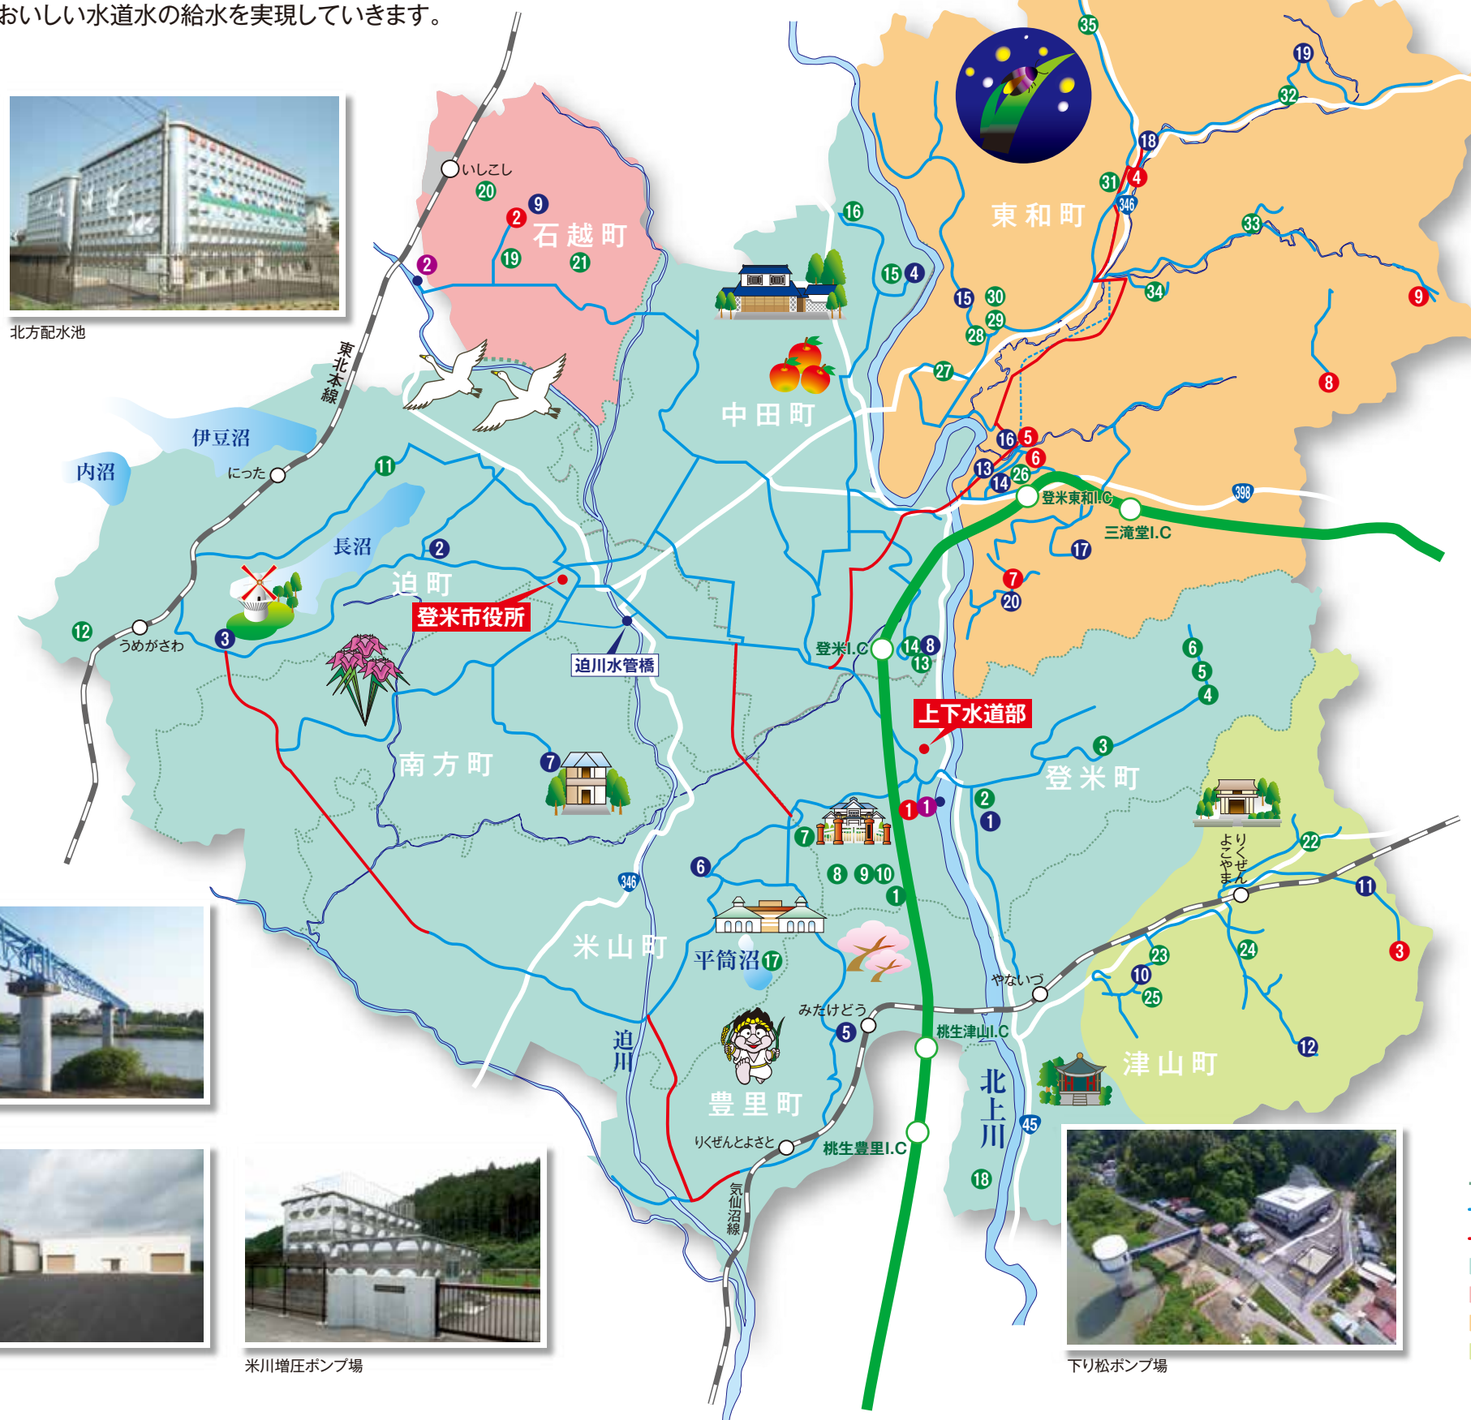

迫川水管橋

新田配水池

米川増圧ポンプ場

下り松ポンプ場

施　設　名	能　　力
❶ 下り松取水塔	取水ポンプ4台 φ250mm×7.24㎥/min
❶ 下り松ポンプ場 ⊙	導水ポンプ4台 φ300mm×7.24㎥/min
❷大巻取水場 ⊙	取水ポンプ2台 φ125mm×1.52㎥/min

施　設　名	能　　力
❶保呂羽増圧ポンプ	ポンプ2台 φ40mm×0.25㎥/min
❶銀山増圧ポンプ場	ポンプ2台 φ50mm×0.6㎥/min
❷小池増圧ポンプ場	ポンプ2台 φ30mm×0.17㎥/min
❸下羽沢増圧ポンプ場	ポンプ2台 φ40mm×0.09㎥/min
❹上羽沢増圧ポンプ場	ポンプ2台 φ40mm×0.1㎥/min
❺森林公園増圧ポンプ場1	ポンプ2台 φ40mm×0.027㎥/min
❻森林公園増圧ポンプ場2	ポンプ2台 φ40mm×0.027㎥/min
❼森ノ腰増圧ポンプ場	ポンプ2台 φ40mm×0.053㎥/min
❽西針田増圧ポンプ場	ポンプ2台 φ40mm×0.30㎥/min
❾東針田増圧ポンプ場	ポンプ2台 φ40mm×0.13㎥/min
❿東針田第2増圧ポンプ場	ポンプ2台 φ40mm×0.139㎥/min
⓫倉崎増圧ポンプ場 ⊙	ポンプ2台 φ65mm×0.60㎥/min
⓬葉の木沢増圧ポンプ場	ポンプ1台 φ20mm×0.033㎥/min
⓭浅部増圧ポンプ場	ポンプ1台 φ40mm×0.30㎥/min
⓮浅部玉山増圧ポンプ場	ポンプ1台 φ25mm×0.026㎥/min
⓯八幡山増圧ポンプ場	ポンプ2台 φ40mm×0.60㎥/min
⓰大泉増圧ポンプ場	ポンプ1台 φ50mm×0.33㎥/min
❺保手増圧ポンプ	ポンプ2台 φ40mm×0.28㎥/min
⓱貝待井増圧ポンプ場	ポンプ1台 φ20mm×0.033㎥/min
⓲宮沢増圧ポンプ場	ポンプ1台 φ25mm×0.065㎥/min
⓳愛宕中継ポンプ場	ポンプ2台 φ80mm×1.5㎥/min
⓴田上増圧ポンプ場	ポンプ2台 φ40mm×0.164㎥/min
㉑十八引増圧ポンプ場	ポンプ2台 φ40mm×0.1㎥/min
❸大萱沢増圧ポンプ	ポンプ2台 φ40mm×0.3㎥/min
㉒竹の沢ポンプ場	ポンプ2台 φ50mm×0.41㎥/min
㉓伊具ポンプ場	ポンプ2台 φ32mm×0.05㎥/min
⓬桑の沢増圧ポンプ	ポンプ2台 φ40mm×0.225㎥/min
㉔地志貝増圧ポンプ場	ポンプ2台 φ30mm×0.081㎥/min
㉕蕨平ポンプ場	ポンプ1台 φ20mm×0.033㎥/min
㉖平倉送水ポンプ	ポンプ2台 φ40mm×0.18㎥/min
㉗沼山増圧ポンプ場	ポンプ2台 φ40mm×0.30㎥/min
㉘嵯峨立送水ポンプ場 ⊙	ポンプ2台 φ40mm×0.1㎥/min
㉙大沢加圧ポンプ場	ポンプ2台 φ40mm×0.14㎥/min
㉚長円田増圧ポンプ場	ポンプ2台 φ32mm×0.07㎥/min
㉛米川増圧ポンプ場 ⊙	ポンプ2台 φ65mm×0.512㎥/min
㉜東上沢送水ポンプ場	ポンプ2台 φ40mm×0.16㎥/min
㉝馬の足加圧ポンプ場	ポンプ2台 φ40mm×0.075㎥/min
㉞舘の下加圧ポンプ場	ポンプ1台 φ50mm×0.14㎥/min
❽合ノ木増圧ポンプ	ポンプ2台 φ40mm×0.048㎥/min
❾大綱木増圧ポンプ	ポンプ2台 φ40mm×0.048㎥/min
㉟稲村加圧ポンプ場	ポンプ2台 φ40mm×0.25㎥/min

⊙印は自家発電機を設置している施設

- 旧町域界
- 主要配水管
- 緊急時用連絡管
- 保呂羽水系
- 石越水系
- 東和水系
- 大萱沢水系

管路総延長
1,408km
R3.3.31現在

登米市→下関市の距離に相当