令和６年度

登 米 市 水 道 事 業 会 計

決　算　統　計　資　料

宮　城　県　登　米　市

目　　次

Ⅰ 概況　　ページ

1 総括事項 …… 8
2 予算執行状況 …… 12
3 業務 …… 25
4 損益計算の状況 …… 31
5 剰余金の処分 …… 34
6 貸借対照表の状況 …… 35
7 キャッシュフロー …… 38
8 主な経営指標 …… 39
9 その他特記事項 …… 41

Ⅱ 財務状況

1 予算執行額調書

(1) 収益的収入 …… 44
(2) 収益的支出 …… 46
(3) 資本的収入 …… 52
(4) 資本的支出 …… 53

2 貸借対照表の明細（抜粋）に関する事項

(1) 有形固定資産のうち建設仮勘定の明細 …… 55
(2) 流動資産のうち現金預金の月次残高表 …… 58
(3) 流動資産のうち未収金の明細 …… 59
(4) 流動資産のうち貯蔵品の明細 …… 60
(5) 企業債の期中増減明細 …… 60
(6) 流動負債のうち未払金の明細 …… 61
(7) その他流動負債の明細 …… 61
(8) 長期前受金の期中増減明細 …… 61
(9) 資本金の期中増減明細 …… 62
(10) 資本剰余金の期中増減明細 …… 62
(11) 利益剰余金の期中増減明細 …… 62

3 企業債償還予定表 …… 63

4 その他

(1) 性質別費用分析
ア 予算執行性質別費用分析 …… 64
イ 損益計算書性質別費用分析 …… 65
(2) 資本的収支財源内訳表 …… 66
(3) 損益計算書の推移 …… 67
(4) 貸借対照表の推移 …… 68

Ⅲ 業務状況

1 取水・浄水関係

(1) 取水及び排出水量の状況（北上川 外） 72

(2) 各浄水場における電力（動力）消費量の状況 78

(3) 気象状況と水処理薬品の消費の状況 88

(4) ①保呂羽浄水場 原水の水質 90

② 〃 浄水の水質 92

③ 〃 給水栓の水質 94

④ 〃 浄水 目標設定項目 96

(5) ①石越浄水場 原水の水質 97

② 〃 浄水の水質 99

③ 〃 給水栓の水質 101

(6) ①錦織浄水場 原水の水質 103

② 〃 浄水の水質 105

③ 〃 給水栓の水質 107

(7) ①米谷浄水場 原水の水質 109

② 〃 浄水の水質 111

③ 〃 給水栓の水質 113

(8) ①米川浄水場 原水の水質 115

② 〃 浄水の水質 117

③ 〃 給水栓の水質 119

(9) ①楼台浄水場 原水の水質 121

② 〃 浄水の水質 123

③ 〃 給水栓の水質 125

(10) ①合ノ木浄水場 原水の水質 127

② 〃 浄水の水質 129

③ 〃 給水栓の水質 131

(11) ①大綱木浄水場 原水の水質 133

② 〃 浄水の水質 135

③ 〃 給水栓の水質 137

(12) ①大萱沢浄水場 原水の水質 139

② 〃 浄水の水質 141

③ 〃 給水栓の水質 143

(13) 各浄水場給水栓 毎日検査状況 145

2 配給水・業務関係

(1) 水道管路の状況 ---- 146
(2) 配水量の分析（水量及び水量構成比の状況） ---- 147
(3) 月別配水量及び有収水量の状況 ---- 148
(4) 年度末における給水の状況 ---- 149
(5) 年度末における給水契約の状況 ---- 161
(6) 給水管理業務の状況 ---- 162
(7) 断水の状況 ---- 164

3 水道料金関係

(1) 当年度における調定水量及び料金の状況 ---- 165
(2) 月別水道料金及び調定水量の状況 ---- 168
(3) 口径別水道料金の状況 ---- 169
(4) 口径別調定水量の状況 ---- 170
(5) 月末における水道料金の入金率の状況 ---- 171
(6) 月末における未収水道料金の状況 ---- 172
(7) 水道料金の口座振替制加入の状況 ---- 173
(8) 国内における「2,000円以上／10m³」水道料金の事業体別調べ（令和６年４月１日現在） 174
(9) 水道料金の変遷 ---- 177

4 その他

(1) 年度末における公設消防設備の状況 ---- 185
(2) 給水装置工事及び指定工事事業者の概況 ---- 187
(3) 水道事業用無線局の運用状況 ---- 188
(4) 職員の研修に関する状況 ---- 189

Ⅰ　概　　況

（１）概　　況

ア　総括事項

(1) 決算規模　（収益的支出－減価償却費＋資本的支出）

4,028,974千円	＝	2,647,393千円	－	1,183,108千円	＋	2,564,689千円
（決算規模）		（収益的支出）		（減価償却費）		（資本的支出）

令和６年度の決算規模は4,028,974千円となった。令和５年度の3,164,503千円と比較すると864,471千円増加した。

前年度との比較では、収益的支出は70,233千円の増、減価償却費が11,458千円の増、資本的支出が805,696千円の増となった。

(2) 経営環境

令和６年度末現在、本市の給水普及率は99.7％となり、ほぼ全ての市民（利用者）が水道を利用できる環境となっている。一方、節水型社会の進行による水需要の低迷、人口減少に伴う給水収益の減少、老朽施設に係る更新費用の増加など、水道事業を取り巻く環境は年々厳しさを増している。また、保呂羽浄水場再構築事業を始め、施設の大規模改修、上記の社会情勢の変化に適した施設管理を行うため、施設統廃合の実施が必要である。

災害対策においては、災害時でも安定した給水を行うため、施設水準の向上に取り組むとともに、基幹管路への耐震管導入を促進、災害発生時に給水活動の拠点となる、市内各総合支所や市立病院等に繋がる重要管路の整備を進めることとしている。

本市水道事業では、今後もサービス向上及び供給を継続するため、令和５年９月に水道料金を改定し、経営に必要な給水収益の確保に取り組んだ結果、昨年度決算に続き令和６年度決算おいても給水収益が増加し経営状況が回復した。

今後とも、基盤強化に必要な投資を怠らず、且つ必要経費の縮減、見直しを図り適正な運営が必要である。

①　（仮称）登米市上下水道事業ビジョン策定

本市では、安全、安心な水道水を安定的に供給し、健全な水道事業経営の実現を目指すため、「登米市地域水道ビジョン」（平成21年８月策定）（以下「水道ビジョン」という。）、個別事業計画にあたる「登米市水道事業経営戦略」（平成30年２月）（以下「経営戦略」という。）を策定し事業運営に努めてきたほか、令和６年３月には、本市の全体計画である「登米市総合計画」との整合を図るため、「水道ビジョン」及び「経営戦略」を改訂し、現状課題及び戦略計画を明らかにした。

水道ビジョンにあっては、令和７年度で計画期間終期を迎えるため、本年度から令和７年度にかけて、新たに、下水道事業ビジョンを加えた、「（仮称）登米市上下水道事業ビジョン」を策定し、本市上下水道事業の安全、安定供給を維持するための体制構築及び維持、並びに持続可能な経営を確立するための方向性を示すこととしている。

②　保呂羽浄水場再構築事業

本年度においては、事業の詳細設計が令和６年５月に完了した。

１・２号配水池場内配管整備、自家発電設備撤去、配水排泥配管改造、仮設薬注設備整備及び薬品処理棟撤去工事を実施し、新しい管理・膜ろ過棟を建築するため、既設機械設備撤去後に薬注棟を解体した。

また、長引く物価高騰による建設資材の高騰や公共労務単価の引き上げによる人件費の高騰の影響に伴い、事業費の見直しを行ったことから、総事業費は216,058千円増の6,763,258千円となった。

本年度の事業規模は620,534千円となり、財源内訳は、企業債借入341,500千円、国庫補助金193,400千円、留保資金85,634千円である。なお、令和６年補正予算第一号（令和６年12月17日）による国庫補助金の追加配当施行に伴い、本事業については、一部の事業を前倒しし実施することとしたが、いずれも繰越事業となり、事業完了は令和７年度中を見込む。

③ 人工衛星を活用した漏水調査事業

広域連携の一環として新たに、人工衛星を活用した水道管路の漏水調査事業を実施し、市内で漏水の可能性があるポイントを発見した。

(3) 経営成績

給水収益については税抜で前年度比104.6%、2,219,269千円（予算に対しては29,731千円の減）で決算した。

給水人口の減少や節水機器の普及の影響等により、調定水量は令和５年度と比較し152,996㎥減少した。

有収水量は、前年度より152,978㎥減少し7,297,964㎥となった。

漏水量は、前年度より160,567㎥増の1,425,252㎥となり、配水量に対する有効水量の割合である有効率は前年度から1.64ポイント減少の84.62%、有収水量の割合である有収率は2.19ポイント減少し79.45%となった。

営業利益は前年度から37,601千円減の△166,578千円となり、経常利益は前年度から64,824千円減の40,010千円となった。収益では営業外収益の長期前受金戻入で250,431千円を計上し、営業外費用では、企業債支払利息で前年度比13,184千円減の118,860千円を計上している。

特別利益は10,807千円、特別損失については、放射線測量等により329千円を計上し、当年度純利益は50,489千円となった。

４条予算の建設改良費は、管路緊急改善事業における繰り越し事業である水道１号線外布設替工事の事業完了等の要因から、前年度比866,271千円増の1,794,322千円の執行となった。

(4) 財政状況

流動資産のうち現金預金は前年度から102,460千円減の2,653,378千円となり、未収金は給水収益が主なもので、前年度から37,980千円増となり、流動資産としては184,941千円の増となった。資産の89.4%を占める固定資産は、前年度から429,786千円増の25,626,412千円となっている。

資産合計としては、前年度から614,727千円増の28,785,310千円となった。

負債は、固定負債のうち企業債で前年度比249,445千円増の9,651,424千円となっている。

退職給付引当金は前年度比30,303千円増の206,502千円となっており、固定負債合計では、前年度比279,748千円減の9,857,926千円となった。

流動負債は、企業債が55,712千円の減少、未払金が16,627千円増加したことなどにより、前年度比98,283千円増の1,135,662千円となった。繰延収益は、前年度比72,676千円増の

5,865,816千円となった。
負債合計としては、前年度比450,707千円減の16,859,405千円となった。

資本金は、一般会計からの繰入金113,531千円を繰入資本金へ経理し、11,512,113千円となった。

利益剰余金については、当年度未処分利益剰余金で、当年度純利益50,489千円と前年度繰越利益剰余金を合わせた388,602千円となり、剰余金合計としては、413,792千円となった。
資本合計は、前年度比164,020千円増の11,925,906千円となり、負債資本合計では前年度比614,727千円減の28,785,310千円となった。

(5) 建設改良事業

現年度予算における建設改良事業は、1,260,522千円を執行した。

内訳は、取水施設整備事業538千円、浄水施設整備事業654,671千円、配給水施設整備事業605,313千円である。

《建設改良事業（現年度予算分）の状況》　（単位：千円）

列	事業	A 当初予算額	B 補正・流用額	C = A+B 予算額計	D 執行額	E 予算繰越額	F 予算残額
1	取水施設整備事業	0	539	539	538	0	1
2	浄水施設整備事業	721,792	758,679	1,480,471	654,671	818,424	7,376
	① 機器整備費	67,210	△ 11,814	55,396	25,234	30,162	0
	② 保呂羽浄水場再構築事業	645,775	770,181	1,415,956	620,534	788,262	7,160
	③ 事務費	8,807	312	9,119	8,903	0	216
3	配給水施設整備事業	1,333,284	182,396	1,515,680	605,313	875,562	34,805
	① 配水管整備事業	586,300	30,995	617,295	317,811	274,533	24,951
	② 管路緊急改善事業	605,000	148,515	753,515	182,168	568,824	2,523
	③ 機器整備事業	43,368	△ 17,980	25,388	23,775	0	1,613
	④ 重要給水施設配水管整備事業	55,000	12,491	67,491	35,921	26,760	4,811
	⑤ 緊急時用連絡管事業	0	5,445	5,445	0	5,445	0
	⑥ 事務費	43,616	2,543	46,159	45,253	0	906
	⑦ 用地費・その他	0	387	387	386	0	1
	合計	2,055,076	941,614	2,996,690	1,260,522	1,693,986	42,182

(6) 繰越事業の状況

令和５年度からの予算繰越は、資本的支出の建設改良費で660,774千円の予算繰越額に対し533,800千円を執行している。

《予算繰越額の執行状況》　（単位：千円）

列	事業（費用）	A 繰越額	B 執行額	C＝B／A 執行率(%)
1	浄水施設整備事業	13,277	12,168	91.7%
2	配給水施設整備事業	647,497	521,632	80.6%
	① 配水管整備事業	323,030	226,031	70.0%
	② 管路緊急改善事業	319,473	290,607	91.0%
	③ 機器整備事業	4,994	4,994	100.0%
3	合計	660,774	533,800	80.8%

2 予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

水道事業収益は、予算額2,855,103千円に対し、決算額は2,823,947千円となり、予算額を31,156千円下回り、執行率は98.9%となった。

営業収益は、2,478,208千円となり、総収益の86.4%を占める給水収益は、予算額を32,704千円下回り2,411,196千円となったものの、前年度と比較し、106,686千円増加している。

営業外収益は、予算額332,983千円に対し、決算額は334,931千円となり、予算額を1,948千円上回った。

特別利益は10,808千円となり、執行率は101.2%となった。

水道事業費用は、予算額2,799,394千円に対し、決算額は2,647,393千円となり、執行率は94.5%となった。令和７年度へ繰り越した4,180千円を加味した不用額は149,265千円となった。

営業費用は、執行率96.9%の2,526,968千円となり、前年度より148,162千円増加した。

営業外費用は、120,063千円となり、執行率は70%となった。

特別損失は、水道水等放射性物質測定業務等によるもので、前年度より270千円減の362千円を執行した。

予備費については、予算額20,000千円に対し、執行額は0だった。

《収益的収支の予算執行状況》　（単位：千円）

列	項目	A 予算額	B 繰越額	C＝A+B 合計	D 執行額	E＝D/C 執行率	F(※) 増減	G 次年度繰越	H 不用額
1	水道事業収益	2,855,103	0	2,855,103	2,823,947	98.9%	△ 31,156	0	－
2	営業収益	2,511,435	0	2,511,435	2,478,208	98.7%	△ 33,227	0	－
3	営業外収益	332,983	0	332,983	334,931	100.6%	1,948	0	－
4	特別利益	10,685	0	10,685	10,808	101.2%	123	0	－
5	水道事業費用	2,799,394	1,444	2,800,838	2,647,393	94.5%	153,445	4,180	149,265
6	営業費用	2,607,241	1,444	2,608,685	2,526,968	96.9%	81,717	4,180	77,537
7	営業外費用	171,602	0	171,602	120,063	70.0%	51,539	0	51,539
8	特別損失	551	0	551	362	65.7%	189	0	189
9	予備費	20,000	0	20,000	0	0.0%	20,000	0	20,000

※F:収益＝D-C、費用＝C-D

ア 収益的収入

① 営業収益

ａ 給水収益

（単位：千円）

項目		A 予算額	B 決算額	C 比較増減(B-A)	D 前年度	E 比較増減(B-D)
給水収益	税込	2,473,900	2,441,196	△ 32,704	2,334,510	106,686
	税抜	2,249,000	2,219,269	△ 29,731	2,122,282	96,987

水道事業収益の86%を占める給水収益（料金収入）は、予算額を32,704千円下回ったが、前年度と比較すると、106,686千円増加した。税抜き比較では、96,987千円増加した。

給水収益の推移

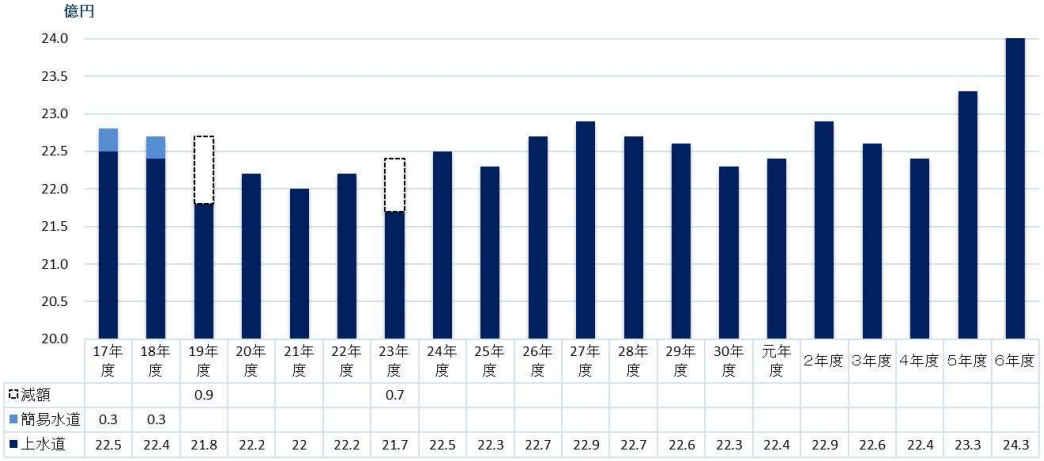

	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
減額			0.9				0.7													
簡易水道	0.3	0.3																		
上水道	22.5	22.4	21.8	22.2	22	22.2	21.7	22.5	22.3	22.7	22.9	22.7	22.6	22.3	22.4	22.9	22.6	22.4	23.3	24.3

＊ 平成 18 年度までは簡易水道会計の収益があった。平成 19 年度に上水道に統合し、段階的に水道料金を調整し平成 22 年度に上水道と同じ料金体系となった。
平成 19 年度は濁水事故により約 90,000 千円、平成 23 年度は東日本大震災により約 70,000 千円の減額を行っている。

料金調定件数の98%を占める小口径（φ13・20㎜）は、料金水量では79%、料金では60.8%を占めている。また、用途別で見ると、家庭用（自家用兼店舗を含む）は件数では85.02%を占め、料金水量で69.58%、料金は65.49%を占めている。

このことから、本市の料金収入は家庭用水量に大きく影響を受けることが分かる。

前年度と比較し、調定件数は1,107件の減少、調定水量は152,996㎥減少した。これは、人口減少により、前年度から給水人口が1,383人減少したことが原因と考えられる。

《 口径別・水量区分別、調定件数、調定水量の推移 》

区分	口径	水量区分（㎥）	従量料金（円）		R４		R５		R６	
			R5.8まで	R5.9から	数値	割合	数値	割合	数値	割合
件数	小口径 φ13 φ20	0	0	0	25,343件	7.09%	26,061件	7.33%	26,424件	7.45%
		1～10	147	168	117,702件	32.92%	118,036件	33.18%	119,961件	33.83%
		11～50	257	277	206,023件	57.62%	203,489件	57.20%	200,365件	56.50%
		51～	267	287	8,456件	2.37%	8,188件	2.30%	7,881件	2.22%
		計			357,524件	98.05%	355,774件	98.04%	354,631件	98.03%
	中口径 φ25 φ30 φ40	0	0	0	73件	1.12%	75件	1.15%	68件	1.03%
		1～100	162	181	4,349件	66.75%	4,335件	66.72%	4,315件	66.06%
		101～400	178	198	1,581件	24.26%	1,604件	24.69%	1,705件	26.10%
		401～	199	218	513件	7.87%	483件	7.43%	444件	6.80%
		計			6,516件	1.78%	6,497件	1.79%	6,532件	1.81%
	大口径 φ50 φ75	0	0	0	2件	0.34%	1件	0.17%	2件	0.34%
		1～500	162	181	400件	68.26%	389件	66.61%	399件	68.21%
		501～2000	189	209	149件	25.43%	160件	27.40%	148件	25.30%
		2001～	210	229	35件	5.97%	34件	5.82%	36件	6.15%
		計			586件	0.16%	584件	0.16%	585件	0.16%
	φ100	0～10000	0	0	1件	4.17%	7件	29.17%	13件	54.17%
		10001～15000	100	119	23件	95.83%	15件	62.50%	10件	41.67%
		15001～20000	110	129	0件	0.00%	1件	4.17%	1件	4.16%
		20001～	120	139	0件	0.00%	1件	4.17%	0件	0.00%
		計			24件	0.01%	24件	0.01%	24件	0.01%
	合計				364,650件		362,879件		361,772件	
水量	小口径 φ13 φ20	0	0	0	0㎥	0.00%	0㎥	0.00%	0㎥	0.00%
		1～10	147	168	650,024㎥	10.93%	653,076㎥	11.19%	661,075㎥	11.54%
		11～50	257	277	4,583,724㎥	77.06%	4,485,208㎥	76.88%	4,395,490㎥	76.75%
		51～	267	287	714,517㎥	12.01%	695,833㎥	11.93%	670,703㎥	11.71%
		計			5,948,265㎥	78.84%	5,834,117㎥	78.86%	5,727,268㎥	79.06%
	中口径 φ25 φ30 φ40	0	0	0	0㎥	0.00%	0㎥	0.00%	0㎥	0.00%
		1～100	162	181	150,421㎥	15.86%	152,204㎥	16.27%	144,381㎥	15.44%
		101～400	178	198	322,409㎥	34.00%	332,761㎥	35.57%	355,814㎥	38.04%
		401～	199	218	475,410㎥	50.14%	450,472㎥	48.16%	435,131㎥	46.52%
		計			948,240㎥	12.57%	935,437㎥	12.65%	935,326㎥	12.91%
	大口径 φ50 φ75	0	0	0	0㎥	0.00%	0㎥	0.00%	0㎥	0.00%
		1～500	162	181	91,739㎥	24.11%	86,658㎥	23.96%	87,318㎥	24.22%
		501～2000	189	209	188,843㎥	49.64%	189,027㎥	52.27%	176,040㎥	48.83%
		2001～	210	229	99,843㎥	26.25%	85,959㎥	23.77%	97,147㎥	26.95%
		計			380,425㎥	5.04%	361,644㎥	4.89%	360,505㎥	4.98%
	φ100	0～10000	0	0	9,590㎥	3.58%	48,309㎥	18.13%	90,547㎥	40.87%
		10001～15000	100	119	258,634㎥	96.42%	174,449㎥	65.48%	115,712㎥	52.23%
		15001～20000	110	129	0㎥	0.00%	18,651㎥	7.00%	15,272㎥	6.90%
		20001～	120	139	0㎥	0.00%	25,019㎥	9.39%	0㎥	0.00%
		計			268,224㎥	3.55%	266,428㎥	3.60%	221,531㎥	3.05%
	合計				7,545,154㎥		7,397,626㎥		7,244,630㎥	

ｂ その他営業収益

その他営業収益は、手数料収益及び他会計負担金であり、37,012千円となった。

手数料収益4,712千円は、指定給水装置工事業者登録手数料、督促手数料及び給水装置工事手数料である。

他会計負担金は、消火栓等に要する経費に係る一般会計からの負担金で、323,000千円となった。

② 営業外収益

受取利息は1,317千円となった。

負担金補助金及び補償金のうち、負担金は一般会計からの児童手当に要する経費820千円である。

補助金は統合簡易水道（東和、石越、横山）に係る企業債の利子相当額3,146千円、小規模水道（合ノ木・大綱木）に係る維持管理に要する経費1,350千円に加えて、地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費5,364千円、人工衛星を活用した漏水調査事業に要する経費6,283千円及び災害復旧費に係る企業債の利子相当額78千円である。

補償金は配水管、給水管及び水道メーターの破損修理代で2,981千円となった。

事務手数料は、前年度より692千円増の62,102千円となり、下水道使用料収納事務受託手数料が61,711千円、集合住宅メーター管理手数料が391千円となった。

長期前受金戻入は、資本的収入のうち償却資産の建設、改良、購入等に充当した繰延収益の長期前受金（負担金、補償金、補助金、加入金及び受贈財産評価額）を、資産の減価償却・除却にあわせて収益化するものであり、令和６年度に償却・除却した資産に係る長期前受金を収益化したものである。この収益は現金を伴わず、同じく現金を伴わない費用である減価償却費等の財源という性格をもっており、250,431千円で決算した。

雑収益926千円は、電柱の土地貸借料、情報開示請求による資料コピー代等によるものである。

③ 特別利益

特別利益10,808千円はその他特別利益として、令和５年度水道水放射能検査に関する東京電力㈱からの賠償金225千円、活性炭販売業者への損害賠償請求訴訟解決金10,480千円、令和５年度地方公務員災害補償基金負担金及び花山ダム管理費利水者負担金の精算による還付金の103千円となっている。

イ 収益的支出

① 営業費用

営業費用は2,526,968千円となった。予算執行率は96.9％で、前年度の決算額を149,091千円上回った。全体的に前年度よりも決算額が増加しており、特に、配水費、総係費においては41,000千円程度増加したことによる影響が大きい。

② 営業外費用

営業外費用は120,063千円となった。予算執行率は70％で、前年度の決算額を71,997千円下回った。

企業債利息は、前年度から13,184千円減の118,860千円となった。支払利息は、企業債残高の減少に伴い減少傾向にある。

納付消費税は、前年度より58,813千円減少し、1,203千円となった。令和５年度に実施した料金改定により、売上げに係る消費税額が増額したことによる影響が大きい。

③ 特別損失

臨時損失は、浄水等放射能水質検査手数料198千円、過年度損益修正損として、令和５年度給水収益の減額調定により164千円を執行している。

a　不納欠損の概要

不納欠損については、貸倒引当金により不納欠損額547千円を処理している。

《 令和６年度不納欠損の内容 》

１　合　　計　　（延べ）

列	欠損事由	人数(人)	件数（件）	金額（円）	構成比(%)
1	①時効	13	39	266,287	48.71
	②徴収停止	45	116	280,347	51.29
	合　　計	58	155	546,634	100.00

（ 内　　訳 ）　　（延べ）

債権放棄事由		人数(人)	件数（件）	金額（円）	備考
第２号該当(時効)		13	39	266,287	
	平成２９年度分	1	7	15,624	
	平成３０年度分	5	11	58,326	
	令和元年度分	7	21	192,337	民法の改正により、令和元年度以前に発生した債権は時効２年、それ以降に発生した債権は時効５年 合計人数のうち実人数は40人
第７号該当(徴収停止)		45	116	280,347	
	平成２６年度分	1	2	52,640	
	平成２８年度分	3	11	25,524	
	平成２９年度分	14	40	99,154	
	平成３０年度分	15	38	68,148	
	令和元年度分	8	17	23,880	
	令和２年度分	2	2	2,934	
	令和３年度分	2	4	5,427	
	令和４年度分	1	2	2,640	
計		58	155	546,634	

《平成１７年度以降の債権放棄の内容と推移》

列	年度	件数(件)	不納欠損額(円)	内訳	
				貸倒引当金(円)	特別損失(円)
1	平成17年度	81	369,111	0	369,111
2	平成18年度	143	824,425	0	824,425
3	平成19年度	241	1,125,699	0	1,125,699
4	平成20年度	840	2,477,215	0	2,477,215
5	平成21年度	0	0	0	0
6	平成22年度	0	0	0	0
7	平成23年度	679	1,927,197	0	1,927,197
8	平成24年度	468	1,748,526	0	1,748,526
9	平成25年度	116	333,520	0	333,520
10	平成26年度	112	318,483	318,483	0
11	平成27年度	50	697,035	500,000	197,035
12	平成28年度	93	312,506	312,506	0
13	平成29年度	53	113,931	113,931	0
14	平成30年度	51	310,235	310,235	0
15	令和元年度	46	88,675	88,675	0
16	令和２年度	82	326,721	326,721	0
17	令和３年度	107	443,915	443,915	0
18	令和４年度	30	68,672	68,672	0
19	令和５年度	76	324,635	324,635	0
20	令和６年度	155	546,634	546,634	0
	合　　計	3,423	12,357,135	3,354,407	9,002,728

※ 平成 26 年度より貸倒引当金を計上している。

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入は、予算額2,926,507千円に対し、決算額は1,433,048千円となり、予算額を1,493,459千円下回り、執行率は49.0％となった。前年度と比較すると、7,081,122千円の増となった。

資本的支出は、予算額4,427,834千円に対し、決算額は執行率57.9％の2,564,689千円となった。そのうち、建設改良費は予算額3,657,464千円に対し、決算額1,794,322千円、執行率は49.1％となった。次年度への繰越額は1,693,986千円となり、不用額が169,156千円発生した。

企業債償還元金は、前年度から56,903千円減の770,367千円となった。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,131,641千円は、損益勘定留保資金等で補てんした。

《資本的収支の予算執行状況》　（単位：千円）

列	項目	A 予算額	B 繰越額	C＝A+B 合計	D 執行額	E＝D/C 執行率	F(※) 増減	G 次年度繰越	H 不用額
1	資本的収入	2,426,016	500,491	2,926,507	1,433,048	49.0%	△ 1,493,459	1,398,686	－
2	企業債	1,538,500	316,200	1,854,700	964,100	52.0%	△ 890,600	834,900	55,700
3	負担金・補償金	80,384	20,000	100,384	1,493	1.5%	△ 98,891	72,884	26,007
4	補助金	698,096	106,491	804,587	348,886	43.4%	△ 455,701	445,002	10,699
5	出資金	101,631	57,800	159,431	113,531	71.2%	△ 45,900	45,900	0
6	加入金	7,405	0	7,405	5,038	68.0%	△ 2,367	0	2,367
7	資本的支出	3,767,060	660,774	4,427,834	2,564,689	57.9%	1,863,145	1,693,986	169,159
8	建設改良費	2,996,690	660,774	3,657,464	1,794,322	49.1%	1,863,142	1,693,986	169,156
9	企業債償還元金	770,370	0	770,370	770,367	100.0%	3	0	3
10	資本的収支の差	△ 1,341,044	△ 160,283	△ 1,501,327	△ 1,131,641	－	－	－	－

※F：収入＝D-C、支出＝C-D

ア 資本的収入

① 企 業 債

建設改良費等の財源に充てるための企業債は、現年分及び前年度繰越分で計964,100千円となった。

《 企業債の内訳 》　（単位：千円）

列	事業名	予算執行額
1	取水施設整備事業	0
2	浄水施設整備事業	14,600
3	保呂羽浄水場再構築事業	341,500
4	配水管整備事業	220,600
5	管路緊急改善事業	97,400
6	配水施設整備事業	7,000
7	重要給水配水管事業	22,400
8	浄水施設整備事業（R5年度繰越分）	7,300
9	配水管整備事業（R5年度繰越分）	141,100
10	管路緊急改善事業（R5年度繰越分）	109,300
11	配水施設整備事業（R5年度繰越分）	2,900
	合　　計	964,100

② 負担金及び補償金

工事負担金は、水道管布設２件の工事に伴う負担金 1,493 千円となった。

水道管の布設が行われていない箇所や能力が不足している箇所からの新規給水申込みについては、水道管の布設に伴う費用の一部を受益者負担としている。令和６年度は、前年度と比較し 139 千円下回った。

補償金は、他事業に伴う水道管の移設補償金であるが、当年度は、関係者との協議に不足の日数を要したため、次年度へ 71,867 千円を繰り越した。

③ 補 助 金

国庫補助金は、現年分と前年度からの繰越分で計348,886千円となり、次年度へ445,002千円を繰り越した。

《 国庫補助金の内訳 》

（単位：千円）

列	事業名	予算執行額
1	配給水施設整備事業	59,393
2	配給水施設整備事業（R5年度繰越分）	96,093
3	保呂羽浄水場再構築事業	193,400
	合　　計	348,886

④ 出 資 金

出資金は一般会計からの繰入金で、現年分と前年度からの繰越分で計 113,531 千円となり、次年度へ 45,900 千円を繰り越した。

《 出資金の内訳 》　　（単位：千円）

列	事業名	予算執行額
1	水道管路耐震化事業	16,000
2	管路緊急改善事業（R5年度繰越分）	57,800
3	保呂羽浄水場再構築事業	0
4	災害復旧費	2,209
5	統合簡易水道施設（東和）	3,261
6	統合簡易水道施設（石越）	15,443
7	統合簡易水道施設（横山）	18,418
8	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	400
	合　　計	113,531

⑤　加 入 金

令和６年度は加入件数の減少により、前年度を 3,729 千円下回り、5,038 千円で決算した。

加入金の年度推移

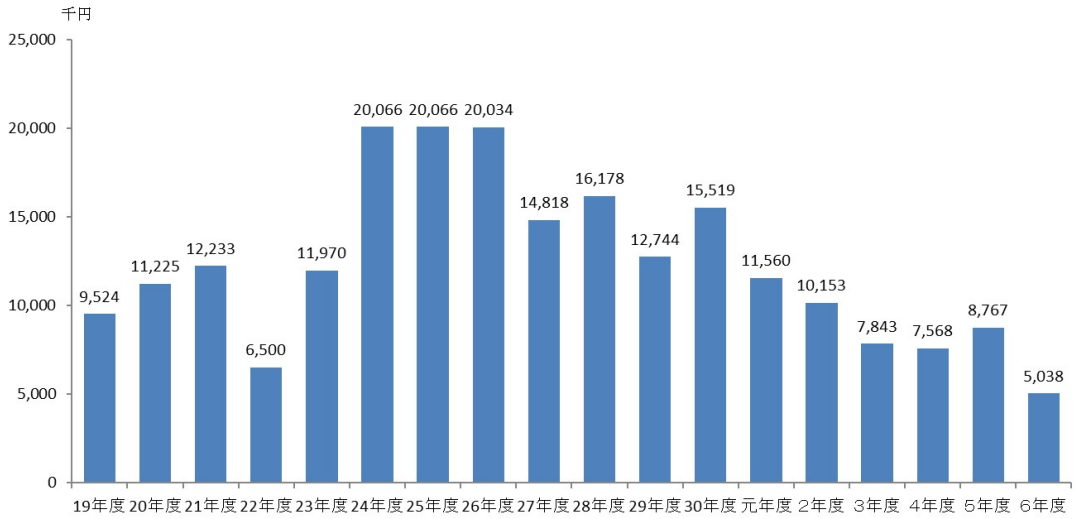

イ 資本的支出

① 建設改良費

建設改良費の決算額は、予算額 2,296,690 千円に対し 1,260,522 千円、繰越予算額 660,774 千円に対し 533,800 千円、合計 1,794,322 千円を執行し、次年度へ 1,693,986 千円を繰り越した。

② 建設改良事業

a 取水施設整備事業

取水施設整備費は、予算額 539 千円に対し花山ダム堰堤改良に伴う利水負担金 538 千円を執行した。

《 取水施設整備事業の内訳 》

（単位：千円）

列	項目	A予算額	B決算額	C執行率(%)	D執行残高	次年度予算繰越額
1	取水施設整備事業	539,000	538,080	99.8%	920	0
2	その他	539,000	538,080	99.8%	920	0

b 浄水施設整備事業

浄水施設整備費は、現年予算額 1,480,471 千円に対し 654,671 千円、繰越予算 13,277 千円に対し 12,168 千円、合計 666,839 千円を執行した。

なお、大萱沢浄水場テレスコープ更新工事については、材料、部品の供給不足により機器の納品に不測の日数を要したこと、保呂羽浄水場再構築事業の設計及び建設工事については、国の令和６年度補正予算に伴う事業であり、事業期間を確保できなかったことにより、次年度へ 818,424 千円を繰り越した。

《 浄水施設整備事業の内訳 》

（単位：千円）

列	項目	A予算額	B決算額	C執行率(%)	D執行残高	次年度予算繰越額
1	浄水施設整備事業	1,493,748	666,839	44.6%	826,909	818,424
2	①現年度予算分	1,480,471	654,671	44.2%	825,800	818,424
3	機器整備（浄水施設整備事業）	55,396	25,234	45.6%	30,162	30,162
	工事請負費（保呂羽浄水場再構築事業）	1,303,009	511,589	39.3%	791,420	788,262
4	調査設計費（保呂羽浄水場再構築事業）	78,927	74,925	94.9%	4,002	0
5	浄水・事務費	9,119	8,903	97.6%	216	0
6	その他（保呂羽浄水場再構築事業）	34,020	34,020	100.0%	0	0
7	②繰越予算分	13,277	12,168	91.6%	1,109	0
8	機器整備	13,277	12,168	91.6%	1,109	0

c 配給水施設整備事業

配給水施設整備費は、現年予算額 1,515,680 千円に対し 605,313 千円、繰越予算 647,497 千円に対し 521,632 千円、合計 1,126,945 千円を執行した。

なお、水道 2022 号線布設替工事、その他移設工事等において、関係機関との協議や資材調達に不測の日数を要したため、次年度へ 875,562 千円を繰り越した。

《 配給水施設整備事業の内訳 》　（単位：千円）

列	項目	A予算額	B決算額	C執行率(%)	D執行残高	次年度予算繰越額
1	配給水施設整備事業	2,163,177	1,126,945	52.1%	1,036,232	875,562
2	①現年度予算分	1,515,680	605,313	39.9%	910,367	875,562
3	配水管整備	617,295	317,811	51.5%	299,484	274,533
4	管路緊急改善	753,515	182,168	24.2%	571,347	568,824
5	重要給水施設配水管整備事業	67,491	35,920	53.2%	31,571	26,760
6	緊急時用連絡管事業	5,445	0	0.0%	5,445	5,445
7	機器整備	25,388	23,775	93.6%	1,613	0
8	事務費	46,159	45,253	98.0%	906	0
9	用地費・その他	387	386	99.7%	1	0
10	②繰越予算分	647,497	521,632	80.6%	125,865	0
11	配水管整備	323,030	226,031	70.0%	96,999	0
12	管路緊急改善	319,473	290,607	91.0%	28,866	0
13	機器整備	4,994	4,994	100.0%	0	0

（ａ）配水管整備

配水管整備費は、予算額 617,295 千円に対し決算額は 226,031 千円、繰越予算 323,030 千円に対し決算額は 226,031 千円、合計 543,842 千円を執行した。

《 配水管整備の内訳 》　（単位：千円）

列	項目		A予算額	決算額				F執行率(%)	G執行残高
				B工事費	C設計費	Dその他	E合計		
1	現年度予算分	配水管布設	20,350	11,849	4,667	0	16,516	81.2	3,834
2		配水管布設替	354,682	272,836	14,971	0	287,807	81.1	66,875
3		配水管移設	242,263	5,847	7,641	0	13,488	5.6	228,775
6		小計	617,295	290,532	27,279	0	317,811	51.5	299,484
7	繰越予算分	配水管布設	12,683	11,078	0	0	11,078	87.3	1,605
7		配水管布設替	168,829	160,507	0	0	160,507	95.1	8,322
8		配水管移設	141,518	54,446	0	0	54,446	38.5	87,072
9		小計	323,030	226,031	0	0	226,031	70.0	96,999
10	合　　計		940,325	516,563	27,279	0	543,842	57.8	396,483

（ｂ）管路緊急改善

平成 29 年度から新規事業（生活基盤施設耐震化等交付金事業）として取り組んでいる管路緊急改善事業は、布設後40年以上経過した基幹管路の鋳鉄管の更新事業である。

当年度は、予算額753,515千円に対し182,168千円、繰越予算額319,473千円に対し290,607千円、合計472,775千円を執行した。当年度は、登米町寺池道場地内の水道１号線（φ600mm）において97.6ｍ、水道２号線（φ450mm）で75.2mの布設替等の工事を施工した。

（ｃ）重要給水施設配水管整備

令和６年度から新規事業（R5：生活基盤施設耐震化等交付金事業、R6:社会資本整備総合交付金事業）として取り組んでいる**重要給水施設配水管整備事業**は、各総合支所や医療機関等の重要給水施設へつながる管路の耐震化を行う事業である。今年度は、水道 3731 号線（南方町鴻ノ木地内）において布設替の工事を施工した。

当年度は、予算額 67,491 千円に対し 35,921 千円、を執行した。

なお、詳細設計業務において、当該事業は国の令和６年度補正予算に伴う事業であり、事業期間を確保できなかったため、次年度へ 26,760 千円を繰り越した。

（ｄ）緊急時用連絡管整備

令和６年度から新規事業（社会資本整備総合交付金事業）として取り組んでいる緊急時用連絡管整備事業は、緊急時における他自治体と水道を相互に融通させる管路（緊急時相互連絡管）を整備する事業である。

当年度は、予算額5,445千円を計上したが、国の令和６年度補正予算に伴う事業であり、事業期間を確保できなかったため、全額を次年度へ繰り越した。

（ｅ）機器整備

機器整備費は、予算額 25,388 千円に対し 23,775 千円、繰越予算額 4,994 千円に対し 4,994 千円、合計 28,769 千円を執行した。主なものは、桑の沢増圧ポンプ更新工事で 11,550 千円、直読式水道メーター購入による 12,225 千円となっている。

③　企業債償還金

企業債の元金 770,367 千円を償還した。企業債元利償還金は、令和４年度をピークに、当面の間は減少が見込まれる。

（単位：円）

建設改良		770,367
	財務省	337,859
	地方公共団体金融機構	426,348
	みやぎ登米農業協同組合	2,440
	石巻信用金庫	1,520
	一関信用金庫	2,200
	簡保資金	0
合計		770,367

《 企業債元利償還の推移 》

（単位：千円）

列	項目	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
1	償還元金	681,463	787,126	858,253	957,291	554,929	574,981	585,273	620,799	610,696	632,104
2	建設事業債	669,384	761,599	815,445	885,072	449,535	469,334	491,453	533,572	534,388	561,141
3	借換債	12,079	25,527	42,808	72,219	105,394	105,647	93,820	87,227	76,308	70,963
4	支払利息	369,308	362,685	338,425	311,759	289,740	280,900	272,077	253,992	252,652	244,007
5	合　計	1,050,771	1,149,811	1,196,678	1,269,050	844,669	855,881	857,350	874,791	863,348	876,111
列	項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	
6	償還元金	655,044	678,746	700,859	697,683	732,733	801,264	831,513	827,271	770,367	
7	建設事業債	585,528	610,894	635,809	664,243	703,663	772,234	831,513	827,271	770,367	
8	借換債	69,516	67,852	65,050	33,440	29,070	29,030	0	0	0	
9	支払利息	234,483	224,721	210,846	196,203	179,791	163,274	146,338	132,044	118,860	
10	合　計	889,527	903,467	911,705	893,886	912,524	964,538	977,851	959,315	889,227	

(3) たな卸資産購入限度額

予算額6,940千円に対し1,458千円で決算した。内容は、緊急用資材や水道用資材の購入であり、前年度より1,431千円減少した。

水道用資材の購入は、前年度1,111千円の執行に対し、当年度は1,457千円の執行となった。

３ 業　務

(1) 業務の状況

ア 人　　口

給水区域内人口は、前年度より1,387人減少し、71,363人となった。給水人口についても、前年度より1,383人減少し、71,145人となった。

登米市水道事業の給水人口・給水普及率の推移

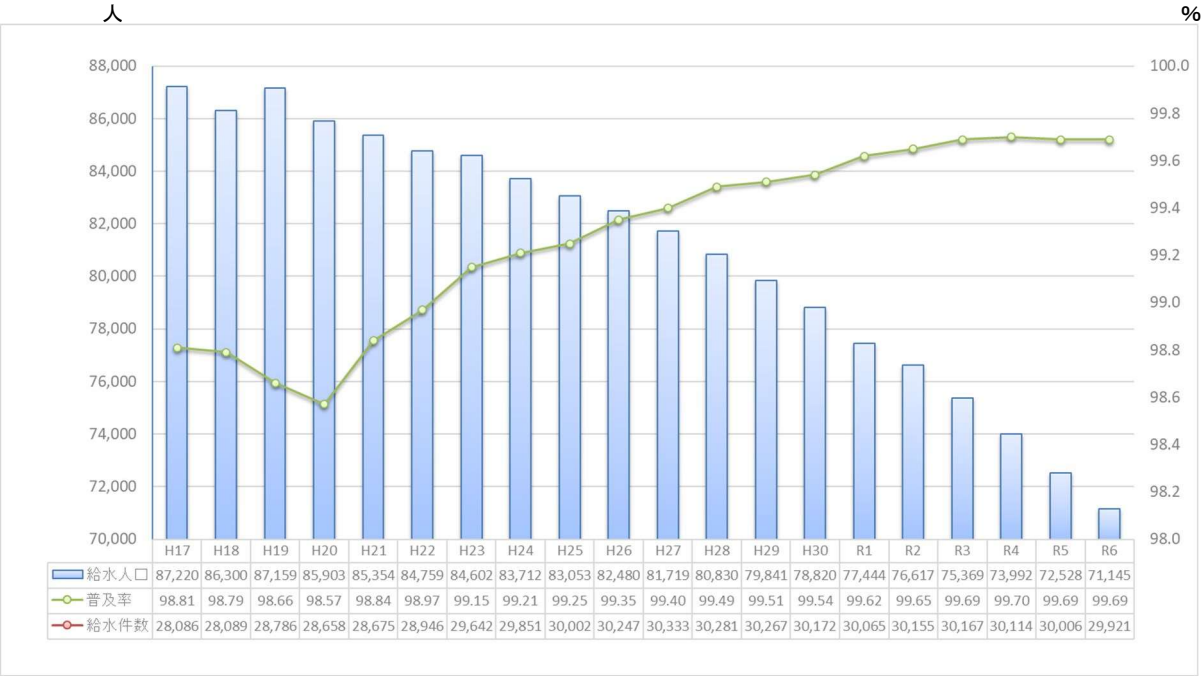

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
給水人口	87,220	86,300	87,159	85,903	85,354	84,759	84,602	83,712	83,053	82,480	81,719	80,830	79,841	78,820	77,444	76,617	75,369	73,992	72,528	71,145
普及率	98.81	98.79	98.66	98.57	98.84	98.97	99.15	99.21	99.25	99.35	99.40	99.49	99.51	99.54	99.62	99.65	99.69	99.70	99.69	99.69
給水件数	28,086	28,089	28,786	28,658	28,675	28,946	29,642	29,851	30,002	30,247	30,333	30,281	30,267	30,172	30,065	30,155	30,167	30,114	30,006	29,921

＊平成19年度において、一時的に給水人口が上昇したのは、簡易水道を統合したことによるもの。

給水人口を給水区域内人口で除した給水普及率は、前年度同様99.69％だった。

イ 給水件数、水道料金調定件数

年度末における給水件数は、前年度より85件減の29,921件となった。令和２年度に石越町駅前地区の一部が栗原市から編入したため、一時増加傾向にあったが、令和４年度以降は減少している。

水道料金の総調定件数は、前年度に比べ1,107件減の361,772件（月平均30,147件）となった。震災前の平成22年度346,407件（月平均28,867件）と比較すると給水人口は減少しているものの、15,365件（月平均1,280件）、4.4％増加している。

調定件数増減の内訳は、用途別で家庭用が630件（月平均52件）減少、そのうち自家用住宅では359件（月平均29件）、民間賃貸住宅や公営住宅等を合わせ271件（月平均22件）減少した。営業用では354件、工場・病院・養護施設では23件、官公署・学校用は97件、それぞれ減少した。

口径別の件数全体としては、1,107件減少した。内訳は、小口径（φ13・20㎜）が1,143件の減少、中口径（φ25・30・40㎜）は35件、大口径（φ50・75・100㎜）は１件増加した。

ウ 配 水 量

配水量は9,185,150㎥となり、前年度を58,532上回り、計画値を367,168㎥上回った。

給水収益の基となる料金水量は7,244,629㎥となり、前年度を152,997㎥下回り、計画値を178,371㎥下回った。

平成24年度以降、人口減少や節水器具の普及から料金水量は減少傾向にあり、令和２年度は新型コロナウィルスによる生活様式の変化や石越町駅前地区の一部が新たに給水区域に加わったことにより一時的に増加したが、以降減少に転じている。

無効水量は前年度を159,039㎥上回った。調定減額水量は1,539㎥下回り、漏水量は160,567㎥上回った。これにより有効率は84.42％となり、前年度を1.64％、計画値を5.7％下回った。

有収率は、79.45％で前年度を2.19％、計画値を6.6％下回った。これは、給水人口減少による有収水量の減、水道施設の経年劣化によるものである。

漏水量の減少に向けた取り組みとして、戸別の給水管の音聴調査、漏水多発管路の更新及び地区別の夜間最小配水流量の変化を注視し、漏水発生の早期発見に努めている。

無収水量のうち事業用水量は、工事終了後に管内を清掃する放水量、残留塩素保持の水質保全放水量等、冬期間の配水管凍結防止の放水量である。

《 配水量分析Ⅰ（対前年度比）》

（単位：㎥）

列	項目	令和５年度		令和６年度		比較	
		A水量	B構成比	C水量	D構成比	E=C-A	F=D-B
1	**配水量**	9,126,618		9,185,150		58,532	
2	**有効水量**	7,854,723	85.5%	7,754,216	84.4%	△ 100,507	△ 1.1%
3	**有収水量**	7,450,942	81.1%	7,297,964	79.5%	△ 152,978	△ 1.6%
4	料金水量	7,397,626	80.5%	7,244,629	78.9%	△ 152,997	△ 1.6%
5	その他	53,316	0.5%	53,335	0.5%	19	0.0%
6	消防用水量	53,201	0.5%	53,283	0.5%	82	0.0%
7	その他	115	0.0%	52	0.0%	△ 63	0.0%
8	**無収水量**	403,781	4.4%	456,252	5.0%	52,471	0.6%
9	メータ不感水量	221,928	2.4%	217,339	2.4%	△ 4,589	0.0%
10	事業用水量	181,853	2.0%	238,909	2.6%	57,056	0.6%
11	その他無収水量	0	0.0%	4	0.0%	4	0.0%
11	**無効水量**	1,271,895	13.8%	1,430,934	15.6%	159,039	1.8%
12	調定減額水量	6,710	0.1%	5,171	0.1%	△ 1,539	0.0%
13	漏水量	1,264,685	13.8%	1,425,252	15.5%	160,567	1.7%
14	その他	500	0.0%	511	0.0%	11	0.0%

《 配水量分析Ⅱ（対計画比）》

（単位：㎥）

列	項目	A. 計画値		B． 実績値		C． 比較	
		①水量	②構成比	③水量	④構成比	⑤＝③－①	⑥＝④－②
1	**配水量**	8,759,450		9,185,150		425,700	
2	有効水量	7,894,330	90.1%	7,754,216	84.4%	△ 140,114	△ 5.7%
3	**有収水量**	7,533,900	86.0%	7,297,964	79.5%	△ 235,936	△ 6.6%
4	料金水量	7,423,000	84.7%	7,244,629	78.9%	△ 178,371	△ 5.9%
5	**無収水量**	360,430	4.1%	456,252	5.0%	95,822	0.9%
6	**無効水量**	865,120	9.9%	1,430,934	15.5%	565,814	5.6%

一日平均配水量は 25,165 ㎥となり、前年度より 229 ㎥減少し、計画一日最大配水量（施設能力）30,800 ㎥に対する施設利用率は 81.7％となった。

一日最大配水量は、令和６年７月 22 日に記録した 27,245 ㎥であった。

計画一日最大配水量に対する最大稼働率は 88.46％であった。前年度と比較し、施設利用率は 0.74％の向上、最大稼働率は 0.27％低下した。有収水量が減少している一方、漏水量や年間の無効水量は増加傾向にある。

配水量等の推移

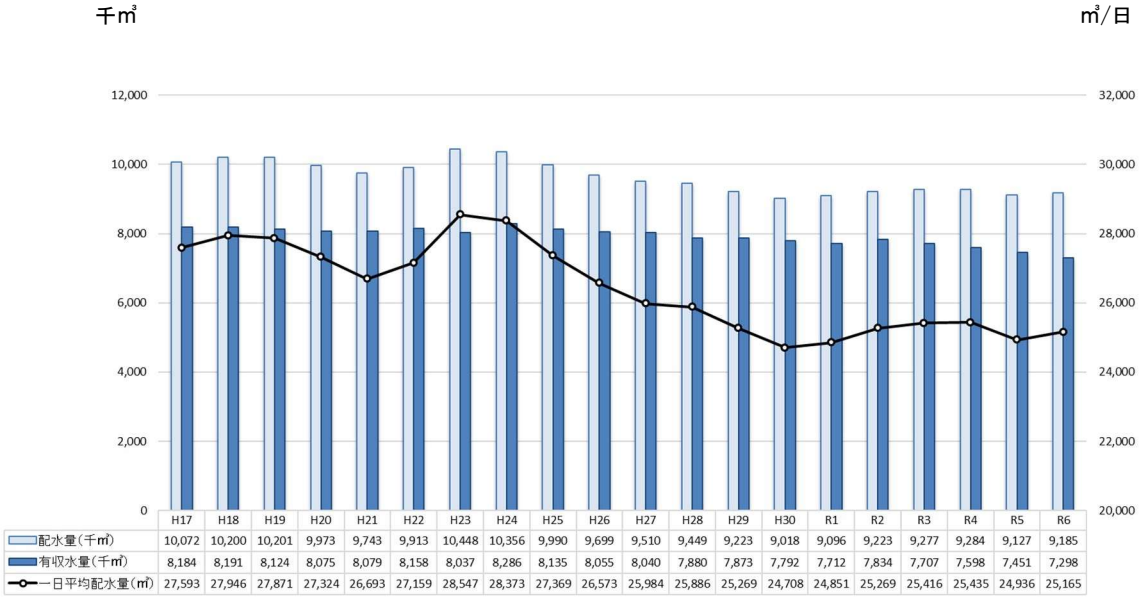

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
配水量（千㎥）	10,072	10,200	10,201	9,973	9,743	9,913	10,448	10,356	9,990	9,699	9,510	9,449	9,223	9,018	9,096	9,223	9,277	9,284	9,127	9,185
有収水量（千㎥）	8,184	8,191	8,124	8,075	8,079	8,158	8,037	8,286	8,135	8,055	8,040	7,880	7,873	7,792	7,712	7,834	7,707	7,598	7,451	7,298
一日平均配水量（㎥）	27,593	27,946	27,871	27,324	26,693	27,159	28,547	28,373	27,369	26,573	25,984	25,886	25,269	24,708	24,851	25,269	25,416	25,435	24,936	25,165

(2) 地方公営企業法に基づく一般会計からの繰入れ

水道事業への一般会計からの繰入れは、地方公営企業法第17条の２及び第17条の３並びに第18条の規定に基づき、水道料金で負担することが適当でない経費や、災害対策に係る建設改良事業への出資等が主となっている。

《 令和６年度水道事業一般会計繰入額 》　　（単位：千円）

列	名　称	繰入額	左の内訳											
			収益的収入						資本的収入					
1	消火栓等に要する経費	32,300	32,300	内	32,300	外			0	内		外		
2	公営企業職員に係る児童手当に要する経費	1,220	820	内	820	外			400	内	400	外		
3	小規模水道施設（合ノ木・大綱木）維持管理に要する経費	1,350	1,350	内	0	外	1,350		0	内	0	外		
4	地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費	5,364	5,364	内	5,364	外			0	内	0	外		
5	統合簡易水道（東和）経費（元利償還金）	3,686	425	内	425	外			3,261	内	3,261	外		
6	統合簡易水道（石越）経費（元利償還金）	16,388	945	内	945	外			15,443	内	15,443	外		
7	統合簡易水道（横山）経費（元利償還金）	20,194	1,776	内	1,776	外			18,418	内	18,418	外		
8	災害復旧費	2,287	78	内	78	外			2,209	内	2,209	外		
9	災害対策（水道管路耐震化）事業の出資	59,900	0	内	0	外			59,900	内	59,900	外		
10	災害対策（送・配水管相互連絡管整備）事業の出資	2,000	0	内	0	外			2,000	内	2,000	外		
11	人工衛星を活用した漏水調査事業に要する経費	6,283	6,283	内	0	外	6,283		0	内	0	外		
	合　計	**150,972**	**49,341**	(内)	41,708	(外)	7,633		**101,631**	(内)	101,631	(外)	0	

内：基準内　　外：基準外

〔参考〕地方公営企業法

（経費の負担の原則）

第17条の２　次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担するものとする。

(1)　その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費

(2)　当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費

２　地方公営企業の特別会計においては、その経費は、前項の規定により地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において負担するものを除き、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てなければならない。

（補助）

第17条の３　地方公共団体は、災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合には、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に補助をすることができる。

（出資）

第18条　地方公共団体は、第17条の２第１項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に出資をすることができる。

２　地方公営企業の特別会計は、前項の規定による出資を受けた場合には、利益の状況に応じ、納付金を一般会計又は当該他の特別会計に納付するものとする。

(3) 職員の状況

ア 職 員 数

《 職員数と年代構成 》

項　目		平成17年度	令和５年度	計画目標数※	令和６年度	比較増減(B-A)決算時
		3月31日	3月31日(A)		3月31日(B)	
水道事業職員		50人	24 人	27人	24 人	0 人
損益勘定職員		44人	18 人		18 人	0人
資本勘定職員		6人	6 人		6 人	0人
年代別	10代	0人	0 人		0 人	0人
	20代	5人	4 人		4 人	0人
	30代	6人	3 人		2 人	△ 1人
	40代	15人	5 人		6 人	1人
	50代	24人	9 人		9 人	0人
	60代(再任用含む)		3 人		3 人	0人

※第３次登米市定員適正化計画（平成 28 年 3 月）の計画目標数

イ 年齢並びに経験年数

《 職員の平均年齢と水道事業経験年数 》

項　目	R4.4.1	R5.3.31	R5.4.1	R6.3.31(A)	R6.4.1	R7.3.31(B)	比較増減(B-A)
平均年齢	46歳５月	47歳４月	43歳８月	45歳７月	45歳３月	46歳３月	０年８月
水道事業経験年数	10年８月	11年８月	13年５月	15年５月	13年８月	14年８月	△０年９月

令和７年３月31日現在の平均年齢は46歳３月であり、前年度末を０年８月上回った。また、水道事業経験年数は14年８月であり、前年度末を０年９月下回った。水道事業は、一定期間での経験と知識が必要であり、これを継承していくことが重要であるが、職員数の減少や人事異動等による水道事業未経験者の増加、継承すべき若年職員が少ない等、技術継承が難しくなっている。研修等を利用した専門的知識の習得については、今後も継続していく。

ウ 職員給与費の状況

平成26年度より職員給与費には、賞与引当金と退職給付引当金を含むことになった。令和６年度の賞与引当金繰入額は11,174千円となった。

実際に支払われた職員給与費は、前年度比12,207千円増の191,512千円となった。

《 職員給与の推移 》

（単位：千円）

列	項目	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度
1	A．給料	106,694	103,853	104,637	94,842	92,942	87,333	93,340
2	B．手当	64,274	61,895	62,366	57,053	58,923	48,737	55,928
3	ｱ) うち賞与引当金取崩額	11,038	12,312	11,447	11,808	10,631	10,098	8,381
4	C．法定福利費	35,904	33,608	33,890	31,737	32,458	27,867	28,869
5	ｲ) うち賞与引当金取崩額	2,016	2,309	2,186	2,304	2,073	1,989	1,632
6	D．退職手当負担金	24,071	28,249	23,136	16,170	13,988	15,368	13,375
7	E．実支払額（A+B+C+D）	230,943	227,605	224,029	199,802	198,311	179,305	191,512
8	F．賞与引当金繰入額	14,621	13,633	14,112	12,704	12,087	10,013	11,174
9	G．退職給付引当金繰入額	11,720	0	2,424	0	0	0	30,303
10	H．予算執行額（E+F+G-(ｱ+ｲ)）	244,230	226,617	226,932	198,394	197,694	177,231	222,976
11	年間延べ職員数	332	319	312	284	276	288	288

エ 損益勘定職員一人当りの営業収益（労働生産性）125,349 千円/人

（営業収益－受託工事収益）／損益勘定職員数

2,256,281,035 円　　0 円　　216 名÷12 月

＊職員一人当たりの営業収益を示す指標で、値が高いほど少人数で大きな営業収益をあげていることを示す。

令和６年度は、損益勘定職員一人当り125,349千円の収益があった。前年度の119,637千円を5,712千円上回った。主な要因は営業収益の増加である。

令和５年度の全国同規模団体平均値（以下「同規模団体平均」という。）77,000千円と比較すると、48,349千円上回っていることから、職員一人当たりの生産性が同規模団体平均と比較し、高いことが分かる。

オ 労働分配率　5.73%

損益勘定職員給与費／（営業収益－受託工事収益）×100

129,263,541 円　　2,256,281,035 円　　0 円

＊営業収益に対する職員給与費の割合を示す指標で、値が低いほど少ない職員給与費で営業収益をあげていることを示す。

前年度の 5.30%を 0.43%上回った。同規模団体平均の 9.23%と比較すると、3.5%低い。

損益勘定職員一人当りの労働生産性や労働分配率は、他の団体と比較し良好なポイントとなっている。

4 損益計算の状況

(1) 営業収支・営業利益

営業収益は2,256,281千円となり、前年度から102,816千円増加した。

給水収益の2,219,169千円は、収益全体の85.0％を占め、前年度から96,987千円の増となった。

営業費用は2,422,859千円となり、前年度を140,417千円上回った。原浄水費で16,736千円の増、配水費・給水費で69,278千円の増、業務費・総係費で42,977千円の減、減価償却費、資産減耗費等で11,426千円の増となった。

営業収益から営業費用を減じた営業利益は△166,578千円となり、前年度を37,601千円下回った。

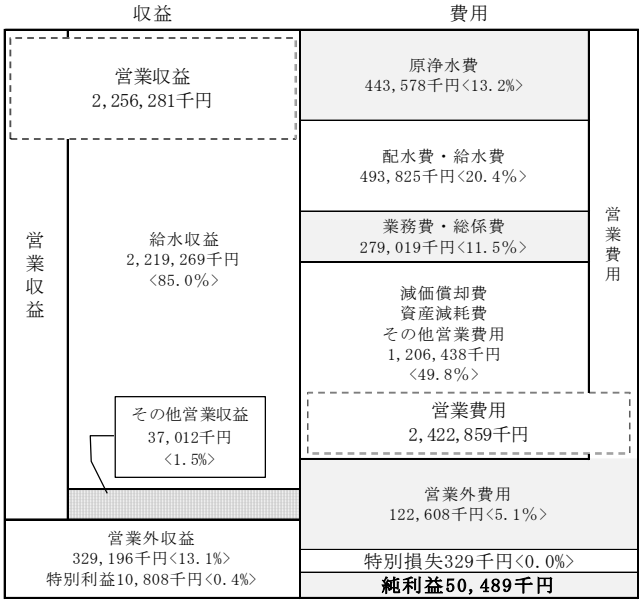

(2) 経常収支・経常利益

営業外収益は、前年度を39,137千円下回り、329,196千円で決算した。現金を伴わない帳簿上の利益である長期前受金戻入は250,431千円となり、営業外収益の76.1％を占めている。

営業外費用は、企業債支払利息、消費税経理に伴う雑支出で、前年度を11,914千円下回り、122,608千円で決算した。これにより経常利益は40,010千円となり、前年度を64,824千円上回った。

(3) 特別利益・特別損失

特別利益は10,808千円となった。主なものは、活性炭販売業者への損害賠償請求訴訟解決金10,480千円である。

特別損失は、329千円となった。主なものは、水道水等放射性物質測定業務180千円、過年度損益修正損として、水道料金の還付金149千円を執行した。

(4) 当年度純利益

令和６年度は純利益として50,489千円を計上し、前年度を48,099千円下回った。

(5) 未処分利益剰余金

当年度計上した純利益 50,489 千円は前年度繰越利益剰余金に補てんし、当年度未処分利益剰余金は、388,602 千円となった。

なお、令和６年度利益剰余金は、次年度以降において損失の発生を見込んでいることから処分を行わない。

(6) 性質別費用の内訳

性質別費用では、資本費（減価償却費、固定資産除却費、支払利息等）が全体の52.1%を占めている。また、人件費6.7%、委託料22.6%となっており、これら固定的経費が全体の81.4%を占めている。

今後の水道事業運営にあたり、固定的経費の節減が大きな課題であり、全体の46.5%を占める減価償却費の抑制を資産管理と連携してどのように進めるか、施設の統廃合を含め検討が必要である。

《 性質別費用の概要 》

【税抜き】

列	項目	A 令和５年度		B 令和６年度		C 比較
		金額（千円）	構成比	金額（千円）	構成比	B － A
1	人件費	126,773	5.0%	170,003	6.7%	43,230
2	役務費	23,213	0.9%	24,055	0.9%	842
3	需用費	11,099	0.4%	10,664	0.4%	△ 435
4	委託料	549,611	21.6%	574,575	22.6%	24,964
5	維持修繕費	230,702	9.1%	291,167	11.4%	60,465
6	変動費	142,904	5.6%	142,847	5.6%	△ 57
7	資本費	1,326,907	52.1%	1,325,298	52.1%	△ 1,609
8	その他原価算入額	5,606	0.2%	6,858	0.3%	1,252
9	原価算入額小計	2,416,815	94.9%	2,545,467	100.0%	128,652
10	特別損失	6,716	5.1%	329	0.0%	△ 6,387
11	水道事業費用	2,423,531		2,545,796		122,265

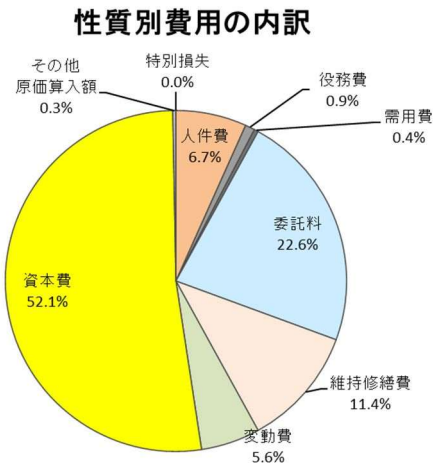

維持修繕費は、配水施設等に係る修繕費の増に伴い増加している。

資本費は、資産減耗費及び減価償却費が増加となったが、支払利息が減少したため、減少となった。

人件費の増加は、人事異動に伴う職員平均年齢が高くなったことによるもの。

(7) 供給単価と給水原価の状況

ア 供給単価

☆供給単価（販売単価）

有収水量１㎥あたりについて、どれだけの収益を得ているかを表すもの。

$$= \frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}} = \frac{2,219,268,635\text{円}}{7,297,964\text{㎥}} = 304\text{円}9\text{銭}$$

供給単価は304円9銭で、前年度の284円83銭から19円26銭上昇した。

水道料金の基本料金と従量料金の割合は、小口径は29.72対70.28となっており、従量料金が主な収入源となっている。これは、使用量が増加しなければ給水収益が伸びないということを示している。また、中口径は56.09対43.91、大口径は63.18対36.82となっており、基本料金の割合が高く、使用量の影響をあまり受けない料金体系となっている。

前年度と比較すると、料金収入については、全ての口径で増加した一方、料金水量は全ての口径で減少した。また、料金収入では106,687千円増加し、料金水量は152,996㎥減少した。

給水収益が増加した一方、有収水量は減少したため、供給単価が上昇した。

水道料金の基本料金と従量料金（消費税込）　（単位：円）

口径		基本料金	従量料金	合計
小口径	金額（円）	546,131,740	1,291,568,355	1,837,700,095
	割合（％）	29.72	70.28	
中口径	金額（円）	233,185,480	182,533,508	415,718,988
	割合（％）	56.09	43.91	
大口径	金額（円）	118,631,700	69,146,429	187,778,129
	割合（％）	63.18	36.82	
合計	金額（円）	897,948,920	1,543,248,292	2,441,197,212
	割合（％）	36.78	63.22	

口径別料金比較（消費税込）

分類	B　令和５年度		B　令和６年度		C　比較（B－A）	
	a 料金収入（千円）	b 料金水量（m^3）	a 料金収入（千円）	b 料金水量（m^3）	a 料金収入（千円）	b 料金水量（m^3）
1　小口径	1,765,318	5,834,117	1,837,700	5,727,268	72,382	△ 106,849
2　中口径	389,835	935,437	415,719	935,326	25,884	△ 111
3　大口径	179,357	628,072	187,778	582,036	8,421	△ 46,036
4　合計	2,334,510	7,397,626	2,441,197	7,244,630	106,687	△ 152,996

注）小口径とは口径13・20㎜、中口径とは口径25・30・40㎜、大口径とは口径50・75・100㎜である。

イ 給水原価

☆給水原価（生産原価）

有収水量１㎥あたりについて、どれだけの費用がかかっているのかを表すもの。

$$= \frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料及び不用品売却原価}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$$

$$= \frac{2,545,466,847\text{円} - (0\text{円} + 0\text{円}) - 250,430,535\text{円}}{7,297,964\text{㎥}} = 314\text{円}48\text{銭}$$

＊ 経常費用 ＝ 営業費用 ＋ 営業外費用

2,545,466,847円 2,422,858,591円 122,608,256円

給水原価は314円48銭で、前年度の291円08銭から23円40銭上昇した。営業費用が前年度より140,417千円増加していること、年間総有収水量が152,978㎥減少していることが要因となっている。

供給単価と給水原価の比率であり、給水収益の依存度（給水に要する費用が給水収益でどの程度回収されているか）を示す料金回収率（＝供給単価÷給水原価）は96.70％となり、前年度の97.85％から1.15％低下した。この率が100％を下回るということは、給水に必要な経費を水道料金で賄えていないことを示す。

給水原価を抑制するには「費用の削減」「有収水量の増加」が必要であるが、給水人口の減少、節水器具の普及、社会経済情勢等、取り巻く環境に「負」の要素が多い中で「有収水量の増加」は非常に難しい課題である。

「費用の削減」については、費用全体の47.1％を占める減価償却費等の資本費を今後どのように抑制するかが最も大きな課題であり、アセットマネジメントによるダウンサイジング等も含め検討が必要である。

５ 剰余金の処分

令和６年度利益剰余金については、次年度以降において損失の発生を見込んでいることから処分を行わないこととした。

6 貸借対照表の状況

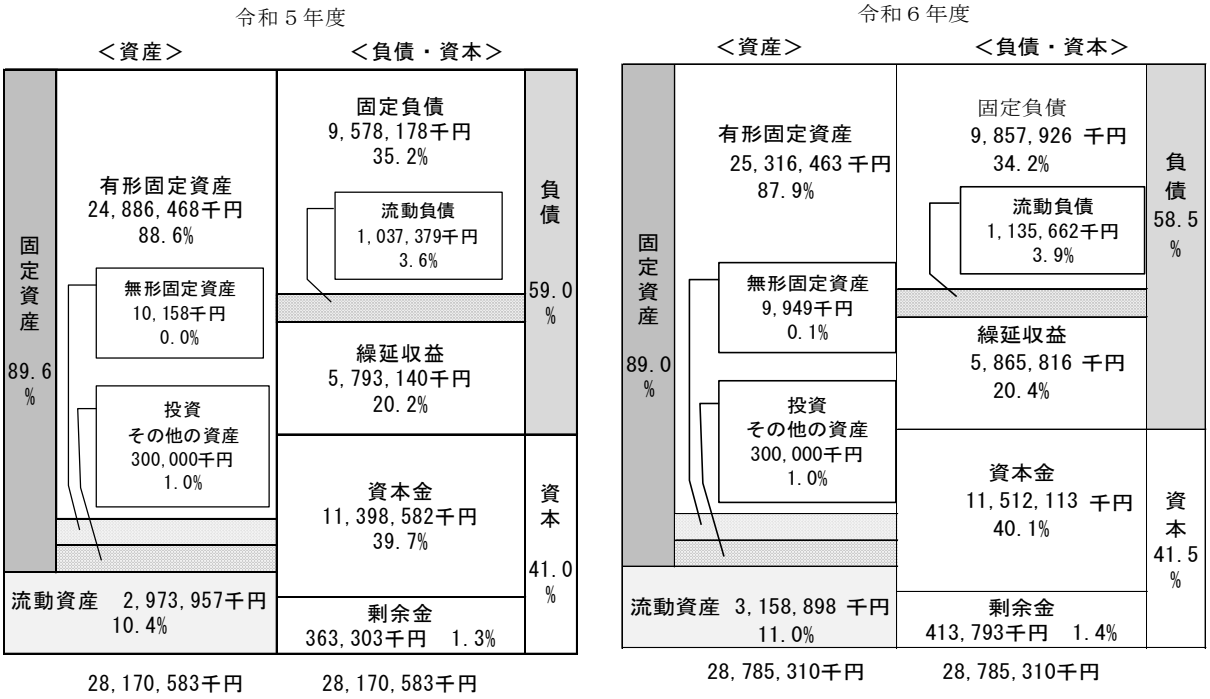

資産合計及び負債・資本合計は、前年度より614,727千円増の28,785,310千円となった。

(1) 資　　産

ア 有形固定資産

有形固定資産は25,316,463千円で、前年度より429,995千円増加した。

資産取得は建設改良等によるもので1,635,590千円の増加、減価償却・除却等による減少が1,205,595千円である。

土地は、取得及び減価償却はなく、増減なしであった。

建物は、減価償却により前年度から33,436千円減の1,057,878千円となった。

構築物は、全てが配水管路で、前年度より74,366千円増の20,932,323千円となり、取得による増加は962,538千円、減価償却・除却による減少は888,172千円となった。取得の主なものは、水道２号線布設替工事等によるものである。

機械及び装置は、前年度より214,140千円減の2,220,794千円となった。取得による増加は59,476千円、減価償却・除却による減少は273,616千円となった。取得の主なものは、水質検査機器（液体クロマトグラフ）、米谷浄水場２号送水ポンプ等である。

車両運搬具は、減価償却・除却により前年度から228千円減の1,182千円となった。

工具器具及び備品は、前年度より8,642千円減の42,034千円となった。取得による増加は1,500千円、減価償却・除却により10,142千円減少した。取得の内容は、保呂羽浄水場薬品搬入用仮設ゲートである。

建設仮勘定は、前年度より612,076千円増の821,619千円となった。保呂羽浄水場再構築事業に係る事業費を供用開始までの間建設仮勘定に計上しているものである。有形固定資産のうち、土地、建設仮勘定を除いた、いわゆる稼働固定資産の取得価額は49,480,848千円で、この資産については計画的に更新を行う必要がある。

本市の施設更新計画では、管種ごとに公益社団法人日本水道協会などの調査結果事例、他事業体の設定事例等を参考に更新基準年数を設定し、アセットマネジメントによる更新事業費の平準化を図りながら進めている。更新基準年数に対する経年化率を30%以下に抑えるよう、年間更新事業費の精査を行うと、管路の更新費用は約670,000千円程度となる。さらに、その他機器等の更新も含め、建設改良費は1,000,000千円程度としている（保呂羽浄水場再構築事業に係る事業費は除く）。

《 有形固定資産の内訳 》

（単位：千円）

列	項目	A 取得価額	B 減価償却累計額	C＝A－B 現在価額	D＝C／A 割合
1	土地	240,633	－	240,633	100.0%
2	建物	1,968,447	910,569	1,057,878	53.7%
3	構築物	41,883,075	20,950,752	20,932,323	50.0%
4	機械及び装置	5,905,385	3,684,591	2,220,794	37.6%
5	車両運搬具	23,809	22,627	1,182	5.0%
6	工具器具備品	113,471	71,437	42,034	37.0%
7	建設仮勘定	821,619	－	821,619	100.0%
8	合計	50,956,439	25,639,976	25,316,463	
9	稼働資産（償却資産）	49,894,187	25,639,976	24,254,211	48.6%

イ 無形固定資産

無形固定資産は、取得による増加が489千円、減価償却による減少は698千円となった。

無形固定資産は、水利権（花山ダム再開発水利権取得経費、花山ダム堰堤改良経費）及び電話加入権（石越浄水場テレメーター設備設置経費等）である。

ウ 投資その他の資産

登米市病院事業会計へ300,000千円を令和元年度に貸付けている。貸付利率は0.1%であり、当年度は300千円の利息を受け取った。元金は令和９年度末に一括償還される。

エ 流動資産

流動資産は、前年度より184,941千円増の3,158,898千円となった。

現金預金は、前年度より102,460千円増の2,653,378千円となった。このうち定期預金は1,900,000千円である。

未収金は、前年度より37,980千円増の248,011千円となった。このうち未収給水収益は198,809千円であり、令和６年度分が196,505千円である。これは３月分の水道料金が４月支払いとなっているためである。令和５年度以前の過年度未収金は2,304千円で、前年度末の2,756千円から452千円減少している。未収消費税は、中間納付額が、確定申告額を上回ったため、43,808千円が還付になるもの。

貸倒引当金は3,662千円となった。

貯蔵品は、前年度より159千円減の31,363千円となった。主なものは、管材、継手材類である。

前払費用は、令和７年度分の日本水道協会損害賠償責任保険料298千円である。

前払金は、繰越となった工事の前払金229,511千円を計上したもの。

《 未収給水収益（税込み）の内訳 》

（単位：千円）

年度	項目	1.調定額	2.過年度調定減	3.不納欠損額	4.収納額	5.未収額	6.収納率
B 5年度	①当年度給水収益	2,334,510			2,132,799	201,710	91.4%
	②過年度給水収益	184,014	92	325	180,841	2,756	98.3%
	③合計	2,518,524	92	325	2,313,640	204,466	91.9%
B 6年度	①当年度給水収益	2,441,196			2,244,691	196,505	92.0%
	②過年度給水収益	204,466	75	547	201,540	2,304	98.6%
	③合計	2,645,662	75	547	2,446,231	198,809	92.5%
C 比較 = B-A	①当年度給水収益	106,686			111,892	△ 5,205	0.6%
	②過年度給水収益	20,452	△ 17	222	20,699	△ 452	0.3%
	③合計	127,138	△ 17	222	132,591	△ 5,657	0.6%

(2) 負　　債

ア 固定負債

固定負債は、前年度より279,748千円減の9,857,926千円となった。

建設改良企業債は、借入による増加が964,100千円、次年度償還予定額の流動負債への振替により713,478千円減少し、9,643,044千円となった。

その他の企業債は、令和４年７月16日の大雨により被害を受けた施設に係る災害復旧の事業に要した経費の企業債であり、次年度償還予定額1,178千円は流動負債へと振り替えたため、8,380千円となった。

退職給付引当金は、前年度より30,303千円増の206,502千円となった。

イ 流動負債

流動負債は、前年度より98,283千円増の1,135,662千円となった。

企業債（次年度償還予定額）は、建設改良企業債が前年度より55,717千円減の713,477千円、その他の企業債は1,178千円となった。

未払金は、前年度より162,627千円増の316,717千円となった。このうち費用勘定（主に委託料、修繕費等）は39,451千円減の114,712千円、資本勘定（主に工事請負費等）は150,112千円減の184,587千円となった。

前受金は、翌年度へ繰り越しとなった建設改良工事に充当する国庫補助金45,409千円及び出資金45,900千円等で、92,326千円となった。

その他流動負債の主なものは預り水道料金等208千円で、前年度より1,018千円減の791千円となった。

ウ 繰延収益

① 長期前受金

長期前受金は、前年度より 312,920 千円増の 11,107,499 千円となった。

収入等による増加額は 858,133 千円で、除却等に伴う減少は 545,213 千円となった。

② 長期前受金収益化累計額

収益化累計額は、前年度より 240,244 千円増の 5,241,683 千円となった。これは、資産の減価償却等に合わせて収益化された 247,181 千円と、除却による減少分の 6,937 千円の差額である。

(3) 資　　本

ア 資本金

資本金は、前年度より113,531千円増の11,512,113千円となった。

増加の理由は、一般会計からの出資金113,531千円を繰入資本金へ振り替えたことによるものである。

固有資本金は水道事業の設立時の資本金で、60,092千円となっている。内訳は、旧登米地方広域水道企業団分7,848千円、旧東和町上水道事業33,982千円、旧横山簡易水道事業18,262千円である。

イ 剰余金

① 資本剰余金

資本剰余金は、前年度から増減は無く、25,190 千円となった。

② 利益剰余金

利益剰余金は、前年度繰越利益剰余金338,113千円に、当年度純利益50,489千円が加算され、388,602千円となった。

(4) 留保資金の状況

留保資金は2,531,534千円で、前年度より791千円増加した。

7 キャッシュフロー

(1) 業務活動によるキャッシュフロー

業務活動によるキャッシュフローは、前年度より2,490千円減の957,990千円となった。未収金の増加が主な要因である。

(2) 投資活動によるキャッシュフロー

投資活動によるキャッシュフローは、前年度より388,734千円減の△1,093,174千円となった。

保呂羽浄水場再構築事業に係る事業費が主な要因である。

(3) 財務活動によるキャッシュフロー

財務活動によるキャッシュフローは、前年度より629,184千円増の237,644千円となった。

建設改良費の財源となる企業債発行額の増加が主な要因である。

(4) 現金及び預金

現金及び預金は、前年度より102,460千円減の2,653,378千円となった。

当年度純利益の発生により、業務活動に係る資金確保ができたが、保呂羽浄水場再構築事業に係る工事が始まったことで建設投資に多額の資金を要した。

料金回収率は平成 30 年度以降、100%を下回っており、今後も回収率向上及び費用削減に努めていかなければならない。

8 主な経営指標

(1) 経常収支比率　　101.61%

（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費用）×100

2,256,281,035円　329,196,227円　2,422,013,591円　122,608,256円

収益性を見る際の最も代表的な指標であり、比率が高いほど、経営状況が良好であることを示している。

令和６年度は、費用の増により、前年度と比較し2.73%下落し、令和５年度の同規模団体平均と比較すると9.54%下回っている。

当年度については、経常利益が生じたため、比率が100%を上回った。

前年度と比較し、経常収益は5.5%、63,967千円の増加し、経常費用においても5.3%、128,503千円増加したことが要因である。

(2) 給水収益に対する企業債元利償還金の割合《公債費比率》　　40.02%

（企業債元利償還金）／（給水収益）×100

888,053,521円　2,219,268,635円

前年度の45.14%より5.12%低下したが、同規模団体平均の27.47%を12.53%上回っている状況である。

(3) 固定比率　　144.04%

（固定資産）／（資本金　＋　剰余金　＋　評価差額等　＋　繰延収益）×100

25,626,411,962円　11,512,113,196円　+ 413,792,352円　0円　+ 5,865,816,072円

前年度の143.53%より0.51%低下している。

固定資産が自己資本でどの程度賄われているかを表している。この指標が100%を超えていることは、固定資産が100%自己資本で賄われていないことを示している。しかし、固定資産の調達を自己資本と企業債の範囲内で投資を行っているため、固定資産対長期資本比率が92.68%となっている。この値は、100%以下で、かつ低いことが望ましいとされており、同規模団体平均は90.75%である。

近年の施設整備事業は平成16年度の料金改定により内部留保資金が安定してきたことや、国庫補助金や出資金を積極的に活用し、企業債への依存を抑えているが、過去には企業債の財源比率が高かったことと、累積欠損金を抱えて自己資本の造成ができなかった期間があったことから、同規模団体平均の127.79%と比較し高い状況にある。

(4) 流動比率　　278.15%

（流動資産）／（流動負債）　×100

3,158,898,161円　1,135,662,127円

短期債務に対する支払い能力を示す指標であり、100円の流動負債（１年以内に支払わなければならない負債）に対して278円の流動資産（１年以内に現金化される資産）を持っているということである。

同規模団体平均は294.03%となっており、15.88%下回っている。

前年度の286.68%を8.53%上回っており、前年度と比較し流動負債が減少したことが要因である。

(5) 自己資本構成比率　　61.81%

（資本金　＋　剰余金　＋　評価差額等　＋　繰延収益）／（総資本）×　100

11,512,113,196 円　+ 413,792,352 円　0 円　5,865,816,072 円　28,785,310,123 円

事業経営の安定化を図るためには、資本金等の造成が必要である。自己資本構成比率は総資本に占める自己資本の割合であり、水道事業は施設の建設費の多くを企業債によって調達しており、自己資本構成比率が低い水準となっている。

前年度の62.32%を0.51%下回っているが、同規模団体平均は、67.78%となっており、5.97%下回っている。

(6) 有形固定資産減価償却率　　51.39%

（有形固定資産減価償却累計額）／（有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価）×100

25,639,975,895 円　49,894,187,003 円

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度より1.23%上昇し、51.39%となった。同規模団体平均は48.77%となっており、2.69%上回っている。

(7) 管路経年化率　　30.38%

（法定耐用年数を経過した管路延長）／（管路延長）×100

435.76km　1,413km

法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、前年度より0.57%低下し、30.38%となった。

(8) 管路更新率　　0.29%

（当該年度に更新した管路延長）／（管路延長）×　100

4.12km　1,413km

当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は、前年度より 0.05%増加し、0.29%となった。

《 主な経営指標の推移 》

（単位：%）

列	項目	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
1	経常収支比率	112.35	107.14	110.74	115.35	117.36	110.39	109.00	106.92	115.94	113.12
2	公債費比率	48.02	55.48	39.70	40.10	40.02	41.49	40.04	41.62	40.95	41.30
3	固定比率	222.24	216.70	205.01	191.01	183.11	176.26	168.81	159.96	160.84	158.36
4	流動比率	287.27	422.24	405.98	350.58	871.84	499.87	412.88	572.48	275.14	236.40
5	自己資本構成比率	42.67	43.79	45.66	47.88	49.59	52.00	53.66	55.96	55.00	55.05
6	有形固定資産減価償却率	35.44	35.36	36.36	37.01	38.67	39.61	40.33	41.27	43.60	43.99
7	管路経年化率	3.88	34.72	33.35	32.18	32.09	30.27	29.66	30.32	29.87	29.48
8	管路更新率	1.47	1.05	5.11	1.5	1.40	0.48	0.71	0.94	0.64	4.18
列	項目	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
9	経常収支比率	108.39	106.59	102.67	101.34	101.27	101.42	98.44	104.34	101.61	
10	公債費比率	42.40	43.23	44.02	43.49	43.78	46.94	48.11	45.14	40.02	
11	固定比率	157.80	155.83	155.37	154.54	152.19	148.50	146.94	143.53	144.04	
12	流動比率	310.30	340.39	336.30	301.93	290.48	262.59	245.48	286.68	278.15	
13	自己資本構成比率	56.29	57.44	57.62	58.36	59.27	60.02	60.61	62.32	61.81	
14	有形固定資産減価償却率	44.30	44.03	43.05	44.08	45.52	47.17	48.54	50.16	51.39	
15	管路経年化率	29.76	34.62	33.09	31.30	30.75	31.32	31.02	30.95	30.38	
16	管路更新率	0.24	0.49	0.72	0.53	0.69	0.27	0.32	0.24	0.29	

９ その他特記事項

(1) 東日本大震災に係る状況

①放射性物質検査

震災以降毎月測定を行っていた水道水の放射性物質検査については、国の指針やこれまで検出されていないことを考慮し、平成30年度からは９つの浄水場全てにおいて３ヶ月に１回の測定とした。これらの検査に関する費用は東京電力㈱から賠償を受けており、検査は今後も継続することとしている。

(2) 危機管理対策

①災害訓練

令和４年度以降、上下水道事業職員だけではなく、包括業務委託の受託事業者も参加し、災害訓練を９回、給水拠点設置訓練を８回実施している。

給水拠点設置訓練は、災害時給水拠点となる各総合支所及び消防本部を廻り、支所等の職員が円滑に仮設給水装置を設置できるよう訓練を行っている。

(3) 電気料金

Ｒ４年度以降、燃料価格の高騰や円安の影響により、電気料金が高騰している状況である。

東北電力による「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により、Ｒ５年１月分からＲ６年５月分までの電気料金について緩和措置が設けられたが、Ｒ７年度以降も緩和措置終了に伴い、再び電気料金の高騰が想定される。

水道事業では、施設管理や浄水処理等に多くの電気を使用しており、動力費が経営に及ぼす影響が大きいため、今後も動向に注視していく必要がある。

《動力費の推移（税込み）》　（単位：千円、kwh）

予算科目	Ｒ４	Ｒ５	Ｒ６
原水及び浄水費	139,264	126,304	137,470
配水費	19,863	16,600	19,671
合計	159,127	142,904	157,141
参考）電気使用量	6,048,235	6,026,546	6,119,506

Ⅱ　財務状況

1　予算執行額調書

(1) 収益的収入

（単位：円）

科目	① 予算現額	決算額			予算現額と予算執行額の差 (②－①)	③翌年度予算繰越額	比較 (②＋③－①)
		②予算執行額	税額等控除	収益			
8 水道事業収益	**2,855,103,000**	**2,823,947,217**	**227,703,644**	**2,596,267,766**	**△ 31,155,783**	**0**	**△ 31,155,783**
1 営業収益	**2,511,435,000**	**2,478,207,904**	**221,926,869**	**2,256,281,035**	**△ 33,227,096**	**0**	**△ 33,227,096**
1 給水収益	2,473,900,000	2,441,195,504	221,926,869	2,219,268,635	△ 32,704,496	0	△ 32,704,496
1 水道料金	2,473,900,000	2,441,195,504	221,926,869	2,219,268,635	△ 32,704,496	0	△ 32,704,496
9 その他営業収益	37,535,000	37,012,400	0	37,012,400	△ 522,600	0	△ 522,600
2 手数料収益	5,235,000	4,712,400	0	4,712,400	△ 522,600	0	△ 522,600
4 他会計負担金	32,300,000	32,300,000	0	32,300,000	0	0	0
2 営業外収益	**332,983,000**	**334,931,909**	**5,776,775**	**329,179,327**	**1,948,909**	**0**	**1,948,909**
1 受取利息及び配当金	1,110,000	1,316,529	0	1,316,529	206,529	0	206,529
1 預金利息	810,000	992,365	0	992,365	182,365	0	182,365
3 貸付金利息	300,000	324,164	0	324,164	24,164	0	24,164
2 負担金補助金及び補償金	18,641,000	20,106,967	85,309	20,021,658	1,465,967	0	1,465,967
1 負担金	820,000	820,000	0	820,000	0	0	0
2 補助金	16,221,000	16,221,000	0	16,221,000	0	0	0
3 補償金	1,600,000	3,065,967	85,309	2,980,658	1,465,967	0	1,465,967
4 事務手数料	62,013,000	62,102,375	5,645,666	56,456,709	89,375	0	89,375
1 事務手数料	62,013,000	62,102,375	5,645,666	56,456,709	89,375	0	89,375
事務手数料	62,013,000	62,102,375	5,645,666	56,456,709	89,375	0	89,375
管理手数料	0	0	0	0	0	0	0
5 長期前受金戻入	250,794,000	250,430,535	0	250,430,535	△ 363,465	0	△ 363,465
2 受贈財産評価額	25,348,000	25,247,108	0	25,247,108	△ 100,892	0	△ 100,892
4 工事負担金	3,972,000	3,956,607	0	3,956,607	△ 15,393	0	△ 15,393
5 工事補償金	70,488,000	70,401,809	0	70,401,809	△ 86,191	0	△ 86,191

科目	① 予算現額	決算額			予算現額と予算執行額の差 (②－①)	③翌年度予算繰越額	比較 (②＋③－①)
		②予算執行額	税額等控除	収益			
7 加入金	5,286,000	5,285,940	0	5,285,940	△ 60	0	△ 60
9 その他長期前受金	145,700,000	145,539,071	0	145,539,071	△ 160,929	0	△ 160,929
6 退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0
1 退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0
9 雑収益	425,000	975,503	45,800	953,896	550,503	0	550,503
9 雑収益	425,000	975,503	45,800	929,703	550,503	0	550,503
消費税計算に伴う雑収益				24,193			
3 特別利益	**10,685,000**	**10,807,404**	**0**	**10,807,404**	**122,404**	**0**	**122,404**
3 過年度損益修正益	0	100	0	100	100	0	100
1 過年度損益修正益	0	100	0	100	100	0	100
9 その他特別利益	10,685,000	10,807,304	0	10,807,304	122,304	0	122,304
1 その他特別利益	10,685,000	10,807,304	0	10,807,304	122,304	0	122,304

(2) 収益的支出

（単位：円）

科目	① 予算現額	決算額			予算残額 (①－②)	③翌年度予算繰越額	不用額 (① - ② - ③)
		②予算執行額	仮払消費税	費用			
9 水道事業費用	**2,799,394,000**	**2,647,393,204**	**104,142,668**	**2,545,795,731**	**152,000,796**	**4,180,000**	**147,820,796**
1 営業費用	**2,607,241,000**	**2,526,968,371**	**104,109,780**	**2,422,858,591**	**80,272,629**	**4,180,000**	**76,092,629**
1 原水及び浄水費	530,899,000	486,672,637	43,093,848	443,578,789	44,226,363	0	44,226,363
1 職員給与費	9,698,000	9,689,604	24,972	9,664,632	8,396	0	8,396
給料	5,271,000	5,270,700	0	5,270,700	300	0	300
手当等	2,282,100	2,275,564	24,972	2,250,592	6,536	0	6,536
法定福利費	1,350,900	1,350,099	0	1,350,099	801	0	801
退職手当組合負担金	794,000	793,241	0	793,241	759	0	759
2 賞与等引当金繰入額	816,000	816,000	0	816,000	0	0	0
6 旅費	121,000	89,070	8,088	80,982	31,930	0	31,930
9 報償費	38,000	30,500	2,770	27,730	7,500	0	7,500
11 備消品費	57,000	55,385	5,035	50,350	1,615	0	1,615
12 燃料費	63,000	33,164	3,015	30,149	29,836	0	29,836
13 光熱水費	3,700,000	3,584,844	325,830	3,259,014	115,156	0	115,156
15 通信運搬費	5,496,000	5,358,012	487,018	4,870,994	137,988	0	137,988
16 広告料	110,000		0	0	110,000	0	110,000
17 委託料	304,553,000	302,327,021	27,484,274	274,842,747	2,225,979	0	2,225,979
18 手数料	315,000	203,424	18,491	184,933	111,576	0	111,576
19 賃借料	387,000	364,445	4,949	359,496	22,555	0	22,555
20 修繕費	42,484,000	23,804,000	2,164,000	21,640,000	18,680,000	0	18,680,000
24 動力費	160,200,000	137,470,078	12,505,969	124,964,109	22,729,922	0	22,729,922
32 負担金	667,000	666,814	59,437	607,377	186	0	186
34 保険料	2,194,000	2,180,276	0	2,180,276	13,724	0	13,724

科目	① 予算現額	決算額			予算残額 (①－②)	③翌年度予算繰越額	不用額 (① - ② - ③)
		②予算執行額	仮払消費税	費用			
2 配水費	443,557,000	420,667,227	32,667,304	387,999,923	22,889,773	4,180,000	18,709,773
1 職員給与費	54,864,000	54,863,059	43,308	54,819,751	941	0	941
給料	27,784,000	27,783,540	0	27,783,540	460	0	460
手当等	15,034,400	15,034,362	43,308	14,991,054	38	0	38
法定福利費	8,161,500	8,161,082	0	8,161,082	418	0	418
退職手当組合負担金	3,884,100	3,884,075	0	3,884,075	25	0	25
2 賞与等引当金繰入額	4,555,000	4,555,000	0	4,555,000	0	0	0
6 旅費	98,000	89,285	8,092	81,193	8,715	0	8,715
11 備消品費	1,211,000	1,126,476	102,397	1,024,079	84,524	0	84,524
12 燃料費	336,000	254,566	23,141	231,425	81,434	0	81,434
13 光熱水費	3,100,000	2,970,963	269,754	2,701,209	129,037	0	129,037
14 印刷製本費	14,000	2,970	270	2,700	11,030	0	11,030
15 通信運搬費	42,000	17,091	1,548	15,543	24,909	0	24,909
17 委託料	110,769,000	108,948,906	9,904,446	99,044,460	1,820,094	0	1,820,094
18 手数料	278,000	195,785	17,799	177,986	82,215	0	82,215
19 賃借料	1,031,000	1,021,048	72,207	948,841	9,952	0	9,952
20 修繕費	202,274,000	192,527,266	17,455,139	175,072,127	9,746,734	0	5,566,734
☆当年度分	200,830,000	191,597,766	17,370,639	174,227,127	9,232,234	4,180,000	5,052,234
★繰越分	1,444,000	929,500	84,500	845,000	514,500	0	514,500
23 路面復旧費	40,644,000	32,792,100	2,981,100	29,811,000	7,851,900	0	7,851,900
24 動力費	22,700,000	19,671,299	1,788,103	17,883,196	3,028,701	0	3,028,701
34 保険料	1,632,000	1,623,213	0	1,623,213	8,787	0	8,787
35 公課費	9,000	8,200	0	8,200	800	0	800

科目	① 予算現額	決算額			予算残額 (①－②)	③翌年度予算繰越額	不用額 (① - ② - ③)
		②予算執行額	仮払消費税	費用			
3 給水費	123,238,000	114,570,180	8,744,868	105,825,312	8,667,820	0	8,667,820
1 職員給与費	16,184,000	16,162,802	7,740	16,155,062	21,198	0	21,198
給料	9,057,000	9,056,100	0	9,056,100	900	0	900
手当等	3,224,000	3,205,343	7,740	3,197,603	18,657	0	18,657
法定福利費	2,540,000	2,538,415	0	2,538,415	1,585	0	1,585
退職手当組合負担金	1,363,000	1,362,944	0	1,362,944	56	0	56
2 賞与等引当金繰入額	1,557,000	1,557,000	0	1,557,000	0	0	0
6 旅費	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
11 備消品費	1,991,000	856,704	11,609	845,095	1,134,296	0	1,134,296
12 燃料費	84,000	41,077	3,734	37,343	42,923	0	42,923
15 通信運搬費	37,000	20,534	1,865	18,669	16,466	0	16,466
17 委託料	24,816,000	24,816,000	2,256,000	22,560,000	0	0	0
18 手数料	85,000	55,940	5,086	50,854	29,060	0	29,060
19 賃借料	63,000	37,400	3,400	34,000	25,600	0	25,600
20 修繕費	76,469,000	69,280,072	6,298,187	62,981,885	7,188,928	0	7,188,928
26 材料費	1,936,000	1,729,717	157,247	1,572,470	206,283	0	206,283
34 保険料	13,000	12,934	0	12,934	66	0	66
5 業務費	200,559,000	199,824,806	17,340,125	182,484,681	734,194	0	734,194
1 職員給与費	8,447,000	8,366,554	4,572	8,361,982	80,446	0	80,446
給料	4,332,000	4,331,100	0	4,331,100	900	0	900
手当等	2,110,000	2,083,862	4,572	2,079,290	26,138	0	26,138
法定福利費	1,353,000	1,299,760	0	1,299,760	53,240	0	53,240
退職手当組合負担金	652,000	651,832	0	651,832	168	0	168
2 賞与等引当金繰入額	767,000	767,000	0	767,000	0	0	0
6 旅費	218,000	70,004	6,359	63,645	147,996	0	147,996
9 報償費	175,000	99,000	8,991	90,009	76,000	0	76,000
11 備消品費	181,000	111,639	10,149	101,490	69,361	0	69,361
14 印刷製本費	10,000	2,970	270	2,700	7,030	0	7,030
15 通信運搬費	30,000	9,777	888	8,889	20,223	0	20,223
17 委託料	181,984,000	181,984,000	16,544,000	165,440,000	0	0	0
18 手数料	8,580,000	8,248,642	749,876	7,498,766	331,358	0	331,358
19 賃借料	167,000	165,220	15,020	150,200	1,780	0	1,780

科目	① 予算現額	決算額			予算残額 (①－②)	③翌年度予算繰越額	不用額 (① - ② - ③)
		②予算執行額	仮払消費税	費用			
6 総係費	100,759,000	98,795,794	2,263,635	96,532,159	1,963,206	0	1,963,206
1 職員給与費	39,505,000	39,455,491	46,464	39,409,027	49,509	0	49,509
給料	22,004,000	22,003,500	0	22,003,500	500	0	500
手当等	8,565,800	8,563,819	46,464	8,517,355	1,981	0	1,981
法定福利費	5,999,200	5,952,295	0	5,952,295	46,905	0	46,905
退職手当組合負担金	2,936,000	2,935,877	0	2,935,877	123	0	123
2 賞与等引当金繰入額	3,479,000	3,479,000	0	3,479,000	0	0	0
3 報酬	146,000	116,000	0	116,000	30,000	0	30,000
6 旅費	342,000	166,920	15,109	151,811	175,080	0	175,080
7 退職給付費	30,303,000	30,302,612	0	30,302,612	388	0	388
9 報償費	110,000	102,772	9,322	93,450	7,228	0	7,228
11 備消品費	1,434,000	1,258,902	111,294	1,147,608	175,098	0	175,098
12 燃料費	328,000	297,567	27,051	270,516	30,433	0	30,433
13 光熱水費	903,000	869,385	79,033	790,352	33,615	0	33,615
14 印刷製本費	220,000	181,610	16,510	165,100	38,390	0	38,390
15 通信運搬費	902,000	739,893	62,838	677,055	162,107	0	162,107
16 広告料	943,000	866,599	70,833	795,766	76,401	0	76,401
17 委託料	14,687,000	13,956,019	1,268,351	12,687,668	730,981	0	730,981
18 手数料	478,000	398,612	35,826	362,786	79,388	0	79,388
19 賃借料	4,386,000	4,385,838	398,705	3,987,133	162	0	162
20 修繕費	99,000	98,307	8,937	89,370	693	0	693
28 研修費	815,000	810,180	73,630	736,550	4,820	0	4,820
29 食糧費	7,000	5,766	426	5,340	1,234	0	1,234
30 厚生費	137,000	136,206	12,383	123,823	794	0	794
31 会費負担金	1,173,000	806,780	26,923	779,857	366,220	0	366,220
34 保険料	39,000	38,790	0	38,790	210	0	210
35 公課費	50,000	49,720	0	49,720	280	0	280
41 貸倒引当金繰入額	273,000	272,825	0	272,825	175	0	175

科目	① 予算現額	決算額			予算残額 (①－②)	③翌年度予算繰越額	不用額 (① - ② - ③)
		②予算執行額	仮払消費税	費用			
8 減価償却費	1,183,111,000	1,183,108,167	0	1,183,108,167	2,833	0	2,833
51 有形固定資産減価償却費	1,182,412,000	1,182,410,069	0	1,182,410,069	1,931	0	1,931
建物減価償却費	33,437,000	33,436,143	0	33,436,143	857	0	857
構築物減価償却費	875,285,000	875,284,928	0	875,284,928	72	0	72
機械及び装置減価償却費	263,319,000	263,318,856	0	263,318,856	144	0	144
車両運搬具減価償却費	229,000	228,299	0	228,299	701	0	701
工具器具及び備品減価償却費	10,142,000	10,141,843	0	10,141,843	157	0	157
52 無形固定資産減価償却費	699,000	698,098	0	698,098	902	0	902
水利権減価償却費	691,000	690,898	0	690,898	102	0	102
電話加入権減価償却費	8,000	7,200	0	7,200	800	0	800
9 資産減耗費	25,118,000	23,329,560	0	23,329,560	1,788,440	0	1,788,440
61 固定資産除却費	24,918,000	23,184,600	0	23,184,600	1,733,400	0	1,733,400
63 たな卸資産減耗費	200,000	144,960	0	144,960	55,040	0	55,040
2 営業外費用	**171,602,000**	**120,063,061**	**0**	**122,608,256**	**51,538,939**	**0**	**51,538,939**
1 支払利息及び企業債取扱諸費	118,863,000	118,859,861	0	118,859,861	3,139	0	3,139
1 企業債利息	118,863,000	118,859,861	0	118,859,861	3,139	0	3,139
2 消費税	52,739,000	1,203,200	0		51,535,800	0	51,535,800
①調整前消費税額		△ 93					
②３条特定収入控除不可額		127,135,871					
③４条特定収入控除不可額		△ 125,932,578					
9 雑支出				3,748,395			
2 不用品売却原価				0			
9 その他雑支出				3,748,395			
その他雑支出				0			
消費税仕入控除不可額				3,748,395			
３条特定収入控除不可額				3,738,508			
４条特定収入控除不可額				6,712			
控除対象外消費税額				3,175			

科目	① 予算現額	決算額			予算残額 (①－②)	③翌年度予算繰越額	不用額 (① - ② - ③)
		②予算執行額	仮払消費税	費用			
3 特別損失	**551,000**	**361,772**	**32,888**	**328,884**	**189,228**	**0**	**189,228**
3 過年度損益修正損	330,000	163,772	14,888	148,884	166,228	0	166,228
1 水道料金減額分	330,000	163,772	14,888	148,884	166,228	0	166,228
4 臨時損失	221,000	198,000	18,000	180,000	23,000	0	23,000
臨時損失	221,000	198,000	18,000	180,000	23,000	0	23,000
4 予備費	**20,000,000**	**0**	**0**	**0**	**20,000,000**	**0**	**20,000,000**
1 予備費	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
1 予備費	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000

(3) 資本的収入

（単位：円）

科目	① 予算現額	決算額			予算現額と予算執行額の差（①－②）	③翌年度予算繰越額	比較（②＋③－①）
		②予算執行額	仮受消費税	税抜額			
10 資本的収入	2,926,507,000	1,433,048,450	458,000	1,432,590,450	1,493,458,550	1,412,086,142	△ 83,072,408
1 企業債	1,854,700,000	964,100,000	0	964,100,000	890,600,000	848,300,000	△ 44,000,000
1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,854,700,000	964,100,000	0	964,100,000	890,600,000	848,300,000	△ 44,000,000
1 建設事業債	1,854,700,000	964,100,000	0	964,100,000	890,600,000	848,300,000	△ 44,000,000
地方公共団体金融機構	1,362,800,000	608,000,000	0	608,000,000	754,800,000	751,000,000	△ 3,800,000
☆当年度分	1,227,900,000	488,500,000	0	488,500,000	739,400,000	751,000,000	11,600,000
★繰越分	134,900,000	119,500,000	0	119,500,000	15,400,000	0	△ 15,400,000
その他	491,900,000	356,100,000	0	356,100,000	135,800,000	97,300,000	△ 40,200,000
☆当年度分	310,600,000	215,000,000	0	215,000,000	95,600,000	97,300,000	
★繰越分	181,300,000	141,100,000	0	141,100,000	40,200,000	0	△ 40,200,000
2 負担金及び補償金	100,384,000	1,493,450	0	1,493,450	98,890,550	72,884,142	△ 26,006,408
1 工事負担金	2,517,000	1,493,450	0	1,493,450	1,023,550	1,017,142	△ 6,408
1 工事負担金	2,517,000	1,493,450	0	1,493,450	1,023,550	1,017,142	△ 6,408
☆当年度分	2,517,000	1,493,450	0	1,493,450	1,023,550	1,017,142	△ 6,408
3 補償金	97,867,000	0	0	0	97,867,000	71,867,000	△ 26,000,000
1 工事補償金	97,867,000	0	0	0	97,867,000	71,867,000	△ 26,000,000
☆当年度分	77,867,000	0	0	0	77,867,000	71,867,000	△ 6,000,000
★繰越分	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	△ 20,000,000
3 補助金	804,587,000	348,886,000	0	348,886,000	455,701,000	445,002,000	△ 10,699,000
1 国庫補助金	804,587,000	348,886,000	0	348,886,000	455,701,000	445,002,000	△ 10,699,000
3 浄水施設整備補助金	456,154,000	193,400,000	0	193,400,000	262,754,000	262,754,000	0
☆当年度分	456,154,000	193,400,000	0	193,400,000	262,754,000	262,754,000	0
5 配給水施設整備補助金	348,433,000	155,486,000	0	155,486,000	192,947,000	182,248,000	△ 10,699,000
☆当年度分	241,942,000	59,393,000	0	59,393,000	182,549,000	182,248,000	△ 301,000
★繰越分	106,491,000	96,093,000	0	96,093,000	10,398,000	0	△ 10,398,000
4 出資金	159,431,000	113,531,000	0	113,531,000	45,900,000	45,900,000	0
1 他会計出資金	159,431,000	113,531,000	0	113,531,000	45,900,000	45,900,000	0
1 一般会計出資金	159,431,000	113,531,000	0	113,531,000	45,900,000	45,900,000	0
☆当年度分	101,631,000	55,731,000	0	55,731,000	45,900,000	45,900,000	0
★繰越分	57,800,000	57,800,000	0	57,800,000	0	0	0
5 加入金	7,405,000	5,038,000	458,000	4,580,000	2,367,000	0	△ 2,367,000
1 水道加入金	7,405,000	5,038,000	458,000	4,580,000	2,367,000	0	△ 2,367,000

(4) 資本的支出

（単位：円）

科目	① 予算現額	決算額			予算残額 (①－②)	③翌年度予算繰越額	不用額 (① - ② - ③)
		②予算執行額	仮払消費税	税抜額			
11 資本的支出	**4,427,834,000**	**2,564,689,186**	**158,243,255**	**2,406,445,931**	**1,863,144,814**	**1,693,985,700**	**169,159,114**
1 建設改良費	**3,657,464,000**	**1,794,322,131**	**158,243,255**	**1,636,078,876**	**1,863,141,869**	**1,693,985,700**	**169,156,169**
1 取水施設整備費	539,000	538,080	48,916	489,164	920	0	920
9 その他	539,000	538,080	48,916	489,164	920	0	920
2 浄水施設整備費	1,493,748,000	666,839,091	59,828,350	607,010,741	826,908,909	818,424,000	8,484,909
1 工事請負費	1,303,009,000	511,589,430	46,508,130	465,081,300	791,419,570	788,262,000	3,157,570
☆当年度分	1,303,009,000	511,589,430	46,508,130	465,081,300	791,419,570	788,262,000	3,157,570
2 機器整備費	68,673,000	37,402,200	3,400,200	34,002,000	31,270,800	30,162,000	1,108,800
☆当年度分	55,396,000	25,234,000	2,294,000	22,940,000	30,162,000	30,162,000	0
★繰越分	13,277,000	12,168,200	1,106,200	11,062,000	1,108,800	0	1,108,800
3 調査設計費	78,927,000	74,924,630	6,811,330	68,113,300	4,002,370	0	4,002,370
☆当年度分	78,927,000	74,924,630	6,811,330	68,113,300	4,002,370	0	4,002,370
4 事務費	9,119,000	8,902,831	15,963	8,886,868	216,169	0	216,169
☆当年度分	9,119,000	8,902,831	15,963	8,886,868	216,169	0	216,169
9 その他	34,020,000	34,020,000	3,092,727	30,927,273	0	0	0
☆当年度分	34,020,000	34,020,000	3,092,727	30,927,273	0	0	0
5 配給水施設整備費	2,163,177,000	1,126,944,960	98,365,989	1,028,578,971	1,036,232,040	875,561,700	160,670,340
1 工事請負費	2,008,578,000	1,015,026,600	92,267,200	922,759,400	993,551,400	843,356,900	150,194,500
☆当年度分	1,370,035,000	498,389,100	45,308,100	453,081,000	871,645,900	843,356,900	28,289,000
★繰越分	638,543,000	516,637,500	46,959,100	469,678,400	121,905,500	0	121,905,500
2 機器整備費	30,382,000	28,769,455	2,615,405	26,154,050	1,612,545	0	1,612,545
☆当年度分	25,388,000	23,775,455	2,161,405	21,614,050	1,612,545	0	1,612,545
★繰越分	4,994,000	4,994,000	454,000	4,540,000	0	0	0
3 調査設計費	77,671,000	37,509,754	3,409,977	34,099,777	40,161,246	32,204,800	7,956,446
☆当年度分	73,711,000	37,509,754	3,409,977	34,099,777	36,201,246	32,204,800	3,996,446
★繰越分	3,960,000	0	0	0	3,960,000	0	3,960,000

科目	① 予算現額	決算額			予算残額 (①－②)	③翌年度予算繰越額	不用額 (① - ② - ③)
		②予算執行額	仮払消費税	税抜額			
4 事務費	46,159,000	45,252,882	73,407	45,179,475	906,118	0	906,118
1 職員給与費	45,196,000	44,729,075	30,490	44,698,585	466,925	0	466,925
給料	21,009,000	21,008,700	0	21,008,700	300	0	300
手当等	14,043,000	13,893,193	30,490	13,862,703	149,807	0	149,807
法定福利費	6,982,000	6,665,369	0	6,665,369	316,631	0	316,631
退職手当組合負担金	3,162,000	3,161,813	0	3,161,813	187	0	187
2 その他	963,000	523,807	42,917	480,890	439,193	0	439,193
9 用地費・その他	387,000	386,269	0	386,269	731	0	731
2 企業債償還金	**770,370,000**	**770,367,055**	**0**	**770,367,055**	**2,945**	**0**	**2,945**
1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	769,196,000	769,193,660	0	769,193,660	2,340	0	2,340
1 建設事業債	769,196,000	769,193,660	0	769,193,660	2,340	0	2,340
財務省	336,687,000	336,686,006	0	336,686,006	994	0	994
地方公共団体金融機構	426,349,000	426,347,654	0	426,347,654	1,346	0	1,346
その他	6,160,000	6,160,000	0	6,160,000	0	0	0
2 その他の企業債	1,174,000	1,173,395	0	1,173,395	605	0	605
1 財務省	1,174,000	1,173,395	0	1,173,395	605	0	605

2　貸借対照表の明細(抜粋)に関する事項

（1）有形固定資産のうち建設仮勘定の明細

列	資本的支出執行年度	件名	該当年度予算執行額（税抜）①	建設仮勘定精算済額②	建設仮勘定未精算額③＝①－②	仮勘定に残高を有する理由	備考	
							関連工事場所	その他
			円	円	円			
1	令和元年度	水道１号線布設替関連基本検討業務	5,300,000	0	5,300,000		登米市登米町寺池道場地内	
2	令和元年度	配水管移設事業詳細設計（その１）業務	1,140,000	1,140,000	0		登米市迫町新田字狼ノ欠地内	
3	令和２年度	水道管路緊急改善事業（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管）詳細設計（その１）業務	2,506,000	0	2,506,000		登米市登米町寺池道場地内	
4	令和３年度	水道管路緊急改善事業（鋼管）詳細設計（その２）業務	11,140,658	0	11,140,658		登米市登米町寺池三日町地内	
5	令和３年度	水道管路緊急改善事業（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管）詳細設計（その１）業務	6,813,000	3,313,000	3,500,000		登米市登米町寺池鉄砲町地内	
6	令和４年度	配水管布設替事業詳細設計（その１）業務	4,144,100	4,144,100	0		津山町柳津字形沼地内	
7	令和４年度	配水管布設替事業詳細設計（その６）業務	6,466,603	0	6,466,603		登米市東和町錦織字大町地内	
8	令和４年度	配水管移設事業詳細設計（その１）業務	1,079,960	1,079,960	0		迫町佐沼字大網地内外１箇所	
9	令和４年度	配水管移設事業詳細設計（その２）業務	6,185,000	2,065,000	4,120,000		登米市米山町善王寺地内	
10	令和４年度	水道管路緊急改善事業（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管）詳細設計（その１）業務	4,859,000	0	4,859,000		登米市南方町後高石地内	
11	令和４年度	水道管路緊急改善事業（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管）詳細設計（その２）業務　事務費	573,000	373,000	200,000		登米市登米町寺池八丁田待井地内	
12	令和４年度	水道管路緊急改善事業（水道２号線）地質調査業務　事務費	344,000	344,000	0		登米町寺池鉄砲町地内	
13	令和４年度	水道管路緊急改善事業（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管）詳細設計（その２）業務	9,659,000	6,459,000	3,200,000		登米市登米町寺池八丁田待井地内	
14	令和４年度	水道管路緊急改善事業（水道２号線）地質調査業務	5,103,000	5,103,000	0	工事完成が令和７年度以降となるため	登米町寺池鉄砲町地内	構築物等に振替
15	令和４年度	水道管路緊急改善事業（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管）詳細設計（その３）業務	7,500,000	0	7,500,000		登米市登米町寺池鉄砲町地内	
16	令和５年度	水道5332号線布設工事　事務費	690,000	690,000	0		登米市東和町米谷字元町地内	
17	令和５年度	配水管布設事業詳細設計（その１）業務	2,870,000	2,870,000	0		登米市東和町字元町地内	
18	令和５年度	配水管布設事業詳細設計（その２）業務	3,720,000	3,720,000	0		水道事業給水区域内	
19	令和５年度	水道1390号線外布設替工事　事務費	1,685,000	1,685,000	0		登米市迫町北方字古宿地内外１箇所	

20	令和５年度	水道1430号線布設替工事　事務費	1,260,000	1,260,000	0		登米市迫町新田字山ノ神地内	
21	令和５年度	水道1003号線布設替工事　事務費	2,170,000	2,170,000	0		登米市迫町佐沼字鉄砲丁地内	
22	令和５年度	水道3122号線布設替工事　事務費	4,647,000	4,647,000	0		登米市津山町柳津字形沼地内	
23	令和５年度	配水管布設替事業詳細設計（その３）業務	4,500,000	4,500,000	0		登米市迫町北方字古宿地内	
24	令和５年度	配水管布設替事業詳細設計（その４）業務	4,480,000	4,480,000	0		登米市迫町新田字山ノ神地内	
25	令和５年度	配水管布設替事業詳細設計（その６）業務	3,300,000	3,300,000	0		登米市迫町佐沼字鉄砲丁地内	
26	令和５年度	配水管布設替事業詳細設計（その８）業務	4,070,000	4,070,000	0		登米市中田町石森字舘地内	
27	令和５年度	配水管布設替事業詳細設計（その９）業務	5,930,000	5,930,000	0		登米市豊里町十五貫地内	
28	令和５年度	水道2390号線移設工事　事務費	260,040	260,040	0		登米市南方町雷地内	
29	令和５年度	水道104号線移設工事　事務費	2,670,000	2,670,000	0		登米市米山町善王寺地内	
30	令和５年度	水道5165号線移設工事　事務費	530,000	530,000	0		登米市東和町米川東綱木地内	
31	令和５年度	配水管移設事業詳細設計（その１）業務	3,460,000	0	3,460,000		登米市迫町佐沼字西舘地内	
32	令和５年度	配水管移設事業詳細設計（その３）業務	6,270,000	620,000	5,650,000		登米市迫町佐沼字大東地内	
33	令和５年度	水道１号線外布設替（その４）工事　事務費	18,540,669	18,540,669	0		登米市登米町前舟橋地内	
34	令和５年度	水道管路緊急改善事業（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管）詳細設計（その１）業務	7,470,000	0	7,470,000		登米市迫町佐沼字大東地内	
35	令和５年度	東上沢配水池テレメータ更新工事　事務費	320,000	320,000	0		登米市東和町東上沢地内	
36	令和５年度	電気通信線路移転工事費用負担契約（水道１号線布設替（その４）工事）	186,689	186,689	0		登米市登米町寺池前舟橋地内	
37	令和６年度	配水管布設事業詳細設計（その１）業務	1,680,000	0	1,680,000		登米市水道事業給水区域内	
38	令和６年度	水道5261号線外布設替（その１）工事	41,170,000	0	41,170,000		登米市東和町錦織字山居沢地内	
39	令和６年度	水道5261号線外布設替（その２）工事	41,600,000	0	41,600,000		登米市東和町錦織字内ノ目地内	構築物等に振替
40	令和６年度	配水管布設替事業詳細設計（その１）業務	7,850,000	0	7,850,000		登米市迫町北方字三方島地内外１箇所	
41	令和６年度	配水管布設替事業詳細設計（その２）業務	6,380,000	0	6,380,000		登米市水道事業給水区域内	

42	令和６年度	配水管移設事業詳細設計組替（その１）業務	420,000	0	420,000	工事完成が令和７年度以降となるため	登米市米山町字善王寺大久保地内	
43	令和６年度	配水管移設事業詳細設計（その２）業務	3,760,000	0	3,760,000		登米市南方町米袋地内外１箇所	
44	令和６年度	電気通信線路設備移転工事費：水道１号線布設替（その５）工事	217,333	0	217,333		登米市登米町寺池鉄砲町地内	
45	令和６年度	水道6076号線布設工事　事務費	70,000	0	70,000		登米市南方町大平地内	
46	令和６年度	水道2022号線布設替工事　事務費	400,000	0	400,000		登米市中田町浅水字上川面地内	
47	令和６年度	水道1021号線外移設工事　事務費	3,000,000	0	3,000,000		登米市迫町佐沼字新大東地内	
48	令和６年度	水道104号線移設（２工区）工事　事務費	3,700,000	0	3,700,000		登米市米山町善王寺地内	
49	令和６年度	水道1049号線移設工事　事務費	1,100,000	0	1,100,000		登米市迫町佐沼字西舘地内	
50	令和６年度	水道１号線布設替（その５）工事　事務費	14,190,252	0	14,190,252		登米市登米町寺池鉄砲町地内	
51	令和５年度	保呂羽浄水場再構築事業（調査設計費）	27,500,160	0	27,500,160		登米町寺池道場80番地	建物等に振替
52	令和５年度	保呂羽浄水場再構築事業　埋蔵文化財試掘業務	1,100,000	0	1,100,000		登米町寺池道場80番地	
53	令和５年度	保呂羽浄水場再構築事業自家発棟・薬注棟アスベスト調査業務	7,500,000	0	7,500,000		登米町寺池道場80番地	
54	令和５年度	土壌汚染状況調査に係る地質調査	2,600,000	0	2,600,000		登米町寺池道場80番地	
55	令和５年度	保呂羽浄水場再構築事業設計モニタリング及び建設工事管理支援業務	19,000,000	0	19,000,000		登米町寺池道場80番地	
56	令和６年度	保呂羽浄水場再構築事業（工事費）	473,968,168	0	473,968,168		登米町寺池道場80番地	
57	令和６年度	保呂羽浄水場再構築事業（調査設計費）	62,373,300	0	62,373,300		登米町寺池道場80番地	
58	令和６年度	土壌汚染状況調査業務	5,740,000	0	5,740,000		登米町寺池道場80番地	
59	令和６年度	保呂羽浄水場再構築事業設計モニタリング及び建設工事管理支援業務	30,927,273	0	30,927,273		登米町寺池道場80番地	
建設仮勘定残高合計			908,089,205	86,470,458	821,618,747			

（２）流動資産のうち現金預金の月次残高表

種別／月次	現金	預金				現金・預金計	令和５年度	比較増減
		普通預金	通知預金	定期預金	預金計			
	円	円	円	円	円	円	円	円
前年度末	266,206	450,651,616	0	2,100,000,000	2,550,651,616	2,550,917,822	2,686,415,375	△ 135,497,553
令和６年４月末	50,000	467,218,203	0	2,100,000,000	2,567,218,203	2,567,268,203	2,566,645,625	622,578
令和６年５月末	50,000	533,642,731	0	2,100,000,000	2,633,642,731	2,633,692,731	2,645,352,536	△ 11,659,805
令和６年６月末	50,000	600,371,280	0	2,100,000,000	2,700,371,280	2,700,421,280	2,571,748,357	128,672,923
令和６年７月末	60,000	493,203,564	0	2,100,000,000	2,593,203,564	2,593,263,564	2,651,782,783	△ 58,519,219
令和６年８月末	50,000	870,360,216	0	1,800,000,000	2,670,360,216	2,670,410,216	2,736,048,943	△ 65,638,727
令和６年９月末	50,000	434,756,234	0	1,700,000,000	2,134,756,234	2,134,806,234	2,320,739,545	△ 185,933,311
令和６年１０月末	50,900	543,094,910	0	1,700,000,000	2,243,094,910	2,243,145,810	2,406,781,473	△ 163,635,663
令和６年１１月末	51,020	434,591,147	0	1,700,000,000	2,134,591,147	2,134,642,167	2,468,821,864	△ 334,179,697
令和６年１２月末	50,000	399,749,130	0	1,700,000,000	2,099,749,130	2,099,799,130	2,539,165,451	△ 439,366,321
令和７年１月末	63,180	451,092,715	0	1,700,000,000	2,151,092,715	2,151,155,895	2,607,868,527	△ 456,712,632
令和７年２月末	50,000	490,606,580	0	1,700,000,000	2,190,606,580	2,190,656,580	2,495,535,780	△ 304,879,200
令和７年３月末	50,000	753,327,749	0	1,900,000,000	2,653,327,749	2,653,377,749	2,550,917,822	102,459,927
期中の利率		利率0.020％（4～8月） 利率0.100％（9～3		利率 0.038％ ～0.450％（1年）				

（３）流動資産のうち未収金の明細

明細勘定 / 年度		水道料金		受託工事収益		手数料収入		営業外未収金		その他未収金	
		件数	未収金額	件数	未収金額	件数	未収金額	件数	未収金額	件数	未収金額
			円	件	円	件	円	件	円	件	円
①	平成30年度以前	93	760,673	0	0	0	0	0	0	0	0
	令和元年度分	16	85,940	0	0	0	0	0	0	0	0
	令和２年度分	46	141,223	0	0	0	0	0	0	0	0
	令和３年度分	97	294,253	0	0	0	0	0	0	0	0
	令和４年度分	172	518,434	0	0	0	0	0	0	0	0
	令和５年度分	184	503,275	0	0	0	0	0	0	0	0
	過年度未収金 計	608	2,303,798	0	0	0	0	0	0	0	0
②	令和６年度分	31,963	196,505,304	0	0	2	20,000	2	48,962,064	1	21,657
① ＋ ② 計		32,571	198,809,102	0	0	2	20,000	2	48,962,064	1	21,657
備考						占用申請手数料 2件		消費税及び地方消費税還付金 1件 事務手数料 1件		下水道事業分電話料 1件	

明細勘定 / 年度		国庫補助金		工事負担金		工事補償金		加入金		その他資本的収入		未収金合計	
		件数	未収金額	件数	未収金額	件数	未収金額	件数	未収金額	件数	未収金額	件数	未収金額
		件	円	件	円	件	円	件	円	件	円	件	円
①	過年度未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608	2,303,798
②	令和６年度分	0	0	0	0	0	0	3	198,000	0	0	31,971	245,707,025
① ＋ ②	計	0	0	0	0	0	0	3	198,000	0	0	32,579	248,010,823
備考													

（４）流動資産のうち貯蔵品の明細

列	種別	規格・品目	金額	在庫品目	備考
			円		
1	金属材料	管材、継手材類 73品目	25,510,280	鋳鉄、鋼鉄、ｽﾃﾝﾚｽ鋼、砲金類	
2	燃料類	軽 油（自家発電用）	0		
3	油脂類	自家発電用ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ	0		
4	薬品類	次亜塩素酸ナトリウム	0		
5		ポリ塩化アルミニウム	0		
6		ソーダ灰	0		
7		粉末活性炭	0		
8		計	0		
9	その他材料	5品目	252,340	パッキン,フクロジョイント用ゴム輪	
10	印刷物		0		
11	その他	2品目	5,600,560	非常時用飲料水袋 等	
合計			31,363,180		

（５）企業債の期中増減明細

借入先	前年度末（期首）		期中		当年度末（期末）		説明
	件数	金額	増加	減少	件数	金額	
		円	円	円		円	
ア 財務省	88	1,889,906,329	0	337,859,401	81	1,552,046,928	期中償還完了 15件 支払方法は、財務省、地方公共団体金融機構は元利均等、みやぎ登米農業協同組合、石巻信用金庫、一関信用金庫及び石巻商工信用組合は元金均等である。
イ 地方公共団体金融機構	163	8,051,719,763	608,000,000	426,347,654	163	8,233,372,109	
ウ みやぎ登米農業協同組合	3	177,860,000	0	2,440,000	3	175,420,000	
エ 石巻信用金庫	3	19,760,000	0	1,520,000	3	18,240,000	
オ 一関信用金庫	2	33,100,000	0	2,200,000	2	30,900,000	
カ 石巻商工信用組合	0	0	356,100,000	0	2	356,100,000	
計	259	10,172,346,092	964,100,000	770,367,055	254	10,366,079,037	

備考									
償還到来	財務省	0件	機構	7件	みやぎ登米農業協同組合	0件			
	石巻信用金庫	0件	一関信用金庫	2件	石巻商工信用組合	0件			
償還据置中	財務省	0件	機構	24件	みやぎ登米農業協同組合	1件			
	石巻信用金庫	0件	一関信用金庫	0件	石巻商工信用組合	2件			

（6）流動負債のうち未払金の明細

明細勘定 / 年度	収益的支出未払勘定		資本的支出未払勘定		貯蔵品購入勘定		その他未払勘定		未払金合計	
	件数	未払金額	件数	未払金額	件数	未払金額	件数	未払金額	件数	未払金額
	件	円	件	円	件	円	件	円	件	円
令和６年度分	82	114,712,058	15	184,586,650	0	0	6	17,417,998	103	316,716,706
摘　要	修繕費・委託料・電気料など		工事請負費 公用車燃料費など				下水道使用料収納、源泉徴収税、契約保証金等			

（7）その他流動負債の明細

科　目	預り種別	金　額	適　用
ア　預り保証金		50,000	出納取扱金融機関担保金
イ　職員預り金		5,040	源泉徴収所得税
ウ　一時預り金	水道料金、下水道使用料	660,464	振替前一時預り金
エ　その他雑流動負債		75,026	未払い保険料
合　計		790,530	

（8）長期前受金の期中増減明細

長期前受金	前年度末（期首）	期中 増加	期中 減少	当年度末（期末）	収益化累計額 期首	収益化累計額 増加	収益化累計額 減少	収益化累計額 期末	当年度末収益化未済額	説明
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	（税抜き）
ア 受贈財産評価額	1,225,202,257	0	1,671,777	1,223,530,480	782,553,979	24,965,145	1,212,929	806,306,195	417,224,285	
イ 工事負担金	182,392,918	7,124,060	838,750	188,678,228	80,002,502	3,785,081	158,579	83,629,004	105,049,224	工事負担金
ウ 工事補償金	3,120,578,999	9,704,121	2,644,504	3,127,638,616	1,426,295,107	69,885,359	1,163,572	1,495,016,894	1,632,621,722	工事補償金
エ 加入金	211,231,045	8,256,000	320,068	219,166,977	43,442,964	5,123,714	8,957	48,557,721	170,609,256	加入金
オ 国庫補助金	5,436,392,479	148,010,000	19,627,518	5,564,774,961	2,118,543,414	133,070,305	1,645,744	2,249,967,975	3,314,806,986	国庫補助金
カ 県補助金	94,925,091	0	124,038	94,801,053	69,779,326	1,440,858	95,143	71,125,041	23,676,012	
キ 他会計負担金	376,402,623	0	414,037	375,988,586	239,404,085	7,710,661	278,509	246,836,237	129,152,349	
計	10,647,125,412	173,094,181	25,640,692	10,794,578,901	4,760,021,377	245,981,123	4,563,433	5,001,439,067	5,793,139,834	

（９）資本金の期中増減明細

自己資本金	前年度末（期首）	期中 増加	期中 減少	当年度末（期末）	説明
	円	円	円	円	
ア 固有資本金	60,092,330	0	0	60,092,330	①旧登米水道 7,848,315円 ②旧東和水道 33,981,705円 ③旧石越水道 0円 ④旧横山水道 18,262,310円
イ 繰入資本金	4,720,390,084	166,621,000	0	4,887,011,084	一般会計からの出資金繰入
ウ 組入資本金	6,451,478,782	0	0	6,451,478,782	
計	11,231,961,196	166,621,000	0	11,398,582,196	

(10)資本剰余金の期中増減明細

資本剰余金	前年度末（期首）	期中 増加	期中 減少	当年度末（期末）	説明
	円	円	円	円	
ア 受贈財産評価額	15,903,668	0	0	15,903,668	
イ 国庫補助金	9,286,675	0	0	9,286,675	
計	25,190,343	0	0	25,190,343	

(11)利益剰余金の期中増減明細

利益剰余金		前年度末（期首）	期中 増加	期中 減少	当年度末（期末）	説明
		円	円	円	円	
ア 減債積立金		0	0	0	0	
	繰越利益剰余金	0	0	0	0	
	当年度純利益	0	98,587,648	0	98,587,648	
	未処分利益剰余金	239,525,426	0	0	239,525,426	
	その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	
イ 当年度未処分利益剰余金計		239,525,426	98,587,648	0	338,113,074	
利益剰余金計（ア＋イ）		239,525,426	98,587,648	0	338,113,074	

3 企業債償還予定表

元利償還 / 年度	償還所要額			摘要
	元金	利子	計	
令和 (西暦) 6年度 (2023)	円 770,367,055	円 118,859,861	円 889,226,916	
令和7年度 (2024)	714,654,749	119,183,499	833,838,248	
令和8年度 (2025)	680,341,814	108,213,874	788,555,688	
令和9年度 (2026)	645,339,855	98,155,340	743,495,195	
令和10年度 (2027)	612,605,996	89,148,033	701,754,029	
令和11年度 (2028)	579,527,454	80,853,459	660,380,913	
令和12年度 (2029)	558,428,974	73,317,119	631,746,093	
令和13年度 (2030)	534,105,314	66,417,147	600,522,461	
令和14年度 (2031)	500,604,394	59,998,880	560,603,274	
令和15年度 (2032)	578,205,555	54,154,694	632,360,249	
令和16年度 (2033)	702,320,939	48,177,270	750,498,209	
令和17年度 (2034)	378,030,006	41,682,101	419,712,107	
令和18年度 (2035)	362,693,549	37,456,544	400,150,093	
令和19年度 (2036)	348,104,612	33,572,638	381,677,250	
令和20年度 (2037)	337,520,356	29,991,636	367,511,992	
令和21年度 (2038)	336,575,835	26,565,481	363,141,316	
令和22年度 (2039)	320,546,117	23,245,789	343,791,906	
令和23年度 (2040)	307,002,606	20,251,352	327,253,958	
令和24年度 (2041)	294,261,887	17,519,035	311,780,922	
令和25年度 (2042)	282,733,867	15,018,789	297,752,656	
令和26年度 (2043)	263,982,257	12,706,295	276,688,552	
令和27年度 (2044)	240,095,203	10,672,903	250,768,106	
令和28年度 (2045)	186,097,203	8,915,186	195,012,389	
令和29年度 (2046)	138,217,278	7,421,982	145,639,260	
令和30年度 (2047)	113,542,267	6,167,045	119,709,312	
令和31年度 (2048)	91,899,330	5,034,960	96,934,290	
令和32年度 (2049)	76,688,448	3,983,670	80,672,118	
令和33年度 (2050)	62,816,159	2,970,827	65,786,986	
令和34年度 (2051)	52,099,153	2,011,903	54,111,056	
令和35年度 (2052)	37,756,704	1,162,798	38,919,502	
令和36年度 (2053)	29,281,156	461,982	29,743,138	
合計 (令和7～36年度)	10,366,079,037	1,104,432,231	11,470,511,268	

4　その他

（1）性質別費用分析

ア．予算執行性質別費用分析（税込み）

（単位：円）

列	項目	営業費用									営業外費用	特別損失	合計	原価
		原浄水費	配水費	給水費	業務費	総係費	減価償却費	資産減耗費	その他営業費用	小計				
1	人件費	10,505,604	59,418,059	17,719,802	9,133,554	73,353,103	0	0	0	170,130,122	0	0	170,130,122	23.30
2	職員給与費	9,689,604	54,863,059	16,162,802	8,366,554	39,455,491	0	0	0	128,537,510	0	0	128,537,510	17.60
3	賞与等引当金繰入額	816,000	4,555,000	1,557,000	767,000	3,479,000	0	0	0	11,174,000	0	0	11,174,000	1.53
4	退職給付費	0	0	0	0	30,302,612	0	0	0	30,302,612	0	0	30,302,612	4.15
5	報酬	0	0	0	0	116,000	0	0	0	116,000	0	0	116,000	0.02
6	賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	役務費	8,106,157	2,865,337	126,808	8,423,639	6,479,452	0	0	0	26,001,393	1,203,200	0	27,204,593	3.73
8	通信運搬費	5,358,012	17,091	20,534	9,777	739,893	0	0	0	6,145,307	0	0	6,145,307	0.84
9	広告料	0	0	0	0	866,599	0	0	0	866,599	0	0	866,599	0.12
10	手数料	203,424	195,785	55,940	8,248,642	398,612	0	0	0	9,102,403	0	0	9,102,403	1.25
11	賃借料	364,445	1,021,048	37,400	165,220	4,385,838	0	0	0	5,973,951	0	0	5,973,951	0.82
12	保険料	2,180,276	1,623,213	12,934	0	38,790	0	0	0	3,855,213	0	0	3,855,213	0.53
13	公課費	0	8,200	0	0	49,720	0	0	0	57,920	0	0	57,920	0.01
14	納付消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,200	0	1,203,200	0.16
15	需用費	3,673,393	4,354,975	897,781	114,609	2,613,230	0	0	0	11,653,988	0	0	11,653,988	1.60
16	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
17	備消品費	55,385	1,126,476	856,704	111,639	1,258,902	0	0	0	3,409,106	0	0	3,409,106	0.47
18	燃料費	33,164	254,566	41,077	0	297,567	0	0	0	626,374	0	0	626,374	0.09
19	光熱水費	3,584,844	2,970,963	0	0	869,385	0	0	0	7,425,192	0	0	7,425,192	1.02
20	印刷製本費	0	2,970	0	2,970	181,610	0	0	0	187,550	0	0	187,550	0.02
21	食糧費	0	0	0	0	5,766	0	0	0	5,766	0	0	5,766	0.00
22	委託料	302,327,021	108,948,906	24,816,000	181,984,000	13,956,019	0	0	0	632,031,946	0	0	632,031,946	86.60
23	維持修繕費	23,804,000	225,319,366	71,009,789	0	98,307	0	0	0	320,231,462	0	0	320,231,462	43.88
24	修繕費	23,804,000	192,527,266	69,280,072	0	98,307	0	0	0	285,709,645	0	0	285,709,645	39.15
25	修繕引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
26	路面復旧費	0	32,792,100	0	0	0	0	0	0	32,792,100	0	0	32,792,100	4.49
27	材料費	0	0	1,729,717	0	0	0	0	0	1,729,717	0	0	1,729,717	0.24
28	補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
29	変動費	137,470,078	19,671,299	0	0	0	0	0	0	157,141,377	0	0	157,141,377	21.53
30	動力費	137,470,078	19,671,299	0	0	0	0	0	0	157,141,377	0	0	157,141,377	21.53
31	薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
32	資本費	0	0	0	0	0	1,183,108,167	23,329,560	0	1,206,437,727	118,859,861	0	1,325,297,588	147.29
33	減価償却費	0	0	0	0	0	1,183,108,167	0	0	1,183,108,167	0	0	1,183,108,167	127.80
34	固定資産除却費	0	0	0	0	0	0	23,184,600	0	23,184,600	0	0	23,184,600	3.18
35	固定資産減耗費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
36	たな卸し資産減耗費	0	0	0	0	0	0	144,960	0	144,960	0	0	144,960	0.02
37	企業債利息等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,859,861	0	118,859,861	16.29
38	その他原価算入額	786,384	89,285	0	169,004	2,295,683	0	0	0	3,340,356	0	0	3,340,356	0.46
39	交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
40	旅費	89,070	89,285	0	70,004	166,920	0	0	0	415,279	0	0	415,279	0.06
41	報償費	30,500	0	0	99,000	102,772	0	0	0	232,272	0	0	232,272	0.03
42	研修費	0	0	0	0	810,180	0	0	0	810,180	0	0	810,180	0.11
43	厚生費	0	0	0	0	136,206	0	0	0	136,206	0	0	136,206	0.02
44	会費負担金	0	0	0	0	806,780	0	0	0	806,780	0	0	806,780	0.11
45	負担金	666,814	0	0	0	0	0	0	0	666,814	0	0	666,814	0.09
46	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
47	貸倒引当金	0	0	0	0	272,825	0	0	0	272,825	0	0	272,825	0.04
48	原価算入額	486,672,637	420,667,227	114,570,180	199,824,806	98,795,794	1,183,108,167	23,329,560	0	2,526,968,371	120,063,061	0	2,647,031,432	328.39
49	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,772	361,772	
50	受託工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
51	売却原価	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
52	原価不算入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,772	361,772	有収水量
53	水道事業費用	486,672,637	420,667,227	114,570,180	199,824,806	98,795,794	1,183,108,167	23,329,560	0	2,526,968,371	120,063,061	361,772	2,647,393,204	7,297,964
54	原価	66.69	57.64	15.70	27.38	13.53	127.80	3.20	0.00	311.94	16.45	－	328.39	

イ．損益計算書性質別費用分析（税抜き）　　（単位：円）

列	項目	営業費用									営業外費用	特別損失	合計	原価
		原浄水費	配水費	給水費	業務費	総係費	減価償却費	資産減耗費	その他営業費用	小計				
1	人件費	10,480,632	59,374,751	17,712,062	9,128,982	73,306,639	0	0	0	170,003,066	0	0	170,003,066	23.29
2	職員給与費	9,664,632	54,819,751	16,155,062	8,361,982	39,409,027	0	0	0	128,410,454	0	0	128,410,454	17.60
3	賞与等引当金繰入額	816,000	4,555,000	1,557,000	767,000	3,479,000	0	0	0	11,174,000	0	0	11,174,000	1.53
4	退職給付費	0	0	0	0	30,302,612	0	0	0	30,302,612	0	0	30,302,612	4.15
5	報酬	0	0	0	0	116,000	0	0	0	116,000	0	0	116,000	0.01
6	賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	役務費	7,595,699	2,773,783	116,457	7,657,855	5,911,250	0	0	0	24,055,044	0	0	24,055,044	3.30
8	通信運搬費	4,870,994	15,543	18,669	8,889	677,055	0	0	0	5,591,150	0	0	5,591,150	0.77
9	広告料	0	0	0	0	795,766	0	0	0	795,766	0	0	795,766	0.11
10	手数料	184,933	177,986	50,854	7,498,766	362,786	0	0	0	8,275,325	0	0	8,275,325	1.13
11	賃借料	359,496	948,841	34,000	150,200	3,987,133	0	0	0	5,479,670	0	0	5,479,670	0.75
12	保険料	2,180,276	1,623,213	12,934	0	38,790	0	0	0	3,855,213	0	0	3,855,213	0.53
13	公課費	0	8,200	0	0	49,720	0	0	0	57,920	0	0	57,920	0.01
14	納付消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
15	需用費	3,339,513	3,959,413	882,438	104,190	2,378,916	0	0	0	10,664,470	0	0	10,664,470	1.45
16	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
17	備消品費	50,350	1,024,079	845,095	101,490	1,147,608	0	0	0	3,168,622	0	0	3,168,622	0.43
18	燃料費	30,149	231,425	37,343	0	270,516	0	0	0	569,433	0	0	569,433	0.08
19	光熱水費	3,259,014	2,701,209	0	0	790,352	0	0	0	6,750,575	0	0	6,750,575	0.92
20	印刷製本費	0	2,700	0	2,700	165,100	0	0	0	170,500	0	0	170,500	0.02
21	食糧費	0	0	0	0	5,340	0	0	0	5,340	0	0	5,340	0.00
22	委託料	274,842,747	99,044,460	22,560,000	165,440,000	12,687,668	0	0	0	574,574,875	0	0	574,574,875	78.73
23	維持修繕費	21,640,000	204,883,127	64,554,355	0	89,370	0	0	0	291,166,852	0	0	291,166,852	39.91
24	修繕費	21,640,000	175,072,127	62,981,885	0	89,370	0	0	0	259,783,382	0	0	259,783,382	35.60
25	修繕引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
26	路面復旧費	0	29,811,000	0	0	0	0	0	0	29,811,000	0	0	29,811,000	4.09
27	材料費	0	0	1,572,470	0	0	0	0	0	1,572,470	0	0	1,572,470	0.22
28	補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
29	変動費	124,964,109	17,883,196	0	0	0	0	0	0	142,847,305	0	0	142,847,305	19.57
30	動力費	124,964,109	17,883,196	0	0	0	0	0	0	142,847,305	0	0	142,847,305	19.57
31	薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
32	資本費	0	0	0	0	0	1,183,108,167	23,329,560	0	1,206,437,727	118,859,861	0	1,325,297,588	147.29
33	減価償却費	0	0	0	0	0	1,183,108,167	0	0	1,183,108,167	0	0	1,183,108,167	127.80
34	固定資産除却費	0	0	0	0	0	0	23,184,600	0	23,184,600	0	0	23,184,600	3.18
35	固定資産減耗費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
36	たな卸し資産減耗費	0	0	0	0	0	0	144,960	0	144,960	0	0	144,960	0.02
37	企業債利息等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,859,861	0	118,859,861	16.29
38	その他原価算入額	716,089	81,193	0	153,654	2,158,316	0	0	0	3,109,252	3,748,395	0	6,857,647	0.94
39	交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
40	旅費	80,982	81,193	0	63,645	151,811	0	0	0	377,631	0	0	377,631	0.05
41	報償費	27,730	0	0	90,009	93,450	0	0	0	211,189	0	0	211,189	0.03
42	研修費	0	0	0	0	736,550	0	0	0	736,550	0	0	736,550	0.10
43	厚生費	0	0	0	0	123,823	0	0	0	123,823	0	0	123,823	0.02
44	会費負担金	0	0	0	0	779,857	0	0	0	779,857	0	0	779,857	0.11
45	負担金	607,377	0	0	0	0	0	0	0	607,377	0	0	607,377	0.08
46	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,748,395	0	3,748,395	0.51
47	貸倒引当金	0	0	0	0	272,825	0	0	0	272,825	0	0	272,825	0.04
48	原価算入額	443,578,789	387,999,923	105,825,312	182,484,681	96,532,159	1,183,108,167	23,329,560	0	2,422,858,591	122,608,256	0	2,545,466,847	314.48
49	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,884	328,884	
50	受託工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
51	売却原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	原価不算入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,884	328,884	有収水量
53	水道事業費用	443,578,789	387,999,923	105,825,312	182,484,681	96,532,159	1,183,108,167	23,329,560	0	2,422,858,591	122,608,256	328,884	2,545,795,731	7,297,964
54	原価	60.78	53.17	14.50	25.00	13.23	127.80	3.20	0.00	297.68	16.80	-	314.48	

（２）　資本的収支財源内訳表

単位：円

列	事業名（事業詳細）	予算現額	執行額	左の財源内訳 A 企業債	B 負担金	C 補償金	D 補助金	E 出資金	F 加入金	G 留保資金
1	**資本的支出**	4,390,843,000	2,564,689,186	964,100,000	1,493,450	0	348,886,000	113,531,000	4,640,000	1,132,038,736
2	A **資本的支出（当年度）**	**3,730,069,000**	**2,030,889,486**	**703,500,000**	**1,493,450**	**0**	**252,793,000**	**55,731,000**	**4,640,000**	**1,012,732,036**
3	**建設改良費**	**2,959,699,000**	**1,260,522,431**	**703,500,000**	**1,493,450**	**0**	**252,793,000**	**16,400,000**	**4,640,000**	**281,695,981**
4	**取水施設整備費**	**539,000**	**538,080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538,080**
5	(1)機器整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	(2)その他	539,000	538,080	0	0	0	0	0	0	538,080
7	**浄水施設整備費**	**55,396,000**	**25,234,000**	**14,600,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,634,000**
8	(1)機器整備費	55,396,000	25,234,000	14,600,000	0	0	0	0	0	10,634,000
9	**保呂羽浄水場再構築整備費**	**1,425,075,000**	**629,436,891**	**341,500,000**	**0**	**0**	**193,400,000**	**0**	**0**	**94,536,891**
	(1)工事請負費	1,303,009,000	511,589,430	272,800,000	0	0	170,530,000	0	0	68,259,430
10	(1)調査設計費	78,927,000	74,924,630	41,500,000	0	0	22,870,000	0	0	10,554,630
11	(2)事務費（職員給与費）	8,369,000	8,232,482	0	0	0	0	0	0	8,232,482
11	(2)事務費（その他）	750,000	670,349	0	0	0	0	0	0	670,349
12	(3)その他	34,020,000	34,020,000	27,200,000	0	0	0	0	0	6,820,000
13	**配給水施設整備費**	**1,478,689,000**	**605,313,460**	**347,400,000**	**1,493,450**	**0**	**59,393,000**	**16,400,000**	**4,640,000**	**175,987,010**
14	① 配水管整備事業費	711,776,000	410,920,305	250,000,000	1,493,450	0	9,130,000	3,900,000	4,640,000	141,756,855
15	(1)配水管布設	14,520,000	11,849,200	5,600,000	1,493,450	0	0	0	4,640,000	115,750
16	(2)配水管布設替	338,912,000	272,836,300	207,000,000	0	0	0	400,000	0	65,436,300
17	(3)配水管移設	232,588,000	5,846,500	3,400,000	0	0	0	0	0	2,446,500
18	(4)重要給水施設配水管整備事業	30,500,000	35,920,500	22,400,000			9,130,000	3,100,000		1,290,500
19	(4)機器整備費	11,990,000	11,550,000	7,000,000	0	0	0	0	0	4,550,000
20	(5)調査設計費	36,720,000	27,278,654	4,600,000	0	0	0	0	0	22,678,654
21	(6)事務費(職員給与費)	45,196,000	44,729,075	0	0	0	0	400,000	0	44,329,075
22	(7)事務費(その他)	963,000	523,807	0	0	0	0	0	0	523,807
23	(8)用地費・その他	387,000	386,269	0	0	0	0	0	0	386,269
24	② 給水メーター整備費	13,398,000	12,225,455	0	0	0	0	0	0	12,225,455
25	③ 管路緊急改善事業	753,515,000	182,167,700	97,400,000	0	0	50,263,000	12,500,000	0	22,004,700
26	**企業債償還金**	**770,370,000**	**770,367,055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39,331,000**	**0**	**731,036,055**
27	(1)建設事業債	769,196,000	769,193,660	0	0	0	0	38,157,605	0	731,036,055
28	(2)その他の企業債	1,174,000	1,173,395	0	0	0	0	1,173,395	0	0
29	**補助金等返還金**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	(1)その他補助金等返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B **資本的支出（繰越）**	**660,774,000**	**533,799,700**	**260,600,000**	**0**	**0**	**96,093,000**	**57,800,000**	**0**	**119,306,700**
32	**建設改良費**	**660,774,000**	**533,799,700**	**260,600,000**	**0**	**0**	**96,093,000**	**57,800,000**	**0**	**119,306,700**
33	**浄水施設整備費**	**13,277,000**	**12,168,200**	**7,300,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,868,200**
34	(1)機器整備費	13,277,000	12,168,200	7,300,000	0	0	0	0	0	4,868,200
35	**配給水施設整備費**	**647,497,000**	**521,631,500**	**253,300,000**	**0**	**0**	**96,093,000**	**57,800,000**	**0**	**114,438,500**
36	① 配水管整備事業費	328,024,000	231,024,700	144,000,000	0	0	0	0	0	87,024,700
37	(1)配水管布設	12,683,000	11,078,100	6,600,000	0	0	0	0	0	4,478,100
38	(1)配水管布設替	168,829,000	160,506,500	96,100,000	0	0	0	0	0	64,406,500
39	(2)配水管移設	137,558,000	54,446,100	38,400,000	0	0	0	0	0	16,046,100
40	(3)機器整備費	4,994,000	4,994,000	2,900,000	0	0	0	0	0	2,094,000
41	(5)調査設計費	3,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	② 管路緊急改善事業	319,473,000	290,606,800	109,300,000	0	0	96,093,000	57,800,000	0	27,413,800

（３）損益計算書の推移

	項目＼年度及び金額等	令和４年度		令和５年度		令和６年度		差引	比率
		金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	R6-R5	R5=100
		円	%	円	%	円	%	円	
(1)	**８ 水道事業収益**	2,391,896,647	94.8	2,522,118,778	97.3	2,596,284,666	100.2	74,165,888	102.9
(2)	１ 営業収益	2,065,204,745	81.9	2,153,464,695	83.0	2,256,281,035	87.0	102,816,340	104.8
(3)	1 給水収益	2,032,446,745	80.6	2,122,281,595	81.8	2,219,268,635	85.6	96,987,040	104.6
(4)	9 その他営業収益	32,758,000	1.3	31,183,100	1.2	37,012,400	1.4	5,829,300	118.7
(5)	２ 営業外収益	326,002,976	12.9	368,333,190	14.3	329,196,227	12.8	△ 39,136,963	89.4
(6)	1 受取利息及び配当金	516,417	0.0	463,885	0.0	1,316,529	0.1	852,644	283.8
(7)	2 負担金補助金補償金	12,229,792	0.5	8,497,220	0.3	20,021,658	0.8	11,524,438	235.6
(8)	4 事務手数料	55,380,424	2.2	55,827,291	2.2	56,456,709	2.2	629,418	101.1
(9)	5 長期前受金戻入	247,832,776	9.8	248,116,275	9.7	250,430,535	9.7	2,314,260	100.9
(10)	6 退職給付引当金戻入益	7,473,589	0.3	54,997,873	2.1	0	0.0	△ 54,997,873	皆減
(11)	9 雑収益	1,748,443	0.1	430,646	0.0	970,796	0.0	540,150	225.4
(12)	10 貸倒引当金戻入益	821,535	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(13)	３ 特別利益	688,926	0.0	320,893	0.0	10,807,404	0.4	10,486,511	3,367.9
(14)	3 過年度損益修正益	460,811	0.0	46,924	0.0	100	0.0	△ 46,824	0.2
(15)	4 その他特別利益	228,115	0.0	273,969	0.0	10,807,304	0.4	10,533,335	3,944.7
(16)	**９ 水道事業費用**	2,444,328,202	100.0	2,423,531,130	95.2	2,545,795,731	100.0	122,264,601	105.0
(17)	１ 営業費用	2,279,966,748	93.3	2,282,441,655	89.7	2,422,858,591	95.2	140,416,936	106.2
(18)	1 原水及び浄水費	455,590,433	18.6	426,841,989	16.8	443,578,789	17.4	16,736,800	103.9
(19)	2 配水費	303,383,879	12.4	345,939,948	13.6	387,999,923	15.2	42,059,975	112.2
(20)	3 給水費	78,986,265	3.2	78,606,033	3.1	105,825,312	4.2	27,219,279	134.6
(21)	5 業務費	181,647,214	7.5	180,957,421	7.1	182,484,681	7.2	1,527,260	100.8
(22)	6 総係費	69,582,122	2.8	55,083,669	2.2	96,532,159	3.8	41,448,490	175.2
(23)	8 減価償却費	1,154,980,856	47.3	1,171,650,102	46.0	1,183,108,167	46.5	11,458,065	101.0
(24)	9 資産減耗費	35,795,979	1.5	23,213,333	0.9	23,329,560	0.9	116,227	100.5
(25)	10 その他営業費用	0	0.0	149,160	0.0	0	0.0	△ 149,160	皆減
(26)	２ 営業外費用	149,035,264	6.1	134,522,201	5.3	122,608,256	4.8	△ 11,913,945	91.1
(27)	1 支払利息及び企業債取扱諸費	146,337,750	6.0	132,043,993	5.2	118,859,861	4.7	△ 13,184,132	90.0
(28)	9 雑支出	2,697,514	0.1	2,478,208	0.1	3,748,395	0.1	1,270,187	151.3
(29)	３ 特別損失	15,326,190	0.6	6,567,274	0.2	328,884	0.0	△ 6,238,390	5.0
(30)	4 臨時損失	13,169,600	0.5	6,305,272	0.2	180,000	0.0	△ 6,125,272	2.9
(31)	3 過年度損益修正損	2,156,590	0.1	262,002	0.0	148,884	0.0	△ 113,118	56.8
(32)	9 その他特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(33)	当年度純利益	△ 52,431,555	100.0	98,587,648	100.0	50,488,935	100.0	△ 48,098,713	51.2
(34)	当年度未処分利益剰余金	△ 52,431,555	100.0	98,587,648	100.0	50,488,935	100.0	△ 48,098,713	51.2

（４）貸借対照表の推移

	項目	年度及び金額等	令和４年度		令和５年度		令和６年度		差引	比率
			金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	R6-R5	R5=100
			円	%	円	%	円	%	円	
(1)	資産の部	1 固定資産	25,543,234,256	89.1	25,196,625,853	89.4	25,626,411,962	89.0	429,786,109	101.7
(2)		(1) 有形固定資産	25,234,852,117	88.1	24,886,468,215	88.3	25,316,463,258	88.0	429,995,043	101.7
(3)		土地	240,633,403	0.9	240,633,403	0.9	240,633,403	0.8	0	100.0
(4)		建物	1,124,793,590	3.9	1,091,314,620	3.9	1,057,878,477	3.7	△ 33,436,143	96.9
(5)		構築物	21,104,335,679	73.6	20,857,957,208	74.0	20,932,322,912	72.7	74,365,704	100.4
(6)		機械及び装置	2,647,842,671	9.3	2,434,934,006	8.6	2,220,793,762	7.7	△ 214,140,244	91.2
(7)		車輌運搬具	1,638,264	0.0	1,409,965	0.0	1,181,666	0.0	△ 228,299	83.8
(8)		工具器具備品	29,479,910	0.1	50,676,134	0.2	42,034,291	0.1	△ 8,641,843	82.9
(9)		建設仮勘定	86,128,600	0.3	209,542,879	0.7	821,618,747	3.0	612,075,868	392.1
(10)		(2) 無形固定資産	8,382,139	0.0	10,157,638	0.0	9,948,704	0.0	△ 208,934	97.9
(11)		水利権	5,662,139	0.0	7,444,838	0.0	7,243,104	0.0	△ 201,734	97.3
(12)		電話加入権	2,720,000	0.0	2,712,800	0.0	2,705,600	0.0	△ 7,200	99.7
(13)		(3) 投資その他の資産	300,000,000	1.0	300,000,000	1.1	300,000,000	1.0	0	100.0
(14)		長期貸付金	300,000,000	1.0	300,000,000	1.1	300,000,000	1.0	0	100.0
(15)		2 流動資産	3,137,472,616	10.9	2,973,957,114	10.6	3,158,898,161	11.0	184,941,047	106.2
(16)		(1) 現金預金	2,686,415,375	9.4	2,550,917,822	9.1	2,653,377,749	9.2	102,459,927	104.0
(17)		(2) 未収金	204,206,799	0.7	210,030,774	0.7	248,010,823	0.9	37,980,049	118.1
(18)		(3) 未収消費税	35,784,200	0.1	0	0.0	0	0.0	0	-
(19)		(4) 貸倒引当金	△ 3,744,796	0.0	△ 3,935,950	0.0	△ 3,662,141	0.0	273,809	93.0
(20)		(5) 貯蔵品	31,111,828	0.1	31,522,258	0.1	31,363,180	0.1	△ 159,078	99.5
(21)		(6) 前払金及び前払費用	183,699,210	0.6	185,422,210	0.7	229,808,550	0.8	44,386,340	123.9
(22)	資産合計		28,680,706,872	100.0	28,170,582,967	100.0	28,785,310,123	100.0	614,727,156	102.2

	項目 ＼ 年度及び金額等		令和４年度		令和５年度		令和６年度		差引	比率
			金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	R6-R5	R5=100
(23)	負債の部	3 固定負債	10,018,843,441	34.9	9,578,178,513	34.0	9,857,926,376	34.2	279,747,863	102.9
(24)		(1) 企業債	9,787,646,092	34.1	9,401,979,037	33.4	9,651,424,288	33.5	249,445,251	102.7
(25)		(2) 引当金	231,197,349	0.8	176,199,476	0.6	206,502,088	0.7	30,302,612	117.2
(26)		退職給付引当金	231,197,349	0.8	176,199,476	0.6	206,502,088	0.7	30,302,612	117.2
(27)		4 流動負債	1,278,082,431	4.5	1,037,379,007	3.6	1,135,662,127	3.9	98,283,120	109.5
(28)		(1) 企業債(1年以内に償還期限が到来するもの)	827,271,030	2.9	770,367,055	2.7	714,654,749	2.5	△ 55,712,306	92.8
(29)		(2) 未払金	275,580,957	1.0	125,478,751	0.4	316,716,706	1.1	191,237,955	252.4
(30)		(3) 未払消費税	14,119,600	0.1	28,611,300	0.1	0	0.0	△ 28,611,300	皆減
(31)		(4) 前受金	146,448,000	0.5	101,100,000	0.4	92,326,142	0.3	△ 8,773,858	91.3
(32)		(5) 賞与等引当金	12,087,000	0.0	10,013,000	0.0	11,174,000	0.0	1,161,000	111.6
(33)		(6) その他流動負債	2,575,844	0.0	1,808,901	0.0	790,530	0.0	△ 1,018,371	43.7
(34)		5 繰延収益	5,887,104,035	20.5	5,793,139,834	20.6	5,865,816,072	20.4	72,676,238	101.3
(35)		(1) 長期前受金	5,887,104,035	20.5	5,793,139,834	20.6	5,865,816,072	20.4	72,676,238	101.3
(36)	**負債合計**		17,184,029,907	59.9	16,408,697,354	58.2	16,859,404,575	58.5	450,707,221	102.7
(37)	資本の部	6 資本金	11,231,961,196	39.2	11,398,582,196	40.5	11,512,113,196	40.0	113,531,000	101.0
(38)		(1) 資本金	11,231,961,196	39.2	11,398,582,196	40.5	11,512,113,196	40.0	113,531,000	101.0
(39)		7 剰余金	264,715,769	0.9	363,303,417	1.3	413,792,352	1.5	50,488,935	113.9
(40)		(1) 資本剰余金	25,190,343	0.1	25,190,343	0.1	25,190,343	0.1	0	100.0
(41)		受贈財産評価額	15,903,668	0.1	15,903,668	0.1	15,903,668	0.1	0	100.0
(42)		国庫補助金	9,286,675	0.0	9,286,675	0.0	9,286,675	0.0	0	100.0
(43)		(2) 利益剰余金	239,525,426	0.8	338,113,074	1.2	388,602,009	1.4	50,488,935	114.9
(44)		当年度未処分利益剰余金	239,525,426	0.8	338,113,074	1.2	388,602,009	1.4	50,488,935	114.9
(45)	**資本合計**		11,496,676,965	40.1	11,761,885,613	41.8	11,925,905,548	41.5	164,019,935	101.4
(46)	**負債・資本合計**		28,680,706,872	100.0	28,170,582,967	100.0	28,785,310,123	100.0	614,727,156	102.2

Ⅲ　業務状況

1　取水・浄水関係

（1）－ア　取水及び排出水量の状況（合計）

前　5　年　間　の　推　移					項　　目	令　和　6　年　度			
令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		実績値	対前年度比較増減		
9,772,879	9,917,433	9,923,928	9,930,619	9,782,268	1．年間取水量　（㎥）	9,870,633	88,365	0.90	(1)
805,711	788,307	813,654	839,022	801,145	4　月　（㎥）	811,930	10,785	1.35	(2)
846,410	830,987	841,281	860,831	825,995	5　月　（㎥）	835,057	9,062	1.10	(3)
807,024	824,259	828,926	825,464	802,051	6　月　（㎥）	815,963	13,912	1.73	(4)
837,240	826,210	854,124	864,201	852,186	7　月　（㎥）	848,585	△ 3,601	△ 0.42	(5)
889,698	882,534	866,617	858,023	871,897	8　月　（㎥）	863,435	△ 8,462	△ 0.97	(6)
810,790	822,654	820,507	817,978	817,140	9　月　（㎥）	813,219	△ 3,921	△ 0.48	(7)
823,198	837,564	827,221	841,430	822,569	１０　月　（㎥）	836,738	14,169	1.72	(8)
777,421	795,680	795,072	795,191	790,146	１１　月　（㎥）	801,979	11,833	1.50	(9)
813,363	824,295	829,550	826,771	819,752	１２　月　（㎥）	845,300	25,548	3.12	(10)
799,137	877,779	848,503	833,165	806,449	1　月　（㎥）	829,044	22,595	2.80	(11)
760,128	769,636	747,705	760,083	760,109	2　月　（㎥）	748,225	△ 11,884	△ 1.56	(12)
802,759	837,528	850,768	808,460	812,829	3　月　（㎥）	821,158	8,329	1.02	(13)
26,702	27,171	27,185	27,208	26,725	1-1 一日平均取水量　（㎥）	27,040	315	1.18	(14)
31,570	30,926	32,936	30,203	29,678	1-2 一日最大取水量　（㎥）	33,306	3,628	12.22	(15)
23,645	24,042	24,799	23,836	23,433	1-3 一日最小取水量　（㎥）	23,472	39	0.17	(16)
93.1	93.1	93.5	93.5	93.3	2．取水効率　［配水量 対 取水量］　（%）	93.1	△ 0.2	△ 0.26	(17)

（1）－イ　取水及び排出水量の状況（保呂羽浄水場系：北上川）

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		実績値	対前年度比較増減		
8,627,894	8,788,888	8,820,754	8,856,553	8,724,059	1．年間取水量（保呂羽浄水場）（㎥）	8,845,804	121,745	1.40	(1)
705,186	696,954	724,042	750,092	718,078	4　月（㎥）	729,312	11,234	1.56	(2)
742,412	734,166	749,356	770,135	745,579	5　月（㎥）	748,361	2,782	0.37	(3)
705,238	726,887	734,648	734,754	715,915	6　月（㎥）	727,553	11,638	1.63	(4)
735,424	728,218	760,174	784,284	757,618	7　月（㎥）	779,325	21,707	2.87	(5)
781,168	804,058	770,514	766,975	772,324	8　月（㎥）	770,335	△ 1,989	△ 0.26	(6)
719,901	733,270	730,661	729,830	735,029	9　月（㎥）	733,759	△ 1,270	△ 0.17	(7)
732,714	740,992	741,586	748,452	727,310	１０　月（㎥）	748,552	21,242	2.92	(8)
689,612	702,542	702,535	708,719	699,850	１１　月（㎥）	715,061	15,211	2.17	(9)
722,520	728,695	735,103	728,044	727,166	１２　月（㎥）	752,412	25,246	3.47	(10)
706,006	772,318	752,909	734,413	715,745	1　月（㎥）	742,731	26,986	3.77	(11)
673,903	678,713	662,338	678,069	682,694	2　月（㎥）	666,482	△ 16,212	△ 2.37	(12)
713,810	742,075	756,888	722,786	726,751	3　月（㎥）	731,921	5,170	0.71	(13)
23,573	24,079	24,162	24,265	23,835	1-1 一日平均取水量（㎥）	24,231	396	1.66	(14)
28,309	27,971	30,202	27,262	26,627	1-2 一日最大取水量（㎥）	29,955	3,328	12.50	(15)
20,415	21,012	21,698	21,072	21,012	1-3 一日最小取水量（㎥）	20,502	△ 510	△ 2.43	(16)
19,028	19,382	19,483	19,142	19,011	2．取水ポンプの総稼働時間（ｈ）	19,206	195	1.03	(17)
4,451	6,004	4,850	925	3,740	2-1　１号機（ｈ）	4,903	1,163	31.10	(18)
4,887	5,758	5,747	3,694	814	2-2　２号機（ｈ）	0	△ 814	△ 100.00	(19)
4,997	4,602	4,154	4,965	4,857	2-3　３号機（ｈ）	5,046	189	3.89	(20)
4,693	3,018	3,201	4,816	5,173	2-4　４号機（ｈ）	4,613	△ 560	△ 10.83	(21)
0	0	1,531	4,742	4,427	2-5　５号機（ｈ）	4,644	217	4.90	(22)
453	453	453	462	458	2-6　１台平均の時間当り取水量（㎥／h）	460	2	0.44	(23)
14:10	13:53	12:06	14:30	14:58	3．日最大の時間換算保呂羽配水池容量（ｈ）	11:46	28	－	(24)
333	953	3,769	3,879	3,957	4．浄水固形汚泥発生量（㎥）	3,778	△ 179	△ 4.52	(25)
16,836	16,790	16,790	16,790	16,836	5．北上川排水量（㎥）	16,790	△ 46	△ 0.27	(26)
7.81～7.31　12回	7.78～7.32　12回	7.83～7.26　12回	7.90～7.08　12回	7.83～7.14　12回	5-1 排水水質　pH　（基準：5.8～8.6）	7.74～7.08　12回	－	－	(27)
2.0～<0.2　12回	1.5～<0.1　12回	0.9～<0.1　12回	1.6～＜0.1　12回	1.3～0.1　12回	5-2　ＢＯＤ　（基準：160mg/l未満）	2.2～0.2　12回	－	－	(28)
7.8～0.9　12回	4.5～0.6　12回	3.8～1.2　12回	10.1～1.2　12回	6.1～0.4　12回	5-3　ＣＯＤ　（基準：160mg/l未満）	4.5～0.6　12回	－	－	(29)
91.2	90.6	90.6	90.6	89.8	6．取水効率　［配水量 対 取水量］（%）	89.8	0.0	0.0	(30)

注）日最大の時間換算保呂羽配水池容量（ｈ）＝(14，700㎥／日最大配水量)×24ｈ

（1）－ウ　取水及び排出水量の状況（石越浄水場：迫川、錦織浄水場：大関川）

前５年間の推移					項目	令和５年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
392,127	423,547	454,316	456,109	396,233	１．年間取水量　（石越浄水場）　（㎥）	386,441	△ 9,792	△ 2.47	(1)
33,507	36,878	38,160	39,670	36,354	４　月　（㎥）	33,022	△ 3,332	△ 9.17	(2)
34,424	38,217	39,171	39,785	32,068	５　月　（㎥）	34,567	2,499	7.79	(3)
33,480	37,819	38,843	39,795	35,664	６　月　（㎥）	34,579	△ 1,085	△ 3.04	(4)
33,382	37,633	39,420	31,112	37,518	７　月　（㎥）	14,380	△ 23,138	△ 61.67	(5)
36,389	16,132	39,490	39,449	39,390	８　月　（㎥）	34,575	△ 4,815	△ 12.22	(6)
29,023	31,574	37,161	38,825	24,056	９　月　（㎥）	28,736	4,680	19.45	(7)
30,340	38,672	31,337	39,150	31,091	１０　月　（㎥）	34,771	3,680	11.84	(8)
31,328	37,693	39,056	37,687	33,019	１１　月　（㎥）	32,460	△ 559	△ 1.69	(9)
32,734	38,597	38,972	40,296	35,161	１２　月　（㎥）	33,678	△ 1,483	△ 4.22	(10)
33,241	36,862	38,866	40,453	34,615	１　月　（㎥）	37,335	2,720	7.86	(11)
31,152	34,449	35,086	32,057	25,065	２　月　（㎥）	32,355	7,290	29.08	(12)
33,127	39,021	38,754	37,830	32,232	３　月　（㎥）	35,983	3,751	11.64	(13)
1,071	1,160	1,245	1,249	1,081	1-1 一日平均取水量　（㎥）	1,060	△ 21	△ 1.94	(14)
1,256	1,387	1,380	1,386	1,325	1-2 一日最大取水量　（㎥）	1,373	48	3.62	(15)
0	0	0	0	0	1-3 一日最小取水量　（㎥）	0	0	－	(16)
147,743	175,057	177,465	168,062	183,421	１．年間取水量　（錦織浄水場）　（㎥）	183,139	△ 282	△ 0.15	(17)
11,124	13,961	14,133	12,615	14,185	４　月　（㎥）	12,813	△ 1,372	△ 9.67	(18)
11,756	15,023	15,201	13,188	15,137	５　月　（㎥）	15,221	84	0.55	(19)
12,662	15,155	15,795	13,114	15,861	６　月　（㎥）	16,450	589	3.71	(20)
12,581	15,858	16,180	15,495	16,902	７　月　（㎥）	17,853	951	5.63	(21)
13,076	15,603	16,258	15,408	18,066	８　月　（㎥）	19,162	1,096	6.07	(22)
11,732	15,720	15,522	15,105	17,832	９　月　（㎥）	17,863	31	0.17	(23)
11,424	15,139	16,140	16,014	17,478	１０　月　（㎥）	16,758	△ 720	△ 4.12	(24)
13,267	14,625	15,167	9,885	14,952	１１　月　（㎥）	15,968	1,016	6.80	(25)
10,976	14,481	16,149	16,675	13,534	１２　月　（㎥）	13,179	△ 355	△ 2.62	(26)
12,414	13,487	13,720	14,919	13,851	１　月　（㎥）	13,362	△ 489	△ 3.53	(27)
13,229	12,382	10,987	11,728	12,925	２　月　（㎥）	12,081	△ 844	△ 6.53	(28)
13,502	13,623	12,213	13,916	12,698	３　月　（㎥）	12,429	△ 269	△ 2.12	(29)
404	480	486	460	501	1-1 一日平均取水量　（㎥）	501	0	0.00	(30)
566	583	643	582	647	1-2 一日最大取水量　（㎥）	642	△ 5	△ 0.77	(31)
111	304	307	0	133	1-3 一日最小取水量　（㎥）	306	173	0.00	(32)

（１）－エ　取水及び排出水量の状況（米谷浄水場・米川浄水場）

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
134,046	95,272	99,300	101,346	108,929	１．年間取水量　（米谷浄水場）　（㎥）	96,255	△ 12,674	△ 11.64	(1)
13,941	7,208	8,421	7,803	7,927	４　月　（㎥）	9,272	1,345	16.97	(2)
12,850	8,211	8,238	8,896	8,100	５　月　（㎥）	8,880	780	9.63	(3)
12,194	8,821	8,349	8,488	8,108	６　月　（㎥）	9,114	1,006	12.41	(4)
12,866	8,732	8,685	5,818	9,467	７　月　（㎥）	7,527	△ 1,940	△ 20.49	(5)
15,155	8,263	8,886	8,852	9,666	８　月　（㎥）	8,517	△ 1,149	△ 11.89	(6)
14,681	7,426	8,514	8,352	8,261	９　月　（㎥）	5,749	△ 2,512	△ 30.41	(7)
11,511	7,898	8,360	8,730	9,890	１０　月　（㎥）	7,765	△ 2,125	△ 21.49	(8)
8,183	7,625	7,846	10,265	9,474	１１　月　（㎥）	7,481	△ 1,993	△ 21.04	(9)
9,229	7,634	8,295	8,616	10,267	１２　月　（㎥）	8,095	△ 2,172	△ 21.16	(10)
8,443	8,708	8,250	8,915	9,676	１　月　（㎥）	8,329	△ 1,347	△ 13.92	(11)
7,232	7,066	7,287	8,244	9,418	２　月　（㎥）	7,381	△ 2,037	△ 21.63	(12)
7,761	7,680	8,169	8,367	8,675	３　月　（㎥）	8,145	△ 530	△ 6.11	(13)
366	261	272	278	297	1-1 一日平均取水量　（㎥）	264	△ 33	△ 11.11	(14)
815	532	391	782	402	1-2 一日最大取水量　（㎥）	488	86	21.39	(15)
0	0	199	0	0	1-3 一日最小取水量　（㎥）	0	0	0.00	(16)
319,430	289,850	220,820	205,320	209,377	１．年間取水量　（米川浄水場）　（㎥）	191,026	△ 18,351	△ 8.76	(17)
27,750	22,142	17,376	17,363	12,861	４　月　（㎥）	15,338	2,477	19.26	(18)
29,340	23,390	17,055	16,311	13,254	５　月　（㎥）	14,684	1,430	10.79	(19)
28,110	23,407	18,182	16,862	13,749	６　月　（㎥）	14,449	700	5.09	(20)
29,787	23,341	16,006	15,058	16,591	７　月　（㎥）	14,558	△ 2,033	△ 12.25	(21)
30,471	25,127	17,683	14,956	16,927	８　月　（㎥）	16,251	△ 676	△ 3.99	(22)
23,564	22,718	15,530	14,281	16,328	９　月　（㎥）	12,135	△ 4,193	△ 25.68	(23)
25,046	22,915	16,257	17,182	20,350	１０　月　（㎥）	13,339	△ 7,011	△ 34.45	(24)
24,376	21,775	17,216	17,512	19,893	１１　月　（㎥）	16,224	△ 3,669	△ 18.44	(25)
26,488	22,871	18,896	21,172	21,289	１２　月　（㎥）	22,544	1,255	5.90	(26)
27,715	33,196	22,662	22,277	20,004	１　月　（㎥）	12,391	△ 7,613	△ 38.06	(27)
23,774	25,941	21,163	18,609	18,264	２　月　（㎥）	18,689	425	2.33	(28)
23,009	23,027	22,794	13,737	19,867	３　月　（㎥）	20,424	557	2.80	(29)
873	794	606	563	572	1-1 一日平均取水量　（㎥）	524	△ 48	△ 8.39	(30)
1,285	1,349	889	844	938	1-2 一日最大取水量　（㎥）	1,021	83	8.85	(31)
272	681	300	58	222	1-3 一日最小取水量　（㎥）	204	△ 18	△ 8.11	(32)

（１）－オ　取水及び排出水量の状況（楼台浄水場・大萱沢浄水場）

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
10,997	13,762	12,823	13,047	13,014	１．年間取水量　（楼台浄水場）　（㎥）	13,460	446	3.43	(1)
905	1,051	1,128	1,030	1,116	４　月　（㎥）	1,157	41	3.67	(2)
915	1,123	1,195	1,112	1,171	５　月　（㎥）	1,178	7	0.60	(3)
871	1,107	1,085	1,026	1,125	６　月　（㎥）	1,162	37	3.29	(4)
979	1,217	1,133	1,099	1,219	７　月　（㎥）	1,221	2	0.16	(5)
952	1,252	1,115	1,058	1,210	８　月　（㎥）	1,257	47	3.88	(6)
872	1,117	1,021	1,007	1,072	９　月　（㎥）	1,137	65	6.06	(7)
897	1,173	1,055	1,101	1,080	１０　月　（㎥）	1,143	63	5.83	(8)
823	1,121	1,025	1,088	1,011	１１　月　（㎥）	1,078	67	6.63	(9)
861	1,196	1,022	1,150	665	１２　月　（㎥）	1,082	417	62.71	(10)
888	1,247	1,031	1,192	1,127	１　月　（㎥）	1,054	△ 73	△ 6.48	(11)
961	1,020	946	1,042	1,064	２　月　（㎥）	975	△ 89	△ 8.36	(12)
1,073	1,138	1,067	1,142	1,154	３　月　（㎥）	1,016	△ 138	△ 11.96	(13)
30	38	35	36	36	1-1 一日平均取水量　（㎥）	37	1	2.78	(14)
57	53	62	51	54	1-2 一日最大取水量　（㎥）	57	3	5.56	(15)
12	26	24	0	0	1-3 一日最小取水量　（㎥）	22	22	0.00	(16)
137,483	127,921	134,675	126,563	143,566	１．年間取水量　（大萱沢浄水場）　（㎥）	150,769	7,203	5.02	(17)
13,056	9,850	10,128	10,150	10,357	４　月　（㎥）	10,745	388	3.75	(18)
14,445	10,574	10,776	11,105	10,389	５　月　（㎥）	11,880	1,491	14.35	(19)
14,212	10,795	11,749	11,142	11,326	６　月　（㎥）	12,395	1,069	9.44	(20)
11,952	10,938	12,245	11,049	12,571	７　月　（㎥）	13,446	875	6.96	(21)
12,195	11,812	12,348	11,019	13,951	８　月　（㎥）	13,027	△ 924	△ 6.62	(22)
10,751	10,569	11,816	10,313	14,304	９　月　（㎥）	13,508	△ 796	△ 5.56	(23)
11,014	10,512	12,205	10,523	15,077	１０　月　（㎥）	14,131	△ 946	△ 6.27	(24)
9,585	10,061	11,959	9,778	11,667	１１　月　（㎥）	13,434	1,767	15.15	(25)
10,275	10,569	10,802	10,414	11,321	１２　月　（㎥）	13,981	2,660	23.50	(26)
10,145	11,703	10,641	10,634	11,096	１　月　（㎥）	13,443	2,347	21.15	(27)
9,634	9,838	9,531	10,039	10,370	２　月　（㎥）	9,917	△ 453	△ 4.37	(28)
10,219	10,700	10,475	10,397	11,137	３　月　（㎥）	10,862	△ 275	△ 2.47	(29)
376	350	369	347	392	1-1 一日平均取水量　（㎥）	413	21	5.36	(30)
612	446	486	462	619	1-2 一日最大取水量　（㎥）	543	△ 76	△ 12.28	(31)
288	2	310	302	299	1-3 一日最小取水量　（㎥）	329	30	10.03	(32)

（1）－カ　取水及び排出水量の状況（合ノ木浄水場・大綱木浄水場）

前５年間の推移					項目	令和５年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
1,391	1,417	1,503	1,562	1,563	1．年間取水量（合ノ木浄水場）（㎥）	1,620	57	3.65	(1)
108	119	109	125	118	4　月（㎥）	120	2	1.69	(2)
117	131	125	128	128	5　月（㎥）	131	3	2.34	(3)
110	129	123	121	142	6　月（㎥）	119	△ 23	△ 16.20	(4)
111	125	117	120	129	7　月（㎥）	125	△ 4	△ 3.10	(5)
132	128	157	137	194	8　月（㎥）	152	△ 42	△ 21.65	(6)
119	123	122	119	120	9　月（㎥）	191	71	59.17	(7)
110	120	125	124	125	１０　月（㎥）	131	6	4.80	(8)
118	104	119	109	119	１１　月（㎥）	133	14	11.76	(9)
117	111	154	192	131	１２　月（㎥）	134	3	2.29	(10)
120	115	124	150	125	1　月（㎥）	138	13	10.40	(11)
113	97	107	112	115	2　月（㎥）	116	1	0.87	(12)
116	115	121	125	117	3　月（㎥）	130	13	11.11	(13)
4	4	4	4	4	1-1 一日平均取水量（㎥）	4	0	0.00	(14)
7	5	9	7	12	1-2 一日最大取水量（㎥）	7	0	0.00	(15)
3	3	3	3	1	1-3 一日最小取水量（㎥）	3	0	0.00	(16)
1,768	1,719	2,272	2,057	2,106	1．年間取水量（大綱木浄水場）（㎥）	2,119	13	0.62	(17)
134	144	157	174	149	4　月（㎥）	151	2	1.34	(18)
151	152	164	171	169	5　月（㎥）	155	△ 14	△ 8.28	(19)
147	139	152	162	161	6　月（㎥）	142	△ 19	△ 11.80	(20)
158	148	164	166	171	7　月（㎥）	150	△ 21	△ 12.28	(21)
160	159	166	169	169	8　月（㎥）	159	△ 10	△ 5.92	(22)
147	137	160	146	138	9　月（㎥）	141	3	2.17	(23)
142	143	156	154	168	１０　月（㎥）	148	△ 20	△ 11.90	(24)
129	134	149	148	161	１１　月（㎥）	140	△ 21	△ 13.04	(25)
163	141	157	212	218	１２　月（㎥）	195	△ 23	△ 10.55	(26)
165	143	300	212	210	1　月（㎥）	261	51	24.29	(27)
130	130	260	183	194	2　月（㎥）	229	35	18.04	(28)
142	149	287	160	198	3　月（㎥）	248	50	25.25	(29)
5	5	6	6	6	1-1 一日平均取水量（㎥）	6	0	0.00	(30)
7	6	12	10	9	1-2 一日最大取水量（㎥）	10	1	11.11	(31)
4	4	4	4	0	1-3 一日最小取水量（㎥）	4	4	#DIV/0!	(32)

（２）－ア　各浄水場における電力（動力）消費量の状況（合計）

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
4,915,816	4,983,878	5,174,540	5,189,690	5,145,252	１．電力消費量 (kWh)	5,240,452	95,200	1.85	(1)
4,915,816	4,983,878	5,174,540	5,189,690	5,145,252	1-1 商用電力年間受電量 (kWh)	5,240,452	95,200	1.85	(2)
416,779	419,939	432,060	454,390	415,344	４　月 (kWh)	433,136	17,792	4.28	(3)
403,294	388,897	405,986	428,779	419,113	５　月 (kWh)	422,020	2,907	0.69	(4)
399,923	403,047	410,570	423,153	402,055	６　月 (kWh)	415,927	13,872	3.45	(5)
388,375	394,404	416,091	405,494	436,285	７　月 (kWh)	444,820	8,535	1.96	(6)
407,363	397,122	426,559	444,316	456,486	８　月 (kWh)	449,643	△ 6,843	△ 1.50	(7)
430,076	426,712	432,599	430,770	427,605	９　月 (kWh)	429,245	1,640	0.38	(8)
395,776	408,615	403,838	413,450	412,416	１０　月 (kWh)	429,373	16,957	4.11	(9)
399,771	406,842	411,330	428,873	411,950	１１　月 (kWh)	414,077	2,127	0.52	(10)
392,472	407,856	521,024	420,095	449,813	１２　月 (kWh)	459,188	9,375	2.08	(11)
438,035	445,646	448,531	460,894	455,584	１　月 (kWh)	474,841	19,257	4.23	(12)
428,024	468,984	462,396	461,180	424,122	２　月 (kWh)	420,500	△ 3,622	△ 0.85	(13)
415,928	415,814	403,556	418,296	434,479	３　月 (kWh)	447,682	13,203	3.04	(14)
0	0	0	0	0	1-2 自家発電設備による年間発電量 (kWh)	0	0	－	(15)
88,797	79,232	89,793	126,603	126,304	２．年間支払電気料金：税抜き （千円）	124,931	△ 1,373	△ 1.09	(16)
－	－	－		－	３．最大需要電力	－	－	－	(17)
1,155	1,155	943	943	943	3-1 常時契約電力 (kW)	945	－	－	(18)
－	－	－	－	－	3-2 最大需要電力の記録日 （月／日）	－	－	－	(19)
									(20)
					４．消費電力量分析				(21)
503.01	502.54	521.42	522.59	525.98	4-1 取水量１m3当り電力量 (Wh／m^3)	530.91	4.93	0.94	(22)
540.46	540.37	557.80	559.00	563.76	4-2 配水量１m3当り電力量 (Wh／m^3)	570.54	6.78	1.20	(23)
9.09	7.99	9.05	12.75	12.91	4-3 取水量１m3当り電気料金 (円／m^3)	12.66	-0.25	△ 1.94	(24)
9.76	8.59	9.68	13.64	13.84	4-4 配水量１m3当り電気料金 (円／m^3)	13.60	-0.24	△ 1.73	(25)

（２）－イ　各浄水場における電力（動力）消費量の状況（保呂羽浄水場）

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
4,162,998	4,231,182	4,263,616	4,404,614	4,376,828	１．電力消費量 (kWh)	4,478,830	102,002	2.33	(1)
4,162,998	4,231,182	4,263,616	4,404,614	4,376,828	1-1 商用電力年間受電量 (kWh)	4,478,830	102,002	2.33	(2)
351,160	351,253	365,720	380,037	350,843	４　月 (kWh)	363,948	13,105	3.74	(3)
334,885	332,254	345,186	366,417	362,051	５　月 (kWh)	364,151	2,100	0.58	(4)
344,015	344,925	353,178	367,217	349,493	６　月 (kWh)	361,418	11,925	3.41	(5)
328,735	339,806	345,328	351,234	378,530	７　月 (kWh)	393,971	15,441	4.08	(6)
347,217	342,633	362,520	383,325	389,352	８　月 (kWh)	394,130	4,778	1.23	(7)
378,030	387,343	372,875	376,487	369,565	９　月 (kWh)	371,138	1,573	0.43	(8)
339,803	349,188	347,588	357,422	360,395	１０　月 (kWh)	372,238	11,843	3.29	(9)
343,939	350,034	351,636	366,699	350,185	１１　月 (kWh)	358,762	8,577	2.45	(10)
329,164	338,203	338,463	350,149	376,875	１２　月 (kWh)	392,089	15,214	4.04	(11)
358,603	361,359	365,858	374,545	371,534	１　月 (kWh)	386,824	15,290	4.12	(12)
356,194	391,712	381,144	380,070	354,180	２　月 (kWh)	343,765	△ 10,415	△ 2.94	(13)
351,253	342,472	334,120	351,012	363,825	３　月 (kWh)	376,396	12,571	3.46	(14)
0	0	0	0	0	1-2 自家発電設備による年間発電量 (kWh)	0	0	－	(15)
74,141	68,900	74,092	108,097	110,405	２．年間支払電気料金：税抜き （千円）	107,837	△ 2,568	△ 2.33	(16)
711	708	715	708	711	３．最大需要電力	707	△ 4	△ 0.56	(17)
850	850	726	726	726	3-1 常時契約電力 (kW)	728	－	－	(18)
R1.5	R2.5 R2.6	R4.1	R5.2	R6.3	3-2 最大需要電力の記録日 （月）	R7.2	－	－	(19)
					４．消費電力量分析				(20)
482.50	490.41	483.36	497.33	501.70	4-1 取水量１m3当り電力量 (Wh／m³)	506.32	4.62	0.92	(21)
529.27	531.61	517.35	548.77	558.94	4-2 配水量１m3当り電力量 (Wh／m³)	566.06	7.12	1.27	(22)
8.59	7.99	8.40	12.21	12.66	4-3 取水量１m3当り電気料金 (円／m³)	12.19	-0.47	△ 3.71	(23)
9.43	8.66	8.99	13.47	14.10	4-4 配水量１m3当り電気料金 (円／m³)	13.63	-0.47	△ 3.33	(24)

＊配水量は、石越町分水量を含む水量であること。

（２）－ウ　各浄水場における電力（動力）消費量の状況（石越浄水場）

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
394,447	382,378	409,852	404,941	380,844	１．電力消費量 (kWh)	374,806	△ 6,038	△ 1.59	(1)
394,447	382,378	409,852	404,941	380,844	1-1 商用電力年間受電量 (kWh)	374,806	△ 6,038	△ 1.59	(2)
34,243	35,556	35,295	39,608	33,632	４　月 (kWh)	34,026	394	1.17	(3)
38,281	29,113	30,974	32,483	28,064	５　月 (kWh)	29,967	1,903	6.78	(4)
29,457	30,719	31,409	30,725	27,938	６　月 (kWh)	28,635	697	2.49	(5)
30,485	29,265	42,987	27,270	30,184	７　月 (kWh)	21,086	△ 9,098	△ 30.14	(6)
30,111	24,964	31,885	29,626	33,457	８　月 (kWh)	24,750	△ 8,707	△ 26.02	(7)
25,980	15,219	31,254	30,244	30,164	９　月 (kWh)	29,406	△ 758	△ 2.51	(8)
28,515	31,867	26,066	28,862	19,494	１０　月 (kWh)	26,209	6,715	34.45	(9)
28,908	30,384	28,905	31,946	31,644	１１　月 (kWh)	28,348	△ 3,296	△ 10.42	(10)
35,096	36,096	30,105	36,469	35,298	１２　月 (kWh)	33,727	△ 1,571	△ 4.45	(11)
40,952	41,807	42,254	42,457	41,219	１　月 (kWh)	43,607	2,388	5.79	(12)
37,768	40,335	41,280	42,247	33,186	２　月 (kWh)	39,522	6,336	19.09	(13)
34,651	37,053	37,438	33,004	36,564	３　月 (kWh)	35,523	△ 1,041	△ 2.85	(14)
0	0	0	0	0	1-2 自家発電設備による年間発電量 (kWh)	0	0	－	(15)
7,147	6,454	7,580	9,621	8,226	２．年間支払電気料金：税抜き （千円）	8,491	265	3.22	(16)
－	－	－	－	－	３．最大需要電力	－	－	－	(17)
171	171	83	83	83	3-1 常時契約電力 (kW)	83	0	0.00	(18)
－	－	－	－	－	3-2 最大需要電力の記録日 （月／日）	－	－	－	(19)
									(20)
					４．消費電力量分析				(21)
1,005.92	975.14	902.13	887.82	961.16	4-1 取水量１m3当り電力量 (Wh／m³)	969.89	8.73	0.91	(22)
1,051.11	936.60	929.40	910.08	989.49	4-2 配水量１m3当り電力量 (Wh／m³)	1,023.59	34.1	3.45	(23)
18.23	16.46	16.68	21.09	20.76	4-3 取水量１m3当り電気料金 (円／m³)	21.97	1.21	5.83	(24)
19.05	15.81	17.19	21.62	21.37	4-4 配水量１m3当り電気料金 (円／m³)	23.19	1.82	8.52	(25)

＊配水量は、保呂羽水系からの分水量を除外した水量であること。

（２）－エ　各浄水場における電力（動力）消費量の状況（錦織浄水場）

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
101,576	145,827	275,648	149,013	161,699	１．電力消費量 (kWh)	170,173	8,474	5.24	(1)
101,576	145,827	275,648	149,013	161,699	1-1 商用電力年間受電量 (kWh)	170,173	8,474	5.24	(2)
6,887	11,883	12,249	12,972	12,970	４　月 (kWh)	13,415	445	3.43	(3)
7,205	11,176	13,306	13,202	13,471	５　月 (kWh)	12,550	△ 921	△ 6.84	(4)
6,709	11,578	11,742	10,616	11,720	６　月 (kWh)	11,892	172	1.47	(5)
7,587	10,593	13,029	12,519	12,826	７　月 (kWh)	14,212	1,386	10.81	(6)
7,826	13,380	14,210	14,469	15,304	８　月 (kWh)	15,232	△ 72	△ 0.47	(7)
6,837	10,978	12,873	11,825	13,540	９　月 (kWh)	15,169	1,629	12.03	(8)
7,450	12,175	12,936	11,990	15,577	１０　月 (kWh)	16,017	440	2.82	(9)
9,154	11,290	14,365	12,889	13,204	１１　月 (kWh)	13,330	126	0.95	(10)
9,444	12,874	131,211	9,471	14,001	１２　月 (kWh)	13,245	△ 756	△ 5.40	(11)
11,775	14,118	14,603	14,306	14,739	１　月 (kWh)	16,916	2,177	14.77	(12)
10,543	12,400	13,297	12,836	12,349	２　月 (kWh)	15,044	2,695	21.82	(13)
10,159	13,382	11,827	11,918	11,998	３　月 (kWh)	13,151	1,153	9.61	(14)
0	0	0	0	0	1-2 自家発電設備による年間発電量 (kWh)	0	0	－	(15)
2,128	2,617	3,068	3,313	2,953	２．年間支払電気料金：税抜き （千円）	3,517	564	19.10	(16)
－	－	－		－	３．最大需要電力	－	－	－	(17)
40	40	40	40	40	3-1 常時契約電力 (kW)	40	0	0.00	(18)
－	－	－	－	－	3-2 最大需要電力の記録日 （月／日）	－	－	－	(19)
									(20)
					４．消費電力量分析				(21)
687.52	987.03	1,553.25	886.65	881.57	4-1 取水量１m3当り電力量 (Wh／m^3)	929.20	47.63	5.40	(22)
502.46	584.07	1,051.86	628.93	634.77	4-2 配水量１m3当り電力量 (Wh／m^3)	675.59	40.82	6.43	(23)
14.40	17.71	17.29	19.71	16.10	4-3 取水量１m3当り電気料金 (円／m^3)	19.20	3.10	19.26	(24)
10.53	10.48	11.71	13.98	11.59	4-4 配水量１m3当り電気料金 (円／m^3)	13.96	2.37	20.45	(25)

（２）－オ　各浄水場における電力（動力）消費量の状況（米谷浄水場）

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
87,636	70,283	67,935	70,746	74,729	１．電力消費量 (kWh)	69,008	△ 5,721	△ 7.66	(1)
87,636	70,283	67,935	70,746	74,729	1-1 商用電力年間受電量 (kWh)	69,008	△ 5,721	△ 7.66	(2)
8,481	6,611	6,429	6,361	6,206	４　月 (kWh)	7,181	975	15.71	(3)
7,872	5,161	5,338	5,339	5,507	５　月 (kWh)	5,605	98	1.78	(4)
6,886	5,238	4,601	5,201	4,526	６　月 (kWh)	4,958	432	9.54	(5)
7,654	5,301	4,803	4,844	5,320	７　月 (kWh)	5,810	490	9.21	(6)
8,226	5,769	5,584	5,549	6,270	８　月 (kWh)	5,247	△ 1,023	△ 16.32	(7)
8,405	4,747	4,696	4,665	5,107	９　月 (kWh)	4,335	△ 772	△ 15.12	(8)
8,109	4,926	4,941	5,024	5,957	１０　月 (kWh)	5,232	△ 725	△ 12.17	(9)
5,386	4,630	5,153	5,252	5,561	１１　月 (kWh)	4,522	△ 1,039	△ 18.68	(10)
5,818	6,430	6,432	7,408	7,355	１２　月 (kWh)	5,744	△ 1,611	△ 21.90	(11)
8,238	7,424	7,070	7,709	8,467	１　月 (kWh)	7,693	△ 774	△ 9.14	(12)
6,400	6,683	6,653	6,694	7,441	２　月 (kWh)	6,463	△ 978	△ 13.14	(13)
6,161	7,363	6,235	6,700	7,012	３　月 (kWh)	6,218	△ 794	△ 11.32	(14)
0	0	0	0	0	1-2 自家発電設備による年間発電量 (kWh)	0	0	－	(15)
1,767	1,372	1,468	1,676	1,495	２．年間支払電気料金：税抜き （千円）	1,570	75	5.02	(16)
－	－	－	－	－	３．最大需要電力	－	－	－	(17)
28	28	28	28	28	3-1 常時契約電力 (kW)	28	0	0.00	(18)
－	－	－	－	－	3-2 最大需要電力の記録日 （月／日）	－	－	－	(19)
									(20)
					４．消費電力量分析				(21)
653.78	737.71	684.14	698.06	686.03	4-1 取水量１m3当り電力量 (Wh／m³)	716.93	30.90	4.50	(22)
644.16	700.67	711.49	675.61	642.24	4-2 配水量１m3当り電力量 (Wh／m³)	654.56	12.32	1.92	(23)
13.18	14.40	14.78	16.54	13.72	4-3 取水量１m3当り電気料金 (円／m³)	16.31	2.59	18.88	(24)
12.99	13.68	15.37	16.01	12.85	4-4 配水量１m3当り電気料金 (円／m³)	14.89	2.04	15.88	(25)

（２）－カ　各浄水場における電力（動力）消費量の状況（米川浄水場）

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
122,144	100,865	99,278	97,618	97,091	１．電力消費量 (kWh)	94,146	△ 2,945	△ 3.03	(1)
122,144	100,865	99,278	97,618	97,091	1-1 商用電力年間受電量 (kWh)	94,146	△ 2,945	△ 3.03	(2)
11,418	9,305	8,132	9,245	6,603	４　月 (kWh)	9,251	2,648	40.10	(3)
12,588	8,555	8,603	8,874	7,250	５　月 (kWh)	7,455	205	2.83	(4)
10,760	8,087	7,330	6,976	6,126	６　月 (kWh)	6,756	630	10.28	(5)
11,527	7,318	7,552	7,437	6,721	７　月 (kWh)	7,418	697	10.37	(6)
11,558	7,738	8,644	7,806	8,986	８　月 (kWh)	7,570	△ 1,416	△ 15.76	(7)
8,753	6,189	6,960	6,278	6,806	９　月 (kWh)	6,580	△ 226	△ 3.32	(8)
9,025	7,786	7,007	6,961	8,734	１０　月 (kWh)	6,794	△ 1,940	△ 22.21	(9)
8,596	8,227	7,980	8,432	9,144	１１　月 (kWh)	7,010	△ 2,134	△ 23.34	(10)
8,520	8,430	7,953	8,279	9,340	１２　月 (kWh)	8,658	△ 682	△ 7.30	(11)
11,434	11,203	8,989	10,615	10,428	１　月 (kWh)	10,086	△ 342	△ 3.28	(12)
9,995	9,811	10,400	9,701	8,673	２　月 (kWh)	7,514	△ 1,159	△ 13.36	(13)
7,970	8,216	9,728	7,014	8,280	３　月 (kWh)	9,054	774	9.35	(14)
0	0	0	0	0	1-2 自家発電設備による年間発電量 (kWh)	0	0	－	(15)
2,367	1,861	2,031	2,236	1,889	２．年間支払電気料金：税抜き （千円）	2,060	171	9.05	(16)
－	－	－	－	－	３．最大需要電力	－	－	－	(17)
29	29	29	29	29	3-1 常時契約電力 (kW)	29	0	0.00	(18)
－	－	－	－	－	3-2 最大需要電力の記録日 （月／日）	－	－	－	(19)
									(20)
					４．消費電力量分析				(21)
347.99	347.99	449.59	475.44	463.71	4-1 取水量１m3当り電力量 (Wh／m^3)	492.84	29.13	6.28	(22)
365.40	365.40	363.26	372.58	356.88	4-2 配水量１m3当り電力量 (Wh／m^3)	339.03	△ 17.85	△ 5.00	(23)
6.42	6.42	9.20	10.89	9.02	4-3 取水量１m3当り電気料金 (円／m^3)	10.78	1.76	19.51	(24)
6.74	6.74	7.43	8.53	6.94	4-4 配水量１m3当り電気料金 (円／m^3)	7.42	0.48	6.92	(25)

（２）－キ　各浄水場における電力（動力）消費量の状況（楼台浄水場）

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
27,487	34,658	34,891	33,487	32,918	１．電力消費量 (kWh)	34,219	1,301	3.95	(1)
27,487	34,658	34,891	33,487	32,918	1-1 商用電力年間受電量 (kWh)	34,219	1,301	3.95	(2)
2,567	3,660	2,970	3,356	2,821	４　月 (kWh)	3,384	563	19.96	(3)
1,923	2,010	2,248	2,151	2,056	５　月 (kWh)	1,977	△ 79	△ 3.84	(4)
1,636	1,976	1,933	1,891	1,626	６　月 (kWh)	1,755	129	7.93	(5)
1,870	1,817	1,834	1,858	1,737	７　月 (kWh)	1,949	212	12.20	(6)
1,685	2,169	2,127	2,113	2,066	８　月 (kWh)	1,942	△ 124	△ 6.00	(7)
1,467	1,826	1,839	79	1,638	９　月 (kWh)	1,774	136	8.30	(8)
1,773	1,998	1,848	1,876	1,884	１０　月 (kWh)	2,141	257	13.64	(9)
1,665	1,952	2,145	2,004	1,813	１１　月 (kWh)	1,924	111	6.12	(10)
2,454	4,056	3,847	3,571	3,806	１２　月 (kWh)	3,551	△ 255	△ 6.70	(11)
3,637	5,128	4,912	5,497	5,055	１　月 (kWh)	5,333	278	5.50	(12)
3,678	4,199	4,929	4,929	4,544	２　月 (kWh)	4,485	△ 59	△ 1.30	(13)
3,132	3,867	4,259	4,162	3,872	３　月 (kWh)	4,004	132	3.41	(14)
0	0	0	0	0	1-2 自家発電設備による年間発電量 (kWh)	0	0	－	(15)
655	711	797	855	722	２．年間支払電気料金：税抜き （千円）	839	117	16.20	(16)
－	－	－	－	－	３．最大需要電力	－	－	－	(17)
17	17	17	17	17	3-1 常時契約電力 (kW)	17	0	0.00	(18)
－	－	－	－	－	3-2 最大需要電力の記録日 （月／日）	－	－	－	(19)
									(20)
					４．消費電力量分析				(21)
2,499.50	2,518.38	2,720.97	2,566.64	2,529.43	4-1 取水量１m3当り電力量 (Wh／m³)	2,542.27	12.84	0.51	(22)
2,954.32	3,095.85	3,266.03	3,064.33	3,075.01	4-2 配水量１m3当り電力量 (Wh／m³)	3,161.11	86.10	2.80	(23)
59.56	51.66	62.15	65.53	55.48	4-3 取水量１m3当り電気料金 (円／m³)	62.33	6.85	12.35	(24)
70.40	63.51	74.60	78.24	67.45	4-4 配水量１m3当り電気料金 (円／m³)	77.51	10.06	14.92	(25)

（２）－ク　各浄水場における電力（動力）消費量の状況（合ノ木浄水場）

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
4,909	8,113	8,228	10,148	7,210	１．電力消費量 (kWh)	7,743	533	7.39	(1)
4,909	8,113	8,228	10,148	7,210	1-1 商用電力年間受電量 (kWh)	7,743	533	7.39	(2)
306	768	544	1,163	1,047	４　月 (kWh)	762	△ 285	△ 27.22	(3)
70	95	75	87	77	５　月 (kWh)	67	△ 10	△ 12.99	(4)
59	86	67	64	64	６　月 (kWh)	57	△ 7	△ 10.94	(5)
68	79	68	63	77	７　月 (kWh)	63	△ 14	△ 18.18	(6)
84	103	84	80	102	８　月 (kWh)	72	△ 30	△ 29.41	(7)
72	77	75	79	80	９　月 (kWh)	74	△ 6	△ 7.50	(8)
79	88	73	77	79	１０　月 (kWh)	79	0	0.00	(9)
73	61	71	68	68	１１　月 (kWh)	59	△ 9	△ 13.24	(10)
225	893	1,146	1,430	1,127	１２　月 (kWh)	977	△ 150	△ 13.31	(11)
1,184	2,276	2,147	2,607	1,615	１　月 (kWh)	2,130	515	31.89	(12)
1,403	1,935	2,103	2,303	1,465	２　月 (kWh)	1,669	204	13.92	(13)
1,286	1,652	1,775	2,127	1,409	３　月 (kWh)	1,734	325	23.07	(14)
0	0	0	0	0	1-2 自家発電設備による年間発電量 (kWh)	0	0	－	(15)
176	211	243	271	212	２．年間支払電気料金：税抜き （千円）	233	21	9.91	(16)
－	－	－	－	－	３．最大需要電力	－	－	－	(17)
7	7	7	7	7	3-1 常時契約電力 (kW)	7	0	0.00	(18)
－	－	－	－	－	3-2 最大需要電力の記録日 （月／日）	－	－	－	(19)
									(20)
					４．消費電力量分析				(21)
3,529.12	5,725.48	5,474.38	6,496.80	4,612.92	4-1 取水量１m3当り電力量 (Wh／m³)	4,779.63	166.71	3.61	(22)
4,789.27	7,711.98	7,230.23	8,477.86	6,023.39	4-2 配水量１m3当り電力量 (Wh／m³)	6,169.72	146.33	2.43	(23)
126.53	148.91	161.68	173.50	135.64	4-3 取水量１m3当り電気料金 (円／m³)	143.83	8.19	6.04	(24)
171.71	200.57	213.53	226.40	177.11	4-4 配水量１m3当り電気料金 (円／m³)	185.66	8.55	4.83	(25)

（２）－ケ　各浄水場における電力（動力）消費量の状況（大綱木浄水場）

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
8,448	7,452	9,389	9,736	8,601	１．電力消費量 (kWh)	7,627	△ 974	△ 11.32	(1)
8,448	7,452	9,389	9,736	8,601	1-1 商用電力年間受電量 (kWh)	7,627	△ 974	△ 11.32	(2)
1,392	657	387	1,412	724	４　月 (kWh)	653	△ 71	△ 9.81	(3)
92	68	78	82	61	５　月 (kWh)	52	△ 9	△ 14.75	(4)
68	68	61	66	52	６　月 (kWh)	48	△ 4	△ 7.69	(5)
75	60	59	64	56	７　月 (kWh)	52	△ 4	△ 7.14	(6)
84	88	80	70	80	８　月 (kWh)	59	△ 21	△ 26.25	(7)
69	57	61	59	42	９　月 (kWh)	57	15	35.71	(8)
74	61	57	56	60	１０　月 (kWh)	57	△ 3	△ 5.00	(9)
59	59	61	57	55	１１　月 (kWh)	50	△ 5	△ 9.09	(10)
1,612	751	1,610	1,230	1,544	１２　月 (kWh)	962	△ 582	△ 37.69	(11)
2,029	2,179	2,400	2,454	2,443	１　月 (kWh)	2,171	△ 272	△ 11.13	(12)
1,789	1,810	2,352	2,247	2,028	２　月 (kWh)	1,932	△ 96	△ 4.73	(13)
1,105	1,594	2,183	1,939	1,456	３　月 (kWh)	1,534	78	5.36	(14)
0	0	0	0	0	1-2 自家発電設備による年間発電量 (kWh)	0	0	－	(15)
231	202	264	264	235	２．年間支払電気料金：税抜き （千円）	231	△ 4	△ 1.70	(16)
－	－	－	－	－	３．最大需要電力	－	－	－	(17)
7	7	7	7	7	3-1 常時契約電力 (kW)	7	0	0.00	(18)
－	－	－	－	－	3-2 最大需要電力の記録日 （月／日）	－	－	－	(19)
									(20)
					４．消費電力量分析				(21)
4,778.28	4,335.08	4,132.48	4,733.11	4,084.05	4-1 取水量１m3当り電力量 (Wh／m³)	3,599.34	△ 484.71	△ 11.87	(22)
6,025.68	5,503.69	4,923.44	5,754.14	4,884.16	4-2 配水量１m3当り電力量 (Wh／m³)	4,348.35	△ 535.81	△ 10.97	(23)
130.66	117.51	116.20	128.34	111.59	4-3 取水量１m3当り電気料金 (円／m³)	109.01	△ 2.58	△ 2.31	(24)
164.76	149.19	138.44	156.03	133.45	4-4 配水量１m3当り電気料金 (円／m³)	131.70	△ 1.75	△ 1.31	(25)

（２）－コ　各浄水場における電力（動力）消費量の状況（大萱沢浄水場）

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
6,171	3,120	9,959	9,387	5,332	１．電力消費量 (kWh)	3,900	△ 1,432	△ 26.86	(1)
6,171	3,120	9,959	9,387	5,332	1-1 商用電力年間受電量 (kWh)	3,900	△ 1,432	△ 26.86	(2)
325	246	334	236	498	４　月 (kWh)	516	18	3.61	(3)
378	465	178	144	576	５　月 (kWh)	196	△ 380	△ 65.97	(4)
333	370	249	397	510	６　月 (kWh)	408	△ 102	△ 20.00	(5)
374	165	431	205	834	７　月 (kWh)	259	△ 575	△ 68.94	(6)
572	278	1,425	1,278	869	８　月 (kWh)	641	△ 228	△ 26.24	(7)
463	276	1,966	1,054	663	９　月 (kWh)	712	49	7.39	(8)
948	526	3,322	1,182	236	１０　月 (kWh)	606	370	156.78	(9)
1,991	205	1,014	1,526	276	１１　月 (kWh)	72	△ 204	△ 73.91	(10)
139	123	257	2,088	467	１２　月 (kWh)	235	△ 232	△ 49.68	(11)
183	152	298	704	84	１　月 (kWh)	81	△ 3	△ 3.57	(12)
254	99	238	153	256	２　月 (kWh)	106	△ 150	△ 58.59	(13)
211	215	247	420	63	３　月 (kWh)	68	5	7.94	(14)
0	0	0	0	0	1-2 自家発電設備による年間発電量 (kWh)	0	0	－	(15)
185	133	249	270	168	２．年間支払電気料金：税抜き （千円）	158	△ 10	△ 5.95	(16)
－	－	－	－	－	３．最大需要電力	－	－	－	(17)
6	6	6	6	6	3-1 常時契約電力 (kW)	6	0	0.00	(18)
－	－	－	－	－	3-2 最大需要電力の記録日 （月／日）	－	－	－	(19)
									(20)
					４．消費電力量分析				(21)
44.89	24.39	73.95	74.17	37.14	4-1 取水量１m3当り電力量 (Wh／m³)	25.87	△ 11.27	△ 30.35	(22)
51.78	28.35	85.54	86.67	42.57	4-2 配水量１m3当り電力量 (Wh／m³)	29.43	△ 13.14	△ 30.87	(23)
1.35	1.04	1.85	2.13	1.17	4-3 取水量１m3当り電気料金 (円／m³)	1.05	△ 0.12	△ 10.26	(24)
1.55	1.21	2.14	2.49	1.34	4-4 配水量１m3当り電気料金 (円／m³)	1.19	△ 0.15	△ 11.19	(25)

（３）　気象状況と水処理薬品の消費の状況　１／２

前５年間の推移					項目		令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度			実績値	対前年度比較増減		
					１．月次の最高気温					(1)
21.9	19.0	21.7	27.6	23.4	４　月	(℃)	28.6	5.2	22.22	(2)
32.9	29.1	25.0	27.3	32.3	５　月	(℃)	27.7	△ 4.6	△ 14.24	(3)
28.6	32.9	27.6	32.9	29.6	６　月	(℃)	30.4	0.8	2.70	(4)
34.5	29.6	34.5	34.7	36.2	７　月	(℃)	35.0	△ 1.2	△ 3.31	(5)
35.8	36.4	34.9	33.9	35.9	８　月	(℃)	33.8	△ 2.1	△ 5.85	(6)
32.9	34.7	28.7	29.7	32.9	９　月	(℃)	33.4	0.5	1.52	(7)
28.2	23.9	27.1	26.5	24.8	１０　月	(℃)	28.5	3.7	14.92	(8)
19.6	20.2	20.0	20.6	22.7	１１　月	(℃)	21.4	△ 1.3	△ 5.73	(9)
12.3	11.6	15.6	10.8	16.2	１２　月	(℃)	13.0	△ 3.2	△ 19.75	(10)
9.3	10.0	7.0	11.9	11.1	１　月	(℃)	10.5	△ 0.6	△ 5.41	(11)
13.2	17.4	12.0	15.5	18.2	２　月	(℃)	13.1	△ 5.1	△ 28.02	(12)
19.0	22.3	20.0	21.2	19.0	３　月	(℃)	20.8	1.8	9.47	(13)
					２．月次の最低気温					(14)
△ 2.0	0.8	△ 1.3	△ 2.0	0.2	４　月	(℃)	0.7	0.5	250.0	(15)
4.0	5.0	5.6	2.9	1.9	５　月	(℃)	4.3	2.4	126.3	(16)
10.3	12.3	12.2	8.9	9.4	６　月	(℃)	11.2	1.8	19.1	(17)
13.7	15.1	17.0	19.2	17.9	７　月	(℃)	15.8	△ 2.1	△ 11.7	(18)
18.0	18.0	16.2	14.4	22.2	８　月	(℃)	21.4	△ 0.8	△ 3.6	(19)
11.1	11.2	11.6	9.4	12.2	９　月	(℃)	10.6	△ 1.6	△ 13.1	(20)
4.0	3.2	3.7	1.7	4.9	１０　月	(℃)	2.9	△ 2.0	△ 40.8	(21)
△ 4.4	△ 2.0	△ 1.1	△ 1.0	△ 1.2	１１　月	(℃)	△ 1.3	△ 0.1	8.3	(22)
△ 3.9	△ 7.6	△ 6.0	△ 5.0	△ 5.1	１２　月	(℃)	△ 5.0	0.1	△ 2.0	(23)
△ 4.3	△ 12.5	△ 6.9	△ 9.5	△ 6.0	１　月	(℃)	△ 5.1	0.9	△ 15.0	(24)
△ 6.0	△ 7.3	△ 6.8	△ 6.7	△ 5.2	２　月	(℃)	△ 6.5	△ 1.3	25.0	(25)
△ 1.9	△ 4.7	△ 5.0	△ 3.4	△ 3.8	３　月	(℃)	△ 3.7	0.1	△ 2.6	(26)

（３）　気象状況と水処理薬品の消費の状況　２／２

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
					３．月次の平均気温				(1)
8.9	8.9	10.0	10.6	11.7	４　月　(℃)	13.4	1.7	14.53	(2)
16.6	15.8	15.8	15.6	15.2	５　月　(℃)	16.4	1.2	7.89	(3)
18.2	20.2	19.8	19.1	20.4	６　月　(℃)	20.5	0.1	0.49	(4)
21.8	20.7	23.3	24.1	25.2	７　月　(℃)	24.7	△ 0.5	△ 1.98	(5)
25.5	25.4	23.9	23.7	27.7	８　月　(℃)	26.4	△ 1.3	△ 4.69	(6)
21.1	21.4	19.6	20.9	23.7	９　月　(℃)	22.2	△ 1.5	△ 6.33	(7)
15.5	14.0	14.3	13.6	14.6	１０　月　(℃)	16.3	1.7	11.64	(8)
7.9	8.8	9.0	9.7	9.6	１１　月　(℃)	8.7	△ 0.9	△ 9.38	(9)
3.2	1.5	2.5	2.1	3.4	１２　月　(℃)	2.1	△ 1.3	△ 38.24	(10)
2.0	-1.0	-0.5	0.2	2.4	１　月　(℃)	1.1	△ 1.3	△ 54.17	(11)
2.8	1.9	0.3	1.1	3.1	２　月　(℃)	0.9	△ 2.2	△ 70.97	(12)
6.2	7.0	4.8	7.7	4.1	３　月　(℃)	5.9	1.8	43.90	(13)
					４．年間の気象状況				(14)
12.5	12.1	11.9	12.4	13.4	4-1 平均気温　(℃)	13.2	△ 0.2	△ 1.49	(15)
1,218.0	937.5	841.5	1,090.5	989.0	4-2 降水量　(mm)	855.5	△ 133.5	△ 13.50	(16)
122	100	99	105	116	4-3 降雨及び降雪　(日)	105	△ 11.0	△ 9.48	(17)
29	28	24	27	57	4-4 真夏日　(最高気温が３０℃以上)	47	△ 10.0	△ 17.54	(18)
83	86	81	96	95	4-5 夏　日　(最高気温が２５℃以上)	111	16.0	16.84	(19)
1	10	8	2	1	4-6 真冬日　(最高気温が　０℃未満)	1	0.0	0.00	(20)
82	91	96	84	80	4-7 冬　日　(最低気温が　０℃未満)	101	21.0	26.25	(21)
					５．水処理用薬品の消費量				(22)
335,413	348,156	364,820	378,442	373,490	5-1 ポリ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ　(凝集剤)　(kg)	392,720	19,230	5.15	(23)
154,347	160,076	159,958	164,832	168,328	5-2 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ　(滅菌剤)　(kg)	177,584	9,256	5.50	(24)
700	1,400	700	2,800	700	5-3 ソーダ灰　(pH調整剤)　(kg)	1,400	700	100.00	(25)
7,190	10,140	7,840	9,770	13,140	5-4　粉末活性炭　(kg)	9,118	△ 4,022	△ 30.61	(26)

(4)－①保呂羽浄水場　原水の水質　1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
10700	176	2196	12	2605	222	1179	12	2620	38	823	12	3550	55	758	12	B	1	一般細菌	個／mℓ	2510	112	690	12
16000	130	4729	12	7900	33	2318	12	54000	17	7094	12	11000	79	2486	12	B	2	大腸菌群数	1000MPN/100mℓ以下	79000	22	8171	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	B	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	B	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	B	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	B	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	B	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.003	<0.001	0.001	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	B	8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
0.015	0.008	0.011	4	0.021	0.007	0.014	4	0.019	0.008	0.013	4	0.018	0.004	0.012	4	B	9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ以下	0.043	0.011	0.019	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	B	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	検出されないこと	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.85	0.59	0.71	12	0.75	0.40	0.62	4	0.91	0.58	0.73	4	0.84	0.57	0.70	4	B	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	1.01	0.59	0.78	4
0.09	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	B	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08	<0.08	<0.08	4
<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	B	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	4
<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	B	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	B	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	B	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	B	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	B	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	B	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	B	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.01	<0.01	<0.01	4	0.010	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	B	32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	4
1.28	0.13	0.42	4	0.62	0.13	0.30	4	0.70	0.08	0.31	4	0.49	0.09	0.25	4	B	33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	2.70	0.11	0.86	4
1.34	0.12	0.43	12	0.39	0.22	0.31	4	0.61	0.17	0.33	4	0.44	0.14	0.26	4	B	34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	1.26	0.24	0.53	4
<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	B	35	銅及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	4

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は環境基本法第16条に基づく「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準(水道2級)」の数値

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(4)－①保呂羽浄水場　原水の水質　2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
9.5	5.3	7.5	4	10.1	5.7	8.4	4	9.9	6.3	8.3	4	8.3	6.2	7.4	4	B	36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	11.1	6.0	7.8	4
0.057	0.008	0.021	12	0.028	0.016	0.021	4	0.033	0.012	0.024	4	0.027	0.009	0.019	4	B	37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.050	0.015	0.025	4
15.2	6.1	9.6	12	12.9	7.3	9.8	12	12.6	5.7	9.3	12	11.0	6.5	8.6	12	B	38	塩化物イオン	mg/ℓ	13.6	6.2	9.5	12
45	30	38	4	51	24	40	4	47	28	38	4	43	28	37	4	B	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	48	27	36	4
108	67	95	4	107	59	88	4	109	69	94	4	102	82	91	4	B	40	蒸発残留物	mg/ℓ	119	78	100	4
<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	B	41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	4
0.000006	0.000001	0.000003	3	0.000002	0.000001	0.000002	3	0.000002	0.000001	0.000001	3	0.000002	0.000001	0.000001	3	B	42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.000003	0.000001	0.000002	3
0.000001	<0.000001	<0.000001	3	0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	43	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	B	44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	B	45	フェノール類	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2.9	0.9	1.5	12	1.9	0.7	1.3	12	1.9	0.8	1.2	12	2.6	0.8	1.4	12	B	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	2.6	1.0	1.4	12
7.84	7.23	7.51	12	8.8	7.2	7.6	12	7.70	7.29	7.45	12	7.64	7.12	7.45	12	B	47	pH値	6.5以上8.5以下	7.69	7.13	7.42	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	49	臭気				異常なし	12
33.8	4.6	11.2	12	17.2	4.2	7.7	12	17.1	3.8	7.6	12	16.4	3.4	7.6	12	B	50	色度	度	18.8	3.9	7.2	12
17.7	1.2	5.5	12	12.5	1.6	4.3	12	13.7	1.4	5.4	12	14.9	1.3	5.2	12	B	51	濁度	度	23.2	1.4	5.8	12
1	0	0	12	1	0	0	12	1	0	0	12	2	0	0	12	B	－	嫌気性芽胞菌		1	0	0	12
23.3	2.3	13.3	12	26	2	13.8	12	25.2	2.4	13.2	12	26.5	2.8	14.4	12	C	－	水温(毎月)	℃	25.1	4.5	14.7	12
37.1	16.4	27.1	243	38.4	15.6	28.2	143	36.9	12.8	27.2	145	38.1	15.9	26.2	152	C	－	アルカリ度	度	41.1	15.3	29.2	154
170.5	74	123.6	243	174	80.8	128.7	143	175.1	76.3	126.2	145	155.2	67.5	122.0	152	C	－	電導度	μs/cm	173.6	76.4	132.7	154
1.7	<0.1	0.8	24	1.9	0.2	1	24	1.8	0.3	0.9	24	0.8	1.0	1.1	24	C	－	生物化学的酸素要求量(BOD)	2mg/ℓ以下	2.8	0.3	1.1	24
9.6	5.3	7.4	24	13.5	7.2	9.8	24	8.4	6.5	7.5	24	9.0	8.7	10.9	24	C	－	溶存酸素量(DO)	7.5mg/ℓ以上	11.5	4.1	8.6	24
0.20	<0.04	<0.04	12	0.11	<0.04	<0.04	12	0.15	<0.04	<0.04	12	0.06	<0.04	<0.04	12	C	－	アンモニア態窒素	mg/ℓ	0.20	<0.04	<0.04	12

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は環境基本法第16条に基づく「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準(水道2級)」の数値

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(4)－②保呂羽浄水場　浄水の水質　1/2

【検査結果の表示方法：0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	B	1	一般細菌	100個／mℓ以下	0	0	0	12
		不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12	B	2	大腸菌	検出されないこと			不検出12回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	B	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	B	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	B	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	B	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	B	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	B	8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	B	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	B	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.80	0.52	0.68	12	0.76	0.39	0.62	4	0.97	0.58	0.73	4	0.84	0.60	0.71	4	B	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	1.03	0.62	0.77	4
<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	B	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	<0.08	<0.08	4
<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	B	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	4
<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	B	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	B	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	B	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	B	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	B	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	B	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	B	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4	B	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.09	<0.06	<0.06	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	B	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
0.018	0.002	0.008	4	0.020	0.002	0.011	4	0.024	0.003	0.010	4	0.019	0.003	0.010	4	B	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.024	0.002	0.010	4
0.007	0.003	0.004	4	0.011	0.003	0.006	4	0.015	0.004	0.007	4	0.009	<0.002	0.005	4	B	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.008	0.003	0.005	4
0.004	0.001	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4	0.004	0.002	0.003	4	0.002	0.002	0.002	4	B	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.003	0.001	0.002	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	B	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.025	0.005	0.014	4	0.031	0.007	0.019	4	0.035	0.008	0.018	4	0.029	0.008	0.018	4	B	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.032	0.007	0.017	4

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(4)－②保呂羽浄水場　浄水の水質　2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0.010	0.002	0.005	4	0.014	0.002	0.008	4	0.019	0.005	0.011	4	0.013	0.002	0.007	4	B	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.011	0.003	0.006	4
0.007	0.002	0.005	4	0.009	0.003	0.006	4	0.009	0.003	0.006	4	0.008	0.003	0.006	4	B	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.007	0.003	0.005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	B	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.008	<0.008	<0.008	4	0.009	<0.008	<0.008	4	0.016	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	B	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	B	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	4
0.03	<0.01	<0.01	4	0.03	<0.01	0.02	4	0.03	<0.01	0.02	4	0.03	<0.01	0.02	4	B	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02	<0.01	0.01	4
<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	B	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	4
<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	B	35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	4
11.1	7.1	8.9	4	11.3	6.6	9.4	4	11.1	7.4	9.4	4	9.7	7.2	8.7	4	B	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	12.1	7.2	9.3	4
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	B	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	4
16.1	10.9	13.4	12	16.3	11.2	13.3	12	16.9	10.7	13.5	12	14.2	11.1	12.8	12	B	38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	17.1	11.4	14.2	12
45	28	38	4	47	22	38	4	46	28	39	4	42	28	36	4	B	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	49	28	37	4
105	66	89	4	102	54	86	4	102	68	89	4	100	73	86	4	B	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	114	78	93	4
<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	B	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	4
0.000002	<0.000001	0.000001	3	0.000002	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000002	<0.000001	<0.000001	3
0.000001	<0.000001	<0.000001	3	0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	B	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	B	45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
1.1	0.5	0.8	12	1.2	0.4	0.8	12	0.9	0.5	0.7	12	1.1	0.4	0.7	12	B	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	1.1	0.6	0.7	12
7.47	6.99	7.25	12	7.40	6.90	7.20	12	7.45	7.02	7.20	12	7.37	6.99	7.20	12	B	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.32	7.00	7.19	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	48	味	異常でないこと			異常なし	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	49	臭気	異常でないこと			異常なし	12
0.6	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	B	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12
<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	B	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
1.03	0.51	0.68	243	0.94	0.52	0.69	143	0.89	0.58	0.69	145	0.93	0.49	0.69	152	C	－	残留塩素(消毒の残留効果)	mg/ℓ	0.87	0.58	0.71	154
<0.04	<0.04	<0.04	12	<0.04	<0.04	<0.04	12	<0.04	<0.04	<0.04	12	<0.04	<0.04	<0.04	12	C	－	アンモニア態窒素	mg/ℓ	<0.04	<0.04	<0.04	12
34.0	13.3	24.1	243	34.0	11.9	24.7	143	35.0	12.7	24.0	145	32.7	14.3	23.0	152	C	－	アルカリ度	度	35.8	13.3	25.5	154
23.2	1.3	13.0	12	26.3	2.7	14.2	12	25.2	2.3	13.1	12	25.9	3.4	14.5	12	C	－	水温(毎月)	℃	25.6	3.3	14.4	12

(注1) 検査区分 :A＝法定検査 B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査 C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(4)－③保呂羽浄水場　給水栓の水質　1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和　2年度(7定点)				令和　3年度(7定点)				令和　4年度(7定点)				令和　5年度(7定点)				検査区分	基準項目NO	項　　目	基準値	令和　6年度(7定点)			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
3	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	A	1	一般細菌	100個／mℓ以下	0	0	0	12
		不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12	A	2	大腸菌	検出されないこと			不検出12回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	A	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	A	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	A	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.82	0.51	0.67	12	0.89	0.47	0.68	4	0.85	0.44	0.71	4	0.83	0.49	0.67	4	A	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.95	0.64	0.78	4
0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	A	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08	<0.08	<0.08	4
<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	A	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	4
<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	A	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	A	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.10	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4	0.10	<0.06	<0.06	4	A	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.09	<0.06	<0.06	4
0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
0.033	0.003	0.013	4	0.032	0.003	0.013	4	0.028	0.004	0.013	4	0.033	0.004	0.014	4	A	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.036	0.005	0.015	4
0.007	<0.002	0.004	4	0.012	<0.003	0.003	4	0.007	<0.003	0.004	4	0.016	<0.003	0.004	4	A	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.011	<0.003	0.004	4
0.005	0.001	0.002	4	0.004	0.001	0.002	4	0.004	0.002	0.003	4	0.005	0.001	0.003	4	A	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.005	<0.001	0.003	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.047	0.008	0.023	4	0.044	0.009	0.022	4	0.044	0.011	0.023	4	0.053	0.011	0.025	4	A	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.053	0.013	0.026	4

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 数値は給水栓4定点の最高・最低・平均を算出したもので平均値は定量下限値未満を0として算出

(4)－③保呂羽浄水場　給水栓の水質　2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和　2年度(7定点)				令和　3年度(7定点)				令和　4年度(7定点)				令和　5年度(7定点)				検査区分	基準項目NO	項　　目	基準値	令和　6年度(7定点)			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0.019	0.003	0.009	4	0.024	0.004	0.012	4	0.021	0.004	0.010	4	0.024	0.004	0.010	4	A	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.024	0.004	0.012	4
0.011	0.003	0.007	4	0.011	0.003	0.007	4	0.013	0.004	0.007	4	0.015	0.004	0.008	4	A	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.014	0.005	0.008	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.009	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	A	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
0.03	<0.01	<0.01	4	0.026	0.002	0.004	4	0.005	<0.01	0.003	4	0.006	0.001	0.003	4	A	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.010	0.002	0.004	4
0.07	<0.01	0.01	4	0.04	<0.01	0.02	4	0.04	<0.01	0.02	4	0.06	<0.01	0.02	4	A	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.05	<0.01	0.02	4
0.01	<0.01	<0.01	12	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	A	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.03	<0.03	<0.03	4
<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	A	35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	4
11.2	7.0	8.8	4	11.6	7.5	9.5	4	11.9	7.3	9.5	4	10.6	6.8	9.0	4	A	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	12.0	7.6	9.8	4
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
17.0	10.9	13.4	12	18.1	11.4	14.0	12	18.4	11.4	14.2	12	15.1	10.8	13.4	12	A	38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	18.6	10.9	14.5	12
47	28	38	4	50	27	38	4	47	24	38	4	44	27	37	4	A	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	48	28	39	4
106	60	86	4	120	63	94	4	114	59	94	4	119	61	91	4	A	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	128	65	98	4
<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	A	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	4
0.000001	<0.000001	<0.000001	3	0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	0.000002	<0.000001	<0.000001	3	A	42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	3
0.000001	<0.000001	<0.000001	3	0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	0.000001	<0.000001	<0.000001	3	A	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	A	45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
1.1	0.5	0.7	12	1.1	0.4	0.8	12	1.1	0.4	0.8	12	1.2	0.5	0.8	12	A	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	1.4	0.5	0.8	12
7.59	6.98	7.31	12	7.60	6.90	7.20	12	7.6	6.7	7.2	12	7.5	6.8	7.1	12	A	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	6.8	7.1	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	A	48	味	異常でないこと			異常なし	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	A	49	臭気	異常でないこと			異常なし	12
0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	A	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12
<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	A	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
0.72	0.16	0.41	12	0.60	0.12	0.40	12	0.60	0.21	0.43	12	0.60	0.14	0.40	12	A	－	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1mg/ℓ以上	0.57	0.17	0.43	12
27.2	4.1	15.7	12	25.7	4.9	15.6	12	26.5	4.1	15.7	12	29.8	6.0	17.0	12	C	－	水温	℃	28.5	4.8	16.9	12

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 数値は給水栓4定点の最高・最低・平均を算出したもので平均値は定量下限値未満を0として算出

(4)－④保呂羽浄水場　浄水　目標設定項目

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	項目NO	項　目	目標値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	B	2	ウラン及びその化合物	0.002mg/ℓ以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	B	5	1,2－ジクロロエタン	0.004mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	8	トルエン	0.4mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	B	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	2
0.002	<0.001	0.001	2	0.002	0.001	0.002	2	0.002	<0.001	0.001	2	0.002	0.001	0.002	2	B	13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/ℓ以下(暫定)	0.002	<0.001	0.001	2
0.002	<0.002	<0.002	2	0.004	0.002	0.003	2	0.004	<0.002	0.002	2	0.004	<0.002	0.002	2	B	14	抱水クロラール	0.02mg/ℓ以下(暫定)	0.006	0.002	0.004	2
<0.01	<0.01	<0.01	1	0.09	0.09	0.09	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.03	0.03	0.03	1	B	15	農薬類(115項目)	検出値と目標値の比の和として、1以下	0.01	0.01	0.01	1
0.76	0.69	0.73	2	0.85	0.67	0.76	2	0.89	0.73	0.81	2	0.84	0.82	0.83	2	B	16	残留塩素	1mg/ℓ以下	0.86	0.81	0.84	2
45	34	40	2	47	40	44	2	46	36	41	2	42	38	40	2	B	17	カルシウム、マグネシウム等	10mg/ℓ以上100mg/ℓ以下	37	34	36	2
<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	B	18	マンガン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下(暫定)	<0.005	<0.005	<0.005	2
4.0	2.0	3.0	2	3.3	2.6	3.0	2	4.1	3.0	3.6	2	4.8	3.5	4.2	2	B	19	遊離炭酸	20mg/ℓ以下	5.3	3.9	4.6	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
2.0	1.9	2.0	2	2.4	1.9	2.2	2	1.8	0.2	1.0	2	2.9	1.2	2.1	2	B	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/ℓ以下	1.5	0.6	1.1	2
<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	B	23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	2
105	82	94	2	102	92	97	2	102	91	97	2	100	87	94	2	B	24	蒸発残留物	30mg/ℓ以上200mg/ℓ以下	96	85	91	2
<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	B	25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
7.31	7.16	7.24	2	7.30	7.30	7.30	2	7.35	7.20	7.28	2	7.26	7.22	7.24	2	B	26	pH値	7.5程度	7.16	7.02	7.09	2
-1.6	-2.0	-1.8	2	-1.5	-1.7	-1.6	2	-1.5	-1.9	-1.7	2	-1.7	-1.8	-1.8	2	B	27	腐食性(ランゲリア係数)	－1程度とし、極力0に近づける	-1.8	-2.1	-2.0	2
0	0	0	2	47	0	24	2	1	0	0	2	0	0	0	2	B	28	従属性栄養細菌(7日)(暫定)	1ml中2000以下	0	0	0	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.03	0.02	0.03	2	0.03	0.03	0.03	2	0.03	0.03	0.03	2	0.03	0.03	0.03	2	B	30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	0.02	0.02	0.02	2
								<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	B	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

(注1) 検査区分 :A＝法定検査 B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項についてに基づき実施した自主検査 C＝その他の自主検査

(注2) 目標値 ＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」による数値 (ただし、10亜塩素酸、11塩素酸、12二酸化塩素は消毒剤として二酸化塩素を使用していないため検査をしない)

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(5)－①石越浄水場　原水の水質　1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
21400	209	2987	12	27000	270	3937	12	11000	45	1589	12	6020	173	1655	12	B	1	一般細菌	個／mℓ	2130	121	765	12
		検出12回	12			検出12回	12			検出12回	12			検出12回	12	B	2	大腸菌				検出12回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	B	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	B	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.002	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001	12	0.007	<0.001	<0.001	12	B	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.004	<0.001	<0.001	12
0.002	0.001	0.002	2	0.003	0.001	0.002	2	0.003	0.001	0.002	2	0.005	0.001	0.003	2	B	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.002	0.001	0.002	2
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.004	<0.004	<0.004	2	0.009	<0.004	0.005	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	B	9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	検出されないこと	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.51	0.16	0.28	12	0.28	<0.15	<0.15	2	0.24	<0.15	<0.15	2	0.36	0.18	0.27	2	B	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.28	0.16	0.22	2
0.10	<0.08	<0.08	2	0.10	<0.08	<0.08	2	0.11	0.10	0.11	2	0.09	<0.08	<0.08	2	B	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08	<0.08	<0.08	2
<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	B	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	B	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	B	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.02	0.02	0.02	2	0.02	<0.01	0.01	2	0.02	0.02	0.02	2	0.02	0.01	0.02	2	B	32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.02	0.02	0.02	2
0.11	0.07	0.09	2	0.17	0.16	0.17	2	0.43	0.15	0.29	2	1.04	0.30	0.67	2	B	33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.22	0.21	0.22	2
2.14	0.39	0.89	12	0.71	0.50	0.61	2	1.00	0.52	0.76	2	0.87	0.67	0.77	2	B	34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.64	0.53	0.59	2
<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	35	銅及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	2

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は環境基本法第16条に基づく「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準(水道2級)」の数値

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(5)－①石越浄水場　原水の水質　2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
9.7	7.1	8.4	2	8.7	6.1	7.4	2	8.4	7.1	7.8	2	9.1	6.7	7.9	2	B	36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	7.1	6.9	7.0	2
0.099	0.035	0.068	12	0.058	0.044	0.051	2	0.074	0.060	0.067	2	0.067	0.054	0.061	2	B	37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.053	0.052	0.053	2
10.4	3.5	6.9	12	8.2	4.9	6.7	12	7.9	4.9	6.6	12	7.8	5.3	6.7	12	B	38	塩化物イオン	mg/ℓ	8.7	5.3	6.8	12
62	43	53	2	55	32	44	2	52	43	48	2	59	43	51	2	B	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	43	39	41	2
148	100	124	2	130	80	105	2	136	106	121	2	134	115	125	2	B	40	蒸発残留物	mg/ℓ	110	108	109	2
<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	B	41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	2
0.000005	0.000001	0.000003	3	0.000004	0.000002	0.000003	3	0.000003	0.000001	0.000002	3	0.000003	0.000001	0.000002	3	B	42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.000002	0.000001	0.000001	3
0.000002	<0.000001	0.000001	3	0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	43	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	B	45	フェノール類	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
5.0	0.9	1.9	12	3.0	0.9	1.6	12	2.1	1.0	1.5	12	2.5	1.0	1.7	12	B	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3.0	1.1	1.7	12
7.39	6.92	7.18	12	7.20	7.00	7.20	12	7.26	7.05	7.15	12	7.30	7.07	7.19	12	B	47	pH値	6.5以上8.5以下	7.59	7.08	7.23	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	49	臭気				異常なし	12
39.8	6.5	15.5	12	30.5	7.6	14.4	12	21.7	6.7	12.6	12	19.4	8.4	13.8	12	B	50	色度	度	22.9	5.7	12.6	12
40.7	2.4	10.7	12	27.6	2.2	9.9	12	29.7	2.8	10.7	12	18.9	3.5	10.1	12	B	51	濁度	度	15.2	2.4	7.2	12
2	0	0	12	1	0	0	12	2	0	0	12	1	0	0	12	B	－	嫌気性芽胞菌		1	0	0	12
20.0	0.9	11.9	12	25.8	2.4	13.3	12	24.0	2.5	12.7	12	26.1	5.2	14.6	12	C	－	水温(毎月)	℃	25.8	3.0	14.8	12
31.4	18.6	26.4	12	34.6	17.7	26.3	100	33.5	16.7	27.3	98	33.7	13.8	26.4	96	C	－	アルカリ度	度	39.0	18.5	28.8	97
219.0	109.9	164.1	12	207.0	83.7	154.0	100	209.0	99.4	153.8	98	202.0	78.3	153.1	96	C	－	電導度	μs/cm	226.0	106.7	165.1	97
2.3	0.1	0.9	24	1.6	0.1	0.8	24	1.7	0.5	0.8	24	1.8	0.4	1.0	24	C	－	生物化学的酸素要求量(BOD)	2mg/ℓ以下	2.6	0.4	1.1	24
9.9	4.6	7.2	24	11.9	6.4	9.0	24	8.3	6.3	7.3	24	10.9	5.2	8.2	24	C	－	溶存酸素量(DO)	7.5mg/ℓ以上	10.8	4.0	8.0	24

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は環境基本法第16条に基づく「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準(水道2級)」の数値

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(5)－②石越浄水場　浄水の水質　1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
1	0	0	12	0	0	0	12	8	0	1	12	3	0	0	12	B	1	一般細菌	100個／mℓ以下	0	0	0	12
		不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12	B	2	大腸菌	検出されないこと			不検出12回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	B	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	B	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	B	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.53	0.21	0.37	12	0.31	0.19	0.25	2	0.26	0.19	0.23	2	0.39	0.29	0.34	2	B	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.37	0.31	0.34	2
0.10	<0.08	<0.08	2	0.09	<0.08	<0.08	2	0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2	B	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	<0.08	<0.08	2
<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	B	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	B	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	B	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.13	0.09	0.11	2	0.14	0.07	0.10	2	0.12	<0.06	0.06	2	0.13	0.09	0.11	2	B	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.12	0.07	0.10	2
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
0.012	0.006	0.009	2	0.016	0.005	0.010	2	0.013	0.005	0.009	2	0.008	0.006	0.007	2	B	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.016	0.006	0.011	2
0.006	0.005	0.006	2	0.007	0.003	0.005	2	0.009	0.005	0.007	2	0.006	0.004	0.005	2	B	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.007	0.004	0.006	2
0.003	0.001	0.002	2	0.004	0.002	0.003	2	0.002	0.001	0.002	2	0.007	0.001	0.004	2	B	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.002	0.001	0.002	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.022	0.011	0.017	2	0.030	0.011	0.020	2	0.022	0.009	0.016	2	0.025	0.011	0.018	2	B	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.024	0.011	0.018	2

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(5)－②石越浄水場　浄水の水質　2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0.009	0.005	0.007	2	0.014	0.002	0.008	2	0.011	0.004	0.008	2	0.006	0.005	0.006	2	B	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.011	0.004	0.008	2
0.007	0.004	0.006	2	0.010	0.004	0.007	2	0.007	0.003	0.005	2	0.009	0.004	0.007	2	B	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.006	0.004	0.005	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	2	B	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	B	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	2
<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
0.02	<0.01	0.01	2	0.01	<0.01	<0.01	2	0.02	<0.01	0.01	2	0.01	<0.01	<0.01	2	B	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02	<0.01	0.01	2
<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
10.4	8.0	9.2	2	10.0	7.3	8.6	2	9.8	8.3	9.1	2	10.8	7.9	9.4	2	B	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	8.2	7.9	8.1	2
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	B	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
14.9	11.2	12.7	12	15.1	10.6	12.5	12	14.2	11.6	13.0	12	13.9	11.2	12.7	12	B	38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	15.1	10.5	12.7	12
59	39	49	2	52	33	42	2	50	42	46	2	58	40	49	2	B	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	40	38	39	2
142	96	119	2	121	78	100	2	126	101	114	2	122	105	114	2	B	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	99	96	98	2
<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	B	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	2
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	0.000002	0.000001	0.000001	3	0.000002	<0.000001	0.000001	3	B	42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000002	<0.000001	0.000001	3
0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	0.000002	<0.000001	<0.000001	3	B	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	0.000002	<0.000001	0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	B	45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
2.0	0.6	1.0	12	1.3	0.6	0.9	12	1.1	0.6	0.8	12	1.4	0.5	0.9	12	B	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	1.6	0.7	0.9	12
7.50	7.08	7.30	12	7.40	7.00	7.20	12	7.30	7.00	7.19	12	7.39	7.00	7.22	12	B	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.50	7.10	7.30	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	48	味	異常でないこと			異常なし	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	49	臭気	異常でないこと			異常なし	12
1.3	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12	B	50	色度	5度以下	0.6	<0.5	<0.5	12
<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	B	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
0.74	0.45	0.61	12	0.87	0.42	0.63	12	0.75	0.52	0.63	12	0.79	0.42	0.61	12	C	－	残留塩素(消毒の残留効果)(毎月)	mg/ℓ	0.77	0.47	0.59	12
27.8	14.6	22.4	12	29.6	12.7	22.0	100	29.5	12.1	21.9	98	31.3	13.2	21.8	96	C	－	アルカリ度	度	32.4	13.9	24.2	97
23.3	3.9	13.6	12	25.6	4.5	14.5	12	24.5	4.2	14.2	12	26.8	6.3	15.7	12	C	－	水温(毎月)	℃	26.2	5.5	15.5	12

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(5)－③石越浄水場　給水栓の水質　1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和　2年度(1定点)				令和　3年度(2定点)				令和　4年度(2定点)				令和　5年度(2定点)				検査区分	基準項目NO	項　　目	基準値	令和　6年度(2定点)			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
8	0	1	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	A	1	一般細菌	100個／mℓ以下	0	0	0	12
		不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12	A	2	大腸菌	検出されないこと			不検出12回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	A	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	A	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.002	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	A	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.52	0.23	0.37	12	0.39	0.19	0.31	4	0.49	0.21	0.37	4	0.44	0.20	0.33	4	A	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.77	0.26	0.45	4
0.11	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	A	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.09	<0.08	<0.08	4
<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	A	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	4
<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	A	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	A	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.19	0.09	0.13	4	0.19	0.07	0.12	4	0.16	0.07	0.11	4	0.21	0.06	0.13	4	A	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.15	<0.06	0.09	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
0.023	0.004	0.013	4	0.021	0.003	0.012	4	0.023	0.004	0.013	4	0.021	0.003	0.010	4	A	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.025	0.004	0.013	4
0.007	0.004	0.005	4	0.009	0.003	0.006	4	0.011	0.003	0.006	4	0.007	<0.003	0.004	4	A	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.008	0.004	0.006	4
0.003	0.001	0.002	4	0.004	0.001	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4	0.006	0.001	0.003	4	A	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.005	0.002	0.003	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.031	0.010	0.021	4	0.036	0.009	0.021	4	0.032	0.009	0.021	4	0.041	0.010	0.021	4	A	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.035	0.011	0.023	4

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(5)－③石越浄水場　給水栓の水質　2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和　2年度(1定点)				令和　3年度(2定点)				令和　4年度(2定点)				令和　5年度(2定点)				検査区分	基準項目NO	項　　目	基準値	令和　6年度(2定点)			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0.017	0.002	0.009	4	0.020	0.004	0.011	4	0.023	0.004	0.012	4	0.014	0.003	0.008	4	A	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.021	0.004	0.012	4
0.011	0.005	0.007	4	0.012	0.004	0.007	4	0.008	0.003	0.006	4	0.014	0.004	0.008	4	A	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.008	0.004	0.007	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.009	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	A	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
0.01	<0.01	<0.01	4	0.016	0.009	0.012	4	0.013	0.009	0.011	4	0.014	0.009	0.010	4	A	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.017	0.005	0.011	4
0.02	<0.01	<0.01	4	0.03	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4	A	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.03	<0.01	0.01	4
<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	A	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.03	<0.03	<0.03	4
<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	A	35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01	<0.01	<0.01	4
11.9	8.8	10.5	4	11.1	7.7	9.3	4	10.6	8.3	9.6	4	10.7	7.0	9.5	4	A	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	11.5	8.4	9.6	4
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
14.1	10.1	12.1	12	16.3	10.7	12.8	12	17.6	11.8	13.9	12	14.4	10.3	12.8	12	A	38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	16.3	11.3	13.5	12
65	31	52	4	55	33	44	4	55	38	44	4	57	32	48	4	A	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	60	35	44	4
154	91	118	4	135	79	112	4	128	93	112	4	141	75	119	4	A	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	149	89	110	4
<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	A	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	4
0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	0.000001	<0.000001	<0.000001	3	0.000001	<0.000001	<0.000001	3	A	42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	A	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	0.000002	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	A	45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
1.2	0.7	0.9	12	1.3	0.5	0.9	12	1.5	0.5	0.9	12	1.4	0.5	0.9	12	A	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	1.5	0.6	1.0	12
7.61	7.00	7.28	12	7.3	6.8	7.1	12	7.5	6.7	7.1	12	7.3	6.9	7.1	12	A	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	6.7	7.0	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	A	48	味	異常でないこと			異常なし	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	A	49	臭気	異常でないこと			異常なし	12
0.6	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.8	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12	A	50	色度	5度以下	0.7	<0.5	<0.5	12
<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	A	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
0.74	0.46	0.62	12	0.69	0.46	0.55	12	0.61	0.30	0.50	12	0.61	0.17	0.47	12	A	－	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1mg/ℓ以上	0.67	0.28	0.46	12
25.6	7.0	15.8	12	25.5	6.9	15.5	12	25.0	5.9	15.5	12	28.4	6.8	16.7	12	C	－	水温	℃	27.5	6.8	16.5	12

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(6)－①錦織浄水場　原水の水質　1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
162	2	33	12	102	4	25	12	66	1	16	12	353	4	87	12	B	1	一般細菌	個／mℓ	417	2	89	12
		検出7回	12			検出6回	12			検出3回	12			検出10回	12	B	2	大腸菌				検出8回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	B	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	B	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	1
<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	B	9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	検出されないこと	<0.001	<0.001	<0.001	1
0.78	0.20	0.46	12	0.40	0.40	0.40	1	0.69	0.69	0.69	1	0.69	0.69	0.69	1	B	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.75	0.75	0.75	1
<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	B	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	<0.08	<0.08	1
<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	B	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	B	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	B	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.08	0.08	0.08	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1
0.01	0.01	0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.04	0.04	0.04	1	0.03	0.03	0.03	1	B	33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.02	0.02	0.02	1

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は環境基本法第16条に基づく「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準(水道2級)」の数値

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(6)－①錦織浄水場　原水の水質　2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0.03	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.03	0.03	0.03	1	0.02	0.02	0.02	1	B	34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.02	0.02	0.02	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	B	35	銅及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1
8.4	8.4	8.4	1	8.2	8.2	8.2	1	7.0	7.0	7.0	1	9.8	9.8	9.8	1	B	36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	8.4	8.4	8.4	1
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	B	37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	1
36.3	7.8	13.1	12	23.4	8.6	11.7	12	24.0	8.5	11.6	12	14.5	8.4	10.4	12	B	38	塩化物イオン	mg/ℓ	21.1	7.9	11.4	12
41	41	41	1	38	38	38	1	32	32	32	1	45	45	45	1	B	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	41	41	41	1
81	81	81	1	89	89	89	1	66	66	66	1	89	89	89	1	B	40	蒸発残留物	mg/ℓ	76	76	76	1
<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	B	41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	1
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	42	ジェオスミン	mg/ℓ	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	43	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	1
<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	B	45	フェノール類	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
1.3	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.7	12	1.3	0.4	0.7	12	1.4	0.4	0.8	12	B	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	1.7	0.5	0.9	12
7.51	6.82	7.26	12	7.40	7.10	7.20	12	7.42	7.00	7.19	12	7.43	6.96	7.25	12	B	47	pH値	6.5以上8.5以下	7.45	7.08	7.26	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	49	臭気				異常なし	12
3.4	0.7	1.5	12	2.1	0.8	1.5	12	4.1	0.7	1.7	12	4.6	0.7	1.9	12	B	50	色度	度	4.8	1.0	2.1	12
0.3	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12	0.7	<0.1	0.2	12	B	51	濁度	度	0.3	<0.1	<0.1	12
0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	1	0	0	12	B	－	嫌気性芽胞菌		0	0	0	12
20.9	0.8	10.8	12	21.0	1.2	11.4	12	23.0	1.0	11.9	12	25.5	2.8	12.6	12	C	－	水温(毎月)	℃	24.2	2.1	13.0	12
43.0	23.3	35.1	12	53.2	24.6	38.1	52	47.2	26.7	38.2	51	56.1	21.6	38.2	52	C	－	アルカリ度	度	55.2	22.6	38.9	52
202.0	93.8	129.8	12	231.0	101.3	143.4	52	254.0	82.7	142.2	51	203.0	113.1	140.5	52	C	－	電導度	μs/cm	209.0	108.4	140.9	52

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は環境基本法第16条に基づく「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準(水道2級)」の数値

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(6)－②錦織浄水場　浄水の水質　1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0	0	0	12	2	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	B	1	一般細菌	100個／mℓ以下	0	0	0	12
		不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12	B	2	大腸菌	検出されないこと			不検出12回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	B	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	B	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.002	<0.001	0.001	2	B	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	B	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.68	0.34	0.53	12	0.54	0.46	0.50	2	0.66	0.62	0.64	2	0.71	0.46	0.59	2	B	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.74	0.67	0.71	2
<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2	B	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	<0.08	<0.08	2
<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	B	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	B	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	B	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.06	<0.06	<0.06	2	0.06	<0.06	<0.06	2	0.08	0.06	0.07	2	<0.06	<0.06	<0.06	2	B	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	<0.06	<0.06	<0.06	2
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
0.006	0.003	0.005	2	0.009	0.003	0.006	2	0.009	0.002	0.006	2	0.007	0.003	0.005	2	B	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.011	0.005	0.008	2
0.002	0.002	0.002	2	0.008	0.002	0.005	2	0.010	0.003	0.007	2	0.004	0.002	0.003	2	B	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.006	0.005	0.006	2
0.002	0.001	0.002	2	0.002	0.001	0.002	2	0.001	0.001	0.001	2	0.002	0.001	0.002	2	B	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001	0.001	0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.012	0.007	0.010	2	0.014	0.008	0.011	2	0.015	0.005	0.010	2	0.013	0.007	0.010	2	B	27	総トリハロメタン	0.01mg/ℓ以下	0.017	0.009	0.013	2

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(6)－②錦織浄水場　浄水の水質　2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0.004	<0.002	0.002	2	0.007	0.002	0.005	2	0.010	0.003	0.007	2	0.004	0.002	0.003	2	B	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.010	0.008	0.009	2
0.004	0.003	0.004	2	0.004	0.003	0.004	2	0.005	0.002	0.004	2	0.004	0.003	0.004	2	B	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.005	0.003	0.004	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	B	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	2
<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.05	<0.01	0.03	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
0.02	<0.01	0.01	2	0.01	<0.01	<0.01	2	0.01	<0.01	<0.01	2	0.01	<0.01	<0.01	2	B	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
8.5	8.4	8.5	2	8.1	8.0	8.1	2	8.9	7.8	8.4	2	9.8	8.4	9.1	2	B	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	8.7	8.6	8.7	2
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	B	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
31.4	10.0	14.0	12	20.2	10.5	12.8	12	19.8	10.0	12.5	12	14.3	10.6	11.8	12	B	38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	19.0	9.8	12.6	12
44	38	41	2	40	35	38	2	45	33	39	2	44	43	44	2	B	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	40	39	40	2
83	81	82	2	83	72	78	2	80	69	75	2	88	87	88	2	B	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	89	79	84	2
<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	B	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	2
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001	0.000001	0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	B	45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
1.0	0.5	0.7	12	1.2	0.6	0.8	12	1.2	0.5	0.7	12	1.0	0.6	0.8	12	B	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	1.6	0.6	0.9	12
7.65	7.18	7.42	12	7.60	7.30	7.40	12	7.50	7.32	7.40	12	7.61	7.26	7.44	12	B	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.53	7.24	7.41	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	48	味	異常でないこと			異常なし	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	49	臭気	異常でないこと			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12	1.0	<0.5	<0.5	12	0.8	<0.5	<0.5	12	B	50	色度	5度以下	1.6	<0.5	<0.5	12
<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	B	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
0.76	0.57	0.65	12	0.72	0.57	0.64	12	0.83	0.59	0.67	12	0.85	0.56	0.65	12	C	－	残留塩素(消毒の残留効果)(毎月)	mg/ℓ	0.78	0.61	0.68	12
36.6	21.6	30.7	12	45.0	19.2	32.5	52	40.8	24.5	32.7	51	48.4	20.2	32.3	52	C	－	アルカリ度	度	48.2	19.3	34.2	52
23.0	1.1	12.1	12	24.0	2.5	13.3	12	24.7	2.0	12.9	12	25.5	4.0	13.7	12	C	－	水温(毎月)	℃	25.0	3.5	13.9	12

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(6)－③錦織浄水場　給水栓の水質 1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度(2定点)				令和 4年度(2定点)				令和 5年度(2定点)				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度(2定点)			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	A	1	一般細菌	100個／mℓ以下	0	0	0	12
		不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12	A	2	大腸菌	検出されないこと			不検出12回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	A	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	A	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	A	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.81	0.34	0.54	12	0.65	0.36	0.52	4	0.60	0.40	0.49	4	1.08	0.60	0.74	4	A	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.57	0.48	0.54	4
<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	A	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	<0.08	<0.08	4
<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	A	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	4
<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	A	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	A	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.14	<0.06	0.09	4	0.11	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4	0.11	<0.06	<0.06	4	A	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.10	<0.06	<0.06	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
0.013	0.003	0.007	4	0.013	0.003	0.008	4	0.014	0.002	0.007	4	0.012	0.002	0.009	4	A	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.012	0.003	0.007	4
0.004	0.002	0.003	4	0.006	<0.003	0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4	0.010	<0.003	0.005	4	A	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.005	<0.003	0.003	4
0.003	0.002	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4	0.004	0.002	0.002	4	0.004	0.001	0.002	4	A	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.003	0.002	0.002	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.023	0.008	0.014	4	0.023	0.008	0.015	4	0.027	0.007	0.014	4	0.021	0.007	0.016	4	A	27	総トリハロメタン	0.01mg/ℓ以下	0.022	0.008	0.014	4

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(6)－③錦織浄水場　給水栓の水質 2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度(2定点)				令和 4年度(2定点)				令和 5年度(2定点)				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度(2定点)			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0.009	0.003	0.006	4	0.011	<0.003	0.006	4	0.010	0.004	0.007	4	0.011	<0.003	0.007	4	A	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.009	0.004	0.006	4
0.007	0.003	0.005	4	0.007	0.003	0.005	4	0.009	0.003	0.005	4	0.007	0.003	0.005	4	A	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.007	0.003	0.005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	A	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
<0.01	<0.01	<0.01	4	0.008	0.004	0.006	4	0.006	0.001	0.005	4	0.008	0.004	0.006	4	A	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.010	0.006	0.008	4
0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4	A	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02	<0.01	0.01	4
0.04	<0.01	<0.01	12	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	A	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.03	<0.03	<0.03	4
<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4	A	35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.02	<0.01	<0.01	4
14.4	7.7	9.7	4	10.8	8.2	9.9	4	10.7	8.8	9.5	4	10.6	8.2	9.2	4	A	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	10.9	8.9	9.7	4
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
26.5	9.4	13.4	12	25.1	10.9	14.1	12	19.0	10.0	12.6	12	13.7	10.5	11.8	12	A	38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	21.8	9.8	12.7	12
53	34	41	4	48	32	43	4	54	34	43	4	48	34	42	4	A	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	47	38	42	4
115	67	84	4	106	81	94	4	110	85	95	4	107	71	88	4	A	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	92	84	88	4
<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	A	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	4
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	A	42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	A	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	A	45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
1.2	0.5	0.7	12	1.1	0.5	0.8	12	1.4	0.5	0.8	12	1.2	0.6	0.8	12	A	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	1.2	0.5	0.8	12
7.56	7.13	7.38	12	7.5	7.2	7.3	12	7.5	7.0	7.3	12	7.4	7.2	7.3	12	A	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	6.9	7.2	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	A	48	味	異常でないこと			異常なし	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	A	49	臭気	異常でないこと			異常なし	12
0.9	<0.5	<0.5	12	0.8	<0.5	<0.5	12	1.1	<0.5	0.2	12	0.7	<0.5	<0.5	12	A	50	色度	5度以下	1.0	<0.5	<0.5	12
0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	A	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
0.67	0.40	0.53	12	0.64	0.41	0.54	12	0.66	0.39	0.55	12	0.78	0.28	0.55	12	A	－	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1mg/ℓ以上	0.67	0.35	0.54	12
23.0	3.3	13.4	12	24.5	4.4	14.3	12	25.0	4.0	14.3	12	27.8	5.5	15.4	12	C	－	水温	℃	26.0	5.0	15.3	12

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(7)－①米谷浄水場　原水の水質　1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
28	0	4	12	19	1	4	12	127	0	14	12	31	0	7	12	B	1	一般細菌	個／mℓ	48	0	10	12
		検出3回	12			検出7回	12			検出3回	12			検出5回	12	B	2	大腸菌				検出3回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	B	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	B	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	1
<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	B	9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	検出されないこと	<0.001	<0.001	<0.001	1
0.69	0.25	0.47	12	0.55	0.55	0.55	1	0.51	0.51	0.51	1	0.61	0.61	0.61	1	B	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.56	0.56	0.56	1
<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	B	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	<0.08	<0.08	1
<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	B	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	B	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	B	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1
0.020	0.020	0.02	1	0.01	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	B	33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.01	0.01	0.01	1

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は環境基本法第16条に基づく「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準(水道2級)」の数値

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(7)－①米谷浄水場　原水の水質　2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0.02	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	35	銅及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1
7.4	7.4	7.4	1	10.3	10.3	10.3	1	9.3	9.3	9.3	1	9.7	9.7	9.7	1	B	36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	9.2	9.2	9.2	1
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	B	37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	1
34.1	7.3	13.0	12	24.0	8.8	12.4	12	30.3	8.5	12.5	12	14.5	8.8	10.7	12	B	38	塩化物イオン	mg/ℓ	24.0	8.5	12.0	12
35	35	35	1	47	47	47	1	42	42	42	1	45	45	45	1	B	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	45	45	45	1
75	75	75	1	94	94	94	1	94	94	94	1	93	93	93	1	B	40	蒸発残留物	mg/ℓ	100	100	100	1
<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	B	41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	1
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	42	ジェオスミン	mg/ℓ	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	43	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	1
<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	B	45	フェノール類	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
1.1	0.4	0.6	12	0.7	0.4	0.5	12	0.8	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12	B	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	1.0	0.4	0.6	12
7.37	7.08	7.24	12	7.40	7.10	7.20	12	7.38	7.14	7.26	12	7.35	7.09	7.21	12	B	47	pH値	6.5以上8.5以下	7.48	7.11	7.27	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	49	臭気				異常なし	12
2.2	<0.5	0.9	12	1.3	0.5	0.9	12	2.8	0.6	1.2	12	1.4	0.6	0.9	12	B	50	色度	度	2.5	<0.5	0.9	12
<0.1	<0.1	<0.1	12	0.5	<0.1	<0.1	12	0.3	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12	B	51	濁度	度	0.1	<0.1	<0.1	12
0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	B	－	嫌気性芽胞菌		0	0	0	12
18.5	2.6	10.7	12	19.5	3.5	11.3	12	20.8	2.3	11.3	12	21.8	4.0	11.9	12	C	－	水温(毎月)	℃	23.0	3.0	12.1	12
41.4	24.4	35.3	12	50.2	28.2	38.4	26	46.4	29.0	38.3	27	53.8	26.0	38.1	26	C	－	アルカリ度	度	45.9	30.5	38.9	26
202.0	96.2	131.9	12	183.7	116.3	144.5	26	211.0	109.1	141.4	27	187.2	117.2	140.7	26	C	－	電導度	μs/cm	186.1	109.0	139.5	26

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は環境基本法第16条に基づく「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準(水道2級)」の数値

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(7)－②米谷浄水場　浄水の水質　1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0	0	0	12	1	0	0	12	1	0	0	12	0	0	0	12	B	1	一般細菌	100個／m0以下	2	0	0	12
		不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12	B	2	大腸菌	検出されないこと			不検出12回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	B	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/0以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	B	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/0以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	5	セレン及びその化合物	0.01mg/0以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	6	鉛及びその化合物	0.01mg/0以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/0以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	8	六価クロム化合物	0.02mg/0以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	B	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/0以下	<0.004	<0.004	<0.004	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/0以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.68	0.28	0.49	12	0.55	0.35	0.45	2	0.56	0.47	0.52	2	0.62	0.56	0.59	2	B	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/0以下	0.58	0.46	0.52	2
<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2	B	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/0以下	<0.08	<0.08	<0.08	2
<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	B	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/0以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	B	14	四塩化炭素	0.002mg/0以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	B	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/0以下	<0.004	<0.004	<0.004	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/0以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	17	ジクロロメタン	0.02mg/0以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/0以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	19	トリクロロエチレン	0.01mg/0以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	20	ベンゼン	0.01mg/0以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.15	0.07	0.11	2	0.10	<0.06	<0.06	2	0.12	0.07	0.10	2	0.11	0.07	0.09	2	B	21	塩素酸	0.6mg/0以下	0.15	<0.06	0.08	2
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	22	クロロ酢酸	0.02mg/0以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
0.005	<0.001	0.003	2	0.002	<0.001	0.001	2	0.003	<0.001	0.002	2	0.002	<0.001	0.001	2	B	23	クロロホルム	0.06mg/0以下	0.001	<0.001	<0.001	2
0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/0以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
0.002	<0.001	0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	2	0.002	0.001	0.002	2	0.002	<0.001	0.001	2	B	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/0以下	0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	26	臭素酸	0.01mg/0以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.010	<0.001	0.005	2	0.005	<0.001	0.002	2	0.007	0.002	0.005	2	0.006	<0.001	0.003	2	B	27	総トリハロメタン	0.01mg/0以下	0.003	<0.001	0.002	2

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0.003	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
0.003	<0.001	0.002	2	0.002	<0.001	0.001	2	0.002	0.001	0.002	2	0.002	<0.001	0.001	2	B	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	B	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	2
<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
0.02	<0.01	0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
0.02	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
11.1	8.2	9.7	2	11.1	10.9	11.0	2	10.5	10.5	10.5	2	10.2	8.8	9.5	2	B	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	10.3	9.7	10.0	2
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	B	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
32.8	8.4	13.7	12	24.6	9.4	12.9	12	29.0	9.0	12.8	12	14.5	9.6	11.2	12	B	38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	24	9.4	12.7	12
43	35	39	2	57	47	52	2	50	42	46	2	44	39	42	2	B	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	51	44	48	2
94	77	86	2	108	95	102	2	101	91	96	2	96	83	90	2	B	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	128	99	114	2
<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	B	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	2
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	B	45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
1.0	0.4	0.6	12	0.7	0.4	0.5	12	0.8	0.4	0.5	12	0.9	0.4	0.6	12	B	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	1.0	0.4	0.6	12
7.39	7.22	7.29	12	7.40	7.00	7.30	12	7.41	7.00	7.23	12	7.38	7.06	7.26	12	B	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.48	7.12	7.29	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	48	味	異常でないこと			異常なし	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	49	臭気	異常でないこと			異常なし	12
1.1	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12	1.7	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12	B	50	色度	5度以下	1.7	<0.5	<0.5	12
0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12	0.3	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	B	51	濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	12
0.96	0.51	0.71	12	0.85	0.34	0.61	12	0.95	0.40	0.63	12	0.84	0.44	0.63	12	C	－	残留塩素(消毒の残留効果)(毎月)	mg/ℓ	0.98	0.56	0.72	12
40.3	25.0	34.4	12	49.0	28.1	38.0	26	47.6	29.1	37.8	27	51.1	24.8	37.2	26	C	－	アルカリ度	度	45.3	29.0	38.4	26
19.2	3.0	11.3	12	20.0	4.0	11.8	12	21.1	2.7	11.7	12	22.3	4.5	12.3	12	C	－	水温(毎月)	℃	23.1	2.3	12.4	12

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(7)－③米谷浄水場　給水栓の水質　1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和　2年度				令和　3年度(2定点)				令和　4年度(2定点)				令和　5年度(2定点)				検査区分	基準項目NO	項　　目	基準値	令和　6年度(2定点)			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
1	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	A	1	一般細菌	100個／mℓ以下	0	0	0	12
		不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12	A	2	大腸菌	検出されないこと			不検出12回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	A	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	A	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	<0.001	4	A	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	A	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.67	0.28	0.48	12	0.62	0.34	0.47	4	0.55	0.33	0.45	4	0.69	0.46	0.61	4	A	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.52	0.42	0.45	4
0.09	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	A	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08	<0.08	<0.08	4
<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	A	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	4
<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	A	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	A	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.16	0.07	0.11	4	0.14	0.07	0.10	4	0.12	<0.06	0.08	4	0.14	0.07	0.10	4	A	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.15	<0.06	0.09	4
0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
0.010	0.001	0.004	4	0.006	0.001	0.004	4	0.008	<0.001	0.004	4	0.008	0.001	0.005	4	A	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.009	0.002	0.005	4
0.005	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.008	<0.003	<0.003	4	A	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
0.003	0.002	0.002	4	0.005	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4	0.005	0.002	0.003	4	A	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.003	0.002	0.002	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.020	0.005	0.010	4	0.016	0.005	0.011	4	0.019	0.003	0.010	4	0.016	0.005	0.011	4	A	27	総トリハロメタン	0.01mg/ℓ以下	0.019	0.006	0.011	4

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(7)－③米谷浄水場　給水栓の水質 2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度(2定点)				令和 4年度(2定点)				令和 5年度(2定点)				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度(2定点)			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0.005	<0.002	0.002	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.008	<0.003	0.004	4	A	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.005	<0.003	<0.003	4
0.007	0.002	0.004	4	0.006	0.002	0.004	4	0.007	0.001	0.004	4	0.006	0.002	0.004	4	A	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.007	0.002	0.004	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	A	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
0.01	<0.01	<0.01	4	0.016	0.003	0.009	4	0.015	0.002	0.008	4	0.018	0.002	0.008	4	A	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.019	0.002	0.009	4
0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	A	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.01	<0.01	<0.01	4
0.02	<0.01	<0.01	12	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	A	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.03	<0.03	<0.03	4
0.02	<0.01	<0.01	4	0.03	<0.01	0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4	0.05	<0.01	0.020	4	A	35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.02	<0.01	<0.01	4
14.1	7.8	9.5	4	11.1	9.0	9.8	4	9.6	8.5	9.1	4	10.7	7.4	9.1	4	A	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	9.9	8.9	9.2	4
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
36.3	8.6	13.8	12	26.6	10.2	14.0	12	22.3	8.1	12.4	12	16.1	9.7	11.7	12	A	38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	17.1	9.1	11.8	12
67	34	45	4	48	32	44	4	54	34	43	4	48	37	43	4	A	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	49	39	44	4
135	64	88	4	106	86	95	4	101	82	91	4	108	71	87	4	A	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	94	74	86	4
<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	A	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	4
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	A	42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	A	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	A	45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
0.9	0.4	0.6	12	0.7	0.4	0.6	12	0.9	0.3	0.6	12	0.9	0.5	0.6	12	A	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.8	0.4	0.6	12
7.39	7.10	7.26	12	7.3	7.0	7.2	12	7.4	6.9	7.2	12	7.4	7.1	7.2	12	A	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.1	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	A	48	味	異常でないこと			異常なし	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	A	49	臭気	異常でないこと			異常なし	12
0.9	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12	1.1	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12	A	50	色度	5度以下	1.2	<0.5	<0.5	12
<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	A	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
0.64	0.17	0.46	12	0.68	0.29	0.48	12	0.78	0.20	0.46	12	0.67	0.19	0.50	12	A	－	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1mg/ℓ以上	0.68	0.18	0.48	12
22.3	3.4	12.9	12	23.0	4.8	13.6	12	23.2	5.0	13.8	12	26.5	6.0	14.7	12	C	－	水温	℃	24.5	5.2	14.5	12

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(8)－①米川浄水場　原水の水質　1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
16	0	4	12	3	0	1	12	2	0	1	12	13	0	2	12	B	1	一般細菌	個／mℓ	2	0	1	12
		検出3回	12			検出0回	12			検出1回	12			検出2回	12	B	2	大腸菌				検出0回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	B	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	B	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	1
<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	B	9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.016	0.016	0.016	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	検出されないこと	<0.001	<0.001	<0.001	1
1.25	0.68	0.87	12	0.91	0.91	0.91	1	1.12	1.12	1.12	1	1.12	1.12	1.12	1	B	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.79	0.79	0.79	1
<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	B	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	<0.08	<0.08	1
<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	B	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	B	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	B	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は環境基本法第16条に基づく「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準(水道2級)」の数値

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(8)－①米川浄水場　原水の水質　2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1
0.01	0.01	0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	B	35	銅及びその化合物	mg/ℓ	0.02	0.02	0.02	1
7.2	7.2	7.2	1	8.0	8.0	8.0	1	7.7	7.7	7.7	1	8.5	8.5	8.5	1	B	36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	7.8	7.8	7.8	1
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	B	37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	1
14.9	7.3	9.2	12	11.3	7.3	8.8	12	13.0	6.7	8.7	12	10.1	7.7	8.6	12	B	38	塩化物イオン	mg/ℓ	10.9	7.6	8.7	12
35	35	35	1	37	37	37	1	31	31	31	1	39	39	39	1	B	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	34	34	34	1
76	76	76	1	81	81	81	1	68	68	68	1	85	85	85	1	B	40	蒸発残留物	mg/ℓ	80	80	80	1
<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	B	41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	1
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	42	ジェオスミン	mg/ℓ	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	43	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	1
<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	B	45	フェノール類	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
0.5	<0.3	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12	0.7	<0.3	0.3	12	0.6	0.3	0.5	12	B	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	0.6	<0.3	0.4	12
7.27	6.59	6.81	12	7.40	6.50	6.80	12	6.80	6.57	6.72	12	7.00	6.68	6.78	12	B	47	pH値	6.5以上8.5以下	6.94	6.66	6.79	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	49	臭気				異常なし	12
0.6	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.8	<0.5	<0.5	12	B	50	色度	度	0.6	<0.5	<0.5	12
<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	B	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12
0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	B	－	嫌気性芽胞菌		0	0	0	12
18.9	8.5	13.4	12	17.3	9.7	13.6	12	19.5	7.0	13.5	12	19.7	8.5	14.2	12	C	－	水温(毎月)	℃	20.2	8.9	15.2	12
36.4	20.3	28.9	12	42.3	20.3	29.5	26	38.6	22.0	30.2	27	42.3	18.8	29.5	26	C	－	アルカリ度	度	36.0	19.1	29.9	26
136.6	94.0	113.7	12	136.5	96.6	114.8	26	122.4	104.8	115.9	27	140.3	97.4	119.3	26	C	－	電導度	μs/cm	124.8	96.3	114.9	26

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は環境基本法第16条に基づく「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準(水道2級)」の数値

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(8)－②米川浄水場　浄水の水質　1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	B	1	一般細菌	100個／mℓ以下	0	0	0	12
		不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12	B	2	大腸菌	検出されないこと			不検出12回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	B	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	B	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	B	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
1.23	0.70	0.85	12	0.82	0.69	0.76	2	1.17	1.07	1.12	2	1.11	0.95	1.03	2	B	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	1.00	0.80	0.90	2
<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2	B	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	<0.08	<0.08	2
<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	B	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	B	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	B	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.08	<0.06	<0.06	2	0.09	<0.06	<0.06	2	0.07	<0.06	<0.06	2	0.10	<0.06	<0.06	2	B	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	<0.06	<0.06	<0.06	2
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
0.003	<0.001	0.002	2	0.022	<0.001	0.011	2	0.003	<0.001	0.002	2	0.002	0.001	0.002	2	B	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.006	0.003	0.005	2
<0.002	<0.002	<0.002	2	0.004	<0.002	0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003	0.002	0.003	2
0.002	0.001	0.002	2	0.002	<0.001	0.001	2	0.002	0.001	0.002	2	0.002	0.001	0.002	2	B	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.003	0.002	0.003	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.007	0.001	0.004	2	0.031	<0.001	0.016	2	0.007	0.002	0.005	2	0.007	0.003	0.005	2	B	27	総トリハロメタン	0.01mg/ℓ以下	0.014	0.008	0.011	2

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(8)－②米川浄水場　浄水の水質　2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和　2年度				令和　3年度				令和　4年度				令和　5年度				検査区分	基準項目NO	項　　目	基準値	令和　6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
<0.002	<0.002	<0.002	2	0.013	<0.002	0.006	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.004	0.004	0.004	2
0.002	<0.001	0.001	2	0.007	<0.001	0.004	2	0.002	0.001	0.002	2	0.003	0.001	0.002	2	B	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.004	0.003	0.004	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001	<0.001	<0.001	2
<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	B	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	2
<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
<0.01	<0.01	<0.01	2	0.03	<0.01	0.02	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.01	<0.01	<0.01	2
0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
7.7	7.3	7.5	2	9.0	7.1	8.1	2	8.1	7.8	8.0	2	8.9	7.5	8.2	2	B	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	9.6	8.2	8.9	2
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	B	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
14.7	7.7	9.9	12	11.5	8.1	10.1	12	13.0	7.6	9.7	12	11.1	8.8	10.0	12	B	38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	14.8	9.7	11.6	12
35	35	35	2	39	34	37	2	36	32	34	2	39	31	35	2	B	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	40	34	37	2
74	72	73	2	89	67	78	2	87	73	80	2	83	77	80	2	B	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	114	80	97	2
<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	B	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	2
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	B	45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
0.8	<0.3	0.4	12	0.8	<0.3	0.4	12	0.8	<0.3	0.4	12	0.8	0.3	0.5	12	B	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.7	0.5	0.6	12
7.54	7.29	7.40	12	7.50	7.30	7.40	12	7.48	7.21	7.35	12	7.60	7.28	7.42	12	B	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.56	7.12	7.41	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	48	味	異常でないこと			異常なし	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	49	臭気	異常でないこと			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	B	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12
<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	B	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
0.65	0.52	0.61	12	0.67	0.56	0.61	12	0.66	0.51	0.58	12	0.64	0.47	0.58	12	C	－	残留塩素(消毒の残留効果)(毎月)	mg/ℓ	0.63	0.50	0.57	12
33.8	21.5	28.2	12	40.3	17.2	28.7	26	37.8	18.9	29.0	27	37.6	18.9	27.4	26	C	－	アルカリ度	度	34.5	18.4	28.8	26
18.1	9.0	13.5	12	23.0	9.5	14.5	12	23.0	7.4	14.2	12	23.2	8.0	14.3	12	C	－	水温(毎月)	℃	22.0	8.0	15.3	12

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(8)－③米川浄水場　給水栓の水質 1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度(2定点)				令和 4年度(2定点)				令和 5年度(2定点)				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度(2定点)			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	A	1	一般細菌	100個／mℓ以下	0	0	0	12
		不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12	A	2	大腸菌	検出されないこと			不検出12回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	A	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	A	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	A	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
1.10	0.65	0.83	12	1.08	0.71	0.87	4	1.10	0.69	0.89	4	1.39	0.81	1.09	4	A	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	1.02	0.77	0.88	4
<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	A	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	<0.08	<0.08	4
<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	A	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	4
<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	A	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	A	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.09	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4	A	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.13	<0.06	<0.06	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
0.014	<0.001	0.004	4	0.011	<0.001	0.003	4	0.014	<0.001	0.004	4	0.010	<0.001	0.004	4	A	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.012	<0.001	0.006	4
0.003	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4	0.007	<0.003	<0.003	4	A	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.007	<0.003	<0.003	4
0.003	0.001	0.002	4	0.004	0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4	0.004	0.002	0.003	4	A	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.006	0.001	0.004	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.023	0.001	0.009	4	0.019	0.001	0.008	4	0.024	<0.001	0.009	4	0.020	0.003	0.011	4	A	27	総トリハロメタン	0.01mg/ℓ以下	0.028	0.001	0.015	4

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(8)－③米川浄水場　給水栓の水質 2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度(2定点)				令和 4年度(2定点)				令和 5年度(2定点)				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度(2定点)			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0.008	<0.002	<0.002	4	0.008	<0.003	<0.003	4	0.009	<0.003	<0.003	4	0.008	<0.003	<0.003	4	A	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.008	<0.003	0.004	4
0.006	<0.001	0.003	4	0.005	<0.001	0.003	4	0.007	<0.001	0.003	4	0.006	0.001	0.004	4	A	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.008	<0.001	0.005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.0010	<0.001	0.0001	4	A	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.002	<0.001	<0.001	4
<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	A	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
<0.01	<0.01	<0.01	4	0.006	0.003	0.01	4	0.005	0.003	0.004	4	0.006	0.004	0.005	4	A	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.008	0.004	0.006	4
0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	A	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02	<0.01	<0.01	4
0.04	<0.01	<0.01	12	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	A	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.03	<0.03	<0.03	4
<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	A	35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01	<0.01	<0.01	4
8.6	6.5	7.7	4	9.7	6.9	8.1	4	8.6	7.2	8.1	4	9.3	6.9	8.2	4	A	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	10.2	7.6	8.6	4
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
15.4	7.7	10.1	12	12.8	7.9	9.9	12	13.4	7.6	9.9	12	12.5	8.3	9.9	12	A	38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	15.1	8.5	11.2	12
40	29	35	4	42	28	35	4	37	30	34	4	42.0	30.0	35.6	4	A	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	41.0	32.0	35.6	4
85	57	72	4	96	81	86	4	98	77	87	4	91.0	69.0	79.0	4	A	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	99.0	74.0	84.3	4
<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	A	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	4
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	A	42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	A	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	A	45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
0.8	<0.3	0.4	12	0.7	0.3	0.5	12	0.7	0.3	0.5	12	0.7	0.4	0.5	12	A	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	1.0	0.3	0.5	12
7.71	7.22	7.48	12	7.60	7.20	7.40	12	7.6	6.9	7.3	12	7.6	7.1	7.3	12	A	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.0	7.2	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	A	48	味	異常でないこと			異常なし	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	A	49	臭気	異常でないこと			異常なし	12
0.7	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	A	50	色度	5度以下	0.7	<0.5	<0.5	12
0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	A	51	濁度	2度以下	0.2	<0.1	<0.1	12
0.69	0.25	0.47	12	0.65	0.28	0.47	12	0.64	0.27	0.45	12	0.62	0.21	0.44	12	A	－	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1mg/ℓ以上	0.64	0.29	0.46	12
25.0	3.0	14.9	12	27.0	4.6	15.3	12	26.8	4.0	15.5	12	28.5	4.0	16.5	12	C	－	水温	℃	28.0	3.3	15.9	12

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(9)－①楼台浄水場 原水の水質 1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
5	0	1	12	2	0	0	12	20	0	3	12	1	0	0	12	B	1	一般細菌	個／mℓ	1	0	0	12
		検出0回	12			検出0回	12			検出0回	12			検出1回	12	B	2	大腸菌				検出1回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	B	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	B	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	1
<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	B	9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	検出されないこと	<0.001	<0.001	<0.001	1
1.01	0.34	0.66	12	1.00	1.00	1.00	1	0.31	0.31	0.31	1	1.00	1.00	1.00	1	B	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.4	0.4	0.4	1
0.09	0.09	0.09	1	0.11	0.11	0.11	1	0.23	0.23	0.23	1	0.08	0.08	0.08	1	B	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.2	0.2	0.2	1
<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	B	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	B	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	B	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.02	0.02	0.02	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1
0.01	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.10	0.10	0.10	1	B	33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.02	0.02	0.02	1

(注1) 検査区分 :A＝法定検査 B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査 C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は環境基本法第16条に基づく「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準(水道2級)」の数値

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(9)－①楼台浄水場 原水の水質 2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0.18	0.02	0.05	12	0.03	0.03	0.03	1	0.26	0.26	0.26	1	0.13	0.13	0.13	1	B	34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.02	0.02	0.02	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	35	銅及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1
9.1	9.1	9.1	1	9.8	9.8	9.8	1	13.2	13.2	13.2	1	9.4	9.4	9.4	1	B	36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	12.9	12.9	12.9	1
0.056	0.009	0.026	20	0.019	0.019	0.019	1	0.076	0.076	0.076	1	0.042	0.042	0.042	1	B	37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.022	0.022	0.022	1
9.2	8.2	8.8	12	9.0	7.9	8.5	12	9.1	7.4	8.3	12	9.6	7.9	8.5	12	B	38	塩化物イオン	mg/ℓ	12.1	7.8	8.6	12
70	70	70	1	79	79	79	1	114	114	114	1	72	72	72	1	B	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	111	111	111	1
122	122	122	1	126	126	126	1	156	156	156	1	123	123	123	1	B	40	蒸発残留物	mg/ℓ	163	163	163	1
<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	B	41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	1
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	42	ジェオスミン	mg/ℓ	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	43	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	1
<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	B	45	フェノール類	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
0.4	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	<0.3	12	B	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	0.5	<0.3	<0.3	12
7.48	6.77	7.22	12	7.70	6.80	7.20	12	7.48	6.88	7.11	12	7.61	6.85	7.13	12	B	47	pH値	6.5以上8.5以下	7.46	6.81	7.09	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	49	臭気				異常なし	12
1.8	<0.5	<0.5	12	1.1	<0.5	<0.5	12	1.6	<0.5	0.7	12	1.2	<0.5	0.5	12	B	50	色度	度	1.6	<0.5	<0.5	12
0.8	<0.1	0.2	12	0.6	<0.1	0.2	12	1.1	<0.1	0.4	12	1.1	<0.1	0.4	12	B	51	濁度	度	0.4	<0.1	0.2	12
0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	B	－	嫌気性芽胞菌		0	0	0	12
14.1	12.5	13.3	12	14.0	6.6	12.8	12	14.8	12.8	13.7	12	14.5	11.0	13.6	12	C	－	水温(毎月)	℃	15.0	12.0	13.7	12
112.2	64.0	84.7	12	111.1	63.3	92.5	26	120.7	63.8	87.1	27	116.4	64.0	86.4	26	C	－	アルカリ度	度	126.0	62.2	88.6	26
273.0	184.6	214.9	12	272.0	187.9	238.7	26	281.0	185.9	225.8	27	284.0	194.5	227.7	26	C	－	電導度	μs/cm	296.0	185.7	227.6	26

(注1) 検査区分 :A＝法定検査 B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査 C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は環境基本法第16条に基づく「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準(水道2級)」の数値

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(9)－②楼台浄水場 浄水の水質 1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	B	1	一般細菌	100個／mℓ以下	0	0	0	12
		不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12	B	2	大腸菌	検出されないこと			不検出12回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	B	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	B	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	B	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.49	0.37	0.42	12	0.40	0.39	0.40	2	0.39	0.36	0.38	2	0.38	0.32	0.35	2	B	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.48	0.39	0.44	2
0.18	0.18	0.18	2	0.20	0.19	0.20	2	0.21	0.20	0.21	2	0.19	<0.08	0.10	2	B	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.20	0.19	0.20	2
<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	B	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	B	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	B	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	2	B	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	<0.06	<0.06	<0.06	2
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
0.001	0.001	0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	0.001	0.001	2	0.001	0.001	0.001	2	B	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.002	0.001	0.002	2	0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	0.001	0.001	2	0.002	0.001	0.002	2	B	27	総トリハロメタン	0.01mg/ℓ以下	0.001	<0.001	<0.001	2

(注1) 検査区分 :A＝法定検査 B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査 C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(9)－②楼台浄水場 浄水の水質 2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	2	B	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	B	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	2
<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
0.01	0.01	0.01	2	0.01	0.01	0.01	2	0.02	0.01	0.02	2	0.02	0.01	0.02	2	B	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02	0.01	0.02	2
<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
12.8	12.7	12.8	2	13.2	13.1	13.2	2	13.8	13.4	13.6	2	13.8	13.8	13.8	2	B	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	13.8	13.1	13.5	2
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	B	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
11.2	10.4	10.6	12	10.8	9.4	10.4	12	10.9	9.2	10.5	12	10.7	9.8	10.4	12	B	38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	11.0	10.2	10.5	12
105	103	104	2	107	106	107	2	111	109	110	2	113	113	113	2	B	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	112	107	110	2
153	150	152	2	158	152	155	2	160	154	157	2	186	169	178	2	B	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	161	157	159	2
<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	B	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	2
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	B	45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	<0.3	12	B	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.4	<0.3	<0.3	12
7.59	7.23	7.50	12	7.70	7.30	7.40	12	7.53	7.42	7.49	12	7.83	7.30	7.50	12	B	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.65	7.34	7.49	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	48	味	異常でないこと			異常なし	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	49	臭気	異常でないこと			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	B	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12
<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12	B	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
0.68	0.50	0.57	12	0.68	0.40	0.60	12	0.64	0.51	0.57	12	0.69	0.48	0.60	12	C	－	残留塩素(消毒の残留効果)(毎月)	mg/ℓ	0.69	0.54	0.60	12
112.8	100.1	106.5	12	109.1	94.1	102.4	26	116.2	100.2	109.9	27	116.6	90.8	108.4	26	C	－	アルカリ度	度	117.3	103.2	110.9	26
17.0	12.5	14.5	12	18.0	11.5	14.5	12	18.2	8.9	13.7	12	18.0	10.4	14.8	12	C	－	水温(毎月)	℃	17.0	12.5	14.6	12

(注1) 検査区分 :A＝法定検査 B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査 C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(9)－③楼台浄水場　給水栓の水質 1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度(1定点)				令和 4年度(1定点)				令和 5年度(1定点)				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度(1定点)			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	A	1	一般細菌	100個／mℓ以下	0	0	0	12
		不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12	A	2	大腸菌	検出されないこと			不検出12回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	A	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	A	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	A	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	A	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.50	0.35	0.42	12	0.48	0.37	0.43	4	0.43	0.35	0.39	4	0.56	0.48	0.44	4	A	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.44	0.39	0.41	4
0.20	0.18	0.19	4	0.20	0.18	0.19	4	0.21	0.19	0.20	4	0.21	0.08	0.17	4	A	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.20	0.20	0.20	4
<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	A	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	4
<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	A	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	A	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	A	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	<0.06	<0.06	<0.06	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
0.002	<0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4	0.009	<0.001	0.004	4	A	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.002	<0.001	0.001	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4	A	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
0.004	0.002	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4	A	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.004	0.002	0.003	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.011	0.004	0.007	4	0.008	0.005	0.007	4	0.008	0.005	0.007	4	0.019	0.003	0.010	4	A	27	総トリハロメタン	0.01mg/ℓ以下	0.010	0.004	0.007	4

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(9)－③楼台浄水場　給水栓の水質 2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度(1定点)				令和 4年度(1定点)				令和 5年度(1定点)				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度(1定点)			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4	A	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
0.004	0.002	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4	0.007	0.001	0.004	4	A	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.003	0.002	0.002	4
0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	A	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001	<0.001	<0.001	4
<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	A	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
0.01	<0.01	<0.01	4	0.002	0.002	0.002	4	0.003	0.002	0.002	4	0.024	0.003	0.008	4	A	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.004	0.002	0.003	4
0.02	0.02	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4	0.03	<0.01	0.02	4	A	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02	0.02	0.02	4
<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	A	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.03	<0.03	<0.03	4
0.03	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	A	35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	4
13.2	12.5	12.7	4	13.6	12.6	13.2	4	13.7	13.4	13.6	4	14.0	9.6	12.7	4	A	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	14.1	13.6	13.8	4
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
11.1	10.4	10.8	12	10.9	10.5	10.7	12	11.2	10.5	10.9	12	12.3	10.1	10.7	12	A	38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	10.8	10.4	10.7	12
107	102	104	4	105	102	104	4	126	107	113	4	113	54	95	4	A	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	111	108	109	4
164	155	158	4	168	157	163	4	189	171	177	4	180	98	151	4	A	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	188	167	176	4
<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	A	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	4
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	A	42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	A	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	A	45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
0.4	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	<0.3	12	0.6	<0.3	<0.3	12	A	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.4	<0.3	<0.3	12
7.73	7.52	7.59	12	7.7	7.3	7.5	12	7.6	7.3	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	A	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	A	48	味	異常でないこと			異常なし	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	A	49	臭気	異常でないこと			異常なし	12
<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	A	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12
<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	A	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
0.53	0.38	0.44	12	0.62	0.35	0.47	12	0.59	0.33	0.47	12	0.54	0.27	0.44	12	A	－	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1mg/ℓ以上	0.64	0.39	0.49	12
26.0	3.5	14.2	12	24.8	3.0	14.6	12	24.2	4.6	14.7	12	24.5	5.0	14.6	12	C	－	水温	℃	25.5	4.7	14.8	12

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(10)－①合ノ木浄水場　原水の水質 1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
144	2	24	12	34	1	14	12	44	0	10	12	58	0	15	12	B	1	一般細菌	個／mℓ	51	0	16	12
		検出9回	12			検出6回	12			検出7回	12			検出7回	12	B	2	大腸菌				検出7回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	B	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	B	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001	1	B	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001	0.001	0.001	1
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	1
<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	B	9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	検出されないこと	<0.001	<0.001	<0.001	1
0.61	<0.15	0.26	12	0.26	0.26	0.26	1	0.32	0.32	0.32	1	0.35	0.35	0.35	1	B	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.31	0.31	0.31	1
<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	B	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	<0.08	<0.08	1
<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	B	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	B	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	B	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1
0.01	0.01	0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1
0.16	<0.01	0.02	12	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	35	銅及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は環境基本法第16条に基づく「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準(水道2級)」の数値

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(10)－①合ノ木浄水場　原水の水質 2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
7.0	7.0	7.0	1	7.1	7.1	7.1	1	6.6	6.6	6.6	1	6.3	6.3	6.3	1	B	36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	6.6	6.6	6.6	1
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	B	37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	1
6.6	5.1	6.2	12	6.4	5.3	5.9	12	6.6	5.4	6.1	12	6.4	5.3	5.9	12	B	38	塩化物イオン	mg/ℓ	6.5	4.5	5.7	12
21	21	21	1	25	25	25	1	19	19	19	1	20	20	20	1	B	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	20	20	20	1
63	63	63	1	62	62	62	1	56	56	56	1	60	60	60	1	B	40	蒸発残留物	mg/ℓ	59	59	59	1
<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	B	41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	1
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	42	ジェオスミン	mg/ℓ	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	43	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	1
<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	B	45	フェノール類	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
1.6	0.4	0.8	12	1.0	0.3	0.6	12	0.9	0.4	0.6	12	1.2	0.4	0.7	12	B	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	1.5	0.4	0.7	12
7.32	6.53	7.10	12	7.30	6.90	7.20	12	7.34	7.08	7.20	12	7.50	6.82	7.21	12	B	47	pH値	6.5以上8.5以下	7.37	7.06	7.20	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	49	臭気				異常なし	12
8.0	1.0	2.9	12	2.7	1.0	1.8	12	2.2	0.8	1.5	12	3.5	0.8	1.8	12	B	50	色度	度	4.0	0.8	1.8	12
1.3	<0.1	0.2	12	0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12	0.7	<0.1	<0.1	12	B	51	濁度	度	0.2	<0.1	<0.1	12
0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	B	－	嫌気性芽胞菌		0	0	0	12
18.8	2.8	10.4	12	17.0	3.0	10.6	12	19.0	3.2	11.0	12	20.5	4.1	11.9	12	C	－	水温(毎月)	℃	19.5	2.8	11.5	12
				28.7	14.3	22.4	52	27.8	12.4	22.3	52	35.1	10.4	22.3	52	C	－	アルカリ度	度	34.8	13.3	23.9	52
				99.2	61.5	77.0	52	87.8	53.5	76.0	52	98.6	50.2	76.5	52	C	－	電導度	μs/cm	91.3	59.1	79.0	52

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は環境基本法第16条に基づく「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準(水道2級)」の数値

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(10)－②合ノ木浄水場　浄水の水質　1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0	0	0	12	2	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	B	1	一般細菌	100個／mℓ以下	0	0	0	12
		不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12	B	2	大腸菌	検出されないこと			不検出12回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	B	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	B	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001	1	B	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001	0.001	0.001	1
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	1
<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	B	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
0.45	<0.15	0.25	12	0.28	0.28	0.28	1	0.35	0.35	0.35	1	0.44	0.44	0.44	1	B	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	<0.15	<0.15	<0.15	1
<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	B	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	<0.08	<0.08	1
<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	B	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	B	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	B	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
0.19	0.19	0.19	1	0.20	0.20	0.20	1	0.17	0.17	0.17	1	0.24	0.24	0.24	1	B	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.26	0.26	0.26	1
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	1
0.021	0.021	0.021	1	0.010	0.010	0.010	1	0.013	0.013	0.013	1	0.013	0.013	0.013	1	B	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.018	0.018	0.018	1
0.013	0.013	0.013	1	0.006	0.006	0.006	1	0.009	0.009	0.009	1	0.009	0.009	0.009	1	B	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.010	0.010	0.010	1
0.001	0.001	0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001	1	B	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001	0.001	0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
0.028	0.028	0.028	1	0.014	0.014	0.014	1	0.019	0.019	0.019	1	0.019	0.019	0.019	1	B	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.025	0.025	0.025	1

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(10)－②合ノ木浄水場 浄水の水質 2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0.017	0.017	0.017	1	0.007	0.007	0.007	1	0.010	0.010	0.010	1	0.011	0.011	0.011	1	B	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.013	0.013	0.013	1
0.006	0.006	0.006	1	0.004	0.004	0.004	1	0.005	0.005	0.005	1	0.005	0.005	0.005	1	B	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.006	0.006	0.006	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.008	<0.008	<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	1	B	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	1
<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	1
7.8	7.8	7.8	1	7.6	7.6	7.6	1	7.3	7.3	7.3	1	6.9	6.9	6.9	1	B	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	7.6	7.6	7.6	1
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	B	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	1
7.1	6.2	6.8	12	6.9	6.0	6.4	12	7.1	6.0	6.5	12	6.9	5.7	6.5	12	B	38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.0	5.8	6.4	12
21	21	21	1	25	25	25	1	18	18	18	1	19	19	19	1	B	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	20	20	20	1
66	66	66	1	61	61	61	1	59	59	59	1	58	58	58	1	B	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	63	63	63	1
<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	B	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	1
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	1
<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	B	45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
1.2	0.4	0.7	12	1.1	0.3	0.6	12	0.9	0.4	0.6	12	1.1	0.4	0.7	12	B	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	1.1	0.4	0.7	12
7.53	6.98	7.30	12	7.50	7.10	7.40	12	7.46	7.21	7.34	12	7.52	6.92	7.31	12	B	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.52	7.12	7.34	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	48	味	異常でないこと			異常なし	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	49	臭気	異常でないこと			異常なし	12
1.3	<0.5	0.7	12	1.0	<0.5	0.6	12	0.9	<0.5	<0.5	12	0.9	<0.5	<0.5	12	B	50	色度	5度以下	1.2	<0.5	0.5	12
<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	B	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
0.86	0.45	0.67	12	0.82	0.46	0.62	12	0.79	0.54	0.64	12	0.87	0.56	0.66	12	C	－	残留塩素(消毒の残留効果)(毎月)	mg/ℓ	0.75	0.42	0.59	12
20.1	3.1	11.2	12	17.8	2.8	11.6	12	21.0	4.6	12.5	12	22.0	5.0	12.9	12	C	－	水温(毎月)	℃	21.0	4.0	12.4	12
				30.0	13.5	22.5	52	28.0	10.9	22.5	52	36.1	12.4	22.6	52	C	－	アルカリ度	度	35.1	13.4	24.1	52

(注1) 検査区分 :A＝法定検査 B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査 C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(10)－③合ノ木浄水場　給水栓の水質　1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和　2年度				令和　3年度(1定点)				令和　4年度(1定点)				令和　5年度(1定点)				検査区分	基準項目NO	項　　目	基準値	令和　6年度(1定点)			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	A	1	一般細菌	100個／mℓ以下	0	0	0	12
不検出12回			12	不検出12回			12	不検出12回			12	不検出12回			12	A	2	大腸菌	検出されないこと	不検出12回			12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	A	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	A	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	A	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.44	<0.15	0.22	12	0.28	0.21	0.25	4	0.31	0.19	0.27	4	0.41	0.24	0.29	4	A	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.40	0.21	0.30	4
<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	A	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	<0.08	<0.08	4
<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	A	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	4
<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	A	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	A	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.19	<0.06	0.09	4	0.21	0.10	0.15	4	0.20	0.10	0.14	4	0.23	0.10	0.16	4	A	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.21	0.09	0.14	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
0.022	0.002	0.010	4	0.014	0.002	0.008	4	0.012	0.002	0.007	4	0.013	0.004	0.008	4	A	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.013	0.004	0.007	4
0.014	<0.002	0.005	4	0.008	<0.003	0.005	4	0.010	<0.003	0.006	4	0.008	0.004	0.005	4	A	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.013	0.003	0.007	4
0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	A	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.029	0.004	0.013	4	0.019	0.004	0.012	4	0.017	0.004	0.010	4	0.019	0.007	0.012	4	A	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.018	0.006	0.010	4

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和　2年度				令和　3年度(1定点)				令和　4年度(1定点)				令和　5年度(1定点)				検査区分	基準項目NO	項　　目	基準値	令和　6年度(1定点)			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0.019	0.002	0.008	4	0.009	<0.003	0.006	4	0.010	<0.003	0.006	4	0.010	0.004	0.007	4	A	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.014	0.003	0.007	4
0.006	0.002	0.004	4	0.005	0.002	0.004	4	0.005	0.002	0.003	4	0.005	0.003	0.004	4	A	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.005	0.002	0.003	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	A	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
0.02	<0.01	<0.01	4	0.01	0.003	0.01	4	0.005	0.002	0.004	4	0.006	0.003	0.004	4	A	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005	0.002	0.004	4
<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	A	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	4
<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	A	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.03	<0.03	<0.03	4
<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4	A	35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.02	<0.01	<0.01	4
7.8	6.2	7.2	4	7.8	6.5	7.0	4	7.8	6.4	7.2	4	7.8	5.6	6.4	4	A	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	7.7	6.7	7.2	4
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
7.2	6.3	6.9	12	6.8	6.0	6.5	12	6.9	6.0	6.6	12	6.8	5.8	6.3	12	A	38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.0	5.6	6.4	12
25	19	22	4	24	17	21	4	27	20	23	4	23	11	16	4	A	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	25	19	23	4
62	41	53	4	68	53	58	4	75	59	64	4	60	44	51	4	A	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	72	53	63	4
<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	A	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	4
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	A	42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	A	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	A	45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
1.2	0.4	0.7	12	0.9	0.4	0.6	12	1.1	0.4	0.7	12	0.9	0.4	0.7	12	A	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	1.0	0.4	0.6	12
7.43	6.96	7.31	12	7.4	7.1	7.2	12	7.4	6.9	7.3	12	7.4	7.0	7.2	12	A	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	6.9	7.2	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	A	48	味	異常でないこと			異常なし	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	A	49	臭気	異常でないこと			異常なし	12
1.2	<0.5	0.6	12	1.0	<0.5	0.5	12	1.1	<0.5	0.4	12	1.1	<0.5	<0.5	12	A	50	色度	5度以下	0.8	<0.5	<0.5	12
<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	A	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
0.87	0.42	0.64	12	0.68	0.46	0.58	12	0.64	0.36	0.55	12	0.76	0.47	0.62	12	A	－	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1mg/ℓ以上	0.76	0.46	0.57	12
22.2	2.5	12.1	12	23.0	4.0	12.9	12	23.5	3.0	13.0	12	24.5	5.0	13.8	12	C	－	水温	℃	24.5	3.2	14.0	12

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

（11）－①大綱木浄水場　原水の水質　1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和　2年度				令和　3年度				令和　4年度				令和　5年度				検査区分	基準項目NO	項　　目	基準値	令和　6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
198	0	31	12	616	0	62	12	158	0	22	12	40	1	13	12	B	1	一般細菌	個／mℓ	184	1	27	12
		検出8回	12			検出9回	12			検出8回	12			検出7回	12	B	2	大腸菌				検出6回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	B	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	B	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
0.001	0.001	0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002	1	B	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001	0.001	0.001	1
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	1
<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	B	9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.006	0.006	0.006	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	検出されないこと	<0.001	<0.001	<0.001	1
0.43	<0.15	0.19	12	0.21	0.21	0.21	1	0.18	0.18	0.18	1	0.21	0.21	0.21	1	B	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	<0.15	<0.15	<0.15	1
<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	B	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	<0.08	<0.08	1
<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	B	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	B	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	B	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1
0.03	0.03	0.03	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	B	33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1
0.17	<0.01	0.03	12	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	35	銅及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1

（注1）検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

（注2）基準値 は環境基本法第16条に基づく「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準(水道2級)」の数値

（注3）平均値は定量下限値未満を0として算出

(11)－①大綱木浄水場　原水の水質　2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和　2年度				令和　3年度				令和　4年度				令和　5年度				検査区分	基準項目NO	項　　目	基準値	令和　6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
6.5	6.5	6.5	1	6.5	6.5	6.5	1	6.3	6.3	6.3	1	6.1	6.1	6.1	1	B	36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	6	6	6	1
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	B	37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	1
6.2	4.8	5.6	12	5.9	4.9	5.5	12	6.1	5.1	5.5	12	6.7	4.8	5.6	12	B	38	塩化物イオン	mg/ℓ	6.0	4.8	5.5	12
16	16	16	1	17	17	17	1	14	14	14	1	14	14	14	1	B	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	13	13	13	1
57	57	57	1	49	49	49	1	51	51	51	1	56	56	56	1	B	40	蒸発残留物	mg/ℓ	49	49	49	1
<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	B	41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	1
0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	42	ジェオスミン	mg/ℓ	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	43	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	1
<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	B	45	フェノール類	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
2.2	<0.3	0.6	12	0.8	<0.3	0.3	12	0.6	<0.3	0.3	12	1.5	<0.3	0.5	12	B	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	1.6	<0.3	0.6	12
7.34	7.04	7.20	12	7.40	7.20	7.30	12	7.45	7.11	7.28	12	7.42	6.97	7.21	12	B	47	pH値	6.5以上8.5以下	7.46	7.00	7.22	12
		異常なし	12			異常なし	12				12			異常なし	12	B	49	臭気				異常なし	12
8.0	<0.5	2.5	12	2.4	0.7	1.3	12	1.7	<0.5	0.9	12	4.2	0.5	1.5	12	B	50	色度	度	4.8	0.6	1.6	12
1.8	<0.1	0.5	12	0.8	<0.1	0.3	12	0.3	<0.1	0.1	12	0.6	<0.1	0.2	12	B	51	濁度	度	0.4	<0.1	<0.1	12
0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	B	－	嫌気性芽胞菌		1	0	0	12
17.3	3.1	10.0	12	15.3	3.2	10.1	12	18.0	3.2	10.3	12	19.5	4.7	11.3	12	C	－	水温(毎月)	℃	17.5	2.9	10.8	12
				21.8	11.5	17.3	52	23.4	9.6	18.8	52	24.7	8.3	18.3	51	C	－	アルカリ度	度	28.2	10.9	18.9	52
				73.8	51.8	62.1	52	72.0	40.7	64.2	52	76.4	43.8	63.8	51	C	－	電導度	μs/cm	83.3	51.2	64.9	52

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は環境基本法第16条に基づく「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準(水道2級)」の数値

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(11)－②大綱木浄水場　浄水の水質　1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0	0	0	12	0	0	0	12	1	0	0	12	0	0	0	12	B	1	一般細菌	100個／mℓ以下	0	0	0	12
		不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12	B	2	大腸菌	検出されないこと			不検出12回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	B	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	B	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
0.001	0.001	0.001	1	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002	1	B	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001	0.001	0.001	1
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	1
<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	B	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
0.34	<0.15	0.17	12	0.21	0.21	0.21	1	0.22	0.22	0.22	1	0.28	0.28	0.28	1	B	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.18	0.18	0.18	1
<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	B	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	<0.08	<0.08	1
<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	B	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	B	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	B	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
0.16	0.16	0.16	1	0.18	0.18	0.18	1	0.16	0.16	0.16	1	0.22	0.22	0.22	1	B	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.28	0.28	0.28	1
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	1
0.012	0.012	0.012	1	0.007	0.007	0.007	1	0.015	0.015	0.015	1	0.012	0.012	0.012	1	B	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.019	0.019	0.019	1
0.007	0.007	0.007	1	0.004	0.004	0.004	1	0.010	0.010	0.010	1	0.008	0.008	0.008	1	B	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.010	0.010	0.010	1
0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001	1	B	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001	0.001	0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
0.018	0.018	0.018	1	0.012	0.012	0.012	1	0.021	0.021	0.021	1	0.018	0.018	0.018	1	B	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.026	0.026	0.026	1

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(11)－②大綱木浄水場　浄水の水質　2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0.010	0.010	0.010	1	0.005	0.005	0.005	1	0.012	0.012	0.012	1	0.010	0.010	0.010	1	B	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.013	0.013	0.013	1
0.005	0.005	0.005	1	0.004	0.004	0.004	1	0.005	0.005	0.005	1	0.005	0.005	0.005	1	B	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.006	0.006	0.006	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.008	<0.008	<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	1	B	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	1
<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	1
7.3	7.3	7.3	1	7.1	7.1	7.1	1	6.9	6.9	6.9	1	6.7	6.7	6.7	1	B	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	6.9	6.9	6.9	1
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	B	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	1
6.8	5.8	6.1	12	6.5	5.4	5.9	12	6.6	5.4	5.9	12	7.7	5.2	6.1	12	B	38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	6.7	5.6	6.1	12
16	16	16	1	16	16	16	1	14	14	14	1	14	14	14	1	B	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	13	13	13	1
47	47	47	1	51	51	51	1	49	49	49	1	52	52	52	1	B	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	52	52	52	1
<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	B	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	1
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	1
<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	B	45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
0.9	<0.3	0.5	12	0.8	<0.3	0.4	12	0.8	<0.3	<0.3	12	0.8	0.3	0.5	12	B	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	1.0	<0.3	0.6	12
7.40	7.22	7.31	12	7.50	7.30	7.40	12	7.53	7.27	7.37	12	7.47	7.14	7.33	12	B	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.53	7.02	7.31	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	48	味	異常でないこと			異常なし	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	49	臭気	異常でないこと			異常なし	12
0.8	<0.5	<0.5	12	1.0	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12	0.8	<0.5	<0.5	12	B	50	色度	5度以下	1.2	<0.5	<0.5	12
<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	B	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
1.01	0.50	0.69	12	0.87	0.56	0.69	12	0.77	0.60	0.66	12	0.90	0.54	0.66	12	C	－	残留塩素(消毒の残留効果)(毎月)	mg/ℓ	0.68	0.47	0.60	12
19.1	3.1	10.6	12	16.2	3.5	10.9	12	20.0	3.8	11.5	12	21.3	4.8	12.2	12	C	－	水温(毎月)	℃	19.0	3.8	11.7	12
				22.9	10.5	17.6	52	23.2	10.4	19.2	52	34.3	8.0	18.8	52	C	－	アルカリ度	度	29.2	10.6	19.1	52

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(11)－③大綱木浄水場　給水栓の水質　1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度(1定点)				令和 4年度(1定点)				令和 5年度(1定点)				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度(1定点)			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	A	1	一般細菌	100個／mℓ以下	0	0	0	12
		不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12	A	2	大腸菌	検出されないこと			不検出12回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	A	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	A	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	A	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001	<0.001	<0.001	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	A	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.34	<0.15	<0.15	12	0.19	0.09	0.14	4	0.19	0.12	0.17	4	0.22	<0.15	0.16	4	A	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.28	0.16	0.21	4
<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	A	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	<0.08	<0.08	4
<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	A	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	4
<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	A	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	A	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.16	<0.06	0.09	4	0.18	0.06	0.12	4	0.18	0.09	0.12	4	0.18	0.11	0.14	4	A	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.23	0.08	0.14	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
0.014	0.001	0.006	4	0.011	<0.001	0.005	4	0.007	0.001	0.004	4	0.009	0.002	0.005	4	A	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.024	0.001	0.008	4
0.008	<0.002	0.002	4	0.006	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4	0.006	<0.003	<0.003	4	A	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.020	<0.003	0.006	4
0.001	0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	A	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001	0.001	0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.020	0.004	0.011	4	0.018	0.002	0.009	4	0.014	0.004	0.009	4	0.016	0.004	0.010	4	A	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.031	0.004	0.013	4

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(11)－③大綱木浄水場　給水栓の水質　2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度(1定点)				令和 4年度(1定点)				令和 5年度(1定点)				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度(1定点)			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0.010	<0.002	0.003	4	0.008	<0.003	0.004	4	0.006	<0.003	<0.003	4	0.008	<0.003	0.004	4	A	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.022	<0.003	0.007	4
0.005	0.002	0.004	4	0.005	0.001	0.003	4	0.005	0.002	0.003	4	0.005	0.002	0.004	4	A	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.006	0.002	0.004	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	A	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
<0.01	<0.01	<0.01	4	0.00	0.001	0.002	4	0.003	0.002	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4	A	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.003	0.002	0.002	4
<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	A	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	4
<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	A	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.03	<0.03	<0.03	4
0.01	＜0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	A	35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01	<0.01	<0.01	4
7.3	6.1	6.7	4	7.2	6.1	6.7	4	7.2	6.5	6.8	4	7.3	5.7	6.2	4	A	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	7.1	6.6	6.9	4
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
6.8	5.8	6.2	12	6.6	5.6	6.0	12	6.7	5.6	6.0	12	7.5	5.5	6.0	12	A	38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	6.7	5.6	6.0	12
17	15	16	4	17	11	14	4	20	14	17	4	16	10	12	4	A	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	18	14	16	4
53	36	44	4	50	41	46	4	55	50	52	4	49	41	44	4	A	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	66	44	54	4
<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	A	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	4
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	A	42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	A	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	A	45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
0.9	<0.3	0.5	12	0.8	<0.3	0.4	12	0.8	0.3	0.5	12	0.7	<0.3	0.5	12	A	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	1.1	<0.3	0.4	12
7.35	7.18	7.29	12	7.3	7.1	7.2	12	7.4	7.0	7.3	12	7.4	7.0	7.2	12	A	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.2	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	A	48	味	異常でないこと			異常なし	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	A	49	臭気	異常でないこと			異常なし	12
0.7	<0.5	<0.5	12	0.9	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12	0.9	<0.5	<0.5	12	A	50	色度	5度以下	1.0	<0.5	<0.5	12
<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	A	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
0.89	0.50	0.68	12	0.81	0.53	0.66	12	0.72	0.37	0.61	12	0.82	0.49	0.64	12	A	－	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1mg/ℓ以上	0.72	0.36	0.60	12
23.0	5.5	13.8	12	24.0	5.5	14.0	12	23.1	3.3	13.1	12	25.5	6.0	14.8	12	C	－	水温	℃	25.0	5.8	14.8	12

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(12)－①大萱沢浄水場　原水の水質　1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
150	2	28	12	201	6	55	12	996	5	108	12	127	6	37	12	B	1	一般細菌	個／mℓ	312	5	71	12
		検出10回	12			検出11回	12			検出7回	12			検出8回	12	B	2	大腸菌				検出9回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	B	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	B	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
0.001	0.001	0.001	1	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002	1	0.001	0.001	0.001	1	B	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.002	0.002	0.002	1
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	1
<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	B	9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	検出されないこと	<0.001	<0.001	<0.001	1
0.27	0.18	0.21	12	0.20	0.20	0.20	1	0.26	0.26	0.26	1	0.27	0.27	0.27	1	B	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.26	0.26	0.26	1
<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	B	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	<0.08	<0.08	1
<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	B	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	B	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	B	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	B	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1
0.02	0.02	0.02	1	0.02	0.02	0.02	1	0.02	0.02	0.02	1	0.01	0.01	0.01	1	B	33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.02	0.02	0.02	1
0.12	0.04	0.07	12	0.08	0.08	0.08	1	0.07	0.07	0.07	1	0.07	0.07	0.07	1	B	34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.11	0.11	0.11	1
<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	B	35	銅及びその化合物	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	1

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は環境基本法第16条に基づく「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準(水道2級)」の数値

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(12)－①大萱沢浄水場　原水の水質　2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
5.8	5.8	5.8	1	5.6	5.6	5.6	1	5.8	5.8	5.8	1	5.9	5.9	5.9	1	B	36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	5.9	5.9	5.9	1
0.040	<0.005	0.009	12	0.021	<0.005	0.009	12	0.010	0.010	0.010	1	0.009	0.009	0.009	1	B	37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.013	0.013	0.013	1
7.1	5.8	6.4	12	6.7	6.2	6.4	12	6.5	6.0	6.2	12	6.5	5.9	6.2	12	B	38	塩化物イオン	mg/ℓ	6.5	5.7	6.1	12
29	29	29	1	28	28	28	1	30	30	30	1	32	32	32	1	B	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	32	32	32	1
69	69	69	1	72	72	72	1	75	75	75	1	63	63	63	1	B	40	蒸発残留物	mg/ℓ	81	81	81	1
<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	B	41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	1
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	42	ジェオスミン	mg/ℓ	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	43	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	B	44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	1
<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	B	45	フェノール類	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
4.9	0.3	1.0	12	1.1	0.3	0.6	12	0.7	0.3	0.5	12	1.7	0.4	0.7	12	B	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	1.5	0.4	0.7	12
7.60	7.39	7.50	12	7.68	7.49	7.58	12	7.70	7.50	7.60	12	7.61	7.31	7.48	12	B	47	pH値	6.5以上8.5以下	7.59	6.86	7.42	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	49	臭気				異常なし	12
43.2	1.4	5.8	12	4.0	1.5	2.5	12	4.4	1.2	2.6	12	8.6	1.2	2.9	12	B	50	色度	度	36.1	1.8	5.3	12
64.10	0.10	5.70	12	0.6	0.2	0.4	12	4.7	0.4	1.2	12	2.3	0.3	0.8	12	B	51	濁度	度	27.3	0.3	2.9	12
0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	B	－	嫌気性芽胞菌		0	0	0	12
18.0	3.5	10.8	12	18.0	4.0	10.7	12	18.0	3.5	10.7	12	19.4	6.0	11.7	12	C	－	水温(毎月)	℃	18.0	3.4	11.2	12
33.1	24.1	29.5	12	35.3	21.2	29.4	12	37.1	21.6	29.9	52	47.5	19.2	33.4	52	C	－	アルカリ度	度	41.5	21.3	33.5	52
99.4	75.4	86.8	12	106.1	77.8	89.3	12	97.4	58.4	89.1	52	110.8	72.7	96.1	52	C	－	電導度	μs/cm	126.2	76.7	95.7	52

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は環境基本法第16条に基づく「人の健康の保護に関する環境基準」及び「生活環境の保全に関する環境基準(水道2級)」の数値

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(12)－②大萱沢浄水場　浄水の水質　1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
2	0	0	12	2	0	0	12	1	0	0	12	1	0	0	12	B	1	一般細菌	100個／mℓ以下	1	0	0	12
		不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12	B	2	大腸菌	検出されないこと			不検出12回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	B	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	B	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.002	<0.001	0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	2	0.002	0.001	0.002	2	0.002	0.001	0.002	2	B	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.002	0.001	0.002	2
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	B	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.34	0.19	0.23	12	0.25	0.24	0.25	2	0.25	0.25	0.25	2	0.28	0.27	0.28	2	B	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.29	0.24	0.27	2
<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2	B	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	<0.08	<0.08	2
<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	B	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	B	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	B	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
0.10	0.07	0.09	2	0.09	0.07	0.08	2	0.09	0.08	0.09	2	0.12	0.09	0.11	2	B	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.13	0.10	0.12	2
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	2	B	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.003	<0.001	0.002	2	0.002	<0.001	0.001	2	B	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.003	<0.001	0.002	2

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.002	<0.001	0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	2	B	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.002	<0.001	0.001	2
<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	B	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	B	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	2
<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	B	35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	2
6.3	6.0	6.2	2	6.3	6.0	6.2	2	6.2	6.0	6.1	2	7.2	6.4	6.8	2	B	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	6.9	6.2	6.6	2
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	B	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
7.4	6.5	6.9	12	6.8	6.2	6.5	12	7.1	6.1	6.6	12	7.3	6.2	6.7	12	B	38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.0	6.3	6.6	12
33	28	31	2	32	31	32	2	32	29	31	2	37	33	35	2	B	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	34	33	34	2
68	57	63	2	76	61	68	2	88	62	75	2	76	67	72	2	B	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	86	58	72	2
<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	B	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	2
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	B	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	B	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	B	45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
0.7	<0.3	0.4	12	0.6	<0.3	<0.3	12	0.5	<0.3	<0.3	12	0.6	<0.3	0.4	12	B	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	1.0	0.3	0.5	12
7.70	7.42	7.59	12	7.80	7.30	7.60	12	7.68	7.42	7.55	12	7.68	7.19	7.53	12	B	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.66	6.98	7.44	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	48	味	異常でないこと			異常なし	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	B	49	臭気	異常でないこと			異常なし	12
0.9	<0.5	<0.5	12	0.8	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12	B	50	色度	5度以下	1.3	<0.5	<0.5	12
<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	B	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
0.93	0.40	0.64	12	0.75	0.39	0.57	12	0.75	0.45	0.59	12	0.94	0.47	0.63	12	C	－	残留塩素(消毒の残留効果)	mg/ℓ	0.80	0.50	0.62	12
36.8	22.7	30.2	12	42.2	20.7	32.0	52	49.8	25.9	36.2	52	46.6	24.0	35.2	52	C	－	アルカリ度	度	46.4	26.5	35.5	52
18.0	4.0	10.9	12	17.5	4.0	10.8	12	18.0	4.5	11.0	12	19.5	5.5	11.9	12	C	－	水温(毎月)	℃	17.5	5.8	11.6	12

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(12)－③大萱沢浄水場 給水栓の水質 1/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和 2年度(2定点)				令和 3年度(2定点)				令和 4年度(2定点)				令和 5年度(2定点)				検査区分	基準項目NO	項　目	基準値	令和 6年度(2定点)			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	A	1	一般細菌	100個／mℓ以下	0	0	0	12
		不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12			不検出12回	12	A	2	大腸菌	検出されないこと			不検出12回	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	A	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	A	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	A	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001	<0.001	<0.001	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	A	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.30	0.18	0.23	12	0.27	0.19	0.24	4	0.36	0.18	0.26	4	0.37	0.27	0.31	4	A	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.25	0.22	0.24	4
<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	A	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	<0.08	<0.08	4
<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	A	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	4
<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	A	14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	A	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.22	0.08	0.13	4	0.20	0.07	0.12	4	0.25	0.09	0.14	4	0.31	0.10	0.16	4	A	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.30	0.12	0.17	4
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
0.020	0.003	0.009	4	0.011	0.003	0.006	4	0.013	0.002	0.006	4	0.013	0.003	0.008	4	A	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.013	0.003	0.008	4
0.004	<0.002	<0.002	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4	A	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.005	<0.003	<0.003	4
0.005	0.002	0.004	4	0.003	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4	0.005	0.002	0.003	4	A	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.004	0.002	0.003	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
0.037	0.009	0.020	4	0.021	0.010	0.014	4	0.025	0.007	0.015	4	0.027	0.008	0.016	4	A	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.026	0.010	0.016	4

(注1) 検査区分 :A＝法定検査 B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査 C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(12)－③大萱沢浄水場　給水栓の水質　2/2

【検査結果の表示方法:0.001未満=<0.001】

令和　2年度(2定点)				令和　3年度(2定点)				令和　4年度(2定点)				令和　5年度(2定点)				検査区分	基準項目NO	項　　目	基準値	令和　6年度(2定点)			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					最高	最低	平均	回数
0.005	0.002	0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.006	<0.003	<0.003	4	0.008	<0.003	0.005	4	A	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.007	<0.003	0.004	4
0.012	0.004	0.007	4	0.007	0.004	0.005	4	0.008	0.003	0.005	4	0.009	0.003	0.006	4	A	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.009	0.004	0.006	4
<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	A	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
<0.01	<0.01	<0.01	4	0.007	<0.001	0.002	4	0.005	<0.001	0.003	4	0.008	<0.001	0.004	4	A	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.006	<0.001	0.004	4
<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	A	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	4
<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	A	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.03	<0.03	<0.03	4
<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	A	35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	4
7.0	5.8	6.3	4	7.2	5.9	6.5	4	7.0	6.1	6.5	4	7.3	5.9	6.6	4	A	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	7.2	6.2	6.6	4
<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	A	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
7.6	6.6	7.1	12	7.3	6.5	6.8	12	7.1	6.4	6.7	12	7.0	6.4	6.7	12	A	38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.1	6.5	6.7	12
38	26	32	4	36	29	33	4	40	28	35	4	39	28	34	4	A	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	36	30	33	4
78	56	66	4	83	67	74	4	92	69	79	4	87	64	77	4	A	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	92	64	77	4
<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	A	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	4
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	A	42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	A	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	A	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	A	45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
1.1	0.3	0.5	12	0.5	<0.3	0.4	12	0.5	<0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12	A	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.6	<0.3	0.4	12
8.42	7.71	8.01	12	8.20	7.60	7.80	12	8.3	7.4	7.8	12	8.3	7.4	7.8	12	A	47	pH値	5.8以上8.6以下	8.1	7.3	7.6	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	A	48	味	異常でないこと			異常なし	12
		異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12			異常なし	12	A	49	臭気	異常でないこと			異常なし	12
0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	A	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12
<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	A	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
0.63	0.38	0.47	12	0.61	0.35	0.46	12	0.59	0.35	0.47	12	0.57	0.32	0.46	12	A	－	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1mg/ℓ以上	0.58	0.22	0.42	12
25.5	3.5	14.4	12	25.0	3.0	14.5	12	25.5	2.0	14.6	12	28.5	5.0	15.7	12	C	－	水温	℃	27.0	4.5	15.9	12

(注1) 検査区分 :A＝法定検査　B＝ 厚生省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」に基づき実施した自主検査　C＝その他の自主検査

(注2) 基準値 は水質基準に関する省令による

(注3) 平均値は定量下限値未満を0として算出

(13)各浄水場給水栓 毎日検査状況 (水道法施行規則第15条第1項第1号イの検査)

令和 2年度				令和 3年度				令和 4年度				令和 5年度				検査区分	項目	基準値	令和 6年度			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数				最高	最低	平均	回数
		異常なし	365			異常なし	365			異常なし	365			異常なし	366	①保呂羽系測定点7箇所	色	異常でないこと			異常なし	365
		異常なし	365			異常なし	365			異常なし	365			異常なし	366		濁り	異常でないこと			異常なし	365
0.71	0.10	0.39	365	0.68	0.10	0.37	365	0.90	0.10	0.40	365	0.70	0.10	0.39	366		消毒の残留効果	0.1 mg/ℓ以上	0.60	0.13	0.39	365
		異常なし	365			異常なし	365			異常なし	365			異常なし	366	②錦織系測定点2箇所	色	異常でないこと			異常なし	365
		異常なし	365			異常なし	365			異常なし	365			異常なし	366		濁り	異常でないこと			異常なし	365
0.80	0.30	0.52	365	0.80	0.30	0.53	365	0.80	0.20	0.55	365	0.80	0.20	0.51	366		消毒の残留効果	0.1 mg/ℓ以上	0.60	0.30	0.52	365
		異常なし	365			異常なし	365			異常なし	365			異常なし	366	③米谷系測定点2箇所	色	異常でないこと			異常なし	365
		異常なし	365			異常なし	365			異常なし	365			異常なし	366		濁り	異常でないこと			異常なし	365
0.63	0.14	0.43	365	0.68	0.21	0.42	365	0.55	0.25	0.41	365	0.50	0.25	0.39	366		消毒の残留効果	0.1 mg/ℓ以上	0.70	0.10	0.40	365
		異常なし	365			異常なし	365			異常なし	365			異常なし	366	④米川系測定点2箇所	色	異常でないこと			異常なし	365
		異常なし	365			異常なし	365			異常なし	365			異常なし	366		濁り	異常でないこと			異常なし	365
0.86	0.20	0.40	365	0.83	0.20	0.39	365	0.70	0.20	0.37	365	0.70	0.20	0.37	366		消毒の残留効果	0.1 mg/ℓ以上	0.70	0.30	0.37	365
		異常なし	365			異常なし	365			異常なし	365			異常なし	366	⑤楼台系測定点1箇所	色	異常でないこと			異常なし	365
		異常なし	365			異常なし	365			異常なし	365			異常なし	366		濁り	異常でないこと			異常なし	365
0.47	0.24	0.37	365	0.48	0.23	0.39	365	0.50	0.20	0.40	365	0.50	0.30	0.37	366		消毒の残留効果	0.1 mg/ℓ以上	0.50	0.30	0.41	365
		異常なし	365			異常なし	365			異常なし	365			異常なし	366	⑥石越系測定点2箇所	色	異常でないこと			異常なし	365
		異常なし	365			異常なし	365			異常なし	365			異常なし	366		濁り	異常でないこと			異常なし	365
0.70	0.40	0.54	365	0.60	0.30	0.49	365	0.80	0.30	0.50	365	0.70	0.40	0.49	366		消毒の残留効果	0.1 mg/ℓ以上	0.60	0.40	0.47	365
		異常なし	365			異常なし	365			異常なし	365			異常なし	366	⑦大萱沢系測定点2箇所	色	異常でないこと			異常なし	365
		異常なし	365			異常なし	365			異常なし	365			異常なし	366		濁り	異常でないこと			異常なし	365
0.73	0.20	0.43	365	0.60	0.20	0.39	365	0.60	0.30	0.42	365	0.50	0.30	0.42	366		消毒の残留効果	0.1 mg/ℓ以上	0.50	0.30	0.41	365
		異常なし	365			異常なし	365			異常なし	365			異常なし	366	⑧合ノ木系測定点1箇所	色	異常でないこと			異常なし	365
		異常なし	365			異常なし	365			異常なし	365			異常なし	366		濁り	異常でないこと			異常なし	365
0.70	0.50	0.55	365	0.60	0.40	0.50	365	0.60	0.30	0.50	365	0.50	0.40	0.50	366		消毒の残留効果	0.1 mg/ℓ以上	0.60	0.40	0.50	365
		異常なし	365			異常なし	365			異常なし	365			異常なし	366	⑨大綱木系測定点1箇所	色	異常でないこと			異常なし	365
		異常なし	365			異常なし	365			異常なし	365			異常なし	366		濁り	異常でないこと			異常なし	365
1.10	0.20	0.62	365	0.90	0.10	0.63	365	1.00	0.20	0.59	365	0.80	0.20	0.57	366		消毒の残留効果	0.1 mg/ℓ以上	1.00	0.20	0.60	365

2 配給水・業務関係

（1） 水道管路の状況

（単位：m）

前５年間の推移					項目	令和６年度		
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減	
5,701	5,756	5,756	5,756	5,756	1．導水管	5,761	5	0.09 % (1)
18,564	20,119	20,119	20,119	20,119	2．送水管	20,119	0	0.00 (2)
1,377,831	1,382,336	1,382,359	1,386,382	1,386,999	3．配水管全長	1,387,523	524	0.04 (3)
632,028	634,018	633,809	636,955	638,028	口径別内訳 ５０mm 以下	638,677	649	0.10 (4)
219,366	219,431	219,605	220,364	219,834	７５mm	219,632	△ 202	△ 0.09 (5)
197,795	199,635	199,822	200,008	200,033	１００mm	200,186	153	0.08 (6)
3,606	3,563	3,563	3,563	3,563	１２５mm	3,479	△ 84	△ 2.36 (7)
156,231	156,431	156,449	156,462	156,462	１５０mm	156,470	8	0.01 (8)
76,160	75,434	75,403	75,740	75,789	２００mm	75,789	0	0.00 (9)
53,534	54,398	54,281	53,863	53,863	２５０mm	53,863	0	0.00 (10)
8,220	8,420	8,420	8,420	8,420	３００mm	8,420	0	0.00 (11)
4,007	4,019	4,019	4,019	4,019	３５０mm	4,019	0	0.00 (12)
6,451	6,575	6,576	6,576	6,576	４００mm	6,576	0	0.00 (13)
8,142	8,121	8,121	8,121	8,121	４５０mm	8,121	0	0.00 (14)
2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	５００mm	2,310	0	0.00 (15)
8,791	8,791	8,791	8,791	8,791	６００mm	8,791	0	0.00 (17)
270	270	270	270	270	７００mm	270	0	0.00 (18)
920	920	920	920	920	８００mm	920	0	0.00 (19)
1,402,096	1,408,211	1,408,234	1,412,257	1,412,874	4．水道管総延長（1＋2＋3＝4）	1,413,403	529	0.04 (20)
300,219	303,645	303,740	305,029	306,365	5．配水管 ダクタイル鋳鉄管	307,707	1,342	0.44 (21)
2,961	2,732	2,683	2,683	2,683	管種別内訳 鋳鉄管	2,499	△ 184	△ 6.86 (22)
5,912	6,002	6,037	6,034	5,985	鋼管	5,954	△ 31	△ 0.52 (23)
1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	石綿セメント管	1,066	△ 150	△ 12.34 (24)
288,754	286,308	283,482	281,498	281,498	硬質塩化ビニル管	279,597	△ 1,901	△ 0.68 (25)
439,769	438,351	438,378	437,128	434,970	ゴム輪型硬質塩化ビニル管	434,233	△ 737	△ 0.17 (26)
335,791	340,772	343,489	349,481	350,969	ポリエチレン管	353,147	2,178	0.62 (27)
3,209	3,310	3,334	3,313	3,313	ステンレス管	3,320	7	0.21 (28)

（２）　配水量の分析　（水量及び水量構成比の状況）

（単位：㎥）

前５年間の推移										項目	令和６年度				
令和元年度		令和２年度		令和３年度		令和４年度		令和５年度			実績値		対前年度比較増減		
水量	構成比	水量	構成比	水量	構成比	水量	構成比	水量	構成比		水量	構成比			
9,095,640	100.00	9,223,131	100.00	9,276,696	100.00	9,283,929	100.00	9,126,618	100.00	総配水量	9,185,150	100.00	58,532	0.64％	(1)
8,288,559	89.87	8,474,957	91.36	8,216,132	261.37	8,179,062	89.62	7,854,723	85.52	★有効水量	7,754,216	84.42	△ 100,507	△ 1.28	(2)
7,711,636	83.61	7,833,693	84.44	7,707,270	83.02	7,598,499	83.26	7,450,942	81.12	☆有収水量	7,297,964	79.45	△ 152,978	△ 2.05	(3)
7,651,742	82.96	7,777,525	83.84	7,653,878	82.44	7,545,154	82.67	7,397,626	80.54	◎料金水量	7,244,629	78.87	△ 152,997	△ 2.07	(4)
7,647,543	82.92	7,773,312	83.79	7,644,750	82.34	7,546,279	82.68	7,391,781	80.48	○定期調定水量	7,238,874	78.81	△ 152,907	△ 2.07	(5)
4,199	0.05	4,213	0.05	9,128	0.10	△ 1,125	△ 0.01	5,845	0.06	○臨時調定水量	5,755	0.06	△ 90	1.54	(6)
59,894	0.65	56,168	0.61	53,392	0.58	53,345	0.58	53,316	0.58	◎その他有収水量	53,335	0.58	19	0.04	(7)
51,047	0.55	52,911	0.57	53,129	0.57	53,164	0.58	53,201	0.58	○消防用水量	53,283	0.58	82	0.15	(8)
8,847	0.10	3,257	0.04	263	0.00	181	0.00	115	0.00	○その他有収水量	52	0.00	△ 63	△ 54.78	(9)
576,923	6.26	641,264	6.91	508,862	5.48	580,563	6.36	403,781	4.40	☆無収水量	456,252	4.97	52,471	12.99	(10)
382,592	4.15	388,877	4.19	382,696	4.12	377,257	4.13	221,928	2.42	◎メーター不感水量	217,339	2.37	△ 4,589	△ 2.07	(11)
194,331	2.11	252,387	2.72	126,166	1.36	203,306	2.23	181,853	1.98	◎事業用水量	238,909	2.60	57,056	31.37	(12)
10,454	0.11	52,977	0.57	3,885	0.04	4,937	0.05	1,519	0.02	○配水工事用水量	5,161	0.06	3,642	239.76	(13)
5,288	0.06	5,114	0.06	5,210	0.06	5,672	0.06	6,172	0.07	○給水工事用水量	5,634	0.06	△ 538	△ 8.72	(14)
178,589	1.94	194,296	2.09	117,071	1.26	192,697	2.11	174,162	1.90	○水質保全用水量	228,114	2.48	53,952	30.98	(15)
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	○その他事業用水量	0	0.00	0	－	(16)
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	◎その他無収水量	4	0.00	4	－	(17)
807,081	8.75	748,174	8.07	1,060,564	11.42	1,104,867	12.11	1,271,895	13.85	★無効水量	1,430,934	15.58	159,039	12.50	(20)
5,966	0.06	9,206	0.10	5,210	0.06	14,115	0.15	6,710	0.07	☆調定減額水量	5,171	0.06	△ 1,539	△ 22.94	(21)
801,070	8.69	738,838	7.96	1,054,938	11.36	1,090,257	11.95	1,264,685	13.77	☆漏水量	1,425,252	15.52	160,567	12.70	(22)
315,125	3.42	540,403	5.83	541,174	5.83	378,744	4.15	370,001	4.03	◎確認漏水量	372,256	4.05	2,255	0.61	(23)
485,945	5.27	198,435	2.14	513,764	5.53	711,513	7.80	894,684	9.74	◎未確認漏水量	1,052,996	11.46	158,312	17.69	(24)
45	0.01	130	0.01	416	0.01	495	0.01	500	0.02	☆その他無効水量	511	0.02	11	2.20	(25)

（３）　月別配水量及び有収水量の状況

（単位：㎥）

前５年間の推移					項目		令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度			実績値	対前年度比較増減		
750,389	738,042	763,897	779,645	748,981	配水量	4月	757,307	8,326	1.11 %	(1)
790,983	775,895	789,368	804,186	774,631		5月	779,988	5,357	0.69	(2)
744,794	759,344	765,825	773,705	744,710		6月	753,446	8,736	1.17	(3)
780,607	768,076	798,899	807,036	793,573		7月	786,731	△ 6,842	△ 0.86	(4)
825,441	816,962	809,694	802,504	813,036		8月	802,751	△ 10,285	△ 1.27	(5)
754,318	760,735	760,143	766,580	757,518		9月	753,252	△ 4,266	△ 0.56	(6)
761,684	772,205	772,869	782,890	763,449		１０月	774,444	10,995	1.44	(7)
723,953	744,607	746,906	744,052	741,270		１１月	749,517	8,247	1.11	(8)
762,889	774,107	779,952	776,742	769,298		１２月	789,482	20,184	2.62	(9)
748,612	820,844	789,743	782,465	755,174		１月	772,535	17,361	2.30	(10)
701,968	718,035	702,318	706,345	706,405		２月	696,127	△ 10,278	△ 1.45	(11)
750,002	774,279	797,082	757,779	758,573		３月	769,570	10,997	1.45	(12)
9,095,640	9,223,131	9,276,696	9,283,929	9,126,618	計		9,185,150	58,532	0.64	(13)
631,392	623,158	639,269	639,096	609,071	有収水量	4月	595,922	△ 13,149	△ 2.16	(14)
673,379	689,661	665,576	654,708	644,568		5月	668,495	23,927	3.71	(15)
663,640	662,666	662,546	644,467	627,003		6月	611,676	△ 15,327	△ 2.44	(16)
621,730	630,159	652,284	633,764	607,863		7月	609,858	1,995	0.33	(17)
682,172	659,793	673,200	652,107	662,140		8月	637,993	△ 24,147	△ 3.65	(18)
694,116	718,052	677,914	671,823	687,298		9月	643,882	△ 43,416	△ 6.32	(19)
643,143	645,762	637,315	641,691	627,984		１０月	608,227	△ 19,757	△ 3.15	(20)
642,003	658,478	622,825	631,429	618,514		１１月	612,797	△ 5,717	△ 0.92	(21)
615,825	632,556	620,773	605,596	604,084		１２月	590,931	△ 13,153	△ 2.18	(22)
644,662	644,170	649,590	628,908	617,096		１月	610,736	△ 6,360	△ 1.03	(23)
609,047	660,012	616,234	626,076	585,320		２月	572,889	△ 12,431	△ 2.12	(24)
590,527	609,226	589,744	568,834	560,001		３月	534,558	△ 25,443	△ 4.54	(25)
7,711,636	7,833,693	7,707,270	7,598,499	7,450,942	計		7,297,964	△ 152,978	△ 2.05	(26)

（４）　年度末における給水の状況（１／１２）　　［　全　　体　］

前５年間の推移					項目		令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度			実績値	対前年度比較増減		
					Ⅰ 給水人口及び普及率の状況				％	(1)
77,959	76,912	75,628	74,228	72,754	１ 行政区域内人口	（人）	71,370	△ 1,384	△ 1.90	(2)
77,738	76,889	75,606	74,217	72,750	２ 給水区域内人口	（人）	71,363	△ 1,387	△ 1.91	(3)
77,444	76,617	75,369	73,992	72,528	３ 給水人口	（人）	71,145	△ 1,383	△ 1.91	(4)
99.62	99.65	99.69	99.70	99.69	４ 給水普及率 (3/2)×100	（％）	99.69	0.00	0.00	(5)
					Ⅱ 給水装置の分類	（件）				(6)
37,594	37,994	38,191	38,393	38,586	１ 専用給水装置 ［ｂ＋c］	a	38,746	160	0.41	(7)
37,356	37,755	37,951	38,150	38,340	（１） 普通栓	b	38,499	159	0.41	(8)
238	239	240	243	246	（２） 特殊栓 ［ｄ＋ｅ＋ｇ＋ｉ＋ｊ］	c	247	1	0.41	(9)
225	226	227	230	233	① 受水・高置水槽栓（特別協定なし）	d	234	1	0.43	(10)
6	6	6	6	6	② 受水槽栓（特別協定：親栓）	e	6	0	0.00	(11)
50	50	50	50	50	付属特別協定装置：個別計量	f	50	0	0.00	(12)
4	4	4	4	4	③ 受水槽栓（特別協定：みなし親栓）	g	4	0	0.00	(13)
15	15	15	15	15	付属特別協定装置：個別計量	h	15	0	0.00	(14)
2	2	2	2	2	④ 臨時栓	i	2	0	0.00	(15)
1	1	1	1	1	⑤ みなし口径栓（特別協定なし）	j	1	0	0.00	(16)
0	0	0	0	0	２ 共用給水装置	k	0	0	－	(17)
					Ⅲ 給水装置の状況（特別区含む）					(18)
40,290	40,690	40,885	41,087	41,279	１ 地区総栓数	（件）	41,437	158	0.38	(19)
37,277	37,647	37,741	37,925	38,105	２ 使用可能栓	（件）	38,240	135	0.35	(20)
30,065	30,155	30,167	30,114	30,006	３ 給水中の栓数	（件）	29,921	△ 85	△ 0.28	(21)
7,212	7,492	7,574	7,811	8,099	４ 閉栓中の栓数	（件）	8,319	220	2.72	(22)
80.65	80.10	79.93	79.40	78.75	５ 開 栓 率（３／２）	（％）	78.25	△ 0.50	△ 0.63	(23)
3,013	3,043	3,144	3,162	3,174	※ （廃止栓）	（件）	3,197	23	0.72	(24)

（４）　年度末における給水の状況（２／１２）　　［　迫　　町　］

前５年間の推移					項目		令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度			実績値	対前年度比較増減		
					Ⅰ 給水人口及び普及率の状況				%	(1)
19,996	19,784	19,626	19,361	19,082	１ 行政区域内人口	(人)	18,844	△ 238	△ 1.25	(2)
19,945	19,741	19,585	19,330	19,057	２ 給水区域内人口	(人)	18,822	△ 235	△ 1.23	(3)
19,839	19,642	19,501	19,246	18,973	３ 給水人口	(人)	18,740	△ 233	△ 1.23	(4)
99.47	99.50	99.57	99.57	99.56	４ 給水普及率 (3/2)×100	(%)	99.56	0.00	0.00	(5)
					Ⅱ 給水装置の分類	(件)				(6)
11,446	11,607	11,681	11,773	11,847	１ 専用給水装置 ［ｂ＋c］	a	11,934	87	0.73	(7)
11,369	11,530	11,603	11,694	11,769	（１） 普通栓	b	11,856	87	0.74	(8)
77	77	78	79	78	（２） 特殊栓 ［ｄ＋ｅ＋ｇ＋ｉ＋ｊ］	c	78	0	0.00	(9)
71	71	72	73	72	① 受水・高置水槽栓（特別協定なし）	d	72	0	0.00	(10)
3	3	3	3	3	② 受水槽栓（特別協定：親栓）	e	3	0	0.00	(11)
50	50	50	50	50	付属特別協定装置：個別計量	f	50	0	0.00	(12)
2	2	2	2	2	③ 受水槽栓（特別協定：みなし親栓）	g	2	0	0.00	(13)
14	14	14	14	14	付属特別協定装置：個別計量	h	14	0	0.00	(14)
0	0	0	0	0	④ 臨時栓	i	0	0	－	(15)
1	1	1	1	1	⑤ みなし口径栓（特別協定なし）	j	1	0	0.00	(16)
0	0	0	0	0	２ 共用給水装置	k	0	0	－	(17)
					Ⅲ 給水装置の状況					(18)
12,683	12,844	12,917	13,007	13,080	１ 地区総栓数	(件)	13,167	87	0.67	(19)
11,588	11,731	11,792	11,874	11,938	２ 使用可能栓	(件)	12,013	75	0.63	(20)
9,122	9,133	9,178	9,200	9,192	３ 給水中の栓数	(件)	9,220	28	0.30	(21)
2,466	2,598	2,614	2,674	2,746	４ 閉栓中の栓数	(件)	2,793	47	1.71	(22)
78.72	77.85	77.83	77.48	77.00	５ 開 栓 率（３／２）	(%)	76.75	△ 0.25	△ 0.32	(23)
1,095	1,113	1,125	1,133	1,142	※ （廃止栓）	(件)	1,154	12	1.05	(24)

（４）　年度末における給水の状況（３／１２）　　［　登　　米　　町　］

前５年間の推移					項目		令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度			実績値	対前年度比較増減		
					Ⅰ 給水人口及び普及率の状況				%	(1)
4,710	4,632	4,505	4,417	4,321	１ 行政区域内人口	(人)	4,226	△ 95	△ 2.20	(2)
4,710	4,632	4,505	4,417	4,321	２ 給水区域内人口	(人)	4,226	△ 95	△ 2.20	(3)
4,698	4,620	4,492	4,404	4,308	３ 給水人口	(人)	4,213	△ 95	△ 2.21	(4)
99.75	99.74	99.71	99.71	99.70	４ 給水普及率 (3/2)×100	(%)	99.69	△ 0.01	△ 0.01	(5)
					Ⅱ 給水装置の分類	(件)				(6)
2,483	2,492	2,499	2,500	2,508	１ 専用給水装置 ［ｂ＋c］	a	2,531	23	0.92	(7)
2,456	2,464	2,471	2,471	2,479	（１） 普通栓	b	2,502	23	0.93	(8)
27	28	28	29	29	（２） 特殊栓 ［ｄ＋ｅ＋ｇ＋ｉ＋ｊ］	c	29	0	0.00	(9)
27	28	28	29	29	① 受水・高置水槽栓（特別協定なし）	d	29	0	0.00	(10)
0	0	0	0	0	② 受水槽栓（特別協定：親栓）	e	0	0	－	(11)
0	0	0	0	0	付属特別協定装置：個別計量	f	0	0	－	(12)
0	0	0	0	0	③ 受水槽栓（特別協定：みなし親栓）	g	0	0	－	(13)
0	0	0	0	0	付属特別協定装置：個別計量	h	0	0	－	(14)
0	0	0	0	0	④ 臨時栓	i	0	0	－	(15)
0	0	0	0	0	⑤ みなし口径栓（特別協定なし）	j	0	0	－	(16)
0	0	0	0	0	２ 共用給水装置	k	0	0	－	(17)
					Ⅲ 給水装置の状況					(18)
2,714	2,723	2,730	2,731	2,739	１ 地区総栓数	(件)	2,762	23	0.84	(19)
2,472	2,479	2,480	2,479	2,487	２ 使用可能栓	(件)	2,509	22	0.88	(20)
1,804	1,793	1,778	1,763	1,756	３ 給水中の栓数	(件)	1,745	△ 11	△ 0.63	(21)
668	686	702	716	731	４ 閉栓中の栓数	(件)	764	33	4.51	(22)
72.98	72.33	71.69	71.12	70.61	５ 開 栓 率（３／２）	(%)	69.55	△ 1.06	△ 1.50	(23)
242	244	250	252	252	※ （廃止栓）	(件)	253	1	0.40	(24)

（４）　年度末における給水の状況（４／１２）　　［　中　　田　　町　］

前５年間の推移					項目		令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度			実績値	対前年度比較増減		
					Ⅰ 給水人口及び普及率の状況				％	(1)
15,536	15,432	15,283	15,065	14,750	１ 行政区域内人口	（人）	14,578	△ 172	△ 1.17	(2)
15,536	15,432	15,283	15,065	14,750	２ 給水区域内人口	（人）	14,578	△ 172	△ 1.17	(3)
15,527	15,431	15,282	15,064	14,749	３ 給水人口(特別区を除く)	（人）	14,577	△ 172	△ 1.17	(4)
99.94	99.99	99.99	99.99	99.99	４ 給水普及率 (3/2)×100	（%）	99.99	0.00	0.00	(5)
					Ⅱ 給水装置の分類	（件）				(6)
6,770	6,815	6,872	6,909	6,950	１ 専用給水装置 ［ｂ＋c］	a	6,974	24	0.35	(7)
6,737	6,782	6,839	6,876	6,915	（１） 普通栓	b	6,939	24	0.35	(8)
33	33	33	33	35	（２） 特殊栓 ［ｄ＋ｅ＋ｇ＋ｉ＋ｊ］	c	35	0	0.00	(9)
30	30	30	30	32	① 受水・高置水槽栓（特別協定なし）	d	32	0	0.00	(10)
0	0	0	0	0	② 受水槽栓（特別協定：親栓）	e	0	0	－	(11)
0	0	0	0	0	付属特別協定装置：個別計量	f	0	0	－	(12)
1	1	1	1	1	③ 受水槽栓（特別協定：みなし親栓）	g	1	0	0.00	(13)
0	0	0	0	0	付属特別協定装置：個別計量	h	0	0	－	(14)
2	2	2	2	2	④ 臨時栓	i	2	0	0.00	(15)
0	0	0	0	0	⑤ みなし口径栓（特別協定なし）	j	0	0	－	(16)
0	0	0	0	0	２ 共用給水装置	k	0	0	－	(17)
					Ⅲ 給水装置の状況					(18)
7,253	7,298	7,354	7,393	7,434	１ 地区総栓数	（件）	7,458	24	0.32	(19)
6,762	6,803	6,858	6,896	6,936	２ 使用可能栓	（件）	6,957	21	0.30	(20)
5,775	5,802	5,834	5,846	5,823	３ 給水中の栓数	（件）	5,812	△ 11	△ 0.19	(21)
987	1,001	1,024	1,050	1,113	４ 閉栓中の栓数	（件）	1,145	32	2.88	(22)
85.40	85.29	85.07	84.77	83.95	５ 開 栓 率（３／２）	（%）	83.54	△ 0.41	△ 0.49	(23)
491	495	496	497	498	※ （廃止栓）	（件）	501	3	0.60	(24)

（４）　年度末における給水の状況（５／１２）　　［ 豊　　里　　町 ］

前５年間の推移					項目		令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度			実績値	対前年度比較増減		
					Ⅰ 給水人口及び普及率の状況				%	(1)
6,393	6,322	6,226	6,118	6,044	１ 行政区域内人口	(人)	5,899	△ 145	△ 2.40	(2)
6,393	6,322	6,226	6,118	6,044	２ 給水区域内人口	(人)	5,899	△ 145	△ 2.40	(3)
6,386	6,315	6,221	6,113	6,039	３ 給水人口(特別区を除く)	(人)	5,894	△ 145	△ 2.40	(4)
99.89	99.89	99.92	99.92	99.92	４ 給水普及率 (3/2)×100	(%)	99.92	0.00	0.00	(5)
					Ⅱ 給水装置の分類	(件)				(6)
2,931	2,949	2,957	2,981	2,996	１ 専用給水装置 ［ｂ＋c］	a	3,000	4	0.13	(7)
2,912	2,930	2,938	2,962	2,977	（１） 普通栓	b	2,980	3	0.10	(8)
19	19	19	19	19	（２） 特殊栓 ［ｄ＋ｅ＋ｇ＋ｉ＋ｊ］	c	20	1	5.26	(9)
18	18	18	18	18	① 受水・高置水槽栓（特別協定なし）	d	19	1	5.56	(10)
0	0	0	0	0	② 受水槽栓（特別協定：親栓）	e	0	0	―	(11)
0	0	0	0	0	付属特別協定装置：個別計量	f	0	0	―	(12)
1	1	1	1	1	③ 受水槽栓（特別協定：みなし親栓）	g	1	0	0.00	(13)
1	1	1	1	1	付属特別協定装置：個別計量	h	1	0	0.00	(14)
0	0	0	0	0	④ 臨時栓	i	0	0	―	(15)
0	0	0	0	0	⑤ みなし口径栓（特別協定なし）	j	0	0	―	(16)
0	0	0	0	0	２ 共用給水装置	k	0	0	―	(17)
					Ⅲ 給水装置の状況					(18)
3,122	3,140	3,148	3,172	3,187	１ 地区総栓数	(件)	3,190	3	0.09	(19)
2,927	2,945	2,953	2,975	2,988	２ 使用可能栓	(件)	2,991	3	0.10	(20)
2,376	2,380	2,361	2,349	2,346	３ 給水中の栓数	(件)	2,344	△ 2	△ 0.09	(21)
551	565	592	626	642	４ 閉栓中の栓数	(件)	647	5	0.78	(22)
81.18	80.81	79.95	78.96	78.51	５ 開 栓 率（３／２）	(%)	78.37	△ 0.14	△ 0.18	(23)
195	195	195	197	199	※ （廃止栓）	(件)	199	0	0.00	(24)

（４）　年度末における給水の状況（６／１２）　　［　米　　山　　町　］

前５年間の推移					項目		令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度			実績値	対前年度比較増減		
					Ⅰ 給水人口及び普及率の状況				％	(1)
8,921	8,778	8,581	8,346	8,156	１　行政区域内人口	（人）	7,944	△ 212	△ 2.60	(2)
8,921	8,778	8,581	8,346	8,156	２　給水区域内人口	（人）	7,944	△ 212	△ 2.60	(3)
8,911	8,768	8,572	8,337	8,147	３　給水人口(特別区を除く)	（人）	7,935	△ 212	△ 2.60	(4)
99.89	99.89	99.90	99.89	99.89	４　給水普及率　(3/2)×100	（％）	99.89	0.00	0.00	(5)
					Ⅱ　給水装置の分類	（件）				(6)
3,470	3,480	3,497	3,505	3,523	１　専用給水装置　［ｂ＋c］	a	3,529	6	0.17	(7)
3,443	3,453	3,470	3,478	3,495	（１）　普通栓	b	3,501	6	0.17	(8)
27	27	27	27	28	（２）　特殊栓　［ｄ＋ｅ＋ｇ＋ｉ＋ｊ］	c	28	0	0.00	(9)
26	26	26	26	27	① 受水・高置水槽栓（特別協定なし）	d	27	0	0.00	(10)
1	1	1	1	1	② 受水槽栓（特別協定：親栓）	e	1	0	0.00	(11)
0	0	0	0	0	付属特別協定装置：個別計量	f	0	0	－	(12)
0	0	0	0	0	③ 受水槽栓（特別協定：みなし親栓）	g	0	0	－	(13)
0	0	0	0	0	付属特別協定装置：個別計量	h	0	0	－	(14)
0	0	0	0	0	④　臨時栓	i	0	0	－	(15)
0	0	0	0	0	⑤　みなし口径栓（特別協定なし）	j	0	0	－	(16)
0	0	0	0	0	２　共用給水装置	k	0	0	－	(17)
					Ⅲ　給水装置の状況					(18)
3,694	3,704	3,721	3,729	3,747	１　地区総栓数	（件）	3,753	6	0.16	(19)
3,465	3,474	3,491	3,499	3,517	２　使用可能栓	（件）	3,522	5	0.14	(20)
3,018	3,001	3,004	2,978	2,969	３　給水中の栓数	（件）	2,956	△ 13	△ 0.44	(21)
447	473	487	521	548	４　閉栓中の栓数	（件）	566	18	3.28	(22)
87.10	86.38	86.05	85.11	84.42	５　開　栓　率（３／２）	（％）	83.93	△ 0.49	△ 0.58	(23)
229	230	230	230	230	※　（廃止栓）	（件）	231	1	0.43	(24)

（４）　年度末における給水の状況（７／１２）　　［　南　　方　　町　］

前５年間の推移					項目		令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度			実績値	対前年度比較増減		
					Ⅰ 給水人口及び普及率の状況				％	(1)
8,429	8,348	8,183	8,053	7,912	１ 行政区域内人口	（人）	7,782	△ 130	△ 1.64	(2)
8,429	8,348	8,183	8,053	7,912	２ 給水区域内人口	（人）	7,782	△ 130	△ 1.64	(3)
8,402	8,322	8,157	8,028	7,888	３ 給水人口	（人）	7,758	△ 130	△ 1.65	(4)
99.68	99.69	99.68	99.69	99.70	４ 給水普及率 (3/2)×100	（%）	99.69	△ 0.01	△ 0.01	(5)
					Ⅱ 給水装置の分類	（件）				(6)
3,726	3,752	3,778	3,803	3,835	１ 専用給水装置 ［ｂ＋ｃ］	a	3,847	12	0.31	(7)
3,706	3,732	3,758	3,783	3,814	（１） 普通栓	b	3,826	12	0.31	(8)
20	20	20	20	21	（２） 特殊栓 ［ｄ＋ｅ＋ｇ＋ｉ＋ｊ］	c	21	0	0.00	(9)
20	20	20	20	21	① 受水・高置水槽栓（特別協定なし）	d	21	0	0.00	(10)
0	0	0	0	0	② 受水槽栓（特別協定：親栓）	e	0	0	－	(11)
0	0	0	0	0	付属特別協定装置：個別計量	f	0	0	－	(12)
0	0	0	0	0	③ 受水槽栓（特別協定：みなし親栓）	g	0	0	－	(13)
0	0	0	0	0	付属特別協定装置：個別計量	h	0	0	－	(14)
0	0	0	0	0	④ 臨時栓	i	0	0	－	(15)
0	0	0	0	0	⑤ みなし口径栓（特別協定なし）	j	0	0	－	(16)
0	0	0	0	0	２ 共用給水装置	k	0	0	－	(17)
					Ⅲ 給水装置の状況					(18)
3,899	3,925	3,951	3,976	4,008	１ 地区総栓数	（件）	4,020	12	0.30	(19)
3,372	3,397	3,422	3,443	3,475	２ 使用可能栓	（件）	3,484	9	0.26	(20)
2,924	2,952	2,968	2,969	2,958	３ 給水中の栓数	（件）	2,960	2	0.07	(21)
448	445	454	474	517	４ 閉栓中の栓数	（件）	524	7	1.35	(22)
86.71	86.90	86.73	86.23	85.12	５ 開 栓 率（３／２）	（%）	84.96	△ 0.16	△ 0.19	(23)
527	528	529	533	533	※ （廃止栓）	（件）	536	3	0.56	(24)

（４）　年度末における給水の状況（８／１２）　　［　津　　山　　町　］

前５年間の推移					項目		令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度			実績値	対前年度比較増減		
					Ⅰ 給水人口及び普及率の状況				%	(1)
3,159	3,101	3,007	2,918	2,833	1 行政区域内人口	(人)	2,756	△ 77	△ 2.72	(2)
3,159	3,101	3,007	2,918	2,833	2 給水区域内人口	(人)	2,756	△ 77	△ 2.72	(3)
3,096	3,039	2,957	2,878	2,795	3 給水人口	(人)	2,720	△ 75	△ 2.68	(4)
98.01	98.00	98.34	98.63	98.66	4 給水普及率 (3/2)×100	(%)	98.69	0.03	0.03	(5)
					Ⅱ 給水装置の分類	(件)				(6)
1,615	1,616	1,619	1,623	1,623	1 専用給水装置 ［b＋c］	a	1,623	0	0.00	(7)
1,610	1,611	1,614	1,617	1,617	（1） 普通栓	b	1,617	0	0.00	(8)
5	5	5	6	6	（2） 特殊栓 ［d＋e＋g＋i＋j］	c	6	0	0.00	(9)
5	5	5	6	6	① 受水・高置水槽栓（特別協定なし）	d	6	0	0.00	(10)
0	0	0	0	0	② 受水槽栓（特別協定：親栓）	e	0	0	—	(11)
0	0	0	0	0	付属特別協定装置：個別計量	f	0	0	—	(12)
0	0	0	0	0	③ 受水槽栓（特別協定：みなし親栓）	g	0	0	—	(13)
0	0	0	0	0	付属特別協定装置：個別計量	h	0	0	—	(14)
0	0	0	0	0	④ 臨時栓	i	0	0	—	(15)
0	0	0	0	0	⑤ みなし口径栓（特別協定なし）	j	0	0	—	(16)
0	0	0	0	0	2 共用給水装置	k	0	0	—	(17)
					Ⅲ 給水装置の状況					(18)
1,689	1,690	1,693	1,697	1,697	1 地区総栓数	(件)	1,697	0	0.00	(19)
1,607	1,607	1,551	1,555	1,555	2 使用可能栓	(件)	1,553	△ 2	△ 0.13	(20)
1,214	1,198	1,185	1,193	1,181	3 給水中の栓数	(件)	1,170	△ 11	△ 0.93	(21)
393	409	366	362	374	4 閉栓中の栓数	(件)	383	9	2.41	(22)
75.54	74.55	76.40	76.72	75.95	5 開 栓 率（３／２）	(%)	75.34	△ 0.61	△ 0.80	(23)
82	83	142	142	142	※ （廃止栓）	(件)	144	2	1.41	(24)

（４）　年度末における給水の状況（９／１２）　　［　東　　和　　町　］

前５年間の推移					項目		令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度			実績値	対前年度比較増減		
					Ⅰ 給水人口及び普及率の状況				％	(1)
6,093	5,939	5,729	5,579	5,412	１ 行政区域内人口	（人）	5,248	△ 164	△ 3.03	(2)
6,069	5,915	5,705	5,557	5,391	２ 給水区域内人口	（人）	5,226	△ 165	△ 3.06	(3)
6,036	5,884	5,680	5,533	5,367	３ 給水人口	（人）	5,202	△ 165	△ 3.07	(4)
99.46	99.48	99.56	99.57	99.55	４ 給水普及率 (3/2)×100	（％）	99.54	△ 0.01	△ 0.01	(5)
					Ⅱ 給水装置の分類	（件）				(6)
3,244	3,248	3,253	3,258	3,260	１ 専用給水装置 ［ｂ＋ｃ］	a	3,260	0	0.00	(7)
3,224	3,228	3,233	3,238	3,240	（１） 普通栓	b	3,240	0	0.00	(8)
20	20	20	20	20	（２） 特殊栓 ［ｄ＋ｅ＋ｇ＋ｉ＋ｊ］	c	20	0	0.00	(9)
19	19	19	19	19	① 受水・高置水槽栓（特別協定なし）	d	19	0	0.00	(10)
1	1	1	1	1	② 受水槽栓（特別協定：親栓）	e	1	0	0.00	(11)
0	0	0	0	0	付属特別協定装置：個別計量	f	0	0	－	(12)
0	0	0	0	0	③ 受水槽栓（特別協定：みなし親栓）	g	0	0	－	(13)
0	0	0	0	0	付属特別協定装置：個別計量	h	0	0	－	(14)
0	0	0	0	0	④ 臨時栓	i	0	0	－	(15)
0	0	0	0	0	⑤ みなし口径栓（特別協定なし）	j	0	0	－	(16)
0	0	0	0	0	２ 共用給水装置	k	0	0	－	(17)
					Ⅲ 給水装置の状況					(18)
3,313	3,317	3,322	3,327	3,329	１ 地区総栓数	（件）	3,329	0	0.00	(19)
3,238	3,240	3,223	3,227	3,229	２ 使用可能栓	（件）	3,228	△ 1	△ 0.03	(20)
2,266	2,224	2,191	2,178	2,166	３ 給水中の栓数	（件）	2,125	△ 41	△ 1.89	(21)
972	1,016	1,032	1,049	1,063	４ 閉栓中の栓数	（件）	1,103	40	3.76	(22)
69.98	68.64	67.98	67.49	67.08	５ 開 栓 率（３／２）	（％）	65.83	△ 1.25	△ 1.86	(23)
75	77	99	100	100	※ （廃止栓）	（件）	101	1	1.00	(24)

（４）　年度末における給水の状況（１０／１２）　　［　石　　越　　町　］

前５年間の推移					項目		令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度			実績値	対前年度比較増減		
					Ⅰ 給水人口及び普及率の状況				％	(1)
4,722	4,576	4,488	4,371	4,244	1 行政区域内人口	（人）	4,093	△ 151	△ 3.56	(2)
4,532	4,576	4,488	4,371	4,244	2 給水区域内人口	（人）	4,093	△ 151	△ 3.56	(3)
4,505	4,552	4,464	4,347	4,220	3 給水人口	（人）	4,069	△ 151	△ 3.58	(4)
99.40	99.48	99.47	99.45	99.43	4 給水普及率 (3/2)×100	（%）	99.41	△ 0.02	△ 0.02	(5)
					Ⅱ 給水装置の分類	（件）				(6)
1,893	2,019	2,019	2,025	2,028	1 専用給水装置 ［b＋c］	a	2,031	3	0.15	(7)
1,884	2,010	2,010	2,016	2,019	（1） 普通栓	b	2,022	3	0.15	(8)
9	9	9	9	9	（2） 特殊栓 ［d＋e＋g＋i＋j］	c	9	0	0.00	(9)
8	8	8	8	8	① 受水・高置水槽栓（特別協定なし）	d	8	0	0.00	(10)
1	1	1	1	1	② 受水槽栓（特別協定：親栓）	e	1	0	0.00	(11)
0	0	0	0	0	付属特別協定装置：個別計量	f	0	0	－	(12)
0	0	0	0	0	③ 受水槽栓（特別協定：みなし親栓）	g	0	0	－	(13)
0	0	0	0	0	付属特別協定装置：個別計量	h	0	0	－	(14)
0	0	0	0	0	④ 臨時栓	i	0	0	－	(15)
0	0	0	0	0	⑤ みなし口径栓（特別協定なし）	j	0	0	－	(16)
0	0	0	0	0	2 共用給水装置	k	0	0	－	(17)
					Ⅲ 給水装置の状況					(18)
1,907	2,033	2,033	2,039	2,042	1 地区総栓数	（件）	2,045	3	0.15	(19)
1,830	1,955	1,955	1,961	1,964	2 使用可能栓	（件）	1,967	3	0.15	(20)
1,550	1,656	1,652	1,622	1,599	3 給水中の栓数	（件）	1,573	△ 26	△ 1.63	(21)
280	299	303	339	365	4 閉栓中の栓数	（件）	394	29	7.95	(22)
84.70	84.71	84.50	82.71	81.42	5 開 栓 率（３／２）	（%）	79.97	△ 1.45	△ 1.78	(23)
77	78	78	78	78	※ （廃止栓）	（件）	78	0	0.00	(24)

（４）　年度末における給水の状況（１１／１２）　　［　涌　　谷　　町　］

前５年間の推移					項目		令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度			実績値	対前年度比較増減		
					Ⅰ 給水人口及び普及率の状況				%	(1)
0	0	0	0	0	１ 行政区域内人口	（人）	0	0	－	(2)
44	44	43	42	42	２ 給水区域内人口	（人）	37	△ 5	△ 11.90	(3)
44	44	43	42	42	３ 給水人口	（人）	37	△ 5	△ 11.90	(4)
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	４ 給水普及率 (3/2)×100	（%）	100.00	0	0.00	(5)
					Ⅱ 給水装置の分類	（件）				(6)
16	16	16	16	16	１ 専用給水装置 ［ｂ＋ｃ］	a	17	1	6.25	(7)
15	15	15	15	15	（１） 普通栓	b	16	1	6.67	(8)
1	1	1	1	1	（２） 特殊栓 ［ｄ＋ｅ＋ｇ＋ｉ＋ｊ］	c	1	0	0.00	(9)
1	1	1	1	1	① 受水・高置水槽栓（特別協定なし）	d	1	0	0.00	(10)
0	0	0	0	0	② 受水槽栓（特別協定：親栓）	e	0	0	－	(11)
0	0	0	0	0	付属特別協定装置：個別計量	f	0	0	－	(12)
0	0	0	0	0	③ 受水槽栓（特別協定：みなし親栓）	g	0	0	－	(13)
0	0	0	0	0	付属特別協定装置：個別計量	h	0	0	－	(14)
0	0	0	0	0	④ 臨時栓	i	0	0	－	(15)
0	0	0	0	0	⑤ みなし口径栓（特別協定なし）	j	0	0	－	(16)
0	0	0	0	0	２ 共用給水装置	k	0	0	－	(17)
					Ⅲ 給水装置の状況					(18)
16	16	16	16	16	１ 地区総栓数	（件）	16	0	0.00	(19)
16	16	16	16	16	２ 使用可能栓	（件）	16	0	0.00	(20)
16	16	16	16	16	３ 給水中の栓数	（件）	16	0	0.00	(21)
0	0	0	0	0	４ 閉栓中の栓数	（件）	0	0	－	(22)
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	５ 開 栓 率（３／２）	（%）	100.00	0.00	0.00	(23)
0	0	0	0	0	※ （廃止栓）	（件）	0	0	－	(24)

（４）　年度末における給水の状況（１２／１２）　　［単　年　度　全　体］

項　　目		全　体	＜令和６年度：地区別内訳＞									
			迫　町	登米町	中田町	豊里町	米山町	南方町	津山町	東和町	石越町	涌谷町
Ⅰ 給水人口及び普及率の状況												
１　行政区域内人口	（人）	71,370	18,844	4,226	14,578	5,899	7,944	7,782	2,756	5,248	4,093	0
２　給水区域内人口	（人）	71,363	18,822	4,226	14,578	5,899	7,944	7,782	2,756	5,226	4,093	37
３　給水人口	（人）	71,145	18,740	4,213	14,577	5,894	7,935	7,758	2,720	5,202	4,069	37
４　給水普及率　(3/2)×100	（%）	99.69	99.56	99.69	99.99	99.92	99.89	99.69	98.69	99.54	99.41	100
Ⅱ　給水装置の分類	（件）									0	0	
１　専用給水装置　［ｂ＋c］	a	38,746	11,934	2,531	6,974	3,000	3,529	3,847	1,623	3,260	2,031	17
（１）　普通栓	b	38,499	11,856	2,502	6,939	2,980	3,501	3,826	1,617	3,240	2,022	16
（２）　特殊栓　［ｄ＋ｅ＋ｇ＋ｉ＋ｊ］	c	247	78	29	35	20	28	21	6	20	9	1
① 受水・高置水槽栓（特別協定なし）	d	234	72	29	32	19	27	21	6	19	8	1
② 受水槽栓（特別協定：親栓）	e	6	3	0	0	0	1	0	0	1	1	0
付属特別協定装置：個別計量	f	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 受水槽栓（特別協定：みなし親栓）	g	4	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
付属特別協定装置：個別計量	h	15	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0
④　臨時栓	i	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
⑤　みなし口径栓（特別協定なし）	j	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
２　共用給水装置	k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ　給水装置の状況												
１　地区総栓数	（件）	41,437	13,167	2,762	7,458	3,190	3,753	4,020	1,697	3,329	2,045	16
２　使用可能栓	（件）	38,240	12,013	2,509	6,957	2,991	3,522	3,484	1,553	3,228	1,967	16
３　給水中の栓数	（件）	29,921	9,220	1,745	5,812	2,344	2,956	2,960	1,170	2,125	1,573	16
４　閉栓中の栓数	（件）	8,319	2,793	764	1,145	647	566	524	383	1,103	394	0
５　開　栓　率（３／２）	（%）	78.25	76.75	69.55	83.54	78.37	83.93	84.96	75.34	65.83	79.97	100.00
※　（廃止栓）	（件）	3,197	1,154	253	501	199	231	536	144	101	78	0

（５）　年度末における給水契約の状況

（単位：栓）

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
					１．口径別給水契約数			%	(1)
6,111	5,992	5,828	5,647	5,479	(1) １３ mm	5,368	△ 111	△ 2.03	(2)
23,344	23,554	23,736	23,871	23,928	(2) ２０ mm	23,955	27	0.11	(3)
232	235	227	228	230	(3) ２５ mm	230	0	0.00	(4)
146	143	149	147	148	(4) ３０ mm	147	△ 1	△ 0.68	(5)
174	174	171	165	164	(5) ４０ mm	165	1	0.61	(6)
41	40	39	39	40	(6) ５０ mm	39	△ 1	△ 2.50	(7)
14	14	14	14	14	(7) ７５ mm	14	0	0.00	(8)
3	3	3	3	3	(8) １００ mm	3	0	0.00	(9)
30,065	30,155	30,167	30,114	30,006	合　計（協定装置の親メーターを含む）	29,921	△ 85	△ 0.28	(10)
					２．給水装置の利用形態				(11)
21,144	21,230	21,252	21,247	21,216	(1) 自家用住居等施設	21,152	△ 64	△ 0.30	(12)
4,369	4,435	4,472	4,485	4,457	(2) 民間等賃貸住居施設	4,516	59	1.32	(13)
1,741	1,744	1,734	1,722	1,713	(3) 賃貸店舗･営業施設	1,704	△ 9	△ 0.53	(14)
976	933	907	856	845	(4) 公営住居施設	795	△ 50	△ 5.92	(15)
291	287	292	288	284	(5) 工場用施設	282	△ 2	△ 0.70	(16)
393	385	381	391	375	(6) 農業用及び畜産用生産施設	380	5	1.33	(17)
177	181	180	180	179	(7) 病院及び養護施設	179	0	0.00	(18)
399	387	377	377	374	(8) 官公署、学校及びプール施設	352	△ 22	△ 5.88	(19)
42	41	39	37	35	(9) 揚水、排水機場施設	36	1	2.86	(20)
411	413	412	409	407	(10) 集会所及び消防庫施設	404	△ 3	△ 0.74	(21)
114	111	112	112	111	(11) 公衆浴場･公園 ･墓地 ･公衆ﾄｲﾚ施設	111	0	0.00	(22)
0	0	0	0	0	(12) 工事現場用施設	0	0	－	(23)
8	8	9	10	10	(13) 駐車場等その他の施設	10	0	0.00	(24)
30,065	30,155	30,167	30,114	30,114	合　計（協定装置の親メーターを含む）	29,921	△ 193	△ 0.64	(25)

（６）　給水管理業務の状況　　１／２

（単位：件）

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
2,990	2,996	2,922	3,032	2,713	１．給水装置の開栓業務	2,666	△ 47	△ 1.73 %	(1)
1,259	1,366	1,393	1,505	1,281	迫町	1,301	20	1.56	(2)
152	143	123	126	143	登米町	125	△ 18	△ 12.59	(3)
728	666	617	615	503	中田町	516	13	2.58	(4)
188	195	186	205	185	豊里町	172	△ 13	△ 7.03	(5)
176	135	155	125	158	米山町	123	△ 35	△ 22.15	(6)
231	258	254	248	220	南方町	241	21	9.55	(7)
58	34	49	52	47	津山町	37	△ 10	△ 21.28	(8)
122	88	78	101	102	東和町	86	△ 16	△ 15.69	(9)
76	111	67	55	74	石越町	65	△ 9	△ 12.16	(10)
3,095	2,984	2,924	3,069	2,821	２．給水装置の閉栓業務	2,735	△ 86	△ 3.05	(11)
1,330	1,354	1,354	1,466	1,286	迫町	1,267	△ 19	△ 1.48	(12)
159	155	138	143	151	登米町	135	△ 16	△ 10.60	(13)
706	637	588	601	527	中田町	526	△ 1	△ 0.19	(14)
200	190	206	216	189	豊里町	174	△ 15	△ 7.94	(15)
169	149	153	151	167	米山町	135	△ 32	△ 19.16	(16)
247	230	239	247	230	南方町	237	7	3.04	(15)
70	50	63	45	58	津山町	48	△ 10	△ 17.24	(16)
136	130	114	115	114	東和町	124	10	8.77	(17)
78	89	69	85	99	石越町	89	△ 10	△ 10.10	(18)
0	3	2	9	0	３．凍結破損メーターの発生状況	4	4	皆増	(19)
0	1	1	2	0	φ １３	1	1	皆増	(20)
0	2	1	4	0	φ ２０	1	1	皆増	(21)
0	0	0	1	0	φ ２５	2	2	皆増	(22)
0	0	0	1	0	φ ３０	0	0	－	(23)
0	0	0	1	0	φ ４０	0	0	－	(24)
0	0	0	0	0	φ ５０	0	0	－	(25)
0	0	0	0	0	φ ７５ ～ １００	0	0	－	(26)

（６）　給水管理業務の状況　　２／２

（単位：件）

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
4,209	3,425	3,508	4,151	4,544	４．経年メーターの交換状況	4,422	△ 122	△ 2.68％	(1)
1,293	605	414	857	847	φ　１３	642	△ 205	△ 24.20	(2)
2,741	2,751	3,048	3,241	3,609	φ　２０	3,694	85	2.36	(3)
71	31	18	28	51	φ　２５	16	△ 35	△ 68.63	(4)
28	14	21	18	0	φ　３０	59	59	皆増	(5)
50	20	7	5	34	φ　４０	6	△ 28	△ 82.35	(6)
21	4	0	1	2	φ　５０	1	△ 1	△ 50.00	(7)
5	0	0	0	0	φ　７５	4	4	皆増	(8)
0	0	0	1	1	φ　１００	0	△ 1	皆減	(9)
24	20	9	1	10	５．故障（不良）メーターの交換状況	2	△ 8	△ 80.00	(10)
10	0	2	1	3	φ　１３	1	△ 2	△ 66.67	(11)
12	18	4	0	1	φ　２０	0	△ 1	皆減	(12)
0	2	1	0	5	φ　２５	0	△ 5	皆減	(13)
0	0	1	0	0	φ　３０	0	0	－	(14)
0	0	1	0	1	φ　４０	1	0	0.00	(15)
2	0	0	0	0	φ　５０	0	0	－	(16)
0	0	0	0	0	φ　７５	0	0	－	(17)
0	0	0	0	0	φ　１００	0	0	－	(18)
63	56	71	64	40	６．給水装置の口径変更件数	34	△ 6	△ 15.00	(19)
106	117	90	105	111	７．年度末における給水停止処分の状況	123	12	10.81	(20)
174	148	112	115	127	８．加入金の調定状況	76	△ 51	△ 40.16	(21)
173	140	107	114	120	φ　１３・２０	74	△ 46	△ 38.33	(22)
0	1	0	0	2	φ　２５	0	△ 2	皆減	(23)
0	2	1	0	0	φ　３０	0	0	－	(24)
0	1	0	0	1	φ　４０	0	△ 1	皆減	(25)
0	0	0	0	0	φ　５０	0	0	－	(26)
1	4	4	1	4	φ　口径変更	2	△ 2	△ 50.00	(27)

（７）　断水の状況（断水延件数と断水指数）

（単位：時間・戸）

前５年間の推移					項目		令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度			実績値	対前年度比較増減		
35	11	68	71	145	１．断水延件数	４月	34	△ 111	△ 76.55 %	(1)
21	60	36	3,260	113		５月	49	△ 64	△ 56.64	(2)
10	264	74	497	172		６月	358	186	108.14	(3)
58	17	129	1,746	141		７月	428	287	203.55	(4)
118	247	174	84	224		８月	237	13	5.80	(5)
49	258	292	467	192		９月	186	△ 6	△ 3.13	(6)
1,727	23	132	407	87		１０月	114	27	31.03	(7)
122	179	234	174	175		１１月	905	730	417.14	(8)
256	306	178	513	507		１２月	553	46	9.07	(9)
1,565	314	325	313	165		１月	257	92	55.76	(10)
70	552	81	244	140		２月	492	352	251.43	(11)
50	268	2,396	95	111		３月	129	18	16.22	(12)
4,081	2,499	4,119	7,871	2,172		累計	3,742	1,570	72.28	(13)
0.10	0.03	0.19	0.20	0.40	２．断水指数	４月	0.09	△ 0.31	△ 77.50	(14)
0.06	0.16	0.10	8.76	0.30		５月	0.13	△ 0.17	△ 56.67	(15)
0.03	0.73	0.21	1.38	0.48		６月	0.98	0.50	104.17	(16)
0.16	0.05	0.35	4.69	0.38		７月	1.13	0.75	197.37	(17)
0.32	0.66	0.47	0.23	0.60		８月	0.63	0.03	5.00	(18)
0.14	0.72	0.81	1.30	0.53		９月	0.51	△ 0.02	△ 3.77	(19)
4.64	0.06	0.35	1.09	0.23		１０月	0.30	0.07	30.43	(20)
0.34	0.50	0.65	0.48	0.49		１１月	2.47	1.98	404.08	(21)
0.69	0.82	0.48	1.38	1.36		１２月	1.46	0.10	7.35	(22)
4.21	0.84	0.87	0.84	0.44		１月	0.69	0.25	56.82	(23)
0.21	1.64	0.24	0.73	0.40		２月	1.44	1.04	260.00	(24)
0.13	0.72	6.44	0.26	0.30		３月	0.35	0.05	16.67	(25)
11.03	6.93	11.16	21.34	5.91		累計	10.18	4.27	72.25	(26)

注）　断水指数＝断水件数×月数／１２ｈ

3　水道料金関係

（１）　当年度における調定水量及び料金の状況：全体（消費税等込）　　１／３

口径	調定水量（m^3）			摘要		水道料金（円）			口径
	基本水量	従量水量	合計水量	料金区分	調定件数	基本料金	従量料金	合計料金	
１３	0	0	0	A　0	6,548	10,083,920	0	10,083,920	１３
	0	134,873	134,873	B　1 ～ 10	24,975	38,461,500	22,693,327	61,154,827	
	0	701,668	701,668	C　11 ～ 50	32,925	50,704,500	158,539,608	209,244,108	
	0	81,032	81,032	D　51以上	1,119	1,723,260	21,477,374	23,200,634	
	0	917,573	917,573	１３㎜　計	65,567	100,973,180	202,710,309	303,683,489	
２０	0	0	0	A　0	19,876	30,608,032	0	30,608,032	２０
	0	526,202	526,202	B　1 ～ 10	94,986	146,279,448	88,630,221	234,909,669	
	0	3,693,822	3,693,822	C　11 ～ 50	167,440	257,857,600	841,743,378	1,099,600,978	
	0	589,671	589,671	D　51以上	6,762	10,413,480	158,484,447	168,897,927	
	0	4,809,695	4,809,695	２０㎜　計	289,064	445,158,560	1,088,858,046	1,534,016,606	
２５	0	0	0	A　0	23	640,090	0	640,090	２５
	0	58,136	58,136	B　1 ～ 100	1,871	52,069,930	10,470,850	62,540,780	
	0	146,098	146,098	C　101 ～ 400	709	19,731,470	27,119,788	46,851,258	
	0	115,866	115,866	D　401以上	131	3,645,730	23,988,088	27,633,818	
	0	320,100	320,100	２５㎜　計	2,734	76,087,220	61,578,726	137,665,946	

（１）　当年度における調定水量及び料金の状況：全体（消費税等込）　　２／３

口径	調定水量（m^3）			摘要		水道料金（円）			口径
	基本水量	従量水量	合計水量	料金区分	調定件数	基本料金	従量料金	合計料金	
３０	0	0	0	A　0	14	531,300	0	531,300	３０
	0	45,692	45,692	B　1 ～ 100	1,199	45,502,050	8,194,594	53,696,644	
	0	87,353	87,353	C　101 ～ 400	409	15,521,550	15,626,451	31,148,001	
	0	172,154	172,154	D　401以上	144	5,464,800	36,132,772	41,597,572	
	0	305,199	305,199	３０mm　計	1,766	67,019,700	59,953,817	126,973,517	
４０	0	0	0	A　0	31	1,374,230	0	1,374,230	４０
	0	40,553	40,553	B　1 ～ 100	1,245	55,190,850	7,340,093	62,530,943	
	0	122,363	122,363	C　101 ～ 400	587	26,021,710	23,229,974	49,251,684	
	0	147,111	147,111	D　401以上	169	7,491,770	30,430,898	37,922,668	
	0	310,027	310,027	４０mm　計	2,032	90,078,560	61,000,965	151,079,525	
５０	0	0	0	A　0	2	253,000	0	253,000	５０
	0	69,084	69,084	B　1 ～ 500	344	43,516,000	12,504,204	56,020,204	
	0	130,919	130,919	C　501 ～ 2000	121	15,306,500	25,668,071	40,974,571	
	0	20,782	20,782	D　2001以上	10	1,265,000	4,219,078	5,484,078	
	0	220,785	220,785	５０mm　計	477	60,340,500	42,391,353	102,731,853	

（１）　当年度における調定水量及び料金の状況：全体（消費税等込）　　３／３

口径	調定水量（m^3）			摘要		水道料金（円）			（大口径登録栓）
	基本水量	従量水量	合計水量	料金区分	調定件数	基本料金	従量料金	合計料金	
７５	0	0	0	A　0	0	0	0	0	①迫　町：登米市民病院
	0	18,234	18,234	B　1 ～ 500	55	11,132,000	1,474,607	12,606,607	②迫　町：㈱登米村田製作所
	0	45,121	45,121	C　501 ～ 2000	27	5,464,800	6,697,068	12,161,868	③迫　町：㈱清建：市民プール
	0	76,365	76,365	D　2001以上	26	5,262,400	16,083,585	21,345,985	④中田町：デクセリアルズ㈱なかだ事業所
									⑤中田町：三陸化成㈱
									⑥中田町：市立中田中学校
									⑦中田町：市立加賀野小学校
	0	139,720	139,720	７５㎜　計	108	21,859,200	24,255,260	46,114,460	⑧中田町：市立中田幼稚園
									⑨豊里町：エスファクトリー東北
１００	90,547	0	90,547	A　0 ～ 10000	13	19,734,000	0	19,734,000	①南方町：マルニ食品㈱
	100,000	15,712	115,712	B　10001 ～ 15000	10	15,180,000	1,869,728	17,049,728	②米山町：宮城県食肉流通公社
	10,000	5,272	15,272	C　15001 ～ 20000	1	1,518,000	630,088	2,148,088	
	0	0	0	D　20001以上	0	0	0	0	
	200,547	20,984	221,531	１００㎜　計	24	36,432,000	2,499,816	38,931,816	
合　計	200,547	7,044,083	7,244,630	合　計	361,772	897,948,920	1,543,248,292	2,441,197,212	

（２）　月別水道料金及び調定水量の状況

※消費税を含む。

前５年間の推移					項目		令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度			実績値	対前年度比較増減		
182,258	184,770	187,882	187,596	180,571	水道料金 （千円）	４月	200,151	19,580	10.44％	(1)
193,161	201,280	194,608	192,414	189,745		５月	219,646	29,901	15.54	(2)
189,582	193,937	193,109	189,138	184,986		６月	205,018	20,032	10.59	(3)
179,847	186,075	190,684	186,574	180,068		７月	203,962	23,894	12.81	(4)
193,831	192,169	195,927	190,811	192,796		８月	211,594	18,798	9.85	(5)
196,916	206,529	197,149	195,856	199,335		９月	212,932	13,597	6.94	(6)
185,174	189,605	187,140	188,375	207,976		１０月	203,401	△ 4,575	△ 2.43	(7)
188,477	191,784	183,524	185,856	205,311		１１月	203,884	△ 1,427	△ 0.77	(8)
181,965	185,898	182,790	179,524	200,588		１２月	198,067	△ 2,521	△ 1.40	(9)
188,372	188,690	190,030	185,078	205,517		１月	203,851	△ 1,666	△ 0.90	(10)
179,273	191,567	181,528	183,737	197,091		２月	194,230	△ 2,861	△ 1.56	(11)
175,832	180,000	175,806	170,733	190,526		３月	184,460	△ 6,066	△ 3.55	(12)
2,234,688	2,292,304	2,260,177	2,235,691	2,334,510	計		2,441,196	106,686	4.77	(13)
626,701	618,746	634,838	634,662	604,622	調定水量 （㎥）	４月	591,478	△ 13,144	△ 2.07	(14)
668,687	685,250	661,147	650,279	640,118		５月	664,052	23,934	3.68	(15)
659,376	658,248	658,119	640,037	622,552		６月	607,233	△ 15,319	△ 2.39	(16)
617,470	625,743	647,859	629,323	603,427		７月	605,416	1,989	0.32	(17)
677,914	652,334	668,748	647,669	657,706		８月	633,552	△ 24,154	△ 3.73	(18)
689,854	713,522	673,476	667,384	682,849		９月	639,424	△ 43,425	△ 6.51	(19)
638,873	641,329	632,881	637,254	623,550		１０月	603,777	△ 19,773	△ 3.10	(20)
637,744	654,056	618,381	626,989	614,078		１１月	608,362	△ 5,716	△ 0.91	(21)
611,566	628,142	616,285	601,123	599,653		１２月	586,490	△ 13,163	△ 2.19	(22)
636,771	639,765	645,039	624,471	612,647		１月	606,301	△ 6,346	△ 1.02	(23)
601,065	655,596	611,799	621,625	580,880		２月	568,431	△ 12,449	△ 2.00	(24)
585,721	604,794	585,306	564,338	555,544		３月	530,113	△ 25,431	△ 4.51	(25)
7,651,742	7,777,525	7,653,878	7,545,154	7,397,626	計		7,244,629	△ 152,997	△ 2.03	(26)

（３）　口径別水道料金の状況

※消費税を含む。　（単位　：　千円）

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
317,958	319,995	305,113	292,819	298,052	φ １３mm の水道料金	303,683	5,630	1.89 %	(1)
98,207	96,763	94,207	91,582	96,210	基本料金	100,973	4,763	4.95	(2)
219,751	223,232	210,906	201,237	201,842	従量料金	202,710	868	0.43	(3)
1,378,177	1,431,002	1,416,639	1,404,704	1,467,265	φ ２０mm の水道料金	1,534,017	66,752	4.55	(4)
367,682	374,609	377,319	380,358	412,375	基本料金	445,159	32,784	7.95	(5)
1,010,495	1,056,393	1,039,321	1,024,347	1,054,890	従量料金	1,088,858	33,968	3.22	(6)
119,593	122,333	119,026	119,680	130,075	φ ２５mm の水道料金	137,666	7,591	5.84	(7)
65,461	67,034	66,429	65,461	70,848	基本料金	76,087	5,239	7.39	(8)
54,132	55,299	52,597	54,219	59,227	従量料金	61,579	2,352	3.97	(9)
107,740	108,276	109,084	110,246	120,436	φ ３０mm の水道料金	126,974	6,538	5.43	(10)
56,611	56,562	56,529	57,420	62,165	基本料金	67,020	4,855	7.81	(11)
51,129	51,714	52,555	52,826	58,271	従量料金	59,954	1,683	2.89	(12)
141,736	139,237	139,534	139,375	139,324	φ ４０mm の水道料金	151,080	11,756	8.44	(13)
81,615	81,197	81,197	79,734	83,580	基本料金	90,079	6,499	7.78	(14)
60,121	58,040	58,337	59,641	55,744	従量料金	61,001	5,257	9.43	(15)
97,847	94,937	92,275	92,441	97,898	φ ５０mm の水道料金	102,732	4,834	4.94	(16)
54,200	55,770	52,580	52,580	56,270	基本料金	60,341	4,072	7.24	(17)
43,647	39,167	39,695	39,861	41,628	従量料金	42,391	763	1.83	(18)
36,206	39,392	42,258	41,882	41,808	φ ７５mm の水道料金	46,114	4,306	10.30	(19)
18,633	19,008	19,184	19,008	20,434	基本料金	21,859	1,425	6.98	(20)
17,573	20,384	23,074	22,874	21,374	従量料金	24,255	2,881	13.48	(21)
35,431	37,133	36,247	34,543	39,651	φ１００mm の水道料金	38,932	△ 719	△ 1.81	(22)
31,344	31,680	31,680	31,680	34,056	基本料金	36,432	2,376	6.98	(23)
4,087	5,453	4,567	2,863	5,595	従量料金	2,500	△ 3,095	△ 55.32	(24)

（４）　口径別調定水量の状況

（単位 ： ㎥）

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
1,104,775	1,102,879	1,046,136	999,936	957,957	φ １３ｍｍ の使用水量	917,573	△ 40,384	△ 4.22 %	(1)
0	0	0	0	0	基本水量	0	0	－	(2)
1,104,775	1,102,879	1,046,136	999,936	957,957	従量水量	917,573	△ 40,384	△ 4.22	(3)
4,922,988	5,066,541	5,002,792	4,948,329	4,876,160	φ ２０ｍｍ の使用水量	4,809,695	△ 66,465	△ 1.36	(4)
0	0	0	0	0	基本水量	0	0	－	(5)
4,922,988	5,066,541	5,002,792	4,948,329	4,876,160	従量水量	4,809,695	△ 66,465	△ 1.36	(6)
322,305	323,452	308,573	314,889	323,819	φ ２５ｍｍ の使用水量	320,100	△ 3,719	△ 1.15	(7)
0	0	0	0	0	基本水量	0	0	－	(8)
322,305	323,452	308,573	314,889	323,819	従量水量	320,100	△ 3,719	△ 1.15	(9)
296,632	296,026	298,735	299,372	311,730	φ ３０ｍｍ の使用水量	305,199	△ 6,531	△ 2.10	(10)
0	0	0	0	0	基本水量	0	0	－	(11)
296,632	296,026	298,735	299,372	311,730	従量水量	305,199	△ 6,531	△ 2.10	(12)
342,838	325,650	327,026	333,979	299,888	φ ４０ｍｍ の使用水量	310,027	10,139	3.38	(13)
0	0	0	0	0	基本水量	0	0	－	(14)
342,838	325,650	327,026	333,979	299,888	従量水量	310,027	10,139	3.38	(15)
252,939	228,058	229,644	230,530	229,163	φ ５０ｍｍ の使用水量	220,785	△ 8,378	△ 3.66	(16)
0	0	0	0	0	基本水量	0	0	－	(17)
252,939	228,058	229,644	230,530	229,163	従量水量	220,785	△ 8,378	△ 3.66	(18)
128,071	140,395	155,524	149,895	132,481	φ ７５ｍｍ の使用水量	139,720	7,239	5.46	(19)
0	0	0	0	0	基本水量	0	0	－	(20)
128,071	140,395	155,524	149,895	132,481	従量水量	139,720	7,239	5.46	(21)
281,194	294,524	285,448	268,224	266,428	φ １００ｍｍ の使用水量	221,531	△ 44,897	△ 16.85	(22)
239,816	239,995	239,774	239,590	218,309	基本水量	200,547	△ 17,762	△ 8.14	(23)
41,378	54,529	45,674	28,634	48,119	従量水量	20,984	△ 27,135	△ 56.39	(24)

（５）　月末における水道料金の入金率の状況

（単位：％）

前５年間の推移					項目		令和６年度		
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度			実績値	対前年度比較増減	
0.09	0.08	0.50	0.21	0.50	当年度分の入金率	４月	0.05	△ 0.45	△ 89.81
46.43	45.73	47.27	47.30	46.72		５月	45.48	△ 1.24	△ 2.65
64.43	65.24	65.08	65.41	65.21		６月	65.01	△ 0.20	△ 0.31
74.49	74.46	73.71	74.02	74.17		７月	74.00	△ 0.17	△ 0.23
78.38	79.05	78.79	78.94	78.36		８月	78.73	0.38	0.48
81.44	81.31	82.15	82.04	81.39		９月	81.83	0.43	0.53
85.10	85.31	85.35	85.16	83.63		１０月	85.28	1.65	1.98
86.77	86.77	87.21	87.07	85.87		１１月	86.95	1.08	1.26
88.46	88.75	88.80	88.85	87.81		１２月	88.58	0.77	0.87
89.43	89.69	89.64	89.64	88.85		１月	89.52	0.67	0.75
90.63	90.22	90.64	90.44	90.14		２月	90.74	0.59	0.66
91.66	91.71	91.84	91.93	91.36		３月	91.95	0.59	0.65
90.36	91.69	92.57	92.22	91.66	過年度分の入金率	４月	91.82	0.16	0.17
96.08	95.62	96.19	96.90	96.69		５月	97.10	0.41	0.42
97.09	97.02	97.29	97.65	97.67		６月	98.05	0.38	0.39
97.25	97.30	97.42	97.93	97.77		７月	98.21	0.45	0.46
97.33	97.38	97.63	97.99	97.91		８月	98.31	0.40	0.41
97.36	97.48	97.78	98.07	97.92		９月	98.36	0.44	0.45
97.45	97.56	97.88	98.13	98.01		１０月	98.46	0.45	0.46
97.51	97.63	97.93	98.17	98.09		１１月	98.50	0.42	0.43
97.60	97.68	97.98	98.27	98.15		１２月	98.55	0.41	0.42
97.69	97.73	98.04	98.31	98.20		１月	98.57	0.37	0.38
97.72	97.78	98.06	98.32	98.27		２月	98.59	0.32	0.33
97.81	97.99	98.35	98.41	98.50		３月	98.87	0.37	0.38

（６）　月末における未収水道料金の状況

（単位 ： 千円）

前５年間の推移					項目		令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度			実績値	対前年度比較増減		
182,102	184,617	186,944	187,201	179,664	当年度分の未収残高	４月	200,048	20,384	11.35	(1)
201,123	209,517	201,695	201,323	197,313		５月	228,869	31,556	15.99	(2)
200,982	201,632	201,023	197,642	193,172		６月	218,617	25,445	13.17	(3)
190,051	195,644	201,515	196,462	189,943		７月	215,504	25,561	13.46	(4)
202,982	200,767	204,159	199,388	200,897		８月	221,268	20,371	10.14	(5)
210,773	217,665	207,053	205,392	209,799		９月	227,774	17,975	8.57	(6)
195,761	198,942	197,279	197,561	218,639		１０月	214,383	△ 4,257	△ 1.95	(7)
199,622	204,678	195,645	196,264	217,731		１１月	216,674	△ 1,057	△ 0.49	(8)
195,228	194,800	191,861	189,178	212,192		１２月	212,252	61	0.03	(9)
198,769	198,033	197,261	194,857	216,998		１月	216,092	△ 906	△ 0.42	(10)
193,001	206,870	195,204	197,469	211,334		２月	209,058	△ 2,276	△ 1.08	(11)
186,462	190,098	184,534	181,020	201,710		３月	196,505	△ 5,205	△ 2.58	(12)
18,244	15,851	14,514	14,631	15,343	過年度分の未収残高	４月	16,728	1,386	9.03	(13)
7,424	8,363	7,466	5,921	6,088		５月	5,928	△ 160	△ 2.63	(14)
5,512	5,687	5,256	4,415	4,290		６月	3,981	△ 308	△ 7.19	(15)
5,220	5,150	4,990	3,899	4,107		７月	3,653	△ 454	△ 11.05	(16)
5,062	5,004	4,599	3,773	3,852		８月	3,464	△ 388	△ 10.06	(17)
4,990	4,798	4,297	3,619	3,826		９月	3,357	△ 468	△ 12.24	(18)
4,835	4,647	4,113	3,515	3,661		１０月	3,141	△ 520	△ 14.21	(19)
4,715	4,519	4,006	3,444	3,520		１１月	3,057	△ 463	△ 13.15	(20)
4,551	4,425	3,911	3,251	3,412		１２月	2,958	△ 454	△ 13.30	(21)
4,372	4,331	3,798	3,178	3,318		１月	2,927	△ 390	△ 11.77	(22)
4,312	4,243	3,762	3,152	3,190		２月	2,883	△ 307	△ 9.63	(23)
4,139	3,842	3,195	2,994	2,756		３月	2,304	△ 453	△ 16.42	(24)

（７）　水道料金の口座振替制加入の状況

（単位：件・％）

前５年間の推移										項目	令和６年度				
令和元年度		令和２年度		令和３年度		令和４年度		令和５年度			件数	率	対前年度比較増減		
30,101		30,138		30,117		30,121		29,975		全体合計	29,903		△ 72		(1)
24,784	82.34	24,884	82.57	24,797	82.34	24,729	82.10	24,564	81.95	（特別区含）口座振替	24,338	81.39	△ 226	△ 0.56	(2)
5,317	17.66	5,254	17.43	5,320	17.66	5,392	17.90	5,411	18.05	その他	5,565	18.61	154	0.56	(3)
9,160		9,149		9,185		9,261		9,212		１．迫町計	9,245		33		(4)
7,118	77.71	7,137	78.01	7,129	77.62	7,085	76.50	7,026	76.27	口座振替	6,972	75.41	△ 54	△ 0.86	(5)
2,042	22.29	2,012	21.99	2,056	22.38	2,176	23.50	2,186	23.73	その他	2,273	24.59	87	0.86	(6)
1,795		1,788		1,770		1,764		1,747		２．登米町計	1,738		△ 9		(7)
1,562	87.02	1,550	86.69	1,527	86.27	1,535	87.02	1,510	86.43	口座振替	1,498	86.19	△ 12	△ 0.24	(8)
233	12.98	238	13.31	243	13.73	229	12.98	237	13.57	その他	240	13.81	3	0.24	(9)
5,774		5,800		5,829		5,829		5,805		３．中田町計	5,803		△ 2		(10)
4,802	83.17	4,842	83.48	4,847	83.15	4,853	83.26	4,841	83.39	（特別区含）口座振替	4,800	82.72	△ 41	△ 0.67	(11)
972	16.83	958	16.52	982	16.85	976	16.74	964	16.61	その他	1,003	17.28	39	0.67	(12)
2,372		2,370		2,349		2,341		2,341		４．豊里町計	2,340		△ 1		(13)
1,924	81.11	1,920	81.01	1,916	81.57	1,903	81.29	1,885	80.52	口座振替	1,881	80.38	△ 4	△ 0.14	(14)
448	18.89	450	18.99	433	18.43	438	18.71	456	19.48	その他	459	19.62	3	0.14	(15)
3,018		2,995		2,992		2,961		2,954		５．米山町計	2,945		△ 9		(16)
2,587	85.72	2,585	86.31	2,576	86.10	2,566	86.66	2,555	86.49	口座振替	2,548	86.52	△ 7	0.03	(17)
431	14.28	410	13.69	416	13.90	395	13.34	399	13.51	その他	397	13.48	△ 2	△ 0.03	(18)
2,939		2,944		2,963		2,962		2,956		６．南方町計	2,950		△ 6		(19)
2,448	83.29	2,458	83.49	2,468	83.29	2,472	83.46	2,468	83.49	口座振替	2,440	82.71	△ 28	△ 0.78	(20)
491	16.71	486	16.51	495	16.71	490	16.54	488	16.51	その他	510	17.29	22	0.78	(21)
1,214		1,201		1,183		1,190		1,182		７．津山町計	1,169		△ 13		(22)
1,088	89.62	1,083	90.17	1,068	90.28	1,070	89.92	1,059	89.59	口座振替	1,049	89.73	△ 10	0.14	(23)
126	10.38	118	9.83	115	9.72	120	10.08	123	10.41	その他	120	10.27	△ 3	△ 0.14	(24)
2,265		2,217		2,183		2,174		2,165		８．東和町計	2,125		△ 40		(22)
1,915	84.55	1,895	85.48	1,862	85.30	1,849	85.05	1,841	85.03	口座振替	1,800	84.71	△ 41	△ 0.32	(23)
350	15.45	322	14.52	321	14.70	325	14.95	324	14.97	その他	325	15.29	1	0.32	(24)
1,549		1,659		1,648		1,624		1,598		９．石越町計	1,574		△ 24		(22)
1,326	85.60	1,400	84.39	1,390	84.34	1,382	85.10	1,365	85.42	口座振替	1,338	85.01	△ 27	△ 0.41	(23)
223	14.40	259	15.61	258	15.66	242	14.90	233	14.58	その他	236	14.99	3	0.41	(24)
15		15		15		15		15		10．涌谷町計	14		△ 1		(25)
14	93.33	14	93.33	14	93.33	14	93.33	14	93.33	口座振替	12	85.71	△ 2	△ 7.62	(26)
1	6.67	1	6.67	1	6.67	1	6.67	1	6.67	その他	2	14.29	1	7.62	(27)

（８）国内における「2,000円以上／10㎥」水道料金の事業体別調（令和６年４月１日現在）

順位	水道料金	事業体名	都道府県名	順位	水道料金	事業体名	都道府県名
1	3,550	羅臼町	北海道	51	2,630	岩内町	北海道
2	3,410	美里町	宮城県	51	2,630	金山町	山形県
3	3,220	登米市	宮城県	53	2,607	芽室町	北海道
				54	2,596	深川市	北海道
4	3,190	浜中町	北海道	54	2,596	穴水町	石川県
4	3,190	上天草市	熊本県	56	2,576	足寄町	北海道
6	3,135	伊達市	福島県	57	2,572	田舎館村	青森県
7	3,110	厚岸町	北海道	58	2,563	珠洲市	石川県
8	3,096	夕張市	北海道	59	2,552	鋸南町	千葉県
9	3,091	西空知広域水道企業団	北海道	60	2,550	むかわ町	北海道
10	3,089	由仁町	北海道	61	2,534	岩手町	岩手県
11	3,059	増毛町	北海道	62	2,530	深浦町	青森県
12	3,053	栗山町	北海道	62	2,530	大郷町	宮城県
13	3,047	中泊町	青森県	62	2,530	白鷹町	山形県
14	3,046	上島町	愛媛県	62	2,530	与論町	鹿児島県
15	3,029	江差町	北海道	66	2,527	士別市	北海道
16	3,003	添田町	福岡県	67	2,515	板柳町	青森県
17	3,000	涌谷町	宮城県	68	2,508	桑折町	福島県
18	2,981	栗原市	宮城県	68	2,508	会津美里町	福島県
19	2,975	豊能町(大阪広域水道企業団)	大阪府	70	2,503	本別町	北海道
20	2,970	様似町	北海道	71	2,502	美唄市	北海道
21	2,959	津軽広域水道企業団	青森県	72	2,501	登別市	北海道
22	2,915	松前町	北海道	73	2,497	江津市	島根県
23	2,893	当別町	北海道	74	2,492	富津市(かずさ水道広域連合企業団)	千葉県
24	2,860	川西町	山形県	75	2,490	当麻町	北海道
24	2,860	新上五島町	長崎県	76	2,488	北見市	北海道
26	2,850	羽幌町	北海道	77	2,480	玄海町	佐賀県
27	2,841	久吉ダム水道企業団	青森県	78	2,475	北広島市	北海道
28	2,800	京丹波町	京都府	78	2,475	大間町	青森県
29	2,750	山元町	宮城県	78	2,475	真室川町	山形県
29	2,750	稲敷市	茨城県	78	2,475	西之表市	鹿児島県
29	2,750	行方市	茨城県	82	2,473	湯沢市	秋田県
32	2,739	根室市	北海道	83	2,464	軽米町	岩手県
33	2,730	高取町	奈良県	84	2,460	大任町	福岡県
34	2,728	池田町	北海道	85	2,453	飯島町	長野県
34	2,728	藤崎町	青森県	86	2,450	稚内市	北海道
36	2,723	鰺ヶ沢町	青森県	86	2,450	幕別町	北海道
37	2,709	五所川原市	青森県	86	2,450	石岡市	茨城県
38	2,684	沼田町	北海道	89	2,449	音更町	北海道
39	2,680	日高町	北海道	90	2,442	勝浦市	千葉県
40	2,679	三笠市	北海道	91	2,440	赤平市	北海道
41	2,667	二戸市	岩手県	92	2,431	結城市	茨城県
42	2,657	君津市(かずさ水道広域連合企業団)	千葉県	93	2,420	鷹栖町	北海道
43	2,641	大樹町	北海道	93	2,420	白糠町	北海道
44	2,640	蔵王町	宮城県	93	2,420	平川市	青森県
44	2,640	八郎潟町	秋田県	93	2,420	陸前高田市	岩手県
44	2,640	長井市	山形県	93	2,420	川崎町	宮城県
44	2,640	能登町	石川県	93	2,420	松島町	宮城県
44	2,640	宇城市	熊本県	93	2,420	大衡村	宮城県
49	2,637	伊江村	沖縄県	93	2,420	南陽市	山形県
50	2,636	余市町	北海道	93	2,420	大江町	山形県

順位	水道料金	事業体名	都道府県名	順位	水道料金	事業体名	都道府県名
93	2,420	桜川市	茨城県	152	2,299	福島市	福島県
93	2,420	河内町	茨城県	153	2,288	長幌水道企業団	北海道
93	2,420	印西市	千葉県	153	2,288	黒石市	青森県
93	2,420	御宿町	千葉県	153	2,288	南相馬市	福島県
93	2,420	宍粟市	兵庫県	153	2,288	西会津町	福島県
93	2,420	柳井市	山口県	153	2,288	三次市	広島県
93	2,420	鬼北町	愛媛県	153	2,288	天草市	熊本県
93	2,420	中種子町	鹿児島県	159	2,280	最上川中部水道企業団	山形県
93	2,420	和泊町	鹿児島県	159	2,280	五色台(香川広域水道企業団	香川県
93	2,420	知名町	鹿児島県	161	2,277	袖ケ浦市(かずさ水道広域連合企業	千葉県
112	2,409	平内町	青森県	162	2,272	恵那市	岐阜県
112	2,409	大多喜町	千葉県	163	2,270	浦河町	北海道
112	2,409	南種子町	鹿児島県	164	2,268	筑前町	福岡県
115	2,400	遠野市	岩手県	165	2,266	小坂町	秋田県
116	2,398	湖北水道企業団	茨城県	165	2,266	八匝水道企業団	千葉県
116	2,398	南魚沼市	新潟県	165	2,266	下市町	奈良県
116	2,398	千早赤阪村	大阪府	168	2,260	丸森町	宮城県
119	2,396	会津坂下町	福島県	169	2,255	洞爺湖町	北海道
120	2,390	安平町	北海道	169	2,255	川俣町	福島県
121	2,380	平戸市	長崎県	169	2,255	五霞町	茨城県
122	2,377	一関市	岩手県	169	2,255	吉野町	奈良県
123	2,376	鶴田町	青森県	169	2,255	大田市	島根県
124	2,365	矢板市	栃木県	174	2,250	広川町	福岡県
124	2,365	築上町	福岡県	174	2,250	みやこ町	福岡県
126	2,360	松浦市	長崎県	176	2,244	月新水道企業団	北海道
127	2,354	江田島市	広島県	176	2,244	大館市	秋田県
128	2,350	明日香村	奈良県	178	2,243	氷見市	富山県
129	2,346	井原市	岡山県	179	2,240	名寄市	北海道
130	2,345	邑南町	島根県	179	2,240	八女市	福岡県
131	2,342	田村市	福島県	181	2,233	平泉町	岩手県
132	2,341	中空知広域水道企業団	北海道	181	2,233	八百津町	岐阜県
133	2,332	東通村	青森県	183	2,228	鹿角市	秋田県
133	2,332	山武市	千葉県	184	2,223	熊野町	広島県
133	2,332	瀬戸内町	鹿児島県	185	2,210	坂東市	茨城県
136	2,328	別海町	北海道	186	2,205	三原市	広島県
137	2,325	石狩市	北海道	187	2,200	枝幸町	北海道
138	2,323	丹波市	兵庫県	187	2,200	湧別町	北海道
139	2,310	紋別市	北海道	187	2,200	広尾町	北海道
139	2,310	東北町	青森県	187	2,200	奥州市	岩手県
139	2,310	村田町	宮城県	187	2,200	上山市	山形県
139	2,310	由利本荘市	秋田県	187	2,200	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	山形県
139	2,310	飯豊町	山形県	187	2,200	南会津町	福島県
139	2,310	矢吹町	福島県	187	2,200	泉崎村	福島県
139	2,310	小野町	福島県	187	2,200	三春町	福島県
139	2,310	旭市	千葉県	187	2,200	かすみがうら市	茨城県
139	2,310	香取市	千葉県	187	2,200	神崎町	千葉県
139	2,310	東庄町	千葉県	187	2,200	白馬村	長野県
139	2,310	淡路広域水道企業団	兵庫県	187	2,200	中津川市	岐阜県
139	2,310	播磨高原広域事務組合	兵庫県	187	2,200	多可町	兵庫県
151	2,300	奈義町	岡山県	187	2,200	平群町	奈良県

順位	水道料金	事業体名	都道府県名	順位	水道料金	事業体名	都道府県名
187	2,200	鏡野町	岡山県	239	2,090	磯城郡水道企業団(田原本町	奈良県
187	2,200	勝央町	岡山県	239	2,090	智頭町	鳥取県
187	2,200	周防大島町	山口県	239	2,090	美作市	岡山県
187	2,200	土庄町	香川県	239	2,090	都農町	宮崎県
206	2,194	留萌市	北海道	256	2,081	二本松市	福島県
207	2,190	最上町	山形県	257	2,080	四街道市	千葉県
208	2,189	柴田町	宮城県	258	2,079	一戸町	岩手県
208	2,189	郡山市	福島県	258	2,079	山武郡市広域行政組合	千葉県
210	2,178	笠岡市	岡山県	258	2,079	大和高田市	奈良県
210	2,178	田布施・平生水道企業団	山口県	261	2,077	大崎市	宮城県
210	2,178	川南町	宮崎県	262	2,073	国見町	福島県
213	2,171	宝達志水町	石川県	263	2,068	網走市	北海道
214	2,169	有田町	佐賀県	263	2,068	中標津町	北海道
215	2,167	気仙沼市	宮城県	263	2,068	喜多方市	福島県
216	2,156	八丈町	東京都	263	2,068	阿見町	茨城県
216	2,156	吉備中央町	岡山県	263	2,068	富里市	千葉県
218	2,154	美瑛町	北海道	263	2,068	日南市	宮崎県
219	2,153	加美町	宮城県	269	2,062	雫石町	岩手県
220	2,150	安堵町	奈良県	270	2,057	朝日町	山形県
220	2,150	磯城郡水道企業団(川西町	奈良県	270	2,057	天栄村	福島県
222	2,145	庄内町	山形県	270	2,057	菰野町	三重県
222	2,145	潮来市	茨城県	273	2,048	棚倉町	福島県
222	2,145	鉾田市	茨城県	274	2,040	府中市	広島県
222	2,145	鴨川市	千葉県	274	2,040	豊前市	福岡県
222	2,145	小千谷市	新潟県	276	2,035	白石市	宮城県
222	2,145	瑞浪市	岐阜県	276	2,035	亘理町	宮城県
222	2,145	大崎上島町	広島県	276	2,035	八千代町	茨城県
229	2,134	阿賀町	新潟県	276	2,035	木更津市(かずさ水道広域連合企業	千葉県
230	2,130	西川町	山形県	276	2,035	土岐市	岐阜県
230	2,130	坂祝町	岐阜県	276	2,035	西脇市	兵庫県
232	2,116	宇和島市	愛媛県	276	2,035	石井町	徳島県
233	2,112	山陽小野田市	山口県	276	2,035	龍郷町	鹿児島県
234	2,106	福知山市	京都府	284	2,030	度会町	三重県
235	2,100	常陸大宮市	茨城県	285	2,024	芦別市	北海道
235	2,100	伊万里市	佐賀県	285	2,024	米原市	滋賀県
237	2,095	川辺町	岐阜県	285	2,024	宇土市	熊本県
238	2,094	琴平町	香川県	285	2,024	高千穂町	宮崎県
239	2,090	遠軽町	北海道	289	2,013	いわき市	福島県
239	2,090	田子町	青森県	290	2,010	糸島市	福岡県
239	2,090	八戸圏域水道企業団	青森県	291	2,005	宮津市	京都府
239	2,090	洋野町	岩手県				
239	2,090	岩手中部水道企業団	岩手県				
239	2,090	色麻町	宮城県				
239	2,090	高畠町	山形県				
239	2,090	遊佐町	山形県				
239	2,090	下妻市	茨城県				
239	2,090	つくばみらい市	茨城県				
239	2,090	長門川水道企業団	千葉県				
239	2,090	上郡町	兵庫県				
239	2,090	三宅町	奈良県				

（9）水道料金の変遷

○１９７７年

昭和５２年６月１日　　水道用水供給事業開始

料金の種類	単　位	数　量	金　　額
水道用水供給料金	m^3	1	１０８円

○１９７７年

昭和５２年９月１日　　水道用水供給超過料金の制定

料金の種類	単　位	数　量	金　　額
水道用水供給料金	m^3	1	１０８円
水道用水供給超過料金	m^3	1	１０８円

受水団体責任水量を供給実績に基づき変更　　単位：m^3

受水団体	昭　和　５　２　年　度		昭　和　５　３　年　度	
	変更前	変更後	変更前	変更後
登米水道企業団	７，４５９	７，９６０	８，０５３	８，６１４
中　田　町	４，８１５	３，３６７	５，０８７	３，６２７
豊　里　町	２，３０１	１，４４３	２，３９２	１，５４７
米　山　町	３，５７７	２，４１６	３，６９８	２，５８９
南　方　町	２５７	２６１	４６２	３１３
津　山　町	１５９	１０５	１８７	１１６
計	１８，５６８	１５，５５２	１９，８７９	１６，８０６

○１９７９年

昭和５４年９月１日　構成町内６水道事業体の統合により用水供給事業から末端給水事業へ移行、統一水道料金を制定し１０月検針分より適用。
（ただし昭和５４年９月検針分については、８月３１日現在の料金とした。）

水道料金表

用途区分	基本（１ケ月）		従量（１m³当り）			
	水量（m³）	料金（円）	従量Ⅰ		従量Ⅱ	
			水量（m³）	料金(円)	水量(m³)	料金(円)
A 家庭用	１０	２，０００	１１以上	１９０		
B 営業用	１０	２，５００				
	１１～１５	３，８００	１６～５０	２３０	５１以上	２１０
C 団体用	１０	２，５００				
	１１～２０	５，０００				
	２１～３０	８，０００				
	３１～４０	１１，０００				
	４１～５０	１４，０００	５１～３００	２４０	３０１以上	２２０
D 集会所用	２	５００	３以上	２００		
E プール用	１０	３，０００				
	１１～５０	１５，０００	５１～２００	２５０	２０１以上	２３０
F 臨時用			１m³につき	５００		
G 共同家庭用	１０	１，９００	１１以上	１７０		
H 公園用	３	１，０００	４以上	２５０		

メーター器使用料金

	口径別	使用料金		口径別	使用料金
１	φ １３	５０	７	φ ５０	１，１１０
２	φ １６	９０	８	φ ７５	１，３５０
３	φ ２０	１１０	９	φ １００	１，７００
４	φ ２５	１２０	１０	φ １２５	２，２００
５	φ ３０	１８０	１１	φ １５０	３，５００
６	φ ４０	２１０			

○１９８４年

昭和５９年４月　第４次財政計画に基づき料金改正
料金体系を用途別から口径別に改正し、昭和５９年３月検針定例日以降の使用水量から適用。

口径及びブロック別		基本料金（円／月）	従量料金 水量区分（m³）		水量単価(円)
Ⅰ	φ１３～φ２０	２，６８０	A	１０まで	－
			B	１１～２０	２４０
			C	２１～３０	２３５
			D	３１～５０	２３０
			E	５１以上	２２５
Ⅱ	φ２５～φ４０	２１，８００～２８，６００	A	６０まで	－
			B	６１～１００	２００
			C	１０１～２００	１９０
			D	２０１～４００	１８０
			E	４０１以上	１７０
Ⅲ	φ５０	１１３，０００	A	３００まで	－
	φ７５	１５４，０００	B	３０１～５００	２１０
	φ１００	１６１，０００	C	５０１～１，０００	２００
	φ１２５	１９９，０００	D	１，００１～２，０００	１９０
	φ１５０	２２３，０００	E	２，００１以上	１７５
	φ２００	２８３，０００			

備考　従量料金は、階段式従量料金制（ステップ・メーターレート）であること。

○１９８５年

昭和６０年４月　電算システムの運用開始に伴い、検針基準日を前期と後期に区分
行政区単位を基本とした基準日、区域の変更を実施した。

○１９８９年

平成元年９月　消費税法（平成元年４月１日施行）の施行に伴い平成元年９月検針定例日以降の使用水量に３％の消費税を転嫁

○１９９０年

平成２年１０月　「高料金対策実施計画」に基づき、小口径の基本水量を１０m³から５m³に改正、５m³までの基本水量を１，１００円とした。
また、大口径における２，０００m³超えの水量区分に応じそれぞれ水量単価を設定。平成２年１０月分より適用した。

口径及びブロック別		基本料金（円／月）	従量料金 水量区分（m³）		水量単価(円)
Ⅰ	m/m φ１３ φ２０	１，１００	A	０～　５	－
			B	６～２０	２４０
			C	２１～３０	２３５
			D	３１～５０	２３０
			E	５１以上	２２５
Ⅱ	φ２５	２１，８００	A	０～　６０	－
			B	６１～１００	２００
	φ３０	２６，５００	C	１０１～２００	１９０
			D	２０１～４００	１８０
	φ４０	２８，６００	E	４０１以上	１７０
Ⅲ	φ５０	１１３，０００	A	０～３００	－
	φ７５	１５４，０００	B	３０１～５００	２１０
	φ１００	１６１，０００	C	５０１～１，０００	２００
	φ１２５	１９９，０００	D	１，００１～２，０００	１９０
	φ１５０	２２３，０００	E	２，００１～４，９９９	１７５
	φ２００	２８３，０００	F	５，０００～９，９９９	１３０
			G	１０，０００以上	１００
備考		①従量料金は、階段式従量料金制（ステップ・メーターレート）であること。 ②消費税は、基本料金と従量料金の合計額に３％を乗じて得られる金額であることとし、１円未満の端数が生じた場合は切捨てするものであること。			

○１９９７年

平成９年５月　消費税法の改正に伴い、消費税を３％から消費税４％、地方消費税１％の計５％に改正、平成９年５月１日以降の水道料金より適用

○２００４年

平成１６年１０月　財政計画に基づき、平均８．７６％の料金改定
平成１６年１０月分として徴収する水道料金から適用

口径及びブロック		基本料金（円/月）	従量料金		
			水量区分（㎥）		水量単価（円/ｍ３）
小口径	φ 13mm φ 20mm	1,260	A	1 ～ 10	140
			B	11 ～ 50	245
			C	51 以上	255
中口径	φ 25mm	23,100	A	1 ～ 100	155
	φ 30mm	31,500	B	101 ～ 400	170
	φ 40mm	36,750	C	401 以上	190
大口径	φ 50mm	105,000	A	1 ～ 500	155
	φ 75mm	168,000	B	501 ～ 2,000	180
			C	2,001 以上	200

１　上記金額は、消費税及び地方消費税を含む。
２　メーター口径１００ｍｍ以上の料金については、水道事業管理者が別に定める。

○２００５年

平成１７年４月　平成１７年４月１日、登米市水道事業の創設にあたり合併協議会の協定に伴い、旧登米地方広域水道企業団の水道料金表を適用した。

口径及びブロック		基本料金（円／月）	従量料金		
			水量区分（㎥）		水量単価（円／㎥）
小口径	φ 13mm φ 20mm	1,260	A	1 ～ 10	140
			B	11 ～ 50	245
			C	51 以上	255
中口径	φ 25mm	23,100	A	1 ～ 100	155
	φ 30mm	31,500	B	101 ～ 400	170
	φ 40mm	36,750	C	401 以上	190
大口径	φ 50mm	105,000	A	1 ～ 500	155
	φ 75mm	168,000	B	501 ～ 2,000	180
			C	2,001 以上	200

１　料金には消費税等（消費税及び地方消費税）を含んでいること。
２　従量料金は区画式従量料金制（ブロック・メーター・レート）であること。

○２００７年

平成１９年４月　津山町横山地区を給水区域とする簡易水道事業を統合した。横山地区の水道料金は平成１９年度は変わらないが、平成２０年４月から段階的に改定を行ない、平成２２年４月に上水道料金と同じ料金となった。

項　　目	水量(㎥)	平成 19 年度	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度
基本料金（円／月）	0	－	1,050	1,260	1,260
	0～5	1,050	－	－	－
従量(超過)料金（円／㎥）	1～5	－	50	60	－
	6 以上	210	220	220	－
	1～10	－	－	－	140
	11～50	－	－	－	245
	51 以上	－	－	－	255

○２０１４年

平成２６年４月　消費税法の改正に伴い、消費税を４％から６．３％、地方消費税を１％から１．７％の計８％に改正、平成２６年４月１日以降の水道料金より適用（平成２６年５月検針分の水道料金から適用）

口径及びブロック		基本料金（円／月）	従量料金		
			水量区分（㎥）		水量単価（円／㎥）
小口径	φ 13㎜ φ 20㎜	1,296	A	1 ～ 10	144
			B	11 ～ 50	252
			C	51 以上	262
中口径	φ 25㎜	23,760	A	1 ～ 100	159
	φ 30㎜	32,400	B	101 ～ 400	175
	φ 40㎜	37,800	C	401 以上	195
大口径	φ 50㎜	108,000	A	1 ～ 500	159
	φ 75㎜	172,800	B	501 ～ 2,000	185
			C	2,001 以上	206

１　料金には消費税等（消費税及び地方消費税）を含んでいること。

２　従量料金は区画式従量料金制（ブロック・メーター・レート）であること。

○２０１９年

令和元年１０月　消費税法の改正に伴い、消費税を６．３％から７．８％、地方消費税を１．７％から２．２％の計１０％に改正、令和元年１０月１日以降の水道料金より適用（令和元年１１月検針分の水道料金から適用）

口径及びブロック		基本料金（円／月）	従量料金		
			水量区分（㎥）		水量単価（円／㎥）
小口径	φ 13㎜ φ 20㎜	1,320	A	1 ～ 10	147
			B	11 ～ 50	257
			C	51 以上	267
中口径	φ 25㎜	24,200	A	1 ～ 100	162
	φ 30㎜	33,000	B	101 ～ 400	178
	φ 40㎜	38,500	C	401 以上	199
大口径	φ 50㎜	110,000	A	1 ～ 500	162
	φ 75㎜	176,000	B	501 ～ 2,000	189
			C	2,001 以上	210

１　料金には消費税等（消費税及び地方消費税）を含んでいること。

２　従量料金は区画式従量料金制（ブロック・メーター・レート）であること。

○２０２３年

令和５年９月　安全な水を安定して供給する体制の継続を図るため、令和５年度から令和８年度までの料金算定期間おいて、経常収支比率 100%以上、流動比率 250%以上、留保資金残高 10 億円以上を目標経営数値として設定し、平均改定率 15%の改定を実施する。令和５年９月１日以降の水道料金から適用（令和５年１０月検針分の水道料金から適用）

口径	基本料金（円／月）	従量料金	
		水量区分（㎥）	水量単価（円／㎥）
φ　13mm φ　20mm	1,540	1 ～ 10	168
		11 ～ 50	277
		51 以上	287
φ　25mm	27,830	1 ～ 100	181
φ　30mm	37,950	101 ～ 400	198
φ　40mm	44,330	401 以上	218
φ　50mm φ　75mm	126,500 202,400	1 ～ 500	181
		501 ～ 2,000	209
		2,001 以上	229
φ 100mm	1,518,000	1 ～ 10,000	－
		10,001 ～ 15,000	119
		15,001 ～ 25,000	129
		25,001 以上	139

１　料金には消費税等（消費税及び地方消費税）を含んでいること。

２　従量料金は区画式従量料金制（ブロック・メーター・レート）であること。

4　その他

（１）　年度末における公設消防設備の状況 ＜防火水槽＞

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
					１．防火水槽の状況			%	
1,158	1,196	1,201	1,202	1,204	★　全体基数　（基）	1,204	0	0.00	(1)
40,880	42,702	42,911	42,951	43,051	同総容量　（㎥）	43,081	30	0.07	(2)
169	173	175	175	174	☆　迫町基数　（基）	175	1	0.57	(3)
6,660	6,820	6,895	6,895	6,875	同総容量　（㎥）	6,915	40	0.58	(4)
65	67	68	68	68	☆　登米町基数　（基）	67	△ 1	△ 1.47	(5)
2,400	2,480	2,520	2,520	2,520	同総容量　（㎥）	2,500	△ 20	△ 0.79	(6)
271	271	270	270	270	☆　中田町基数　（基）	270	0	0.00	(7)
8,070	8,234	8,188	8,188	8,188	同総容量　（㎥）	8,208	20	0.24	(8)
89	90	90	90	90	☆　豊里町基数　（基）	90	0	0.00	(9)
3,560	3,600	3,600	3,600	3,600	同総容量　（㎥）	3,600	0	0.00	(10)
175	175	175	175	176	☆　米山町基数　（基）	176	0	0.00	(11)
4,800	4,980	5,000	5,000	5,040	同総容量　（㎥）	5,060	20	0.40	(12)
118	118	119	119	120	☆　南方町基数　（基）	120	0	0.00	(13)
4,620	4,660	4,700	4,700	4,740	同総容量　（㎥）	4,740	0	0.00	(14)
63	71	71	71	71	☆　津山町基数　（基）	71	0	0.00	(15)
2,460	2,708	2,708	2,708	2,708	同総容量　（㎥）	2,708	0	0.00	(16)
					☆　特別区基数　（基）			－	(17)
					同総容量　（㎥）			－	(18)
117	140	142	142	142	☆　東和町基数　（基）	142	0	0.00	(19)
4,640	5,550	5,630	5,630	5,630	同総容量　（㎥）	5,630	0	0.00	(20)
91	91	91	92	93	☆　石越町基数　（基）	93	0	0.00	(21)
3,670	3,670	3,670	3,710	3,750	同総容量　（㎥）	3,720	△ 30	△ 0.80	(22)
									(23)
					２．消火栓の状況				(24)
494	457	454	451	446	★　全体の地上式消火栓　（基）	442	△ 4	△ 0.90	(25)
353	395	401	403	406	全体の地下式消火栓　（基）	412	6	1.48	(26)
847	852	855	854	852	合　計	854	2	0.23	(27)

（１）　年度末における公設消防設備の状況　＜消火栓＞

前５年間の推移					項目			令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度				実績値	対前年度比較増減		
147	135	134	134	133	☆	迫町	地上式消火栓　（基）	133	0	0.00 %	(1)
132	149	150	150	150			地下式　〃　（基）	150	0	0.00	(2)
279	284	284	284	283		同	計　（基）	283	0	0.00	(3)
12	10	10	10	10	☆	登米町	地上式消火栓　（基）	10	0	0.00	(4)
64	58	58	58	58			地下式　〃　（基）	58	0	0.00	(5)
76	68	68	68	68		同	計　（基）	68	0	0.00	(6)
74	66	66	66	63	☆	中田町	地上式消火栓　（基）	63	0	0.00	(7)
24	42	46	46	48			地下式　〃　（基）	49	1	2.08	(8)
98	108	112	112	111		同	計　（基）	112	1	0.90	(9)
59	53	53	53	52	☆	豊里町	地上式消火栓　（基）	50	△ 2	△ 3.85	(10)
20	29	30	30	31			地下式　〃　（基）	33	2	6.45	(11)
79	82	83	83	83		同	計　（基）	83	0	0.00	(12)
43	41	40	39	39	☆	米山町	地上式消火栓　（基）	39	0	0.00	(13)
28	26	26	27	27			地下式　〃　（基）	27	0	0.00	(14)
71	67	66	66	66		同	計　（基）	66	0	0.00	(15)
58	56	56	55	55	☆	南方町	地上式消火栓　（基）	53	△ 2	△ 3.64	(16)
15	17	17	18	18			地下式　〃　（基）	21	3	16.67	(17)
73	73	73	73	73		同	計　（基）	74	1	1.37	(18)
18	14	14	14	14	☆	津山町	地上式消火栓　（基）	14	0	0.00	(19)
33	36	36	36	36			地下式　〃　（基）	36	0	0.00	(20)
51	50	50	50	50		同	計　（基）	50	0	0.00	(21)
57	57	56	56	56	☆	東和町	地上式消火栓　（基）	56	0	0.00	(22)
27	27	27	27	27			地下式　〃　（基）	27	0	0.00	(23)
84	84	83	83	83		同	計　（基）	83	0	0.00	(24)
26	25	25	24	24	☆	石越町	地上式消火栓　（基）	24	0	0.00	(25)
10	11	11	11	11			地下式　〃　（基）	11	0	0.00	(26)
36	36	36	35	35		同	計　（基）	35	0	0.00	(27)

（２）　給水装置工事及び指定工事事業者の概況

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
					☆　給水装置関係工事			%	(1)
					◎　給水装置工事(竣工件数)				(2)
399	311	172	206	188	新設工事件数　（件）	158	△ 30	△ 15.96	(3)
421	404	377	347	295	増改造・廃止工事件数　（件）	284	△ 11	△ 3.73	(4)
107	154	134	189	122	修繕工事件数　（件）	106	△ 16	△ 13.11	(5)
927	869	683	742	605	合　計　（件）	548	△ 57	△ 9.42	(6)
									(7)
239	115	116	74	96	◎　給水工事（メーター保全件数）	93	△ 3	△ 3.13	(8)
									(9)
4,244,000	3,493,000	3,421,000	3,248,000	2,894,000	☆　工事手数料の状況	2,163,000	△ 731,000	△ 25.26	(10)
810,000	760,000	880,000	830,000	600,000	◎　道路占用申請手数料（10,000円 × 43件）	430,000	△ 170,000	△ 28.33	(11)
1,665,000	1,348,000	1,233,000	1,197,000	1,116,000	◎　設計審査手数料	845,000	△ 271,000	△ 24.28	(12)
18,000	48,000	12,000	12,000	10,000	設計審査手数料（ 2,000円 × 2件）	4,000	△ 6,000	△ 60.00	(13)
1,392,000	1,050,000	1,026,000	975,000	906,000	設計審査手数料（ 3,000円 × 242件）	726,000	△ 180,000	△ 19.87	(14)
255,000	250,000	195,000	210,000	200,000	設計審査手数料（ 5,000円 × 23件）	115,000	△ 85,000	△ 42.50	(15)
1,769,000	1,385,000	1,308,000	1,221,000	1,178,000	◎　竣工検査手数料	888,000	△ 290,000	△ 24.62	(16)
6,000	18,000	52,000	10,000	14,000	竣工検査手数料（ 2,000円 × 2件）	4,000	△ 10,000	△ 71.43	(17)
1,488,000	1,077,000	1,041,000	996,000	954,000	竣工検査手数料（ 3,000円 × 243件）	729,000	△ 225,000	△ 23.58	(18)
275,000	290,000	215,000	215,000	210,000	竣工検査手数料（ 5,000円 × 31件）	155,000	△ 55,000	△ 26.19	(19)
									(20)
0	80,000	60,000	30,000	60,000	◎　指定工事業者登録手数料　（ 8件）	80,000	20,000	33.33	(21)
									(22)
					☆　指定工事事業者の状況				(23)
221	222	211	185	178	◎　指定工事事業者数	182	4	2.25	(24)
102	99	92	79	75	登米市内の指定工事事業者	78	3	4.00	(25)
119	123	119	106	103	登米市以外の指定工事事業者	104	1	0.97	(26)
414	412	410	392	390	◎　給水装置工事主任技術者数　（人）	336	△ 54	△ 13.85	(27)

（３）　水道事業用無線局の運用状況

前５年間の推移					項目	令和６年度			
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度		実績値	対前年度比較増減		
					１．無線設備の状況			%	(1)
1	1	1	1	1	（１）基地局数　（局）	1	0	0.00	(2)
5	5	5	5	5	（２）固定局数　（局）	5	0	0.00	(3)
12	12	12	12	12	（３）車載局数　（局）	12	0	0.00	(4)
12	12	12	12	12	（４）携帯局数　（局）	12	0	0.00	(5)
30	30	30	30	30	合計　（局）	30	0	0.00	(6)
									(7)
					２．無線局の配備状況				(8)
10	10	10	10	10	（１）水道施設課　（水質管理）　（局）	10	0	0.00	(9)
15	15	15	15	15	（２）水道施設課　（施設担当）　（局）	15	0	0.00	(10)
					（３）水道業務課　（局）			－	(11)
5	5	5	5	5	（４）経営総務課　（局）	5	0	0.00	(12)
30	30	30	30	30	合計　（局）	30	0	0.00	(13)
									(14)
					３．無線局の運用回数				(15)
49	274	136	96	96	（１）水道施設課　（水質管理）　（回）	84	△ 12	△ 12.50	(16)
278					〃　（施設担当）　（回）				(17)
0	0	0	0	0	（２）経営総務課　（業務担当）　（回）	0	0	－	(18)
4					〃　（経営管理・出納管財）　（回）				(19)
331	274	136	96	96	合計　（回）	96	△ 12	△ 12.50	(20)
									(21)
0	0	0	0	0	４．受令器の使用状況　（局）	0	0	－	(22)
2	2	2	2	2	５．無線従事者員数　（人）	2	0	0.00	(23)

（４）職員の研修に関する状況

	研修機関及び研修件名	研修参加職員	研修期間	研修時間	研修場所
宮城県					
64	令和６年度市町村等公営企業担当職員研修会	小竹係長他２名	R6.4.19	7時間30分	机上
1	宮城県建設センター研修・講習「積算研修〈集合型〉」	及川技術主査他１名	R6.7.3	3時間0分	仙台市
2	管更生研修会	酒井技術主幹他１名	R6.7.19	3時間0分	仙台市
3	宮城県建設センター研修・講習「公共土木施設災害復旧事業研修（実践編）」	落合係長	R6.7.25～R6.7.26	17時間30分	富谷市
4	宮城県水道事業広域連携検討会第１回機能別検討部会	千葉技術主査	R6.7.30	3時間0分	仙台市
5	迫川流域治水研修会（第２回）	髙橋技術主幹	R6.8.9	2時間30分	栗原市
6	災害復旧事業実務研修会	及川技術主査	R6.8.27	3時間0分	南三陸町
7	迫川流域治水研修会（第3回）	須藤技師他１名	R6.10.31	2時間30分	栗原市
8	栗原地域事務所管内職員研修「工事請負契約トラブル防止研修」	大沼技術主幹他１名	R6.11.15	3時間0分	栗原市
9	令和６年度土木部職員研修「防災対応力研修」	加藤主事	R7.1.31	3時間0分	仙台市
水道技術研究センター等					
10	膜ろ過浄水施設研修会	佐藤技術主査	R6.10.22～R6.10.23	17時間30分	新潟県
仙台市水道局他					
12	公営企業会計セミナー	小竹係長	R6.4.25	3時間0分	仙台市
13	災害復旧事業担当者向け研修会（Web）	高橋補佐他１名	R6.6.12～R6.6.14	4時間30分	登米庁舎
14	水道技術者ブロック別研修会	冨澤技術主査	R6.6.14	8時間45分	秋田県
15	水道事業実務講習会	細浦主事	R6.6.17	8時間45分	東京都
16	水道技術研修	三好主事他１名	R6.7.19	3時間0分	大和町
18	配管実技講習会	三好主事他１名	R6.10.3	3時間0分	石巻市
19	農業土木技術職員研修「予算管理担当者研修」	星課長他１名	R6.10.18	3時間0分	石巻市
20	広域連携検討会第３回機能別検討部会	佐々木課長	R6.10.18	3時間0分	仙台市
22	水道大学基礎講座	小竹係長	R6.10.24～R6.10.25	17時間30分	東京都
23	仙台市水道局主催　体験型実技講習会	三浦技師	R6.10.25	3時間0分	仙台市
24	第2回広域連携検討会	佐々木課長他１名	R6.10.28	3時間0分	仙台市
25	広域連携検討会第4回機能別検討部会	佐々木課長	R6.10.31	3時間0分	仙台市
26	栗原・登米地区建設工事安全管理講習会	高橋補佐	R6.11.26	3時間0分	栗原市
27	ダクタイル鉄管協会セミナー	三好主事他１名	R6.11.26	3時間0分	仙台市
28	事務・技術講習会	大沼技術主幹他１名	R7.2.6	3時間0分	石巻市
30	不当要求防止責任者講習	佐々木課長	R7.3.5	3時間0分	大崎市
日本水道協会					
31	令和６年度　水道事業事務研修会（初級コース）	小竹係長	R6.6.12～R6.6.14	17時間30分	埼玉県
32	令和６年度　水道事業事務研修会（中級コース）	石堂主事	R6.7.9～R6.7.12	25時間5分	埼玉県
34	水道事業管理職事務研修会	佐々木課長	R6.8.1～R6.8.2	10時間0分	埼玉県
37	未納料金対策実務研修会	千葉主事	R6.8.31～R6.9.1	11時間0分	埼玉県
38	水道技術管理者研修	鈴木次長	R6.10.24～R6.10.25	9時間20分	埼玉県
41	水道技術者専門別研修（水質管理）～24日まで	細浦主事	R7.1.21～R7.1.24	35時間0分	埼玉県
日本水道協会東北地方支部					
42	水道技術者ブロック別研修会	冨澤技術主幹	R6.6.13～R6.6.14	17時間30分	秋田県
35	日本水道協会東北地方支部第26回水道事例発表会	遠藤技術主幹他１名	R6.8.22～R6.8.23	17時間30分	福島県
43	日水協東北支部　事務・技術講習会	小竹係長	R6.11.7	10時間30分	仙台市
44	日水協東北支部　経営研究会	佐々木課長	R6.12.5～R6.12.6	6時間0分	青森県
市町村職員研修所					
45	管理者研修Ⅰ（～９日）	岩井係長他１名	R6.8.7～R6.8.9	26時間15分	自治総合研修センター
46	会計学基礎研修～30日まで	佐々木係長	R6.8.28～R6.8.30	26時間15分	自治総合研修センター
39	新規採用職員研修（～11.22）	猪股主事	R6.11.19～R6.11.22	35時間0分	自治総合研修センター
47	ぐんぐん伸びるコーチング研修（～10日まで）	加藤主事	R6.12.9～R6.12.10	17時間30分	自治総合研修センター
48	市町村等公営企業担当職員研修会	小竹係長他１名	R6.12.10	8時間45分	自治総合研修センター
49	第２回公営企業担当職員研修会（事例発表）	小竹係長他１名	R6.12.10	3時間25分	自治総合研修センター
50	第２回公営企業担当職員研修会	石堂主事	R7.1.9	3時間25分	自治総合研修センター
登米市職員研修					
51	新規採用職員研修	猪股主事	R6.4.2	20時間55分	迫庁舎大会議室
52	登米市職員人事評価（評価者）研修	細川部長他１名	R6.5.15	2時間30分	石森ふれあいセンター
53	登米市職員OJT研修	小竹係長他２名	R6.6.27	7時間0分	迫庁舎大会議室
54	【安全衛生委員会主催】職員研修	全職員対象	R6.6.28	2時間30分	登米蔵ジアム
55	（仮称）地域交流センター整備事業に関する職員研修会	高橋補佐他２名	R6.7.10	2時間0分	豊里公民館
56	例規システム操作研修会	猪股主事	R6.7.19	2時間0分	迫庁舎大会議室
57	コミュニケーション研修	猪股主事他１名	R6.7.30	3時間0分	石森ふれあいセンター
58	広域行政圏市町村職員等研修会	髙橋主事他４名	R7.1.20	3時間0分	豊里公民館
59	法制執務研修会	猪股主事	R7.1.27	6時間0分	消防防災センター
60	法制執務研修会（応用編）	猪股主事	R7.2.26	6時間0分	消防防災センター
61	契約管理システム研修	千葉主幹他２名	R7.2.28	2時間30分	中田庁舎
62	登米市ＤＸ研修会	各課補佐他10名	R7.3.18	1時間30分	消防防災センター
登米市上下水道部					
63	財務・経営マネジメント研修	新規異動職員	R6.4.16	2時間0分	登米庁舎
65	５月期災害訓練（マッピングシステム・ブリッツ操作研修）	全職員	R6.5.31	3時間40分	登米庁舎
66	財務・経営マネジメント研修	小竹係長他２名	R6.7.16	2時間0分	登米庁舎
67	財務・経営マネジメント研修	小竹係長他２名	R6.10.29	2時間0分	登米庁舎
68	水道技術管理者資格取得講習会実務研修	落合係長	R6.11.11	3時間0分	登米庁舎
69	水道技術管理者資格取得講習会実務研修（総括・質疑応答）	落合係長	R6.11.29	3時間0分	登米庁舎
70	職員研修「防災対策研修」	全職員	R7.1.30	3時間0分	登米庁舎

項　　目	研修受講（件数）	受講者（人）	受講日数（日）	受講時間（時間）
Ａ令和６年度合計	81	228	102	874時間30分
ａうち外部研修	61	57	78	476時間55分
ｂうち内部研修	20	171	24	397時間35分
Ｂ令和５年度合計	71	270	94	1005時間3分
ｃうち外部研修	48	74	71	643時間43分
ｄうち内部研修	23	196	23	361時間20分
Ｃ比較増減＝Ａ－Ｂ	10	△ 42	8	△ 130時間33分
ｅ比較増減＝ａ－ｃ	13	△ 17	7	△ 166時間48分
ｆ比較増減＝ｂ－ｄ	△ 3	△ 25	1	36時間15分